


10 kV ja 0,4 kV maakaabli ning reservtoru ristumine kõrvalmaantee nr 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee, km 6,02

39201:001:0633
Putkaste metskond 9


39201:001:2820
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee

39201:001:0980
Putkaste metskond 15

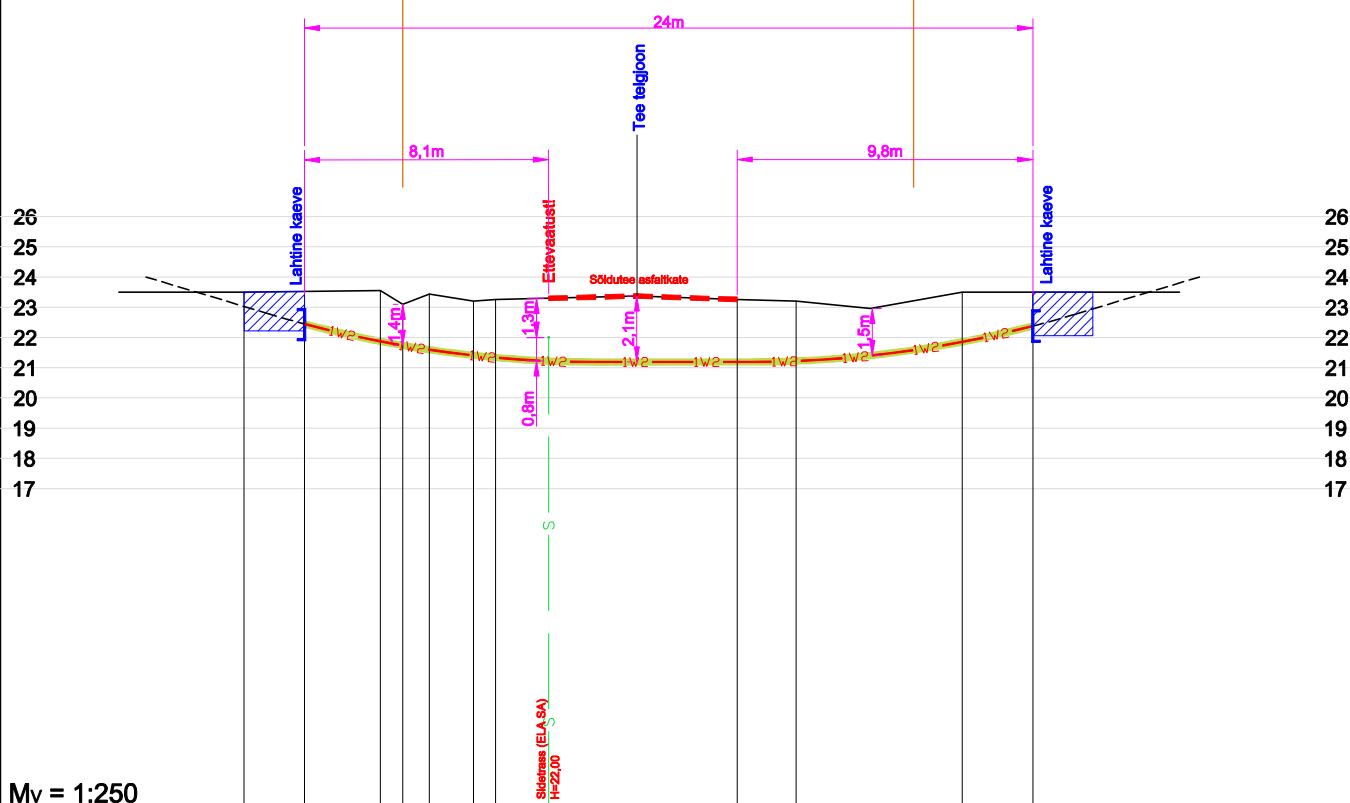

Mv = 1:250

Mh = 1:250

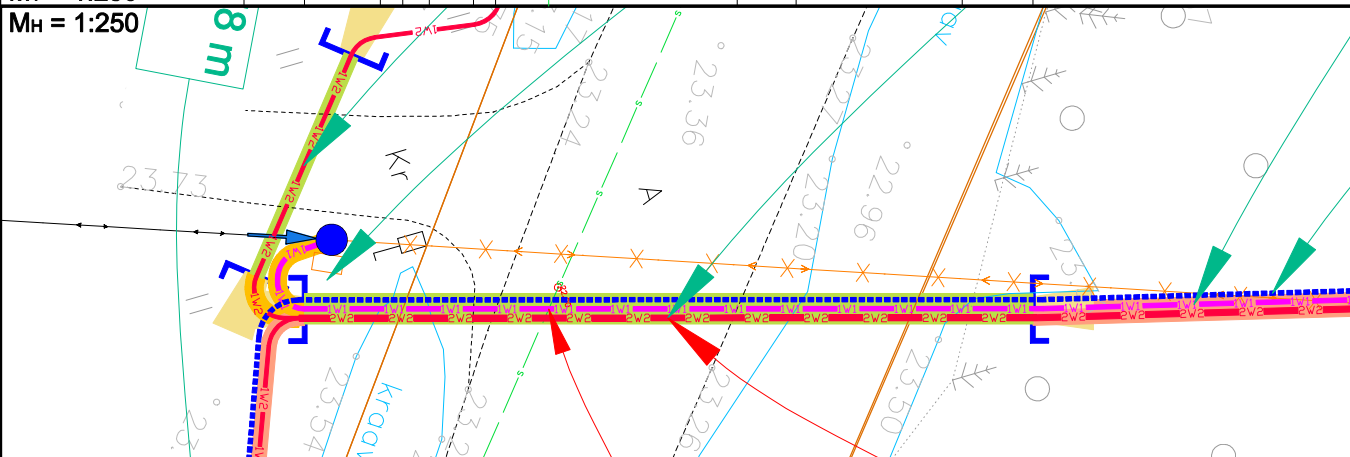

Projekt:			Tellija:		
Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe haruliin) rekonstrueerimine I OSA Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond			Elektrilevi OÜ		
Joonis:			Joonise nr:		
Ristmäväl			IP6545-K1-6		
Projekteeris		Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		
DRAFTIT OÜ			Möötkava		1:250
Reg. koode: 14231335			Leht		Lehti
Ilmetsalu 3, 50412 Tartu			Stadium		Tööprojekt
info@draftit.ee			4		8