




MAANDUSPAIGALDISE SEADMETE SPETSIFIKATSIOON:

- ÜHENDUSKLAMBRIST 2760/20VA / OBO BETTERMAN
- ÜHENDUSKLAMBER KATTA KORROSIONITÖRJETELINDIGA 356/50 / OBO BETTERMAN
- KAHEST PÜSTELEKTROODIST (L=2X1.5M), 2X(219/20 ST FT) / OBO BETTERMANN
- HORISONTALELEKTROODIST (L=6M), CU 25 MM² / OBO BETTERMANN (VAJADUSEL)
- JUHTTERAVIKUST 1819/20BP / OBO BETTERMANN (VAJADUSEL)
- MAANDUSJUHIKU CU 25 MM²

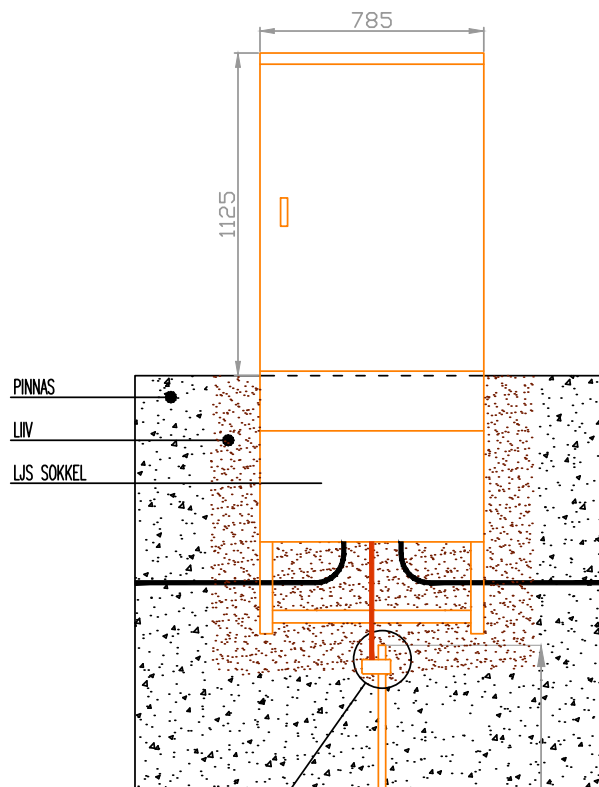

PÜSTELEKTROODID

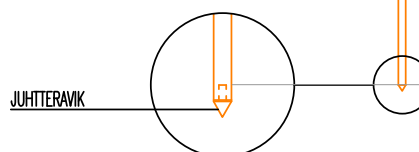

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
-----	----------	--------	------------	---------



Novarc Group AS
Reg. kood 10226774
A.H.Tammsaare tee 92
13423 Tallinn
novarc@novarc.ee

Insener: Lauri Luige	Objekt	Sarapuu ja Pähkli kinnistute detailplaneerigute järgse infrastruktuuri põhiprojekt		Kuupäev	
	Joonis	Aruküla alevik, Kurgla küla, Raasiku vald, Harju maakond		31.01.2025	
		ELEKTRIPAIGALDISE VÄLISVÕRK		Mõõt	
		Kilbi TVK10 paigaldus ja maandusseade		—	
Vastutav spetsialist: Gerd Herman Veeber				Lehti kokku	
				1	
Projekti juht: Toomas Naelapää	Projekt	1750	Stadium	Leht	
			PÕHIPROJEKT	1	
				Dokument	Vers.
				ELT-7-002	01