

Paljasjuhtmed M7-M22 asendada
isoleeritud juhtmetega BLL62, L= 909 m (trass).
Ristumine 12110 Lennujaama tee km-l 1,52

M7 nurgamast betoon+bet tugi asendada:
Teha lõpumast 2 vabavisanguga:
Puitmast 11 kl 4 KRE + riigel
Tugi 12 kl 4 KRE
Ankrutraavers + lõputraavers.

Ergu-Matsa
63901:001:0182

12110 Lennujaama tee
63901:001:4440

Kaku
20501:001:0233

Vabavisang M11...M7 BLL-62 L~4m

Vabavisang M6...M7 BLL-62 L~4m


M11 uus lõpumast vabavisanguga:
Puitmast 11 kl 4 KRE
2 tõmmitsat
2 lõputraaversit.

M6 uus lõpumast vabavisanguga:
Puitmast 11 kl 4 KRE + riigel
Tugi 12 kl 4 KRE
2 lõputraaversit.


Paljasjuhtmed M7-M11 asendada
isoleeritud juhtmetega BLL62, L= 166 m (trass).

Paljasjuhtmed M1-M6 asendada
isoleeritud juhtmetega BLL62, L= 472 m (trass).

Kuldnoka
20501:001:0234

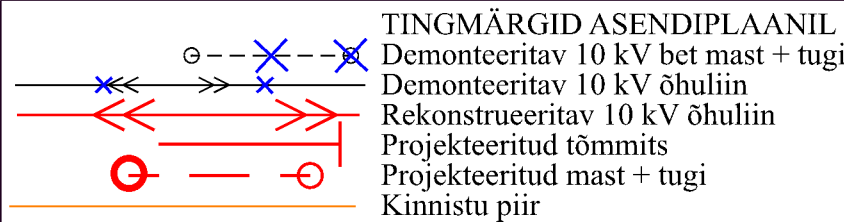

Tellijä		Töövõtja		Aadress	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev	nov 2023
Töö nimetus	Kärdla-Värsso 10 kV F (224-Hausma) õhuliini rek. tööprojekt. Hausma küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond.			Reg nr	11445550	Töö nr	IP6267
Joonise nimetus	Asendiplaan			Telefon	5642985	Joon nr	001-2-1
				e-mail	ain.talts@enersense.com	Möötkava	1:250 (A3)
				Projekteerija	Ain Talts		

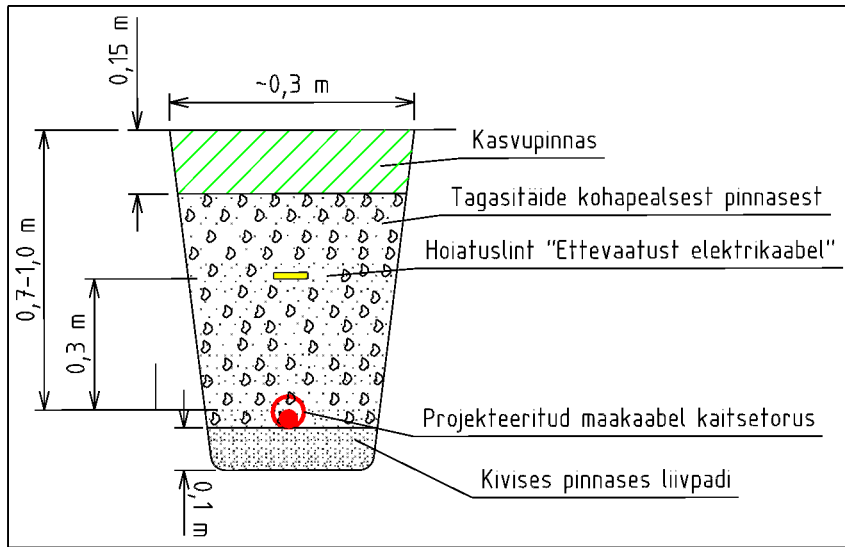

Metsvaarika
63901:001:1055

12110 Lennujaama tee
63901:001:4440

Metsmaasika
63901:001:1056

KPL215494
AXAL-TT 3X50/25 L= 5 / 10 m
LP16602 - siirdemuhv
Kaitsetorus PVC110 450N L=5m

demonteerida LL231 + ML231
paigaldada uus LP16602 (LL+ML)
(maandus kaabli poole)

siirdemuhv AXAL-õlikaabel

KPL215481
AXAL-TT 3X50/25 L= 5 / 10 m
LP16601 - siirdemuhv
Kaitsetorus PVC110 450N L=5m

siirdemuhv AXAL-õlikaabel


demonteerida LL222
paigaldada uus LP16601 (LL+ML)
(maandus kaabli poole)

Betoon A-mast asendada:
Portaalmaast 2x 11 kl 3 KRE
Lõputraavers SH70 + SH72
2 tõmmitsat

Kure
20501:001:0232

Metsise
20501:001:0231

Paljasjuhtmed M7-M11 asendada
isoleeritud juhtmetega BLL62, L= 166 m (trass).

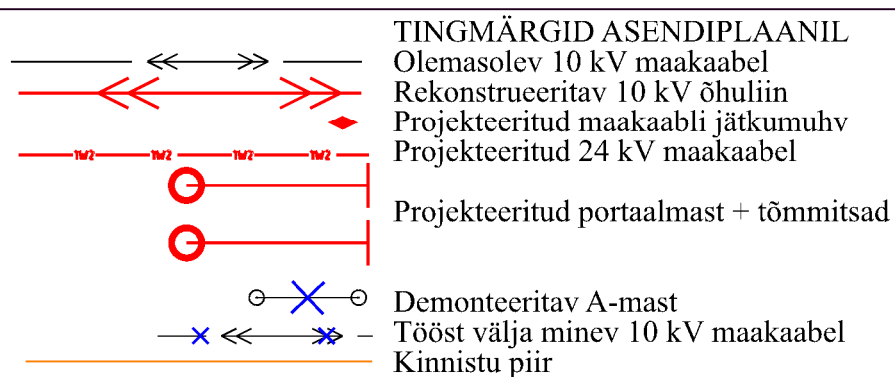

Tellijä		Töövõtja		Address	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupäev	nov 2023
Too nimetus	Kärdla-Värsso 10 kV F (224-Hausma) õhuliini rek. tööprojekt. Hausma küla, Hiiu vald, Hiiu maakond.	Reg nr	11445550	Telefon	5642985	Too nr	IP6267
Joonise nimetus	Asendiplaan	e-mail	ain.talts@enersense.com	Möötkava	1:250 (A3)	Joon nr	001-2-2
		Projekteerija	Ain Talts				