



TORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID

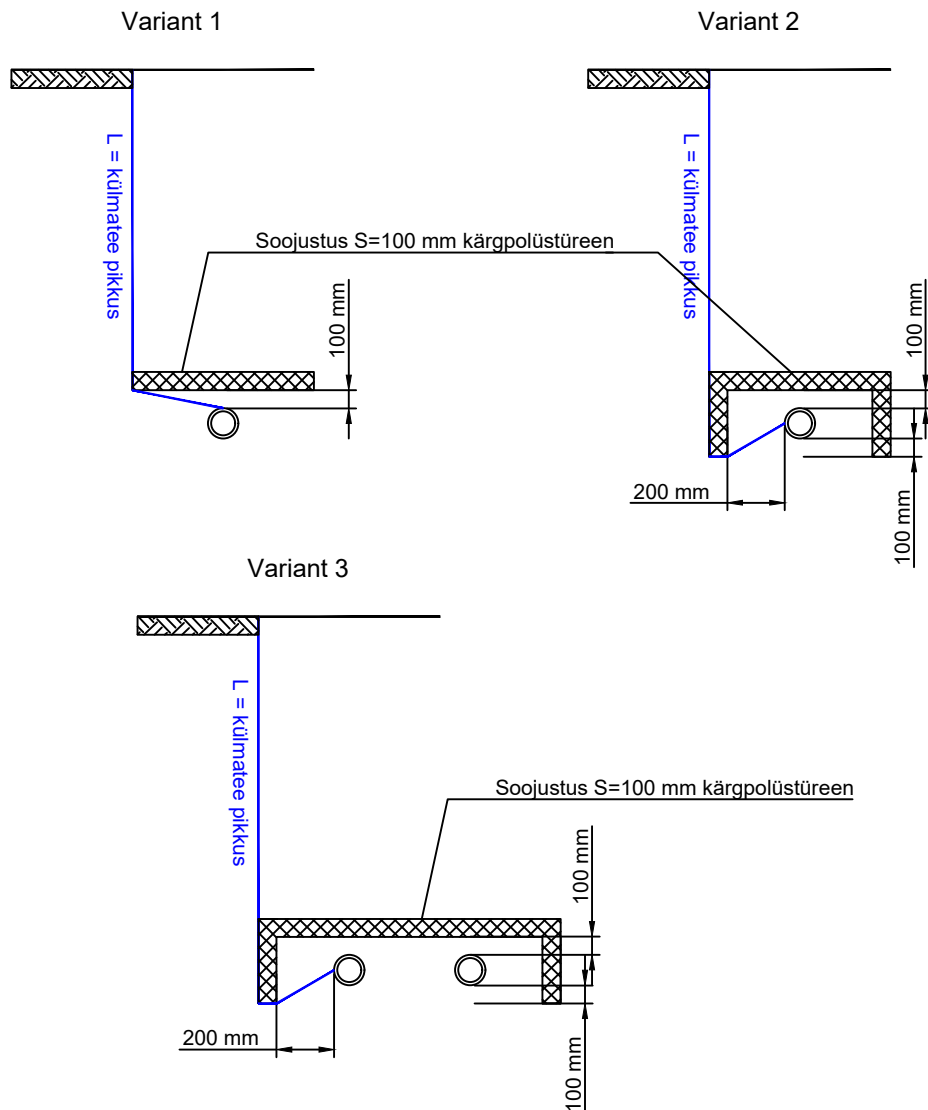

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külmatee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast $\geq 1,8$ m, kuid mitte vähem kui 1,5 m.
Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale $\geq 1,2$ m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust kärgpolüstüreenplaati.

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
 <p>EEP004288</p> <p>AQUARE OÜ Reg.nr. 14785938 Ehitajate tee 110 Tallinn, Harjumaa Tel +372 5801 0491 aquare@aquare.ee</p>		<p>Tellijä: Mardisoo OÜ</p> <p>Töö nimetus: Metsa tn 17 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud</p>
<p>Koostas: Irina Moseitšuk</p> <p>Vastutav pädev isik: Marko Raid</p>		<p>Joonise nimetus: Torustiku soojustuse paigaldusskeemid</p>
<p>Lähtefaili nimetus: AQ24180_EP_v01_Metsa17-VKV.dwg</p>		<p>Objekti aadress(id): Metsa tn 17, Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond</p>
Projekti koostamise kuupäev: 25.10.2024	Väljatrükkimise kuupäev: 25.10.2024	<p>Töö nr: AQ24180</p> <p>Stadium: EP</p> <p>Joonise nr: VKV-7-01</p> <p>Möötkava: -</p>