


- TINGMÄRGID olemasolevad
- KTP alajaam
 - Madalpinge maakaabel
 - Keskpinge õhuliin
 - Madalpinge õhuliin
 - Tee äär
 - Kinnistu piir
 - Haljastus, põõsad
 - Puud
 - Kivi

- TINGMÄRGID projekteeritud
- Komplektalajaam
 - Keskpinge maakaabel
 - Madalpinge maakaabel
 - Liitumiskilp
 - KP õhuliini mast toega
 - MP õhuliini mast
 - Likvideeritav objekt

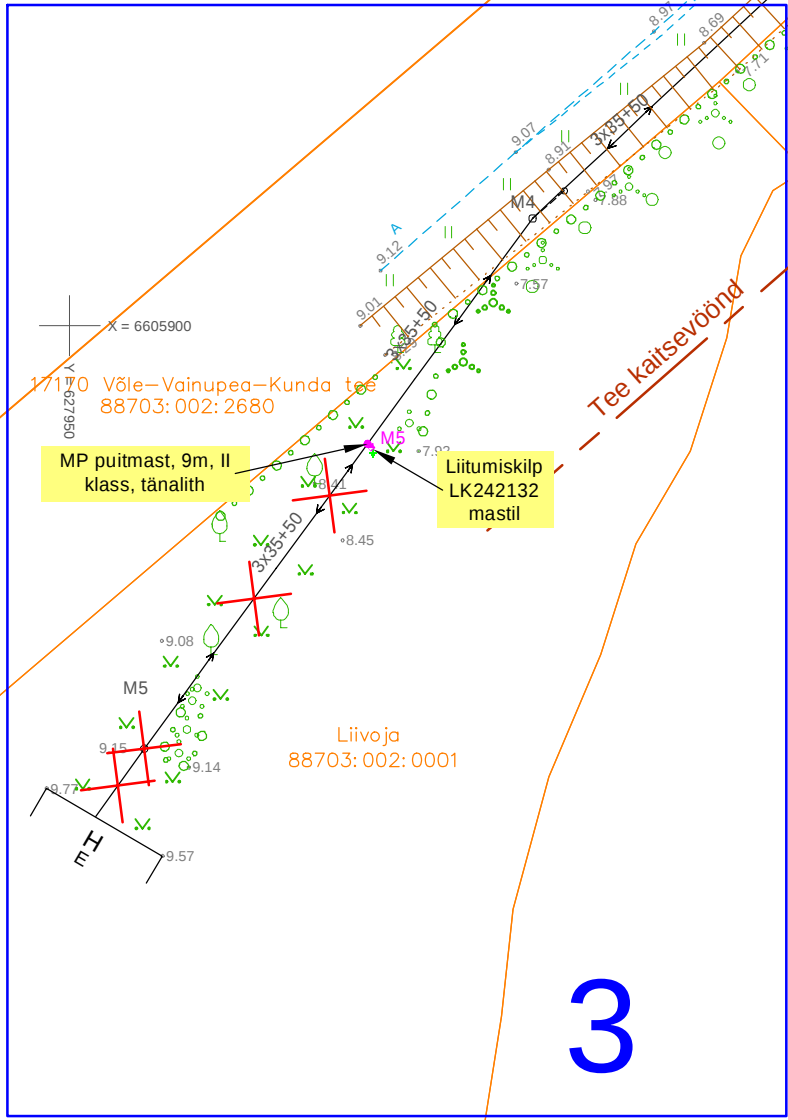

MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr 517286
 2. Kaablite paigaldamissügavus 0,7m.
 3. Kaablite paigaldamisel juhinduda: 0,4.. P338-20kV kaabelliinid ja P342- 0,4 kV k
 4. Kaablitrassi pealikiht taastada vastav
 5. Alajaam paigaldada uksega tee poole.
 6. Geolusena kasutatud Kirjanurk OÜ p
- Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused

Projekt		Liivoja kinnistu peakaitsme suurendamine. Vainu	
 LEONHARD WEISS		Joonis	
		Projekteeris	Jelena Laic
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Kontrollis	Andrei Laic