




Kaeviku ristlõige  
Tüüp nr 1

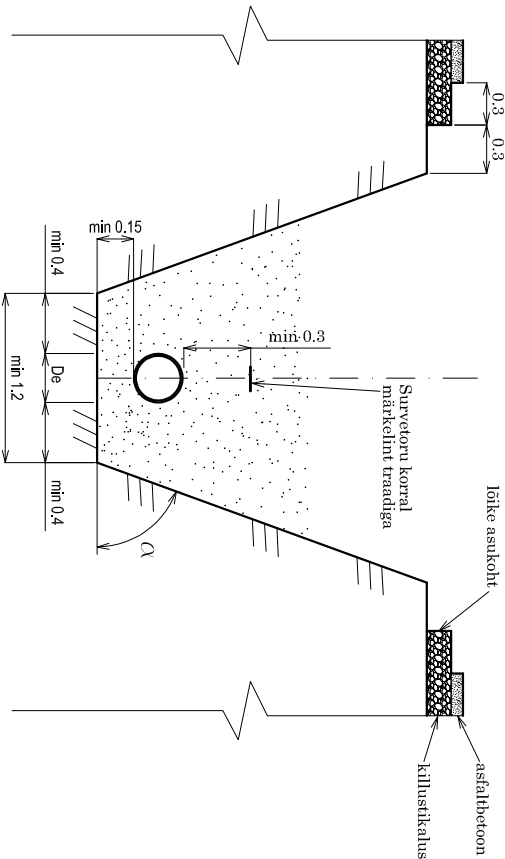


Kaeviku ristlõige  
Tüüp nr 2

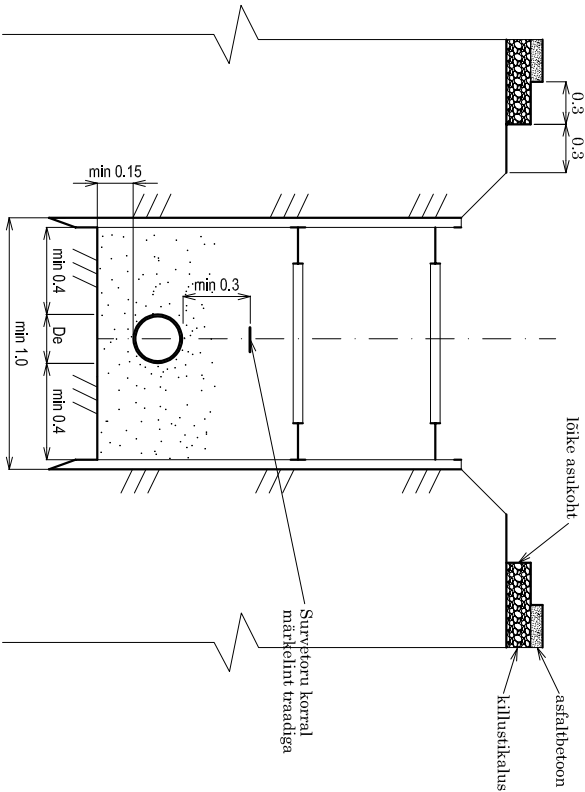


Kaeviku ristlõige  
Tüüp nr 3

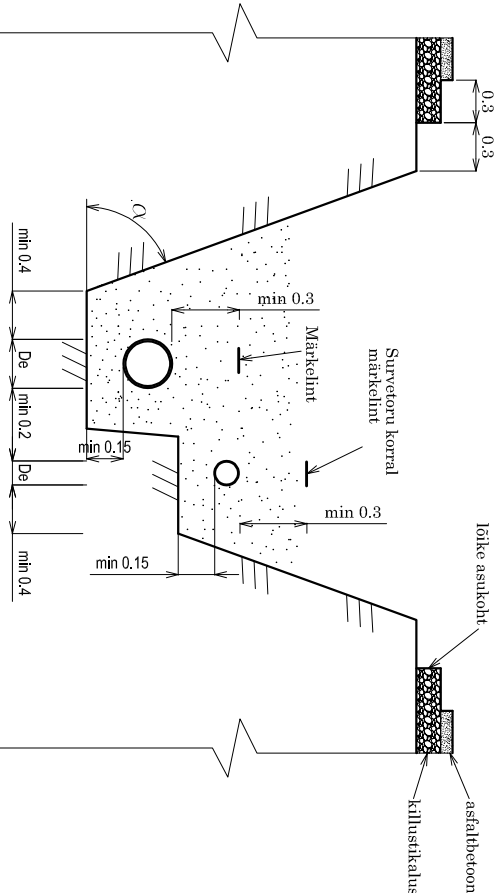

Kaeviku ristlõige  
Tüüp nr 4

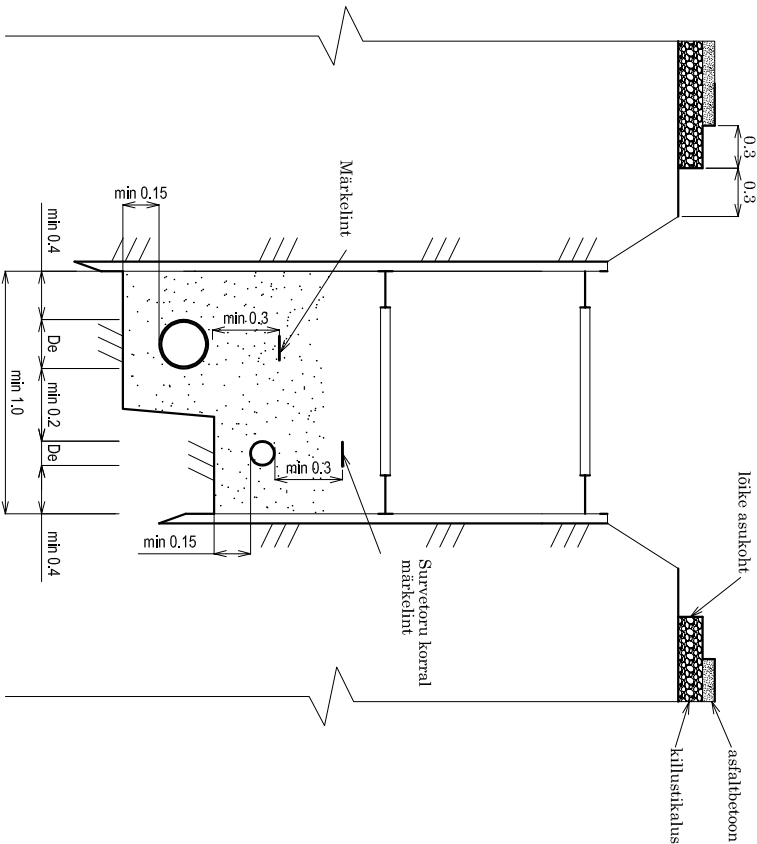


### 1. kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

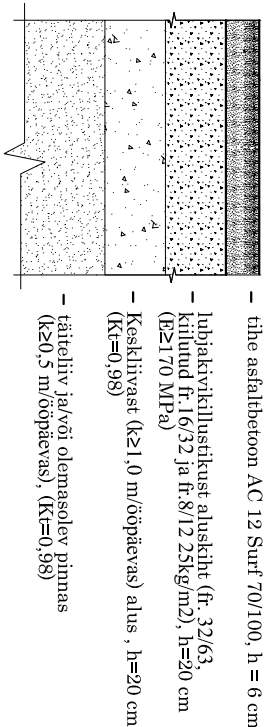

- tihne asfaltbetoon AC 12 Surf 70/100, h = 6 cm
- lubjakivikillustikust aluskihit (fr. 32/63, küllatund fr.16/32 ja fr.8/12 25kg/m2), h=20 cm (E≥170 MPa)
- Keskliivast (K≥1,0 m/ööpäevas) alus , h=20 cm (Kt=0,98)
- täiteliiv ja/või olemasolev pinnas (K≥0,5 m/ööpäevas), (Kt=0,98)

### Hajjasala katte taastamine

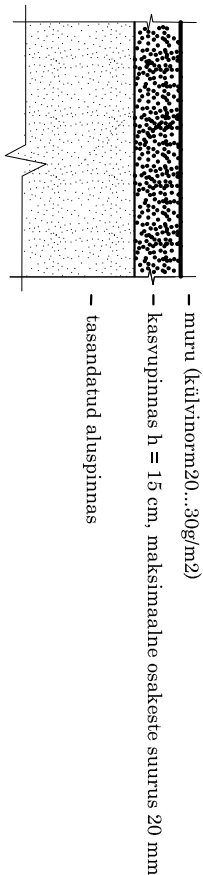

- muru (külvinorm20...30g/m2)
- kasvupinnas h = 15 cm, maksimaalne osakeste suurus 20 mm
- tasandatud aluspinnas

### Märkused:

- Ühikuta mõõdud meetrites
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Toestamise vajaduse määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Projektiijuh/Proj eng.	Kristijan Karabelnik	Tellija/Customer	Pinered OÜ	Töö nr./Job nr.	23-03-23-VK
Projekteerija/Designer	Kristijan Karabelnik	Objekt/Object	Kanepi tee 7 veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustik	Joonise nr./Drawing nr.	L-01
Projekteerija/Designer	Meelis Mark	Aadress/Location	Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond	Mõõtkava/Scale	-
Kontrollija/Inspector	Erkki Metsa	Joonis/Drawing	Ehituskaeviku tüüpristilõiked ja katete taastamine lõiked	Kuupäev/Date	09.08.2023
		Faili/File	230323VK_PP_Kaie-Kaevik.dwg	Staadium/Stage:	PP

**Alkranel**  
Ria 15B, Tartu  
tel. 736 6676  
info@alkranel.ee  
www.alkranel.ee