
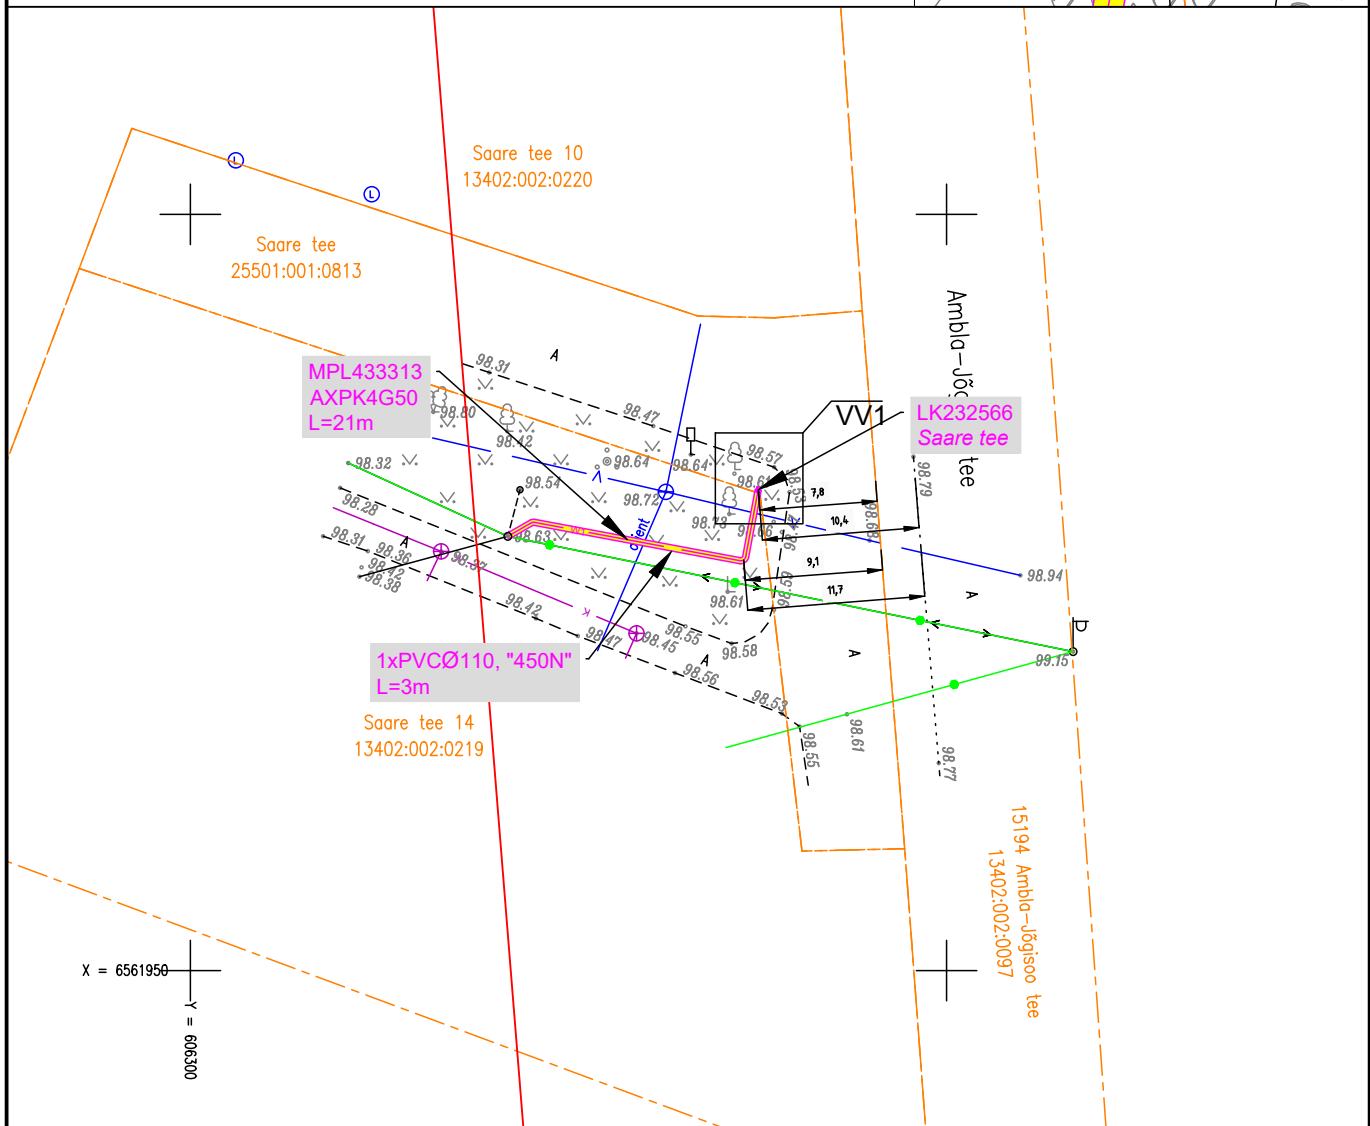


TINGMÄRGID


	Proj. MP kaabel
	Proj. liitumiskilp
	Proj. kaitsetoru
	Ol.olev sideõhuliin
	Ol.olev MP-õhuliin
	Ol.olev vesi
	Ol.olev kanal
	Riigitee kaitsevöönd

VV1; M 1:100

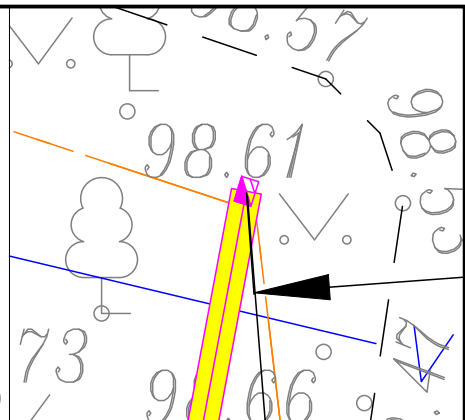

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 480713
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC2490-1 ja LC2490-2.
3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Saare tee kinnistu liitumine madalpingel, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond		Tellija:	Elektrilevi OÜ			
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr:	LC2609-1			
 <p>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</p>	Projekteeris	Egert Siigur	23.12.2024	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur		Stadium	TP	1	1