


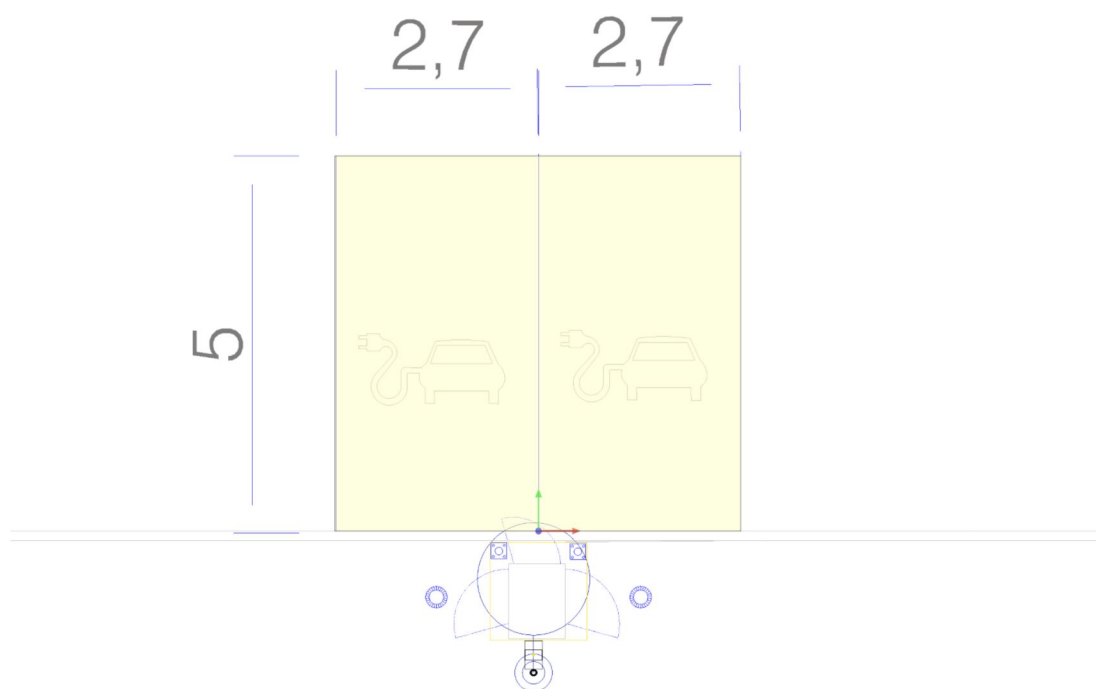

Elektrum Eesti OÜ elektriautode kiirlaadimisjaamade projekteerimine

Pluvo Eesti OÜ. Töö nr PL25-023
2 x 2,7 m

Sisu

Tiitelleht	1
Sisu	2
Kontaktid	3
Pildid	4
Valgustite loend	5

Toote andmekaardid

Philips - BGP281 T25 LED30-4S/730 PSD DX50 FG (1x LED30-4S/730)	6
---	---

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem	7
Arvutuse objektid / Valgusstseen 1	9
Arvutuspind 1 / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus	11

Kontaktid




Jegor Vargo

Pluvo Eesti OÜ
Värvi tn 4, Tallinn

T +372 5887 4496
jegor@pluvo.ee

Pildid

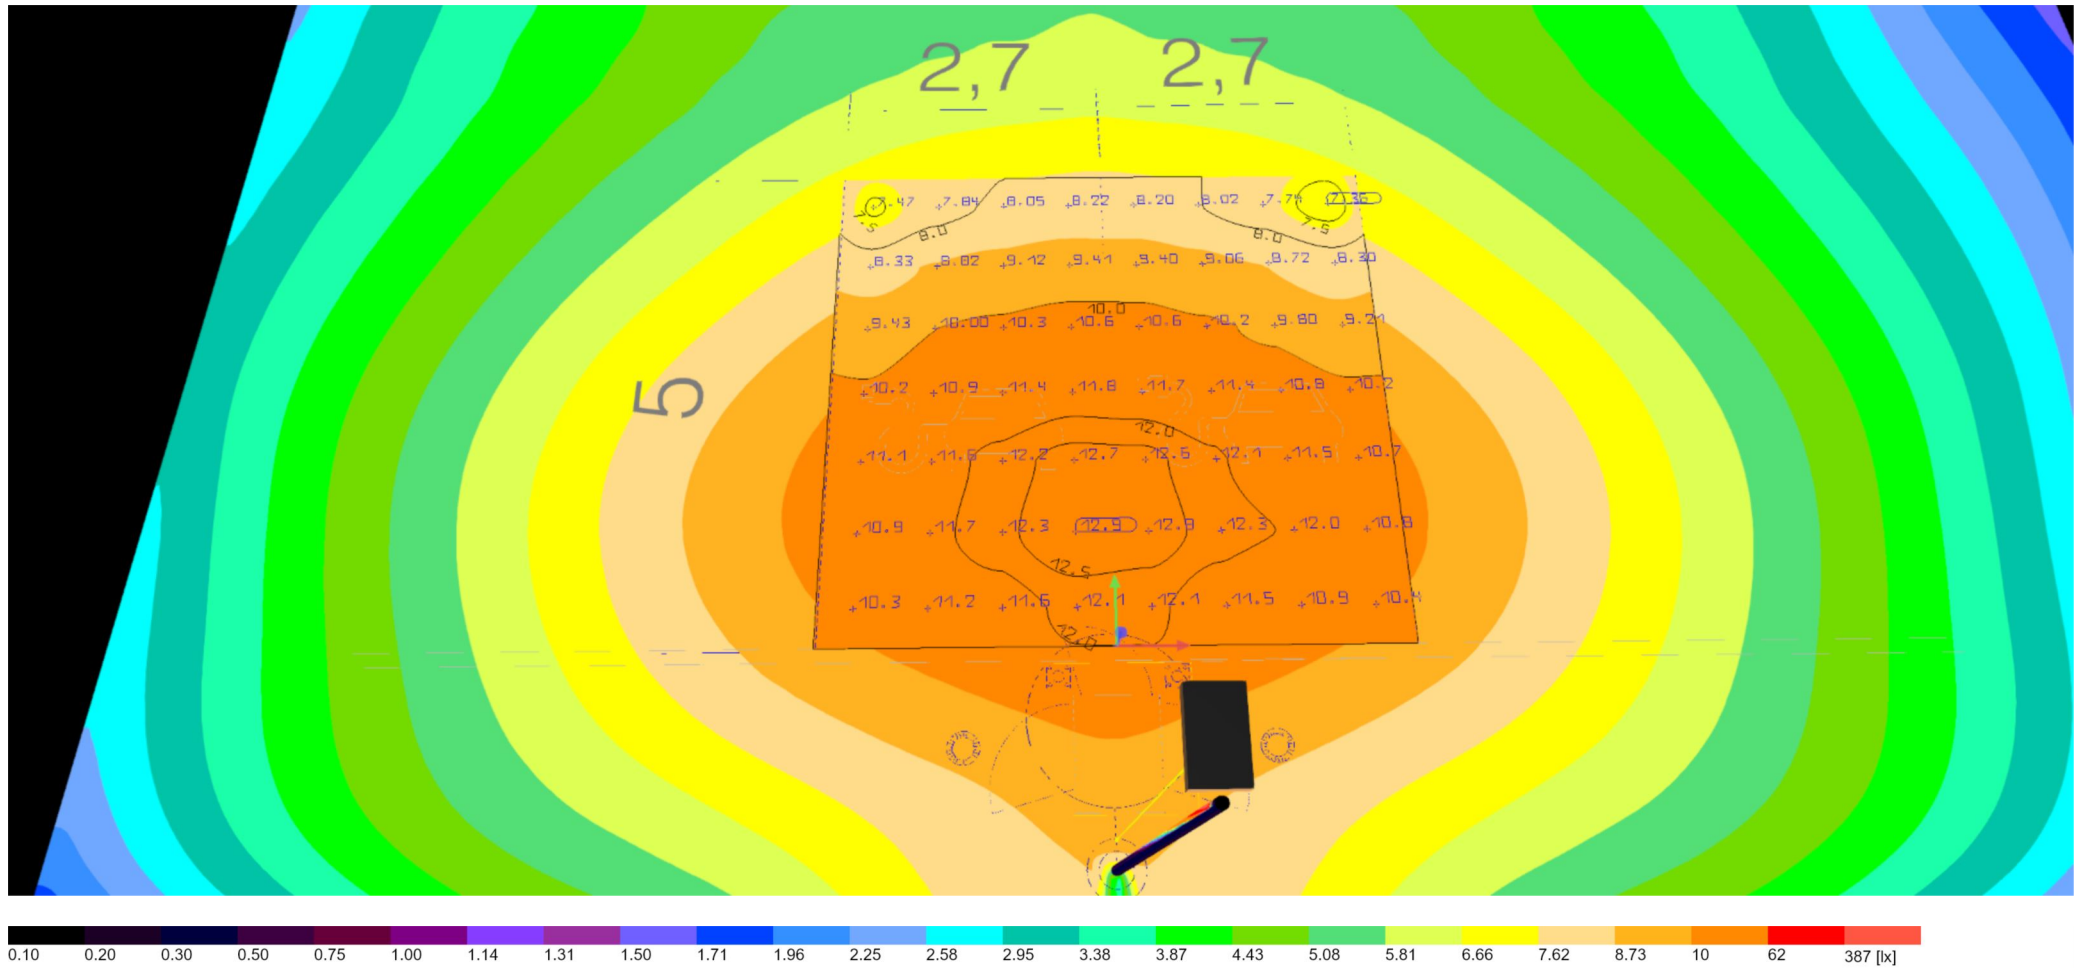

Valgustite loend

 Φ_{kokku}

2587 lm

 P_{kokku}

20.1 W

Valgusviljakus

128.7 lm/W


tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
1	Philips	BGP281I-426822a 8-8c78-4498-8280-9139efe9fde2	BGP281 T25 LED30-4S/730 PSD DX50 FG	20.1 W	2587 lm	128.5 lm/W

Toote andmetabel

Philips - BGP281 T25 LED30-4S/730 PSD DX50 FG




Artikli nr.	BGP281I-426822a8-8c78-4498-8280-9139efe9fde2
P	20.1 W
Φ_{Lamp}	3000 lm
Φ_{Valgusti}	2587 lm
η	86.23 %
Valgusviljakus	128.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

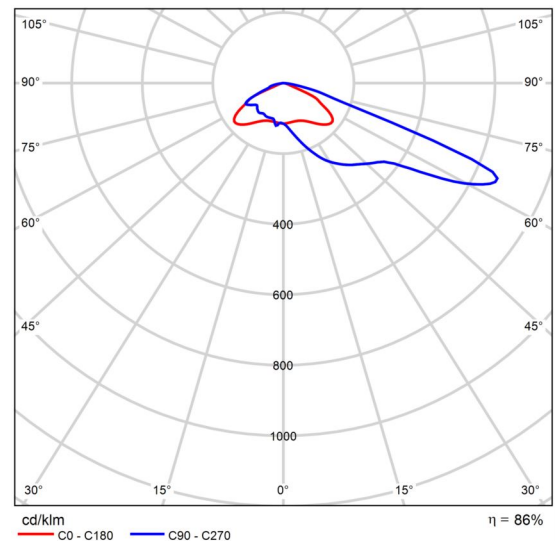

Polaarne LDC



Territoorium 1

Valgustite asendiskeem

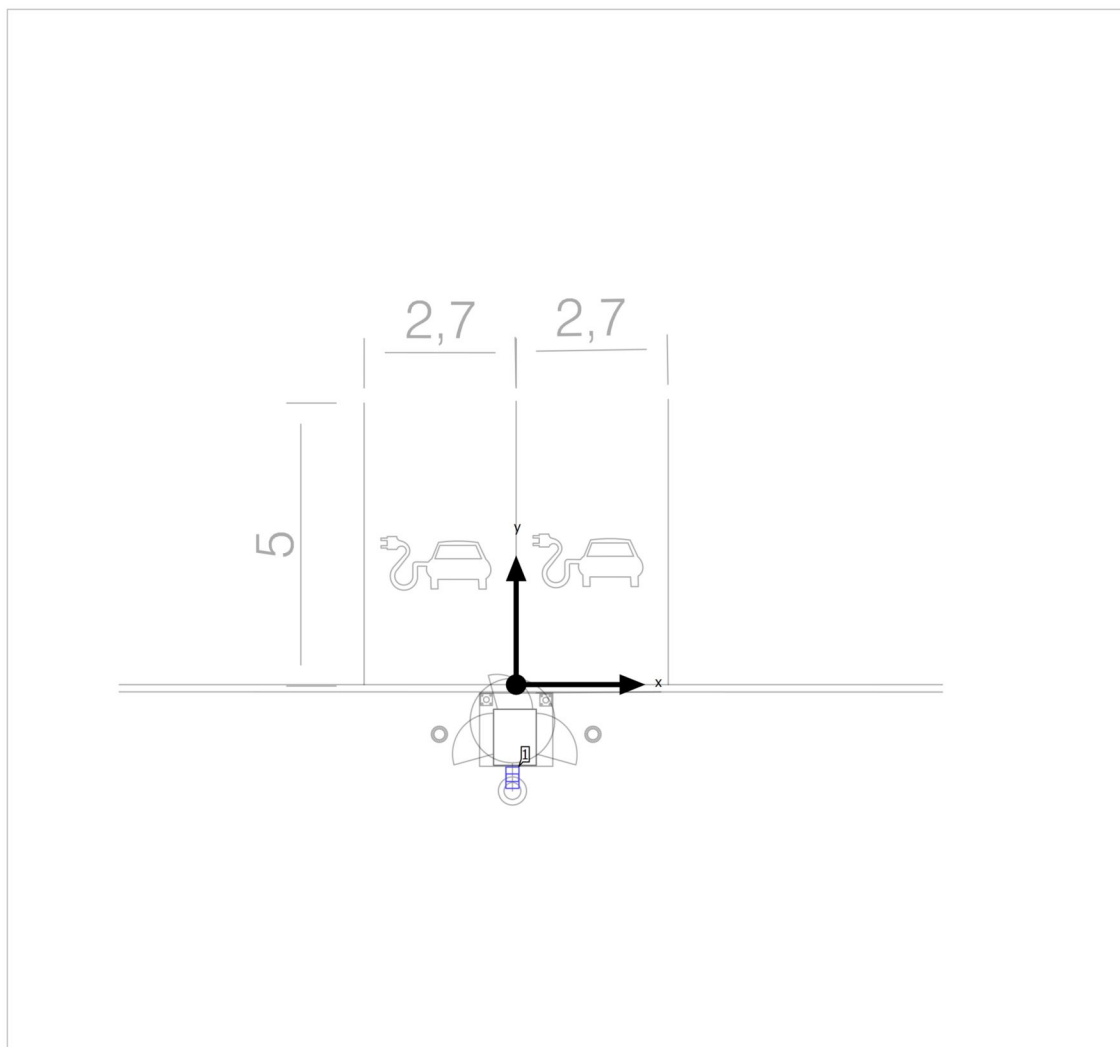

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem




Tootja	Philips	P	20.1 W
Artikli nr.	BGP281I-426822a8-8c78-4498-8280-9139efe9fde2	Φ Valgusti	2587 lm
Artikli nimi	BGP281 T25 LED30-4S/730 PSD DX50 FG		
Varustatus	1x LED30-4S/730		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
-0.066 m	-1.653 m	6.000 m	1

Territoorium 1 (Valgussteen 1)

Arvutuse objektid

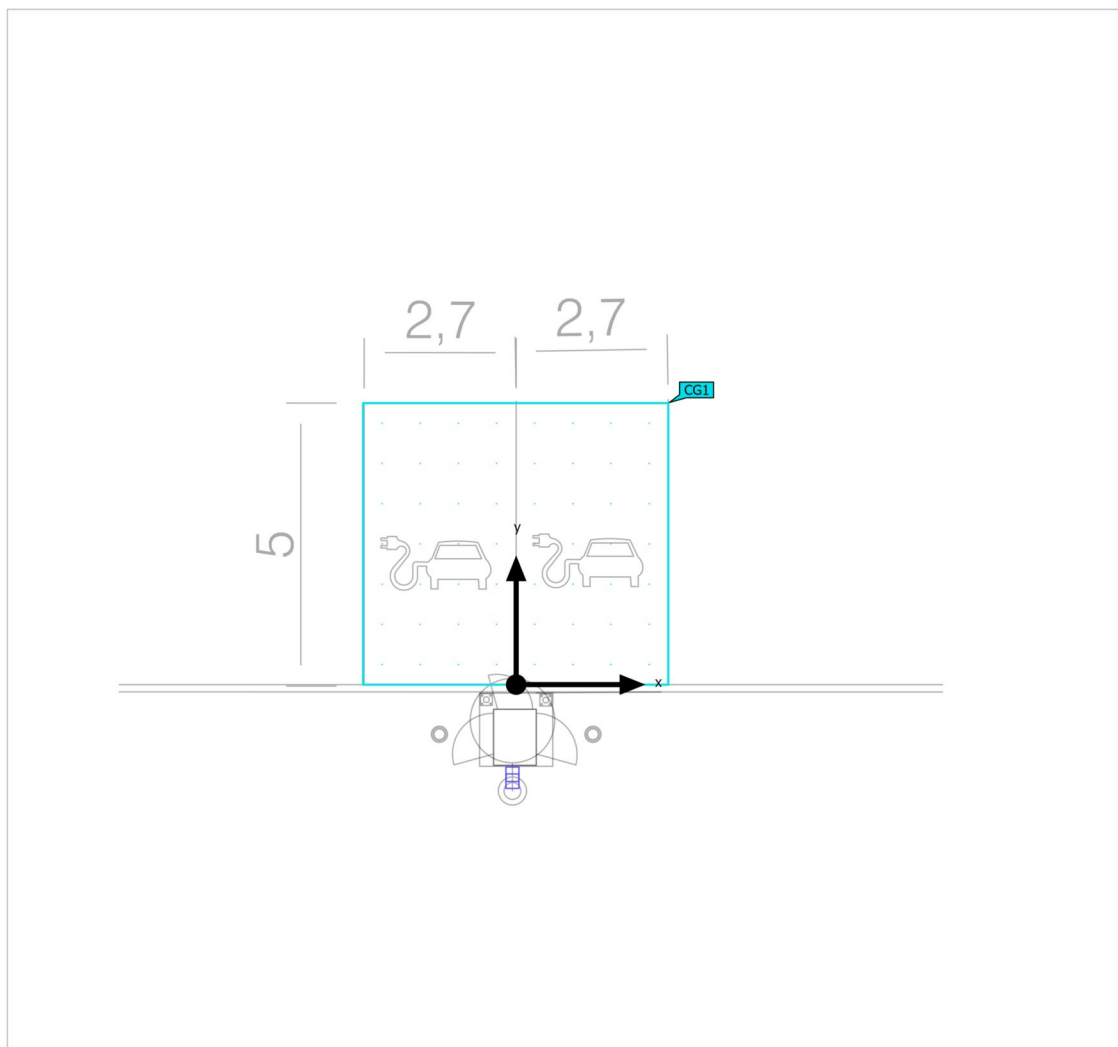

Territoorium 1 (Valgustseen 1)


Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Arvutuspind 1 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	10.4 lx	7.36 lx	12.9 lx	0.71	0.57	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustseen 1)

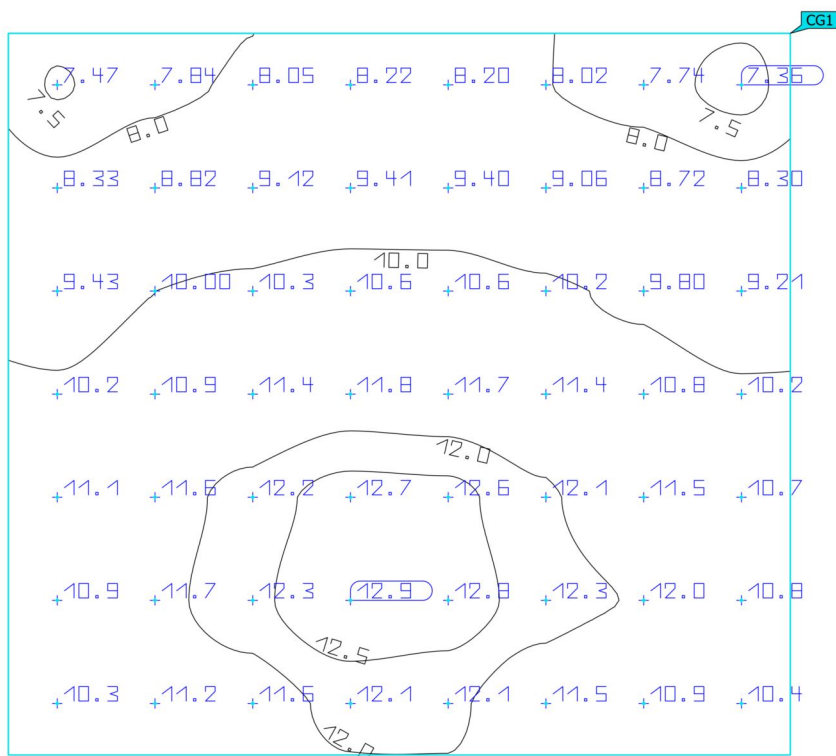Arvutuspind 1

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Arvutuspind 1	10.4 lx	7.36 lx	12.9 lx	0.71	0.57	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamispõhi: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))