Leht 1

Leht 2

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus
- projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- planeeritud puurimismasina asukoht
- planeeritud lahtise kaeve ala kinnisel kaevel
- geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
- puu juurestiku kaitsevööndi piir

15 kV maakaabelliini ristumine R2
Õhne jõega

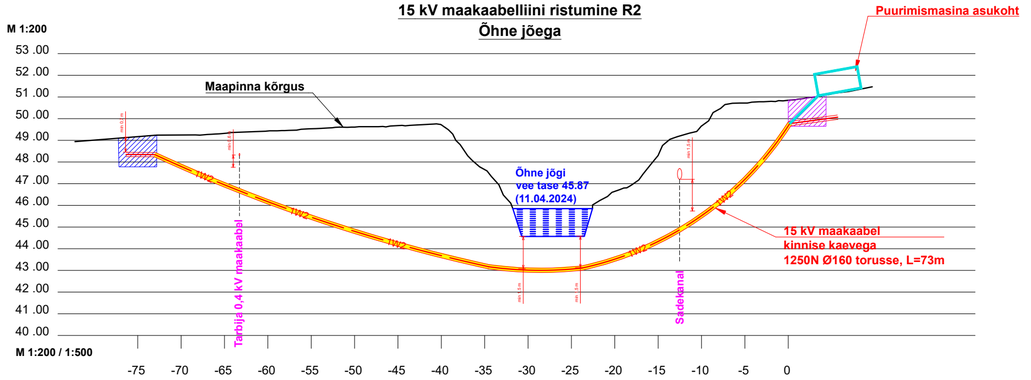

15 kV maakaabelliini ristumine R1 põhimaanteega
6 Valga - Uulu tee 28,057 km -l.

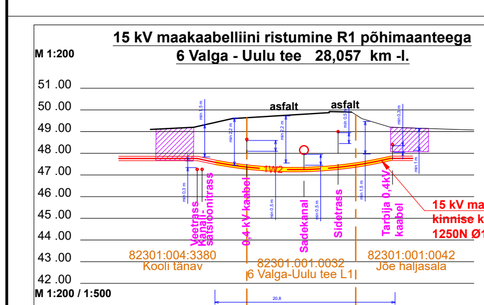

Märkused:

Kaabelliin paigaldada ristumisel põhimaanteega kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 23 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 2,2 m teekatte pinnast.
Ristuvate trasside tegelikud sügavused kontrollida üle ja täpsustada koos trasside esindajaga.

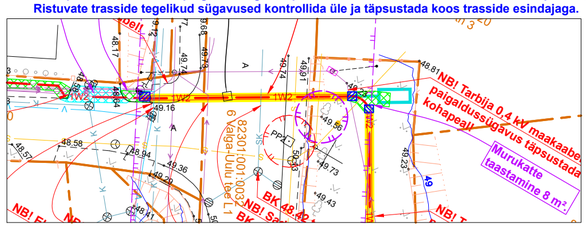

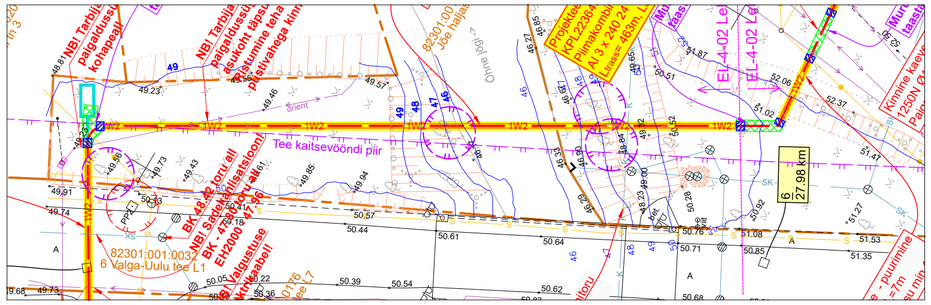

NB! Töösolev 15 kV kaabel nr 0915171, Piima aj - Keskkooli aj Kaabel läheb tööst välja peale käesoleva projekti väljaehitust!

Piima tn 6 elamust möödumisel suurendada paigaldussügavust 1,2 m-le. NB! Hoonet ümbritsev sadekanalisatsioon on 0,5m sügavusel.

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=75m Puurimissügavus täpsustada olemasoleva ja tööst väljamineva kaabli sügavuse järgi.

NB! Tööst väljasolev 15 kV kaabel nr 0915170 - AOSB 3x25 15 kV, Piima aj - Walko aj suunal. Tööst väljasolev kaabel eemaldada lahtikaeve trassi ulatuses pinnasest ja kaabli allesjäävatele otstele teha pimeotsad.

Projekteeritud 15 kV maakaabel KPL223649 Piimakombinaadi aj - Törva haigla aj Al 3 x 240 24 kV Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, asukoht täpsustada kohapeal.

NB! Elektrikaabel!

Valgustuse õhuliini postist mööduda 1m kaugusel.

Kaevetöödele ettejääv vana hekk - pöösad raiuda ja juurida. Hekialune ala taastada murukattega.

Läbiminek geodeetilise punkti kaitsevööndist kinnise kaevega Kooli tn 3 aia nurgast (piirinurgast) 0,2 m kauguselt. Kaabel paigaldada Ø160 750N tugevusega kaitsetorusse (L=5m) min 1,2m sügavuselt!

Projekteeritud 10 kV kaabel paigaldada perve alla 750N Ø160 torusse min 1,2m sügavusele pervealusest kraavi põhjast.

NB! Ristumine vee- ja kanalisatsioonitoruga! Kanalisatsioonitoru Ø160 kõrgus BK 46.71 toru all / EH2000 46.87 Sissesõidu alas paigaldada kaabel 1m sügavusele 750N Ø160, L=11m kaitsetorusse. Asfaltkate taastada endisel kujul.

NB! Ristumine vee- ja kanalisatsioonitoruga! Kanalisatsioonitoru Ø160 kõrgus BK 47.02 toru all / EH2000 47.18 Sissesõidu alas paigaldada kaabel 1m sügavusele 1250N Ø160, L=11m kaitsetorusse. Kokkuleppel maaomanikuga kasutada kinnist kaevet

NB! Geodeetilise punkti PP4272 kaitsevöönd, R = 3m.

Projekteeritud 15 kV maakaabel KPL223649 Piimakombinaadi aj - Törva haigla aj Al 3 x 240 24 kV Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=23m Vt ristmeväli R1

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, paigaldussügavus täpsustada kohapeal!

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, paigaldussügavus ja täpne asukoht täpsustada kohapeal! Ristumine teha min 0,5m pistivahega kinnise kaeve korral.

BK 48.42 toru all
NB! Sadekanalisatsioon!
BK - 47.61 toru all
EH2000 = 47.96

NB! Valgustuse elektrikaabel!

NB! Veetorustik!

NB! Elektrikaabel!

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=73m Vt ristmeväli R2

Projekteeritud 15 kV maakaabel KPL223649 Piimakombinaadi aj - Törva haigla aj Al 3 x 240 24 kV Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

NB! Kanalisatsioonitoru Ø500, 47.20

82301:004:2140 Piima tn 3
82401:001:0772 Viljandi tn 12d
Piimakombinaadi
82301:82301:004:3340:2140 Piima tänav
82401:001:0773 Viljandi tn 12a
82301:004:1480 Piima tn 6
82301:004:0970 Liiva tn 7
82301:004:3120 Piima tn 4
82401:001:0182 Piima haljasala
82301:004:1890 Viljandi tn 12b
82301:004:1490 Kooli tn 1
82301:001:0028 Kooli tn 1a
82301:004:3380 Kooli tänav
82301:004:1500 Kooli tn 3
82301:004:2080 Kooli tn 5
82301:004:0710 Kooli tn 2
82401:001:0183 6 Valga-Uulu tee L8
82401:001:0103 6 Valga-Uulu tee L5
82301:001:0032 6 Valga-Uulu tee L1
82301:002:0020 Viljandi tn 3
82301:002:0721 Viljandi tn 3a
82301:001:0042 Jõe haljasala
X = 6430900
Y = 613400

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Puiestee tn 1 peakaitse suurendamine ja jaotamine - 2. etapp. Törva linn Törva vald Valga maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan Leht 1			Töö nr	LC0543-K2	
					Joonise nr	EL-4-02	
	Projekteeris	A. Mee		13.06.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	H. Vissel		13.06.2024	5196 76945	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel	Leht	Lehti
						EST	1	9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348