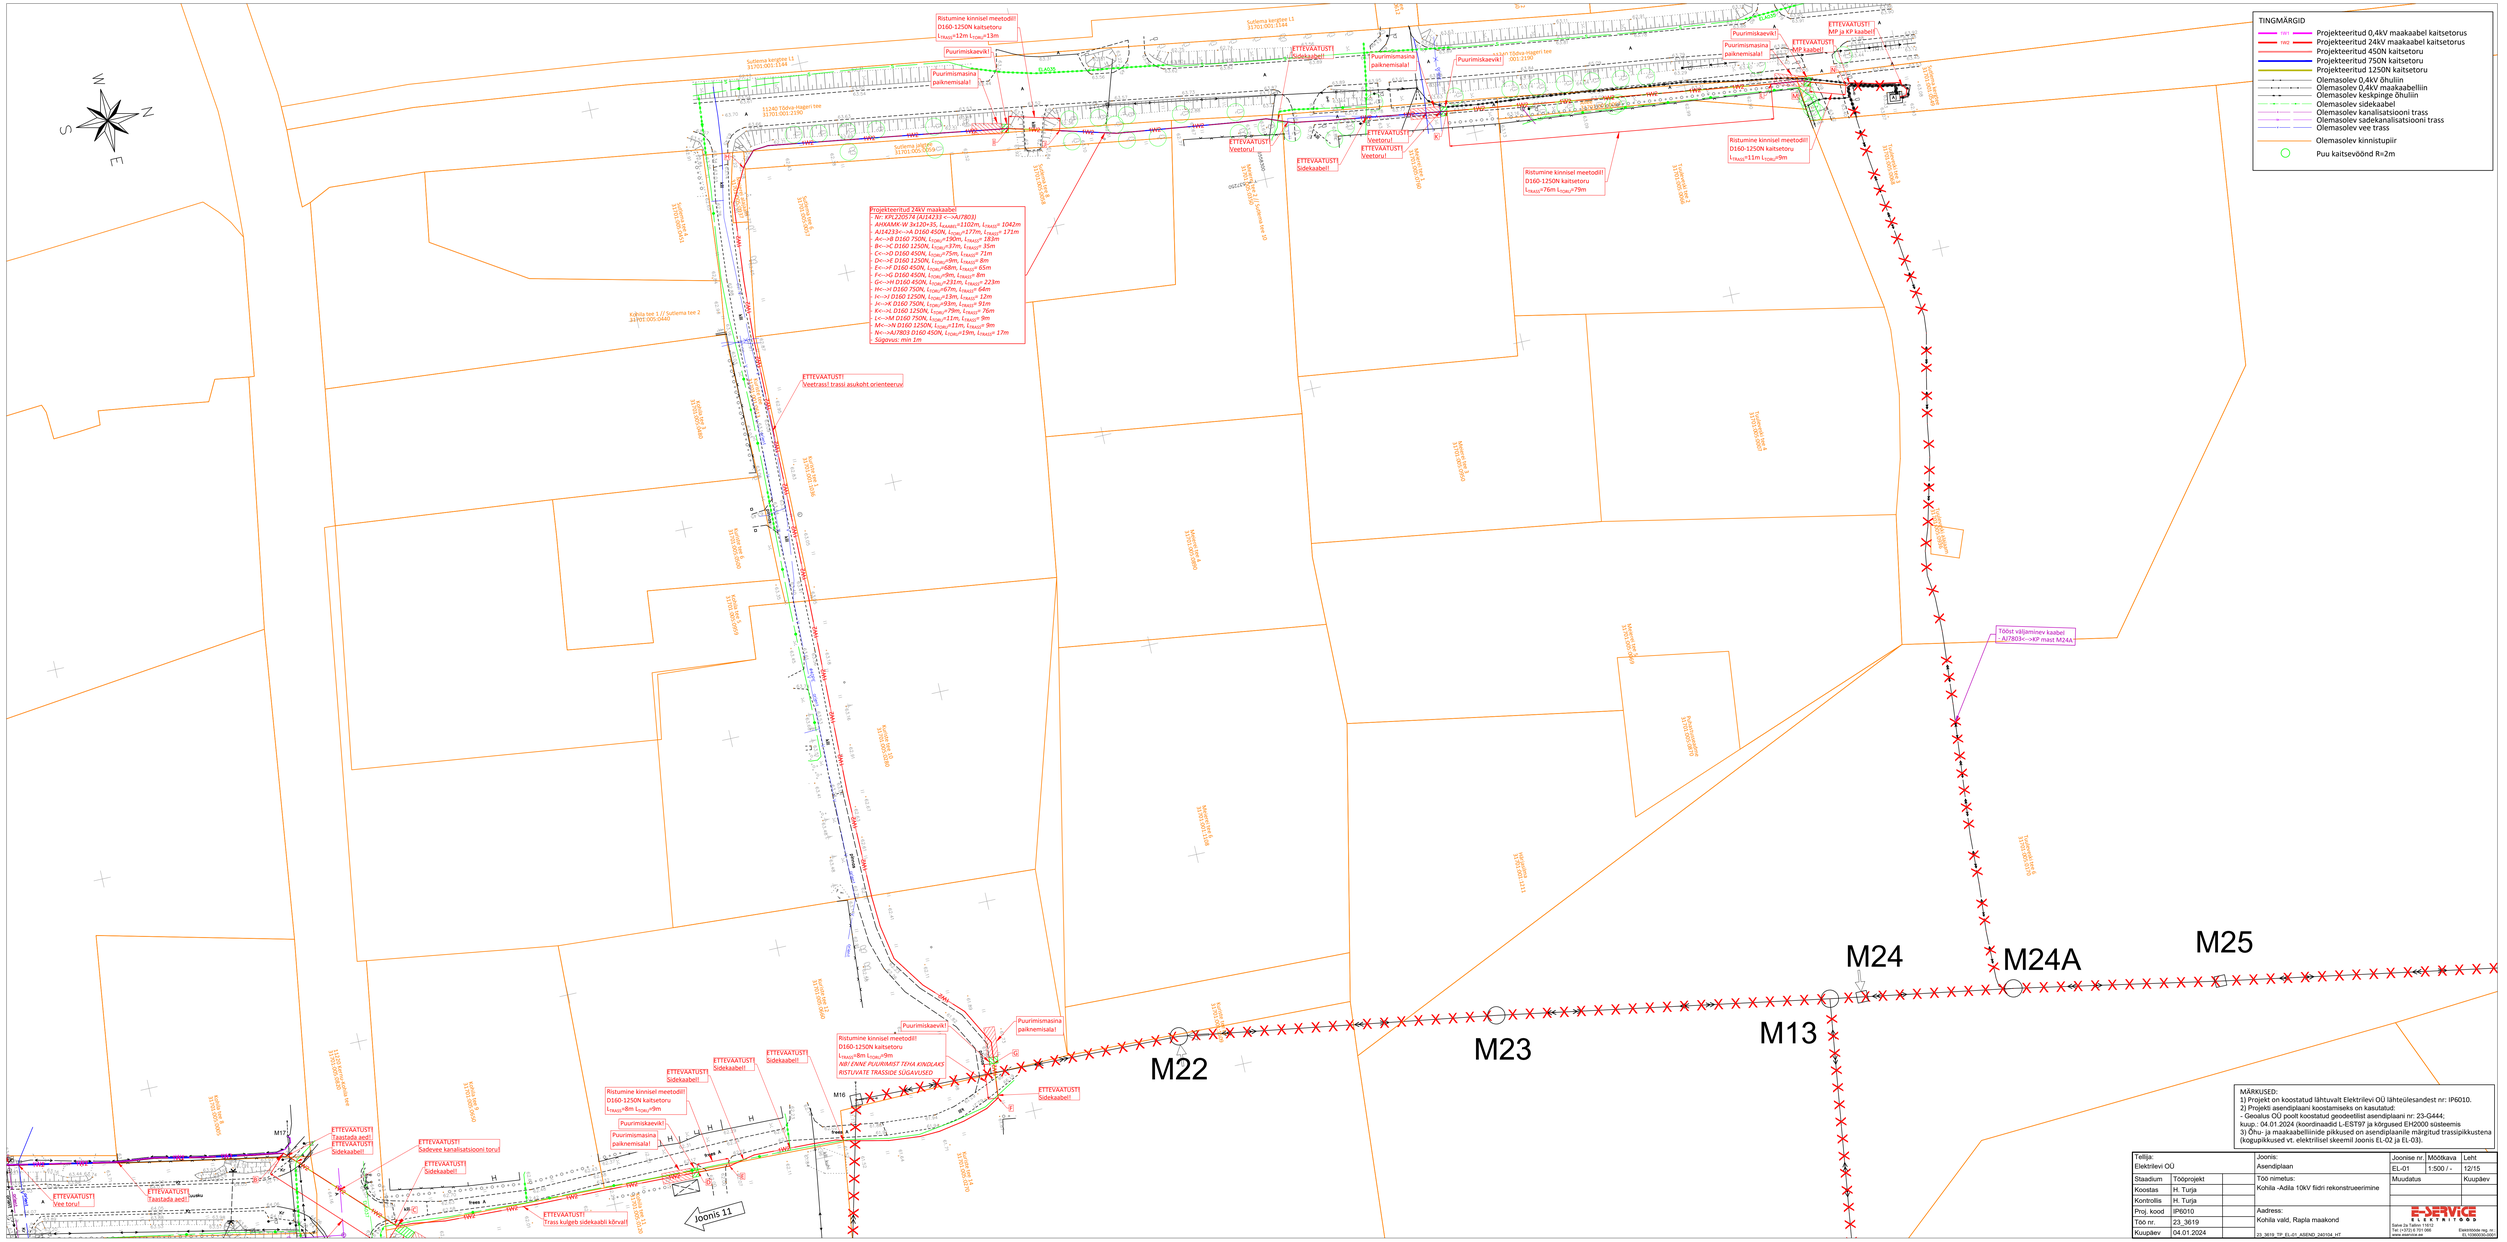
TINGMÄRGID
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetoru
Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetoru
Projekteeritud 450N kaitsetoru
Projekteeritud 750N kaitsetoru
Projekteeritud 1250N kaitsetoru
Olemasolev 0,4kV õhuliin
Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev kanalisatsiooni trass
Olemasolev sadekanalisatsiooni trass
Olemasolev vee trass
Olemasolev kinnistupiir
Puu kaitsevöönd R=2m
Projekteeritud 24kV maakaabel:
- NV: KPL2205 FA (AXEA2)E-->AA(FB3)1
- AHKAMK-W 3x120+3S, L4444m=1103m, L1044m= 1042m
- A3-423/e-->A-D160 450N, L1036=277m, L1043= 171m
- A<-->B D160 750N, L1036=190m, L1043= 183m
- B<-->C D160 1250N, L1036=37m, L1043= 35m
- C<-->D D160 450N, L1036=75m, L1043= 71m
- D<-->E D160 1250N, L1036=9m, L1043= 8m
- E<-->F D160 450N, L1036=68m, L1043= 65m
- F<-->G D160 450N, L1036=9m, L1043= 8m
- G<-->H D160 450N, L1036=231m, L1043= 223m
- H<-->I D160 750N, L1036=67m, L1043= 64m
- I<-->J D160 1250N, L1036=13m, L1043= 12m
- J<-->K D160 750N, L1036=93m, L1043= 91m
- K<-->L D160 1250N, L1036=79m, L1043= 76m
- L<-->M D160 750N, L1036=11m, L1043= 9m
- M<-->N D160 1250N, L1036=11m, L1043= 9m
- N<-->A/7803 D160 450N, L1036=19m, L1043= 17m
- Sügavus: min 1m
ETTEVAATUST! Veetrassil trassi asukoht orienteeruv
Ristumine kinnisel meetodill! D160-1250N kaitsetoru L1043=12m L1036=13m
Puurimiskaevik!
Puurimisamasina paikenemisala!
ETTEVAATUST! Sidekaabel!
ETTEVAATUST! Veetoru!
ETTEVAATUST! MP ja KP kaabel!
Ristumine kinnisel meetodill! D160-1250N kaitsetoru L1043=76m L1036=79m
Ristumine kinnisel meetodill! D160-1250N kaitsetoru L1043=11m L1036=9m
Tööst väljaminev kaabel A/7803<-->KP mast M24A
M22
M23
M13
M24
M24A
M25
Joonis 11
ETTEVAATUST! Taastada aed!
ETTEVAATUST! Sadevee kanalisatsiooni toru!
ETTEVAATUST! Vee toru!
ETTEVAATUST! Trass kulgeb sidekaabli kõrval!
Ristumine kinnisel meetodill! D160-1250N kaitsetoru L1043=8m L1036=9m
NB! ENNE PUURIMIST TEHA KINDLAKS RISTUVATE TRASSIDE SÜGAVUSED
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektriliseid skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).
Tellija: Elektrilevi OÜ
Joonis: Asendiplaan
Joonise nr: M508kava
Leht: EL-01
1:500 / -
12/15
Staadium: Tööprojekt
Koostas: H. Turja
Kontrollis: H. Turja
Proj. kood: IP6010
Töö nr.: 23_3619
Kuupäev: 04.01.2024
Töö nimetus: Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine
Muudatus
Kuupäev
Aadress: Kohila vald, Rapla maakond
E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Save 2a Tallinn 74512
Tel. (+372) 6 791 080
www.eservice.ee
23- 3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT
Elektrilevi OÜ reg. nr. EE-100600-ACAD