


TINGMÄRGID

- Projekteeritud BLL62 õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud tõmmits
- Raieala
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev raudbetoonmast
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev kinnistupiir

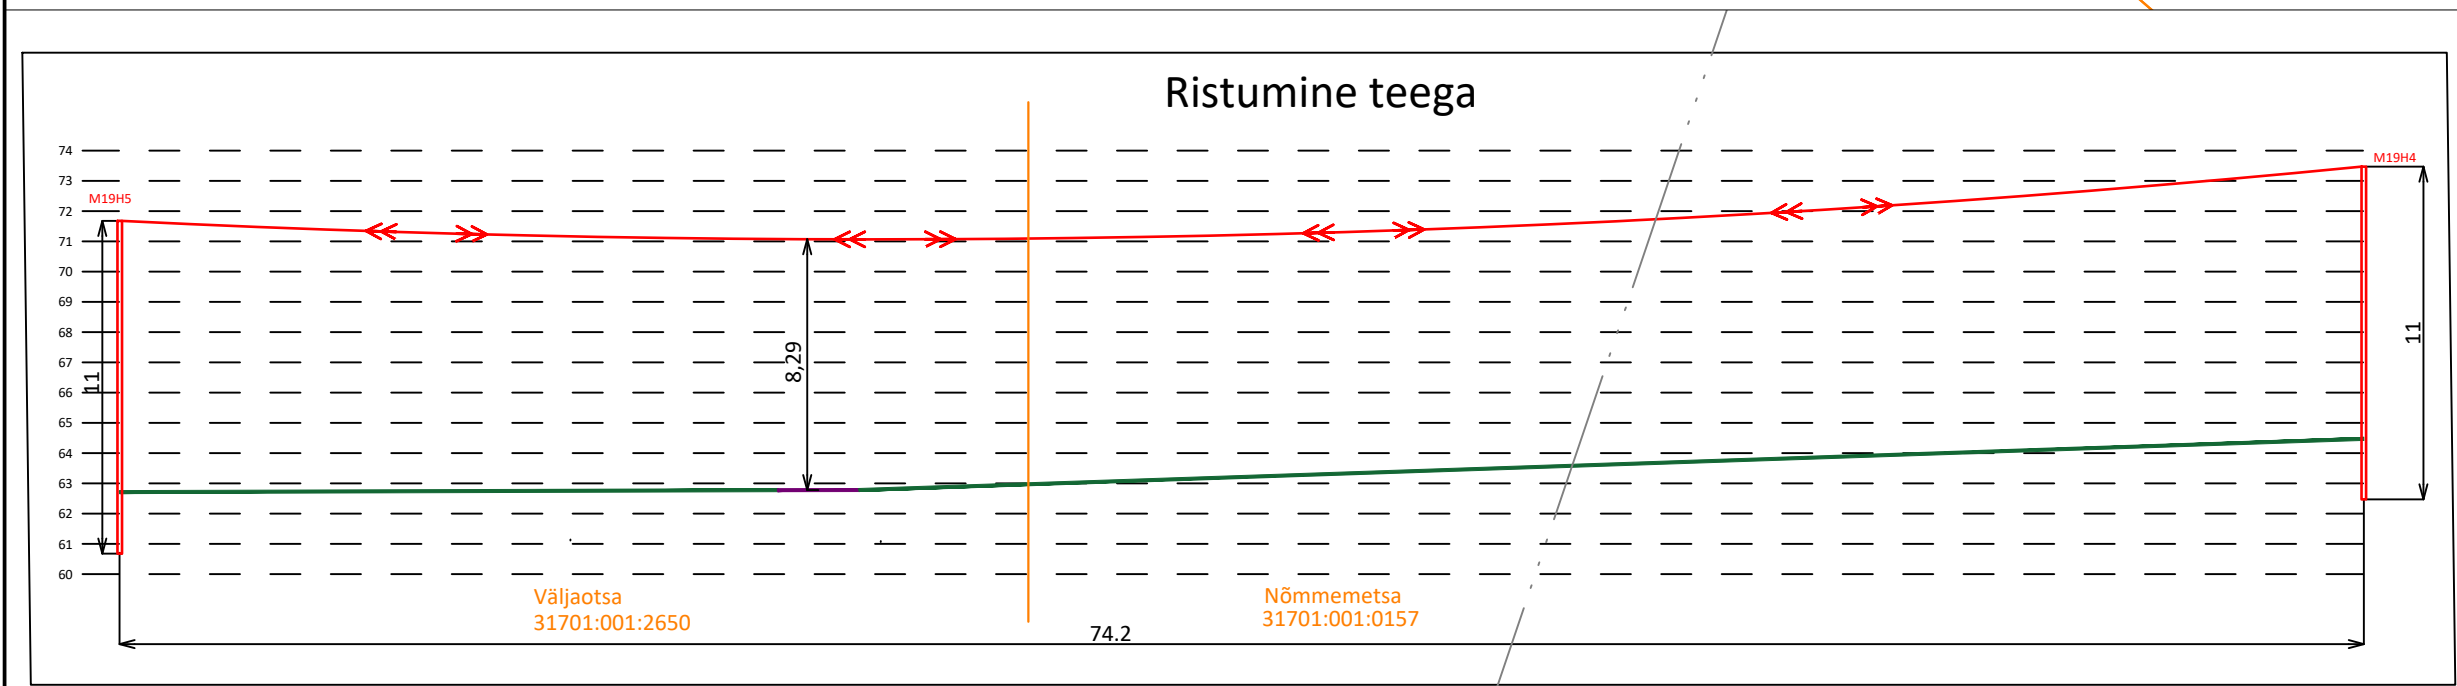

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geolus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonise nr. EL-01	Mõõtkava 1:1500 / -	Leht 1/15
Staadium	Tööprojekt	Kohila - Adila 10kV fidri rekonstrueerimine	Muudatus		Kuupäev
Koostas	H. Turja				
Kontrollis	H. Turja				
Proj. kood	IP6010	Address:			
Töö nr.	23_3619	Kohila vald, Rapla maakond			
Kuupäev	04.01.2024	23_3619_TP_EL-01_ASEND 240104_HT			

E-SERVICE
ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektriliste reg. nr.:
EL10360030.0001