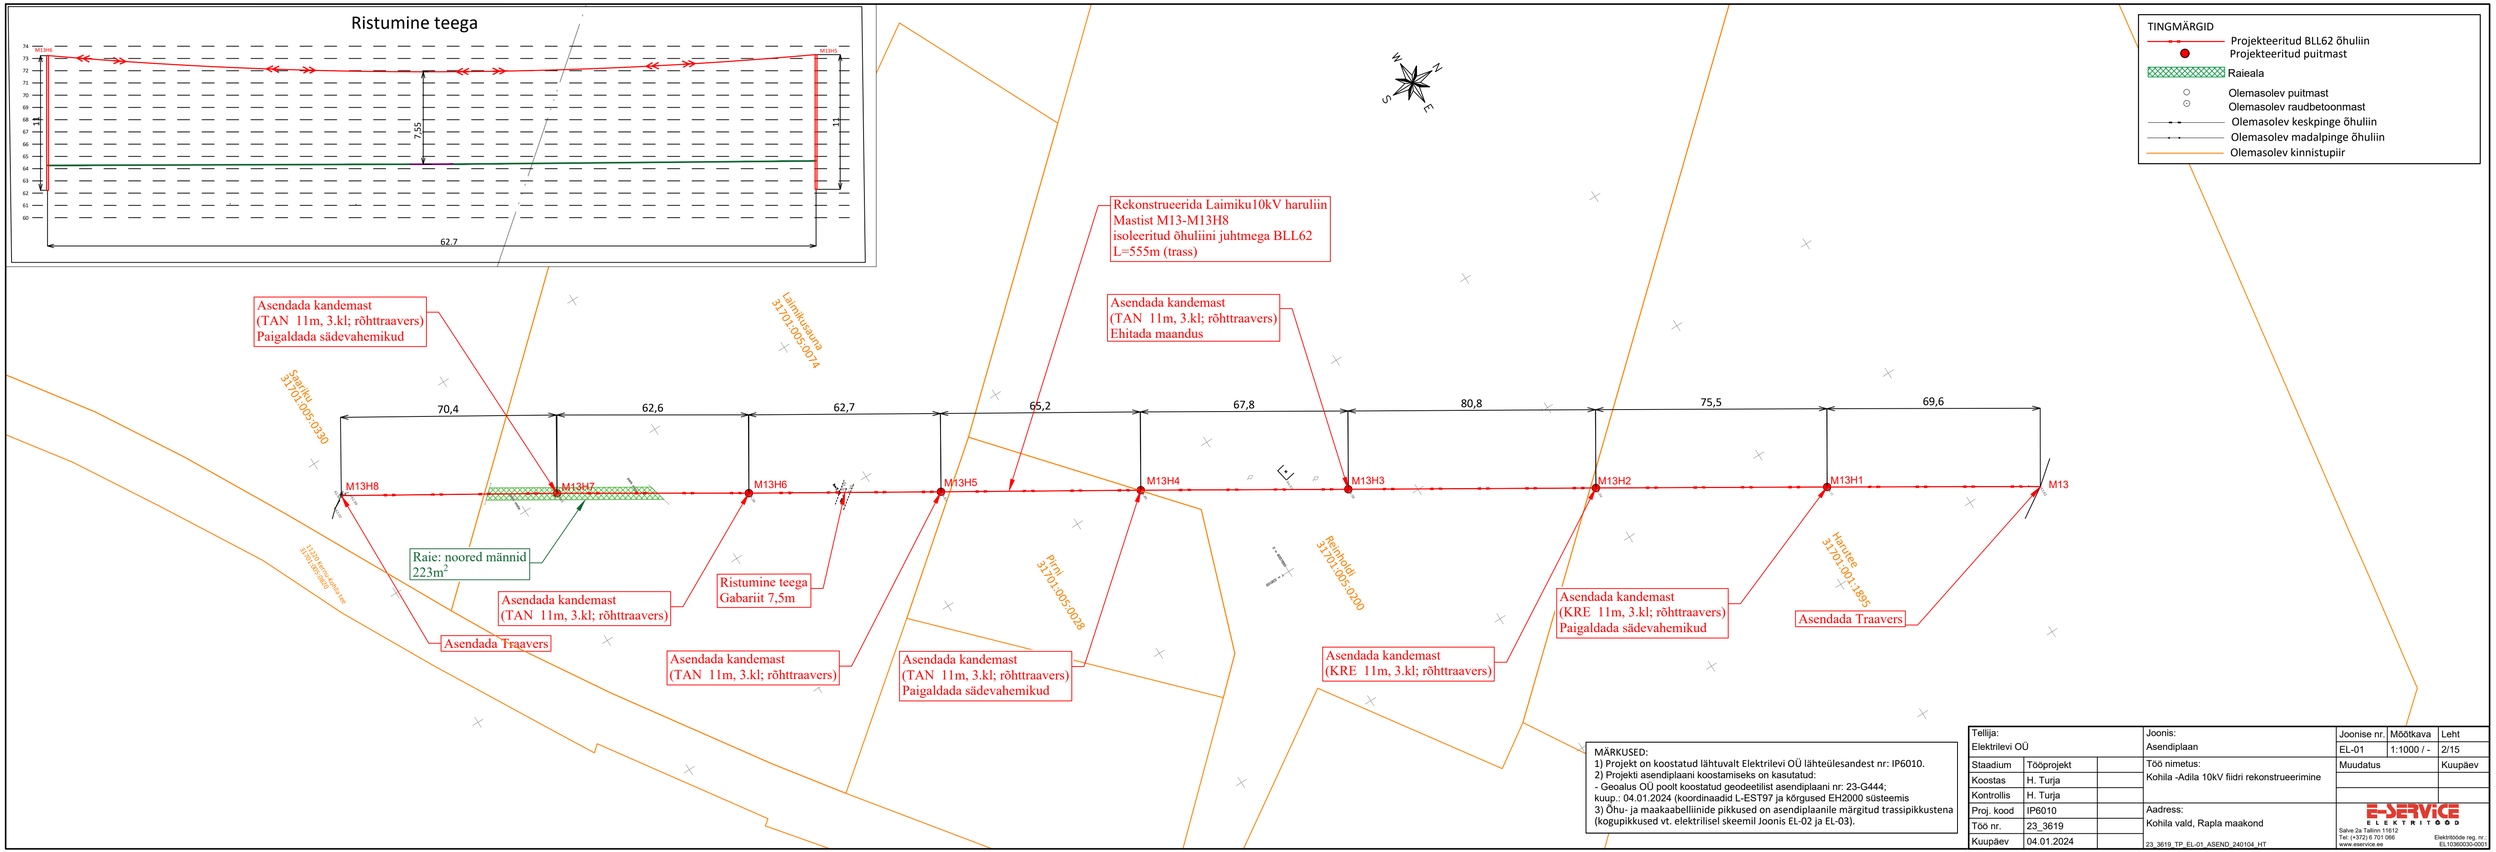

Ristumine teega
M13H6
M13H5
7,55
11
62,7
TINGMÄRGID
Projekteeritud BLL62 õhuliin
Projekteeritud puitmast
Raieala
Olemasolev puitmast
Olemasolev raudbetoonmast
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev kinnistupiir
Rekonstrueerida Laimiku10kV haruliin
Mastist M13-M13H8
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL62
L=555m (trass)
Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Ehitada maandus
Laimikusauna
31701:005:0074
Saariku
31701:005:0330
70,4
62,6
62,7
65,2
67,8
80,8
75,5
69,6
M13H8
M13H7
M13H6
M13H5
M13H4
M13H3
M13H2
M13H1
M13
Raie: noored männid
223m²
Ristumine teega
Gabariit 7,5m
Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Asendada Traavers
Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Asendada kandemast
(TAN 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Pirni
31701:005:0028
Reinholdi
31701:005:0200
Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Harutee
31701:001:1895
Asendada Traavers
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).
Tellija:
Elektrilevi OÜ
Joonis:
Asendiplaan
Joonise nr.
EL-01
Mõõtkava
1:1000 / -
Leht
2/15
Staadium
Tööprojekt
Koostas
H. Turja
Kontrollis
H. Turja
Proj. kood
IP6010
Töö nr.
23_3619
Kuupäev
04.01.2024
Töö nimetus:
Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine
Muudatus
Kuupäev
Aadress:
Kohila vald, Rapla maakond
23_3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT
E-SERVICE
ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.:
EL10360030-0001