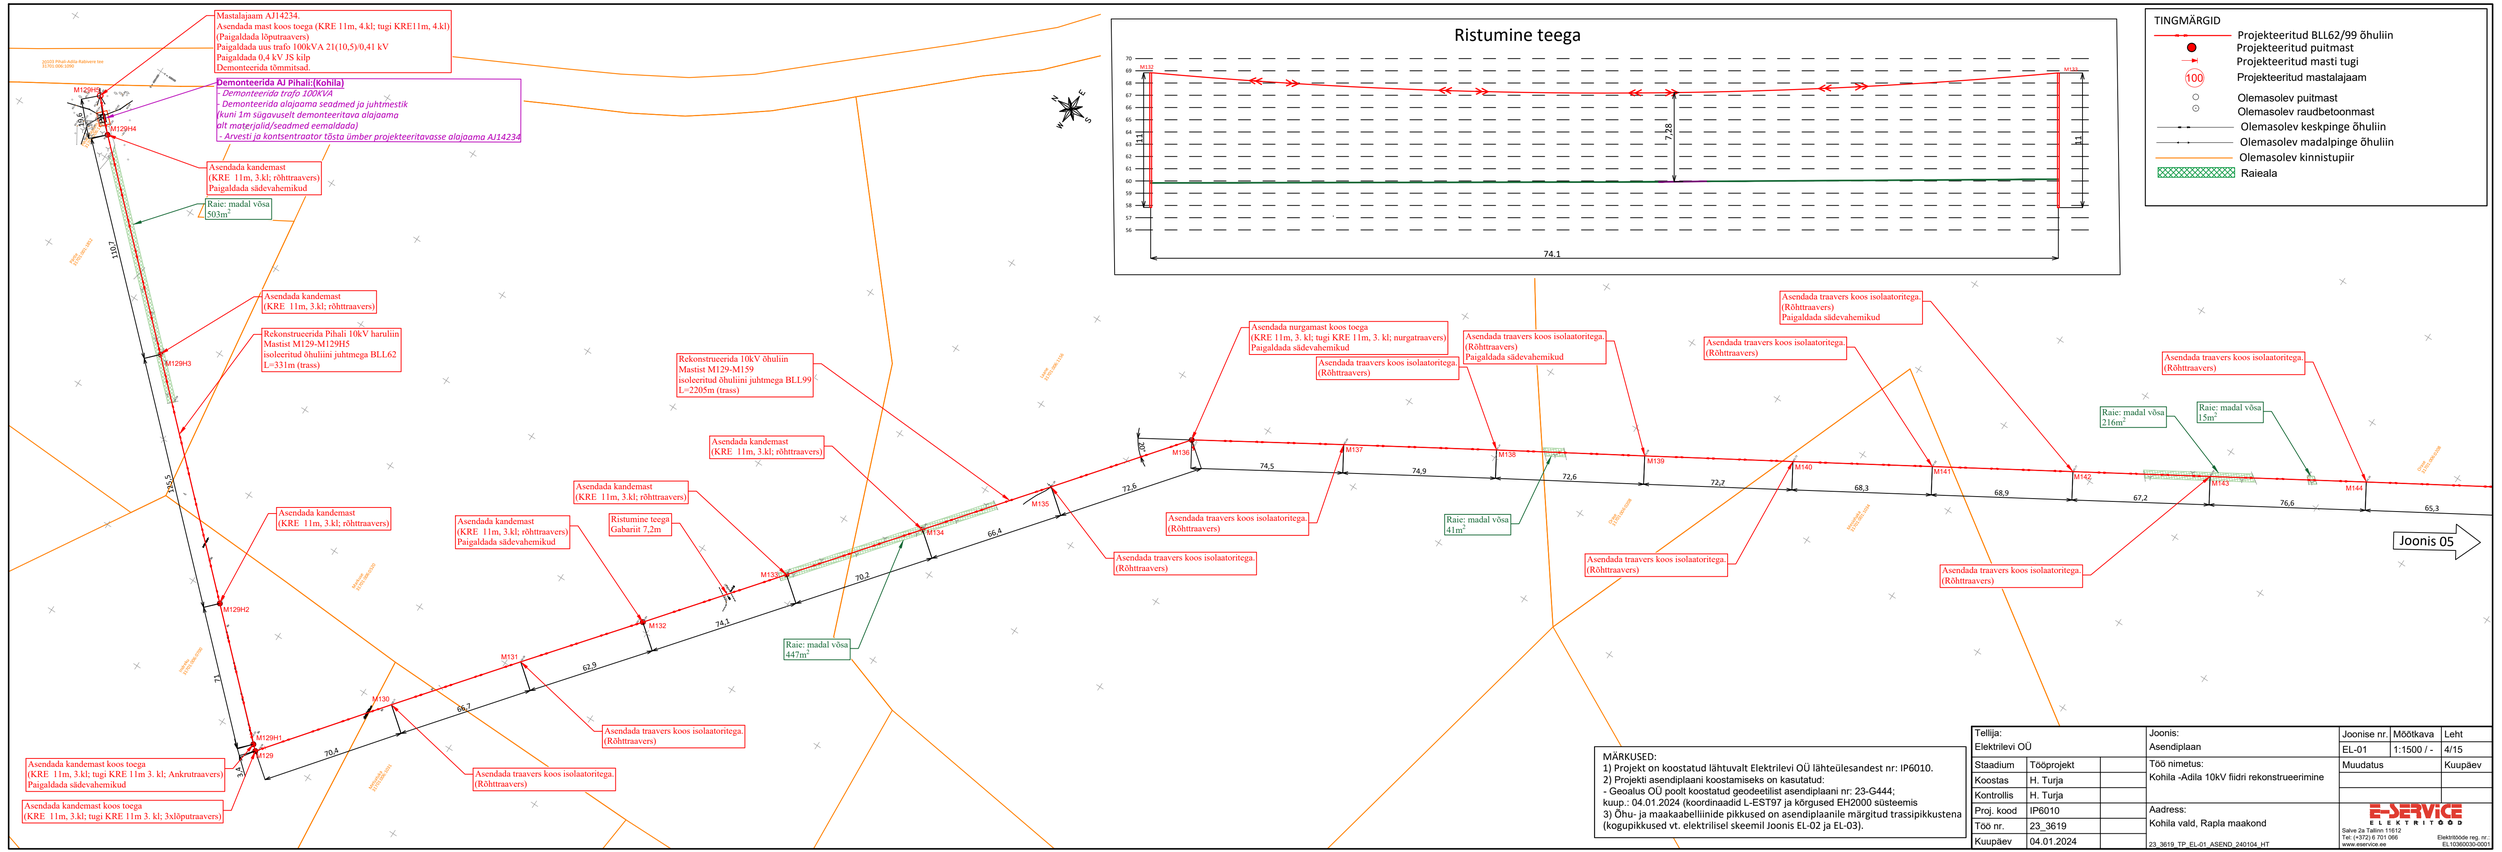
Mastalajaam AJ14234.
Asendada mast koos toega (KRE 11m, 4.kl; tugi KRE11m, 4.kl)
(Paigaldada lõputraavers)
Paigaldada uus trafo 100kVA 21(10,5)/0,41 kV
Paigaldada 0,4 kV JS kilp
Demonteerida tõmmitsad.
Demonteerida AJ Pihali:(Kohila)
- Demonteerida trafo 100kVA
- Demonteerida alajaama seadmed ja juhtmestik
(kuni 1m sügavuselt demonteeritava alajaama
alt materjalid/seadmed eemaldada)
- Arvesti ja kontsentraator tõsta ümber projekteeritavasse alajaama AJ14234
Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Raie: madal võsa
503m²
Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Rekonstrueerida Pihali 10kV haruliin
Mastist M129-M129H5
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL62
L=331m (trass)
Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Asendada kandemast koos toega
(KRE 11m, 3.kl; tugi KRE 11m 3. kl; Ankrutraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Asendada kandemast koos toega
(KRE 11m, 3.kl; tugi KRE 11m 3. kl; 3xlõputraavers)
Rekonstrueerida 10kV õhuliin
Mastist M129-M159
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99
L=2205m (trass)
Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Asendada kandemast
(KRE 11m, 3.kl; rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Ristumine teega
Gabariit 7,2m
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Raie: madal võsa
447m²
Asendada nurgamast koos toega
(KRE 11m, 3. kl; tugi KRE 11m, 3. kl; nurgatraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Raie: madal võsa
41m²
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Raie: madal võsa
216m²
Raie: madal võsa
15m²
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Asendada traavers koos isolaatoritega.
(Rõhttraavers)
Joonis 05
M129H1
M129H2
M129H3
M129H4
M129H5
M129
M130
M131
M132
M133
M134
M135
M136
M137
M138
M139
M140
M141
M142
M143
M144
39,6
110,7
74,5
71
70,4
66,7
62,9
74,3
70,2
66,4
72,6
74,5
74,9
72,6
72,7
68,3
68,9
67,2
76,6
65,3
Ristumine teega
74,1
7,28
14,1
14,1
TINGMÄRGID
Projekteeritud BLL62/99 õhuliin
Projekteeritud puitmast
Projekteeritud masti tugi
100 Projekteeritud mastalajaam
Olemasolev puitmast
Olemasolev raudbetoonmast
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev kinnistupiir
Raieala
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalius OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).
Tellija:
Elektrilevi OÜ
Staadium Tööprojekt
Koostas H. Turja
Kontrollis H. Turja
Proj. kood IP6010
Töö nr. 23_3619
Kuupäev 04.01.2024
Joonis:
Asendiplaan
Joonise nr. EL-01
Mõõtkava 1:1500 / -
Leht 4/15
Töö nimetus:
Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine
Muudatus Kuupäev
Aadress:
Kohila vald, Rapla maakond
23_3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT
E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.: EL10300030-0001