


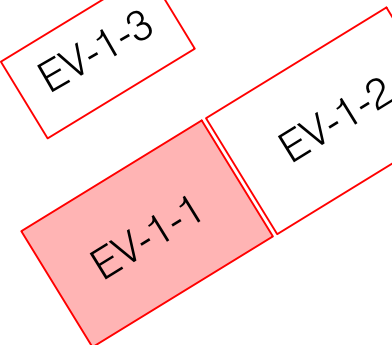

TINGMÄRGID:

- **KW2** - Projekteeritud kuni 20 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud käsitsi tehtava kaeviku tsoon puu kaitsevööndis
- Projekteeritud maakaabelliini paigaldus olemasolevas kaitsetorus
- Projekteeritud jätkumuhv kuni 20 kV kaabliil
- Tööst välja viidav/Demonteeritav KP kaabelliin
- Projekteeritud ol. oleva gaasitoru ümberisoleerimine
- Olemasolev posti kandur
- Olemasolev kontaktliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev jätkumuhv KP kaabliil
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev kanalisatsiooni kollektor
- Olemasolev soojustrass
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev sadeveekanaliseatsioon
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sideõhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev gaasitrass
- Mittetöötav sidekaabel
- Mittetöötav sidekaabel
- Mittetöötav gaasitrass
- Mittetöötav veetrass
- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus
- - Krundi piir

MÄRKUSED:

- Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geoport OÜ-poolt (töö nr M26030, juuni 2026). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- NB! "orient" trassi(-de) asukoht on määramata (täpsus $\approx \pm 10$ m), tehnovõrgu kahjustamise vältimiseks täpsustada asukoht enne ehitamisega alustamist omaniku juuresolekul.
- Projekteerimisülesanne nr 27272 IK1285 JAJ 42 rekonstrueerimine.
- Kaabli sisenemisel alajaama tuleb puurida auk alajaama vundamendis olemasolevate kaablite kõrval. Olemasolevate reservtorude olemasolul kasutada reservi kaabli paigaldamiseks. Peale kaabli paigaldamist tuleb auku veekindlalt tihendada.
- Haljasalal ja kõnnitee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tuguvusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihi. Sõidutee, sh perspektiivse, varem projekteeritud, planeeritava, planeeritud all kaabel rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tuguvusega 750N sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihi.
- Kaablite paigaldamisel juhinduda Tallinna linna kaevetööde eeskirjast (Tallinna Linnavalikogu määrus nr 32, 2. septembri 2004.a.).
- Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normkohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
- Tehnovõrkude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Kaabli rajamisel lahtise kaeve teel tehnovõrkude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Kaablite rajamisel lahtise kaeve teel puude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude kasvutingimuste säilimine. Kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Juuri läbi lõigata ei tohi. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitse. Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutiste piirdega (ehitustehnika kasutamisel). Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende käppimine linnaosa valitsusega ning tellitakse töö lahjastusettevõttelt. Puude võrade käppimise vajaduse ilmnemisel ehitustööde käigus taotleda hooldusloikuskla <https://taotlen.tallinn.ee>. Hooldusloikuse peab teostama arborist. Väljakaevatud pinnas ei ladusta võra alla.
- Kaabli jätku- ja siirdemuhv peavaad olema tehtud sirgetel lõikedel. Jätku- ja siirdemuhvid kaitsta poolitatava torudega.
- Joonisel on näidatud olemasolevate muhvide orienteeruvad asukohad.
- Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.
- Süvendades olemasolevat pinnast tänavavalgustusmastidest lähemal kui 2 m ja sügavamale kui 1 m, tuleb ette näha mastide toetamine.
- Gaasitoru kaitsmise tingimused on kirjeldatud seletuskirjas.
- Olemasoleva kõrghaljastuse kaitse - vt. Seletuskiri.

Töö nimetus: JAJ 42 rekonstrueerimine. I etapp				Objekti address: Madara tn 1, 3a, Paldiski mnt 46a // Paldiski maantee T33, Paldiski mnt 42a, 47, 45a, 47a, Mooni tn 1 // Paldiski mnt 51, Sõle tn 13, 15, Mooni tn 3, Kasvu tn 16, Mooni tänav T1, Adala tn 10, Adala tänav T2, Kristiine LO, Põhja-Tallinna LO, Tallinn, Harjumaa			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: ELEKTRIKAABLITE ASENDIPLAAN (1/3)		 OÜ PLUVO EESTI Varvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti Tel.: (+372) 660 7008 Faks: (+372) 660 7008 e-mail: info@pluvo.ee www.pluvo.ee	
Kontrollis	I. Milijavea	23.01.26		MTR nr. TEL003705			
Koostas	I. Milijavea	23.01.26					
Töö nr:	PL19-19-269	Staadium:	TP	Version:	-	Joon. nr:	EV-1-1
						Mõõtkava:	1:500
						Faili nimi:	PL1919269_TP_EL-4-01_EV1-Asend.dwg
						Leht:	1/1

TINGMÄRGID

- ERITI VÄÄRTUSLIK PUU I
- VÄÄRTUSLIK PUU II
- OLULINE PUU III
- VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU IV
- LIKVIDEERITAV PUU V

- ERITI VÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTOUR
- VÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTOUR
- OLULISE OBJEKTI KONTOUR
- VÄHEVÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTOUR
- LIKVIDEERITAVA OBJEKTI KONTOUR
- KAITSEALUSE OBJEKTI v. VÕÖRLIGI KONTOUR
- VÄHE TÕENÄOLINE LKV ESINEMISE ALA KONTOUR

- LOOUSES MITTEEKSISTEERIV PUU
- JOONISELT PUUDUOLEVA PUU LIGIKÄUDNE ASUKOHT
- KUKLASEPESA ASUKOHT
- SUUREMA PUU ALL KASVAV PUU VÕI ALLA 8 CM DIAM. EI INVENTEERITA OBJEKTITABELIS

Lühend Joonisel Lõli nimi eesti keeles (ladina keeles)

Va. Harilik väher (Acer platanoides)

Va.S. Saarväher (Acer negundo)

Ja. Harilik jalakas (Ulmus glabra)

Ksk. Kuldekask (Betula aurata)

Pk. Harilik pönn (Tilia cordata)

Re. Raagrennelgas (Salix caprea)

Sa. Harilik saar (Fraxinus excelsior)

Ej. Harilik eba-jasmin (Philadelphus coronarius)

LstT. Tataril kusiopuu (Lonicera tatarica)

Pi. Harilik pihlakas (Sorbus aucuparia)

Ta. Harilik tamme (Quercus robur)

B. Aedõunapuu (Malus domestica)

Vik. Karvane vilppuu (Crataegus subnollis)

Pil. Lääne pönn (Tilia europaea = Tilia vulgaris)

Si. Harilik sirel (Syringa vulgaris)

Hk. Harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum)

Kk. Harilik kukerpuu (Berberis vulgaris)

OLEMASOLEVATE PUUDE EHTUSÄGNE KAITSE

JUUREKAITSE

prussid

kergruusi või killustik

filterkangas

TÜVEKAITSE

prussid

traat

pehmenduskiht

autokummidest

ol.ol. maapind