


LINTVUNDAMENTIDE TÕÜPARMEERINGUD
1:20

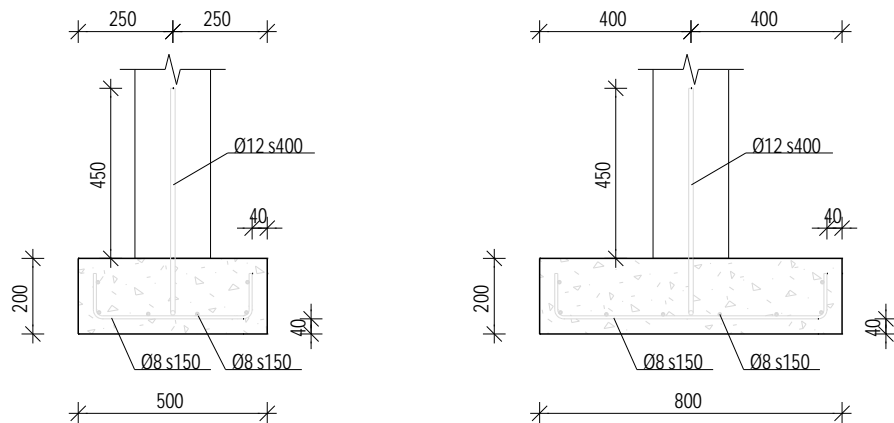

ELEMENTIDE SPETSIFIKATSIOON: VUNDAMENDID					
POS./RISTLÕIGE	ALUMINE KM [m]	TK / JM [TK]/[m]	MATERIAAL	MAHT [m3] / TK	KOKKU [m3]
200*500	-2.300	88.1	C25/30		8.5
200*800	-2.300	48.4	C25/30		7.4
FS-1	-2.300	1	C25/30	2.7	2.7
FS-2	-2.300	1	C25/30	2.0	2.0
FS-3	-2.300	1	C25/30	0.9	0.9
BETOONI MAHT KOKKU [m3]:				C25/30	21.5

- MÄRKUSED:
- KÕIK KÕRGUSED ON ANTUD SUHTELISTE KÕRGUSMÄRKIDENA. ±0.000=+5.100 ABS.
 - KÕIK MÕÖDUD ON MILLIMEETRITES.
 - BETOONKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSID: TOLERANTSIKLASS 1 (EVS-ENV 13670:2010).
 - BETOONKONSTRUKTSIOONIDE KESKONNAKLASS: XC4
 - BETOONI TUGEVUSKLASS: min. C25/30
 - BETOONI KAITSEKIHT: MINIMAALNE 30mm, NIMIKAITSEKIHT 40mm
 - ARMATUURTERASE KLASS B500B
 - ARMATUURI JÄTKAMISEL ÜLEKATE: >40d
 - VUNDAMENTIDE PROJEKTEERIMISE ALUSEKS ON OÜ REI GEOTEHNIKA TÖÖ NR. 5316-23. VUNDAMENDID RAJADA PINNASEKIHILE 8 - VÄGA TIHE PEENLIIV.
 - VUNDAMENTIDE ALLA PAIGALDADA EBAÜHTLASE LOODUSLIKU PINNASE KORRAL 300mm TIHENDATUD KILLUSTIKALUS JA EHTUSKILE. KILLUSTIKUKIHT TIHENDADA MEHAANILISELT E1>50MPa, E2/E1<2.2.

MITTE KASUTADA TÕÕJOONISENA

01	25.04.2024	RK	ESIMENE VERSIOON	
VERSION	KUUPÄEV	TEOSTAS	MUUDATUSE SISU	
Narva-Jõesuu esindusväljak Suur-Lootsi tn 2/8/10 ja Kalda tee 2, Narva-Jõesuu KOKO arhitektid OÜ				
<div>DMT</div> <div>insenerid</div>			DMT Insenerid OÜ Salve tn. 3 11612 Tallinn, ESTONIA tel +372 677 6370 MTR EEP000792	
PROJEKTI STAADIUM PP		PROJEKTUJUHT T.Raatma	INSENER R.Kannussaar	
KUUPÄEV 25.04.2024		JOONESTAJA R.Kannussar	KINNITAJA T.Raatma	
VUNDAMENDI PLAAN				
MÕOTKAVA 1:100	TOO NR. 23072	JOONISE NR. EK-5-01	VERSION 01	LEHT/LEHTI 1/1