Projekteeritud Elsaro OÜ tingmärgid

W1 W1 W1	Projekteeritud toitekaabel torus (D-75mm; 450N)
	Projekteeritud liitumiskilbi asukoht (Peakaitse 3x100A)
	Demonteeritavad olemasolevad elektri rajatised
	Projekteeritud välisvalgusti h=6m (VV1-VZULO MRUE 025 730 L22; VV2-VIZULO MRUE 040 730 L35)
W1.1 W1.1 W1.1 W1.1	Projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel torus (D-50mm 450N/750N)
	Projekteeritud korduvmaandus
PVC75 PVC75 PVC75 / PVC50 PVC50 PVC50	Projekteeritud reservtorud (D-50mm 450N/750N ja D-75mm 450N/750N)
S	Projekteeritud sidekanalisatsioon (PVC Opto 100 A)
	Projekteeritud sidekaev (KKS2 plastkaev, teleskoop kaevuluugiga)
	Projekteeritud kinnisel meetodil paigaldatav lõik (D-110mm 1250N)

PROJEKTEERITUD
Elektrilevi OÜ liitumiskilp
liitumine 3x100A
Maapease osa kõrgus max. 0,9m

Projekteeritud toitekaabel
AXPK 4G70; L=65m (trass_53m)
Kogu pikkuses torus D-75 450N

Projekteeritud KKS2 plastkaev

Projekteeritud sidekanalisatsioon
PVC Opto 100; L=38m

Maakütte kollektorkaev

Maakütte magistraaltorud

28301:001:2156
22125 Erika-Kandiküla tee

28301:001:1074
Erika tee 1

PJK_gr.52/VV2
02_35W_L35
h=6/0m

PJK_gr.52/VV1
01_25W_L22
h=6/0m

PJK_gr.52/VV1
09_25W_L22
h=6/0m

PJK_gr.52/VV1
08_25W_L22
h=6/0m

PJK_gr.52/VV1
03_25W_L22
h=6/0m

PJK_gr.52/VV1
04_25W_L22
h=6/0m

PJK_gr.52/VV1
05/06_25W_L22
h=6/V-025m

PJK_gr.52/VV1
07_25W_L22
h=6/0m

Projekteeritud reservtoru
D-50 750N; L=43m (trass 34m)
Ölipüüduri signaalikaablitele

Projekteeritud sidekanalisatsioon
PVC Opto 100; L=105m

Projekteeritud kastmisveepump
XPK 3G2,5; L=47m (trass_39m)
Kogu pikkuses torus D-50 750N

Projekteeritud elektriautolaadija
2 x XPK 5G4; L=46m (trass_32m)
Kogu pikkuses torus D-75 750N

Maakütte kontuur uue hoone jaoks 1700 m2

Kaitsevöönd 30m

Maakütte kontuur ol ol 1900 m2

Projekteeritud sidekanalisatsioon
PVC Opto 50; L=60m (kaabel 100m)
Paigaldada 12 kiuline singelmode optikakaabel
kummaski hoones 4 kiudu otsastada

Projekteeritud toitekaabel
AXPK 4G70; L=110m (trass_100m)
Kogu pikkuses torus D-75 450N

Paigaldus kinnisel meetodil
D-110 1250N; L=7,5m; 1,0m sügavusel

SIDE LIITUMISPUNKT
Telia Eesti AS sidekaev 4205

Riigitee kaitsevöönd 30m

94901:005:1610
Eerika tee 2

94901:005:1613
Tartu- Viljandi - Kilingi-Nõmme

94901:001:0313
22125 Erika-Kandiküla tee T1

Paigaldus kinnisel meetodil jalgtee all
D-110 1250N; L=4,0m; 1,2m sügavusel

Paigalduakinnisel meetodil
D-110 1250N; L=2,0m; 1,0m sügavusel

Kaeviku serva piirjoon maapinnal

Kaeviku põhja piirjoon 1,0m sügavusel

Murukatte tastamise tüüpjoonis
Nõlva kaldenurk 1:1

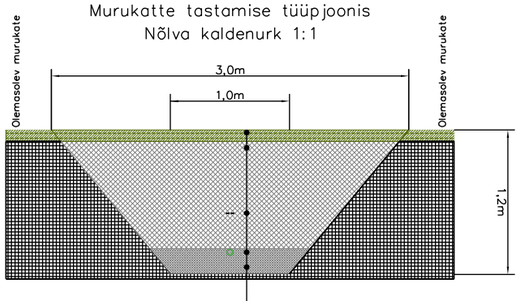

II muruklass (Teetööde tehnilise kirjelduse, Maastikukujundustööd), mullakihi paksus 10cm, murukülvi tihedus 20g/m2
Olemasolevast kivivaba pinnasest tagasitäide
Kaabliohulint
Sidetoru D-110mm
Liivpinnasest täide või olemasolevast kivivaba pinnasest tagasitäide

OÜ Elsaro

OBJEKT: Eesti Maaülikooli põldkatsete laborihoone projekt
Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond

Elsaro OÜ
Lepa 3, Võru 65610
Tel. 51 34 150
oras.ott@gmail.com
Reg. kood: 12481772
MTR: TEL 002144

JOONISE NIMI: Elektripaigaldise välisvõrkude asendiplaan			MASTAAP: 1:500
TELLIJA: Eesti Maaülikool		VALD-KOND: Elektripaigaldis	
PROJ.: Ott Oras	ALLKIRI	ERIOSA-JÄRK: Uusehitis	PROJEKT. STAADIUM: PP
KONTR.: Ott Oras	ALLKIRI	TÖÖ NR: 24058638	JOONISE NR: EL-4-01
FAIL: 24058638_PP_EL-4-01_v02_Elektripaigaldis		KUUPÄEV: 17.10.2024	MUUDATUS: 07.11.2024