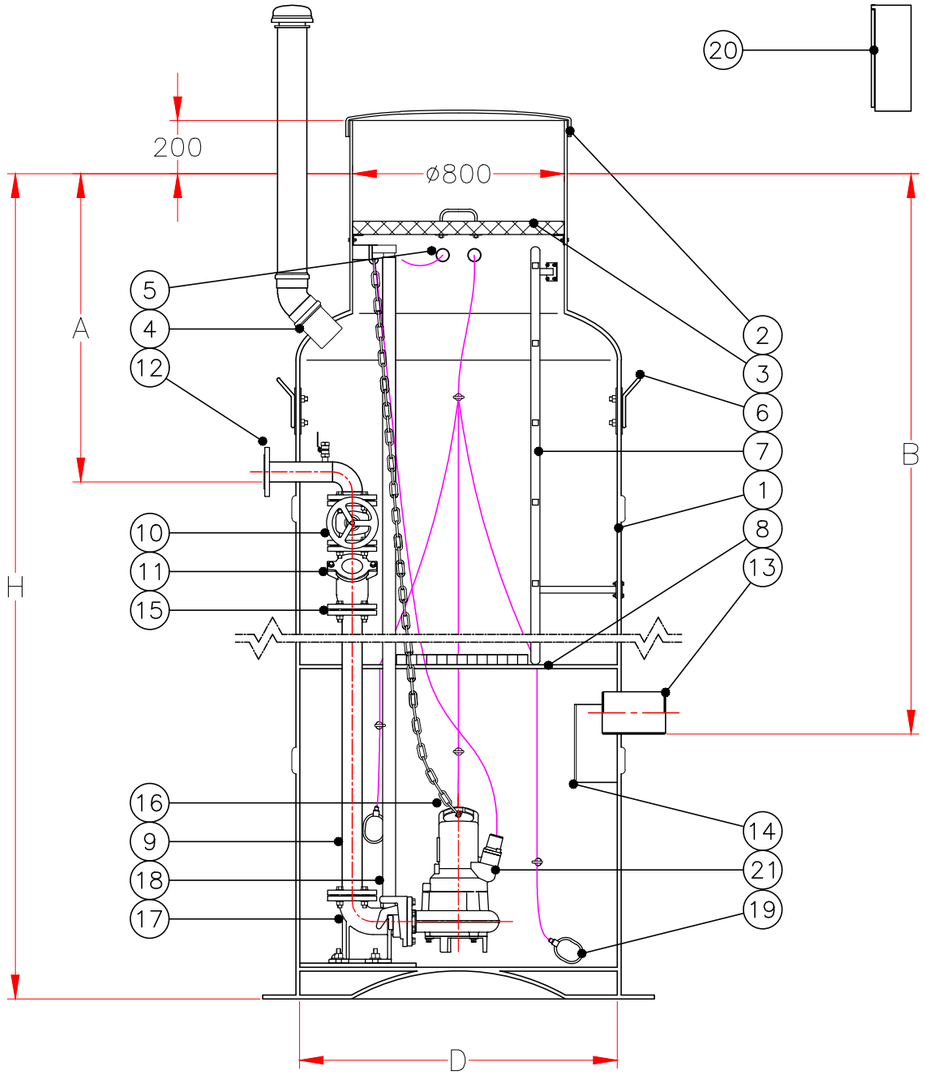

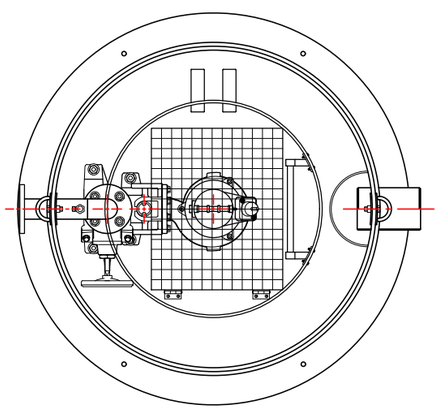

NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Teenindusluuk	klaasplast/malm	1
3	Soojustuskaas	polüstüreen	1
4	Õhutustoru	PVC/AISI 304	1
5	Kaabli läbiviik	D40	2
6	Tõsteaas	Fe	2
7	Teenindusredel	AISI 304	1
8	Restluugiga täisplatvorm	klaasplast	1
9	Survetorustik	DN50 , AISI 304	1
10	Kummikiilsiiber	DN50 , PN10	1
11	Tagasilöögiklapp	DN50 , PN10	1
12	Äärikuga väljundtoru	DN50 , PN10	1
13	Sissevoolutoru	De200 , PVC	1
14	Voolurahusti	klaasplast	1
15	Vabaäärik	silumiin	4
16	Tõstekett	AISI 316	1
17	Pumba jalg koos kiirlukustusliitmikuga	malm	1
18	Pumba juhtsiin	AISI 304	2
19	Ujuklüliti	PP	3
20	Juhtimiskeskus (autom.- ja käsijuhtimine)	avariisignaaliga	1
21	Sukelpump	Q= 3 l/s, H=5 m	1

MÕÕDUD					
D	Pumpla läbimõõt	1000 mm			
H	Pumpla kõrgus	2460 mm			
A	Survetoru kõrgus	1863 mm	DN50	nurk	0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	1580 mm	De200	nurk	215°
B 2	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	
B 3	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	

MÄRKUSED:

1. Joonise alusena on kasutatud Fertil OÜ joonist "pumpla."

Muudatus	Muudatuse sisu	Teostas	Kuupäev

TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÕTKAVA
2456	PP	VK-7-04	v01	-

TÖÖ NIMETUS: Kinnistu kanalisatsioon

JOONISE NIMETUS: Reoveekanalisatsiooni pumpla

AADRESS: Massiaru koolimaja (21302:003:0089)
Massiaru küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond

JUHATAJA	Janek Nugis		04.03.2025
INSENER	Reigo Ritso		04.03.2025
KONTROLLIS			

INSENERIBÜROO NUGIS OÜ
Reinu tee 31c, 71020 Viljandi
tel: (+372) 5590 6542
e-post: info@ibnugis.ee
veebileht: www.ibnugis.ee
reg. nr. 14523977
MTR EEP004089, FPR000541

FAILINIMI 2456_pp_vk-7-03_v01_k-pumpla_2024-03-04.dwg

Formaat: A3 (420x297 mm)