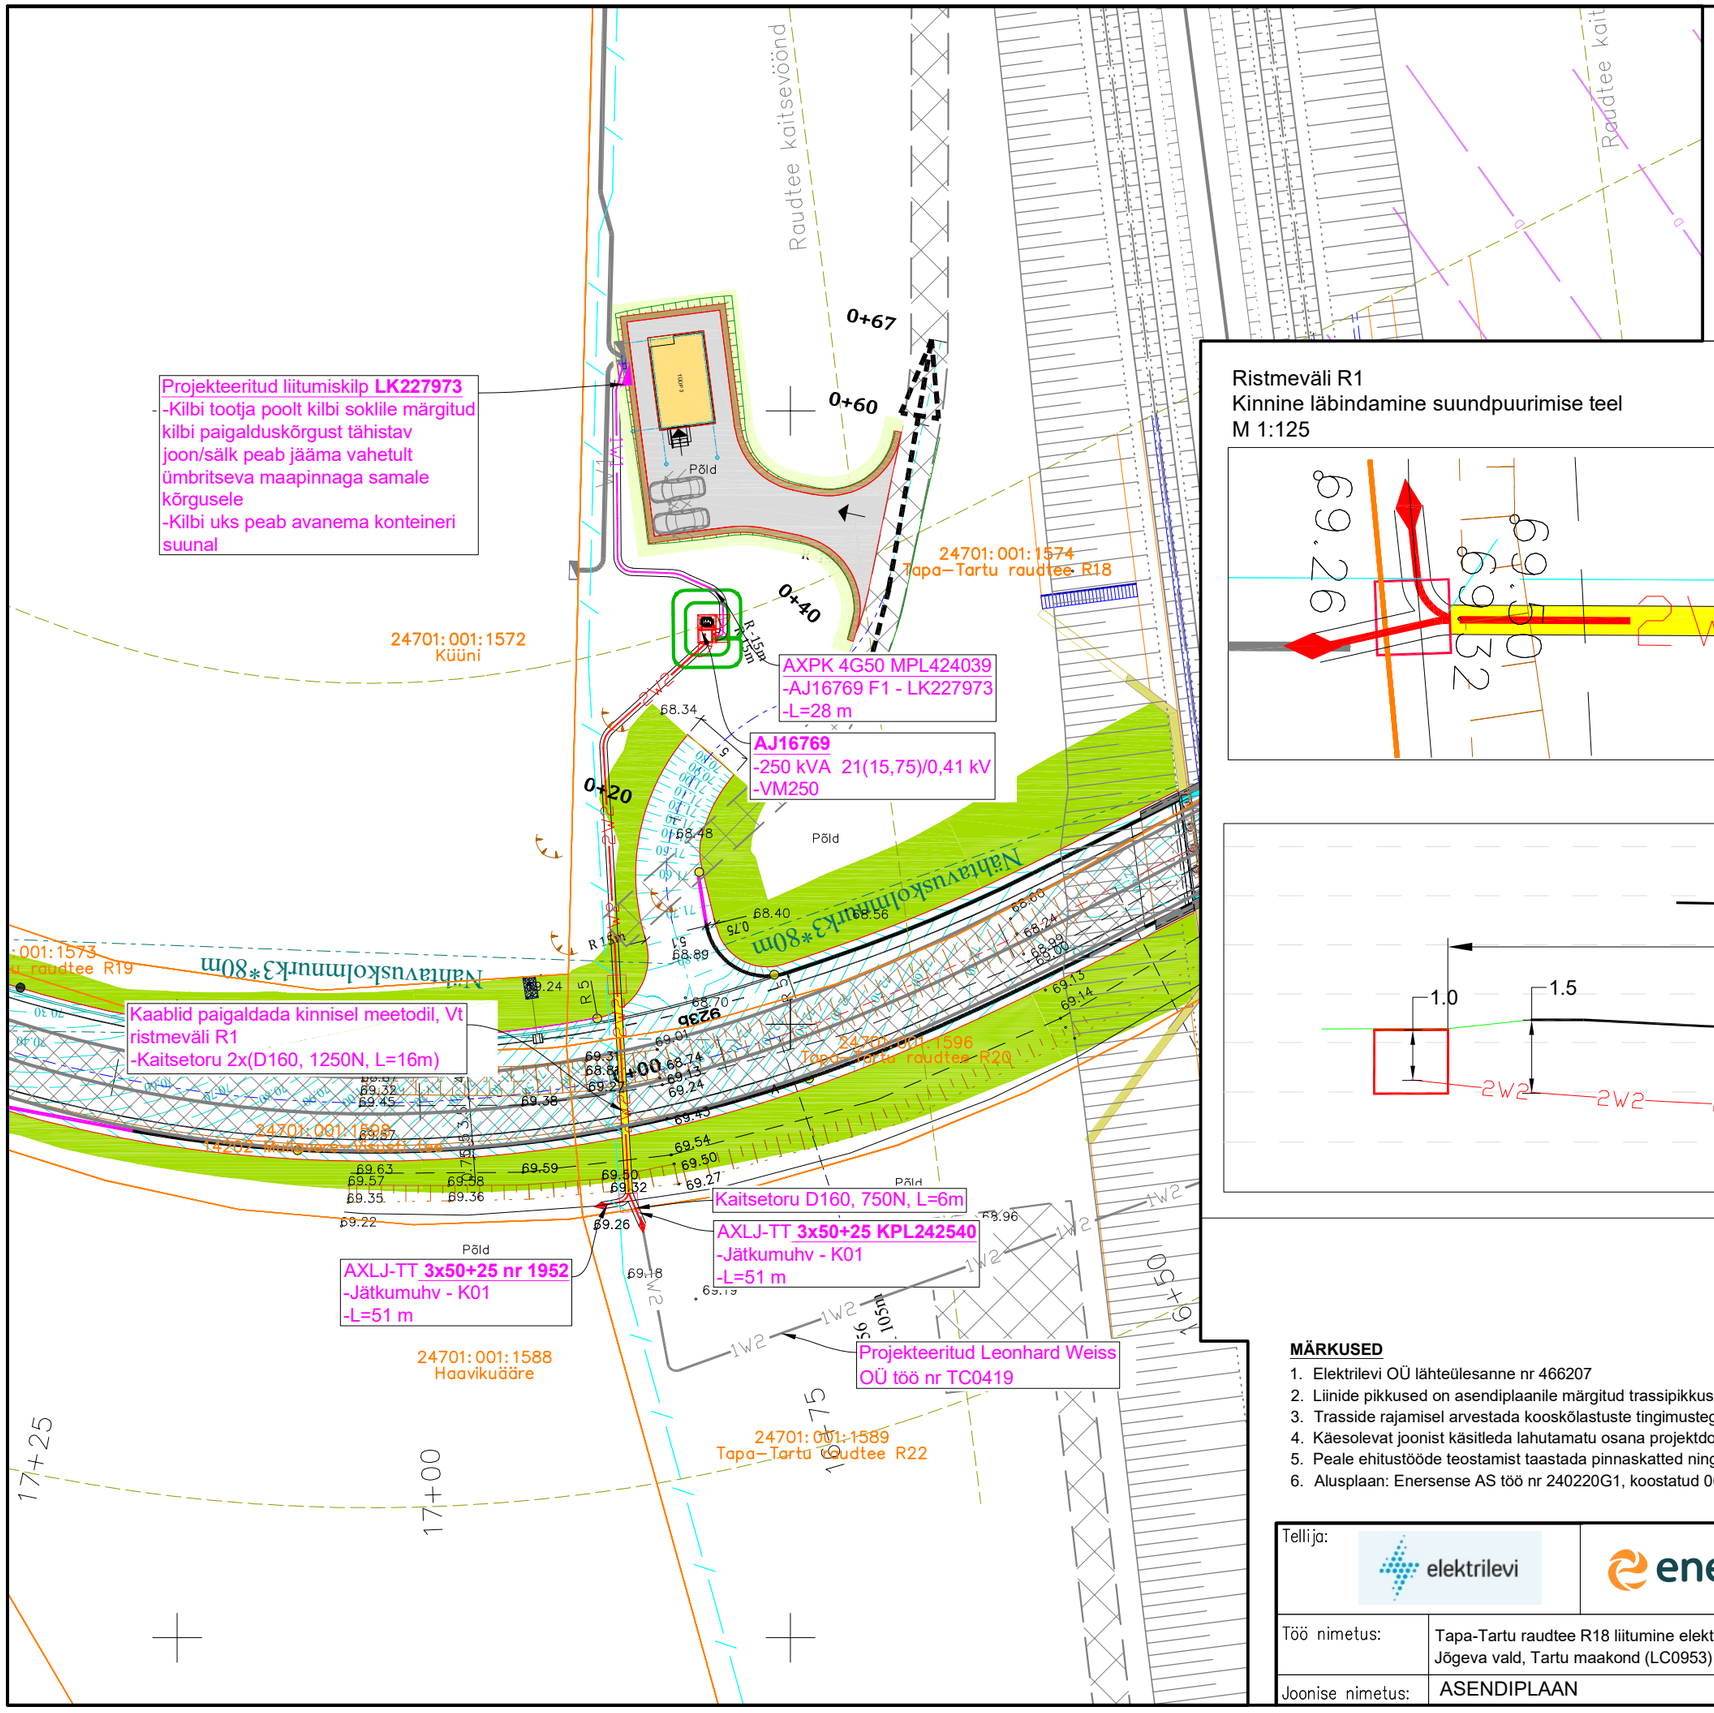


**Tingmärgid:**

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge kaabelliin kaitsetorus
- Projekteeritud kaablite paigaldus kinnisel meetodil
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev drenaaž
- Projekteeritud alajaam

Ristmeväli R1
Kinnine läbindamine suundpuurimise teel
M 1:125

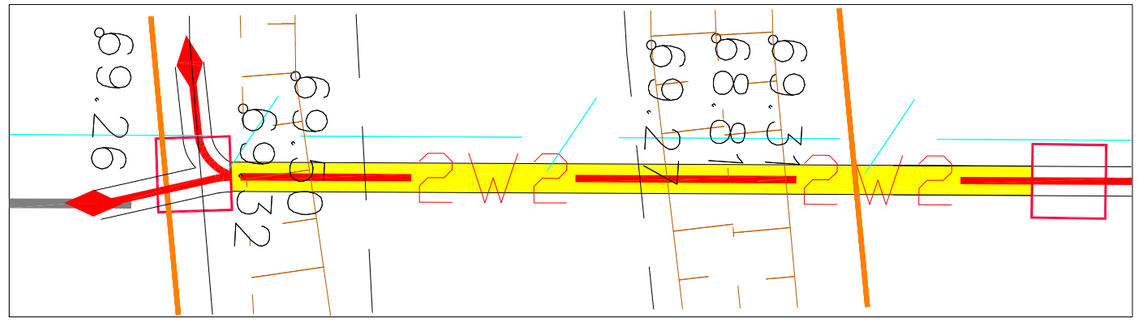


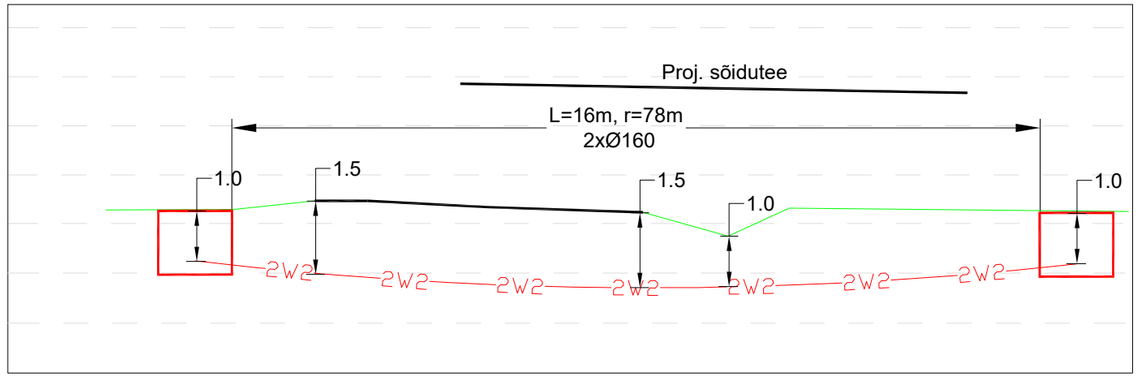


**MÄRKUSED**

1. Elektrilevi OÜ lähteülesanne nr 466207
2. Liinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
3. Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
4. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
5. Peale ehitustööde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjäljed.
6. Alusplaan: Enersense AS töö nr 240220G1, koostatud 06.03.2024. Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: elektrilevi / enersense | | Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 | Kuupäev: **16.08.2024** |
| | | Reg nr: 11445550 | Töö nr: **LC0953** |
| | | Telefon: 53726646 | Joonise nr: **01** |
| Töö nimetus: | Tapa-Tartu raudtee R18 liitumine elektrivõrguga, Visusti küla, Jõgeva vald, Tartu maakond (LC0953) TÖÖPROJEKT | e-mail: info@elram.ee | Mõõtkava: **M1:500/A3** |
| | | Projekteerija: **Andres Pukka** | |
| Joonise nimetus: | ASENDIPLAAN | Kontrollija: | Muudatus: **Ver 1** |