


Kuuste 110/10 kV AJ
AJ Solglaugu 10 kV F
Mast M1

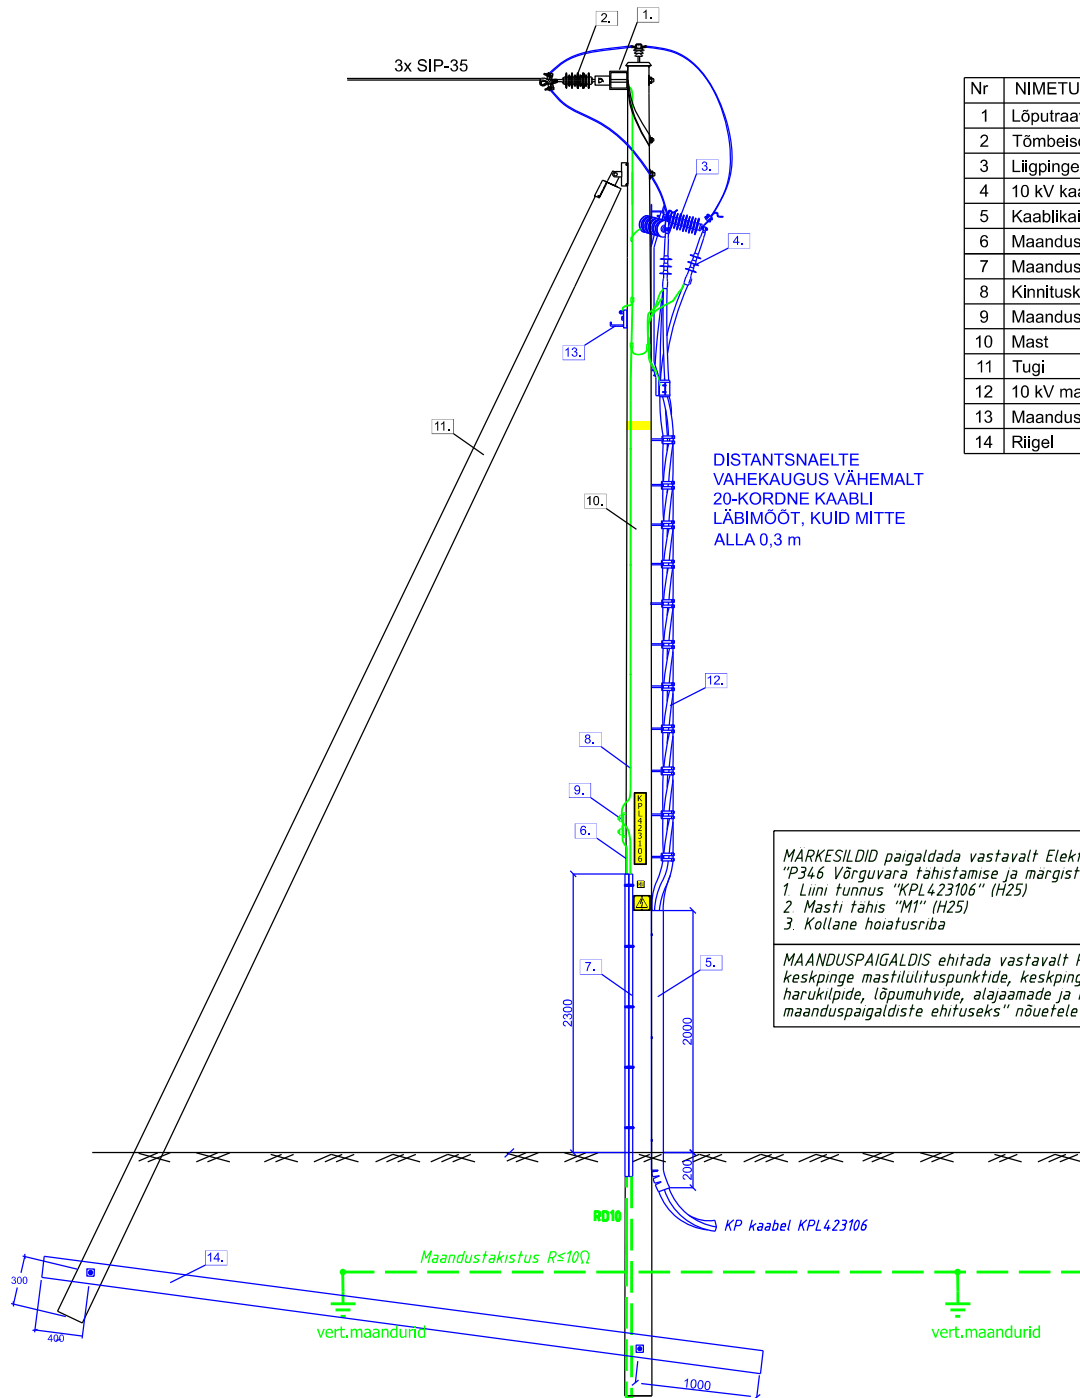

Nr	NIMETUS
1	Lõputraavers
2	Tõmbeisolaator
3	Liigpinge piirik
4	10 kV kaabli otsamuhv
5	Kaablikaitsekarbik
6	Maandusjuht
7	Maandusjuhi kaitserenn
8	Kinnitusklamber
9	Maanduse ühendusklamm
10	Mast
11	Tugi
12	10 kV maakaabel
13	Maandusklamm SJP33
14	Riigel

MARKESILDID paigaldada vastavalt Elektrilevi OU juhendile "P346 Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded"
1. Liini tunnus "KPL423106" (H25)
2. Masti tähis "M1" (H25)
3. Kollane hoiatusriba

MAANDUSPAIGALDIS ehitada vastavalt P393 "Nõuded keskpinge mastilülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks" nõuetele

TÄHISTUSED
 Projekteeritav
 Projekteeritav maanduspaigaldis
 Olemasolev

Tellija: 		Address: Energia 4, Pärnu, 80042		Kuupäev: 11.08.26
		Reg nr: 11445550		Töö nr: LC5264
Töö nimetus: Haldja tn. 1-4; 6-34 ning Kaasiku tn 22 liitumised elektrivõrguga. Tööprojekt. LC5264, II1837 Haaslava k., Kastra vald, Tartu maakond		Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@enersense.com		Joon nr: 005-1
Joonise nimetus: Mast M1 seadmete paigutusjoonis		Projekteerija: Tarmo Laur		Mõõtkava: (A4)