

Mastist M20 ehitada välja maakaabelliin kaabliga AHXAMK-W 3x120+35Cu (KPL216199) kuni alajaamani AJ13435, L=272/295m.

Paigaldussügavused:
haljasalal - min 0,7m;
haljasalal (transpordiameti kinnistul) - min 1,0m.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtise kaeve puhul PVC D160 750N;
Kinnise meetodi puhul PVC D160 1250N.

Paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu, kinnisel meetodil, minimaalselt 1,5m sügavusele L=15m.


Ettevaatust!
Paralleelkulgemine olemasoleva KP kaabliga.
Kutsuda kohale Elektriievi OÜ esindaja ning teha kindlaks olemasoleva KP kaabli asukoht.

Ettevaatust!
Ristumine truubiga! Kaabel paigaldada truubi põhjast 1,0m sügavamale!

Paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu, kinnisel meetodil, L=19m. Vt ristnevälja joonist (joonis 003).



88401:003:0087
Singa

Katendite taastamise plaan Transpordiameti maal 20191 Oese-Vanamõisa tee kinnistul:

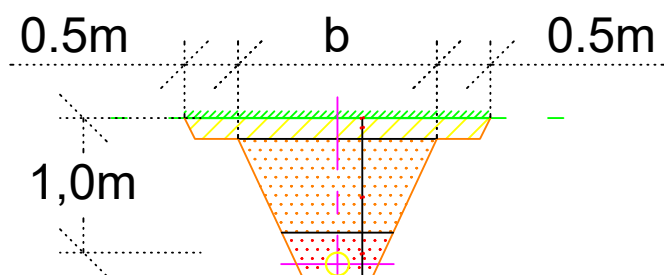

Murukülv (külviühedus 20 g/m2)
Muru kasvualus, II klass 10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Torustiku ümbruse materjalid

Haljasala all

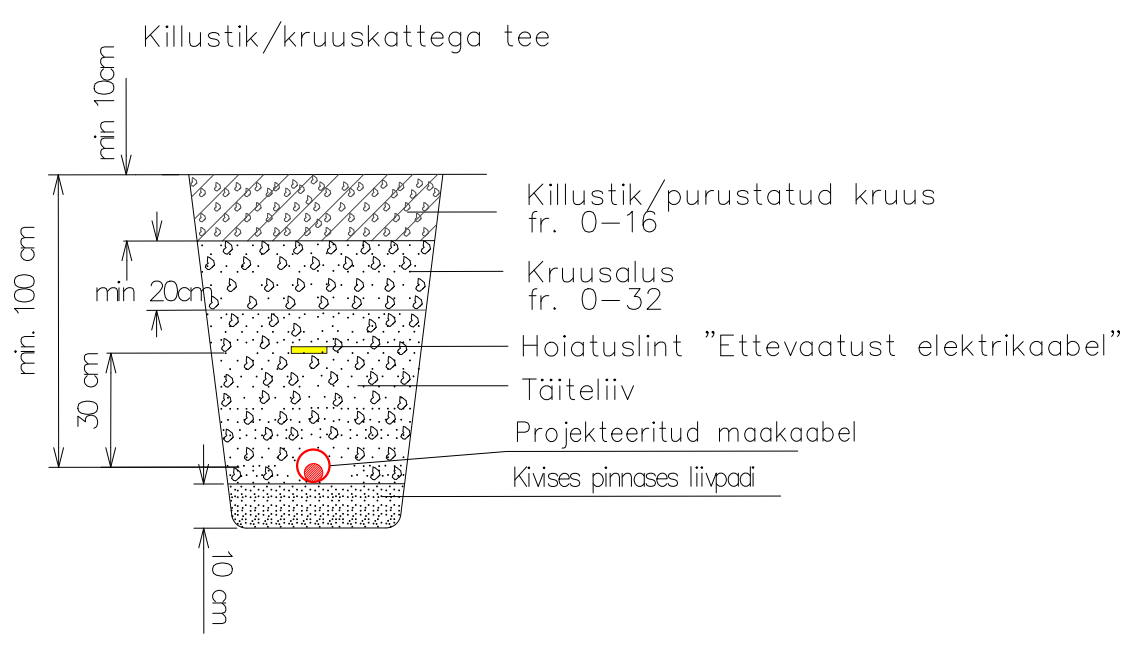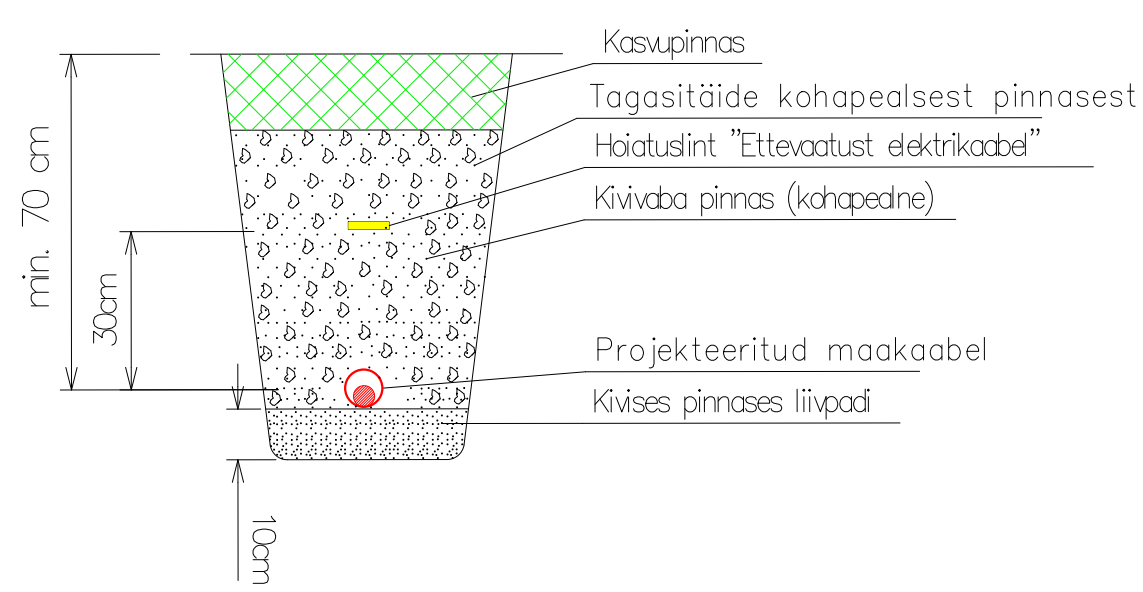

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Projekteeritud KP maakaabel
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tõmmits
- Olemasolev truup
- Olemasolev alajaam
- Projekteeritud puurimiskaevik (1,5m x 1,5m)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 12.02.2024
Töö nimetus: Elektritööja (500kW ja üle) tingimuste muutmise Koplimate, Vigala-Vanamõisa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LCO602	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK4	Möötkava:1:500 (A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		