


Märkus: kaabel ümbritseda minimaalselt
15 cm paksuse liivakihi
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist
kollase hoiatuslindiga

Märkus: kaabel ümbritseda minimaalselt
15 cm paksuse liivakihi

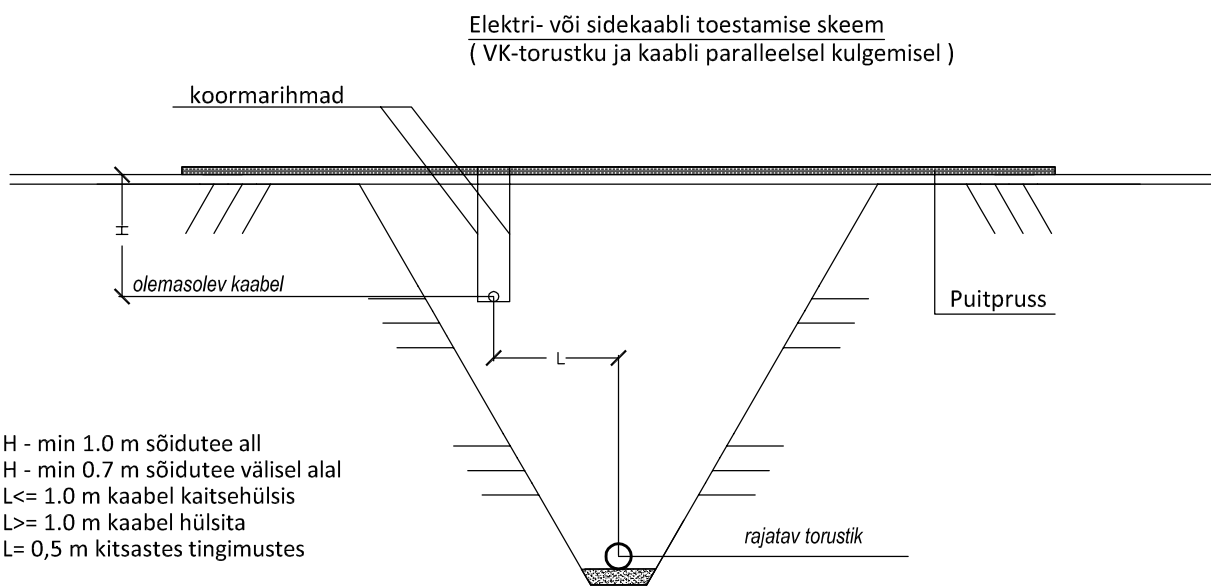

Märkus: kaabel ümbritseda minimaalselt
15 cm paksuse liivakihi
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist
kollase hoiatuslindiga

JV-VKV-01-2024

PLAKSI KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS

Muna-Mäe (18101:001:0031), Terra (18101:001:2430), Haraga (18101:001:0057) Haanja küla, Savioja
(18101:001:0058), Tuulepesa (18101:001:1481), Kunnumäe (18101:001:3630) Plaksi küla, 25161 Kose-Käbli
tee (18101:001:3560) Võru maakond

VEEVARUSTUSE
PÕHIPROJEKT

STAAD

LEHT

MÕÖT

PP

VK-7-05

Jaan Vene Projektbüroo OÜ

MTR:nr.EEP002286
Haavanilidu, Haanja küla, Rõuge vald 65101, Võrumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263
jaanvene.projekt@gmail.com

**ELEKTRI- JA SIDEKAABLITE
TOETAMISE SKEEMID**