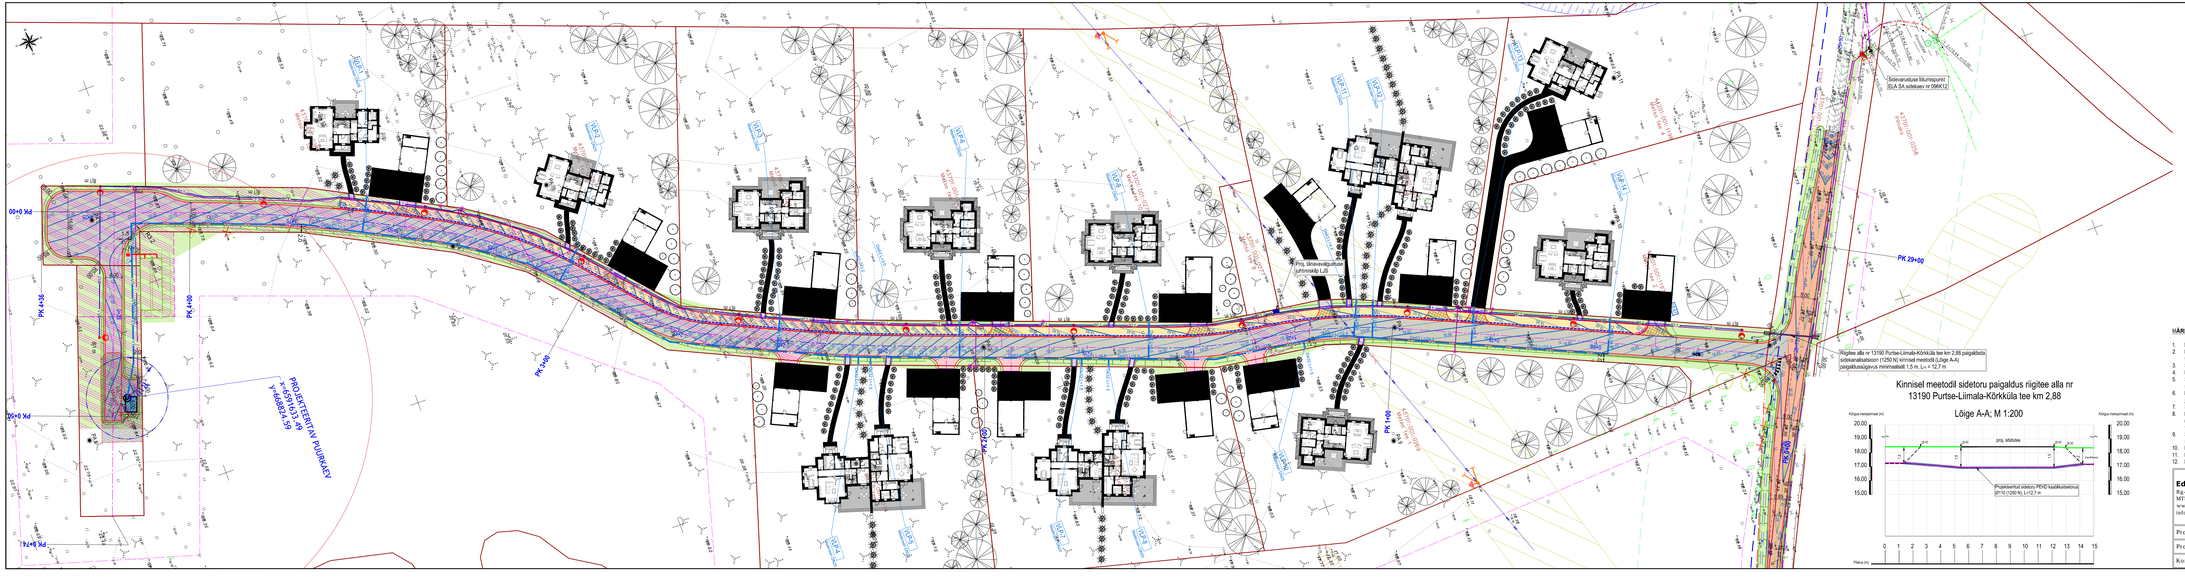

Tingmärgid (Editest OÜ töö nr 2405)

- Projekteeritud sõiduteevalgusti konsooliga mastil (X-kiirt nr; Y-masti nr; H-masti kõrgus; L-konsooli pikkus)
- Projekteeritud tänavavalgustuse juhtmeklõp
- Projekteeritud kaabel
- Projekteeritud sidekanalisatsioon
- Projekteeritud sidekaev
- Projekteeritud markerpall
- Projekteeritud kaitsikalsitetoru (1250 N)

Olemasolevad tehnovõrgud

- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev tänavavalgustuse post
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev veetoru
- Olemasolev kanalisatsioontoru
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev gaasitoru
- Olemasolev kaugküttetoru
- Olemasolev elektrikanalisatsioon
- Olemasolev sidekanalisatsioon

MÄRKUSED:

1. Mettaa tee arendusse sõidevalgustae tarbeks ehitada välja sidekanalisatsioon, kasutades multitorusid 4x14/10+Cu 6mm.
2. Paigaldada pomsel nädalsul asukohtadesse sidevarustuseks peatpaigaldatavad sidekaevud (nt Vesimentor - OPTIKA 800 mm). Sidekaevude alused tugevdada killustikuga ja/või kruusaga.
3. Sidekaevudest kuni tarbija kinnistupiirini ehitada sidetrass multitoruga 1x14/10+Cu 6mm.
4. Liitumine ELA-SA sõitse sidevõrguga teostada olemasolevas sidekaevus 09KK12 asukohaga riigitee 13190 Purtse-Liimala-Kõrkküla tee kinnistul.
5. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,0 m sõidutee katte pinnast, sh sõidutee ääres. Haljasalal paigaldatai toru terves trassis maapinnast 0,7 m sügisnoelle.
6. Riigitee all läbimiek teostada kinnisel meetodil läbipuurmise teel PEHD kaitsikalsitetorudes Ø110 (1250 N) min 1,5 m sügisnuel teekatte pinnast vastavalt pomsel eelatsut tõkele A-A. Läbitulia Transportaamet nomsteel.
7. Sidetorude paigaldamisel arvestada olemasolevate, projekteeritud ja perspektiivsete kaitendite kõrgustega.
8. Riatumisel olemasolevate tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis tööfamisel kutsuda eelnevalt kohale olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning surfida välja maa seas paiknevad tehnovõrgud koos nende reaalsete kõrgustega. Sidetorude paigaldamisel arvestada normdokumentides antud minimaalsed lubatud vahekaugus teiste kommunikatsioonidem.
9. Sidetorude all ja peal (ümber) peab olema vähemalt 10 cm paksune liiva või sõelutud täitepinnase kiht. Ca 30 cm kõrgusele torude peale paigaldada veniv sõlekaidi hoiatalint. Kaablikaevise tähtmsel lihendada pinnast.
10. Paigaldatud sidekaevude ja -torude ümbrus, murukatted, teekatted ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.
11. Enne ehitustöide teostamist tegutsi maaomanikega kokku töövõe teostamise aeg ja tingimused.
12. NBI Teiste erioaade tingimärgid on toodud välja tehnovõrkude koondplaanil.

Editest OÜ		Projekt	Roadplan OÜ	Projekti number	2405K2
Rg-kood 11532243		Objekt	Riigitee 13190 Purtse-Liimala-Kõrkküla tee km 2,88	Joonise number	EN-4-01
MTR TEE401043			Mettaa tee arendusse tänavavalgustuse ja sidevarustuse		
www.editee.ee			Kõrke II - Sidevarustus		
info@editee.ee			Ida-Viru maakond, Lugaruse vald, Limala küla, Mettaa tee ja 13190 Purtse-Limala-Kõrkküla tee		
			Asendiplaan		
Projektijuht	S. Knäzev	01.04.2024		(+372) 5650 0790	Projekti staadium	PP
Projekteerija	J. Põlluveer	01.04.2024		(+372) 5302 5182	Joonise mõõtkava	1:500
Kontrollija	S. Knäzev	01.04.2024		(+372) 5650 0790	Lehe number	1 / 1