


VEESÕLM V-2

ÜHENDUS PROJEKTEERITAVA DE110 TRASSIGA
DE110->DE63

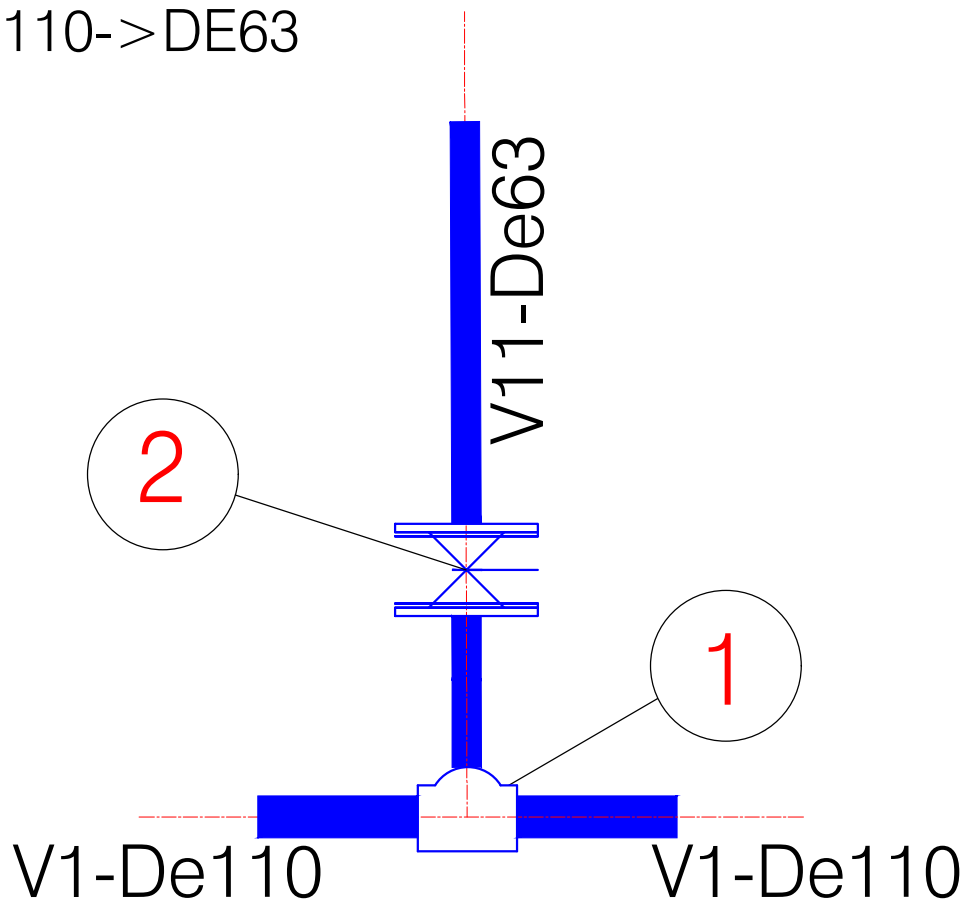

1. Elektrikeyvis PE sadul PN16 De110/63
2. Kummikiilsiiber spindlipikenduse ja kahega PN16 DN50

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Vastutav spetsialist	Kuupäev
-----	---------------------	----------------------	---------



O3 Technology OÜ
Vesipapi 2, Tallinn 12916
Reg. nr. 14062364
+372 556 55981
info@o3.ee
www.o3.ee

Projekti juht	Mihkel Hielaide	
Projekteerija	Tauri Vilipõld	
Vast. spetsialist	Tauri Vilipõld	

Joonis VKV-7-03
Veesõlm V-2

Projekti nimi ja aadress

Jäätmeäitluskeskus - Ravila tn 77,
Tartu linn, Tartu Maakond

Projekti staadium

PP

Projekti number	230206
Tellija	Epler & Lorenz AS
Kuupäev	16.06.2023
Mõõt	1:500