



23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee km 9,13

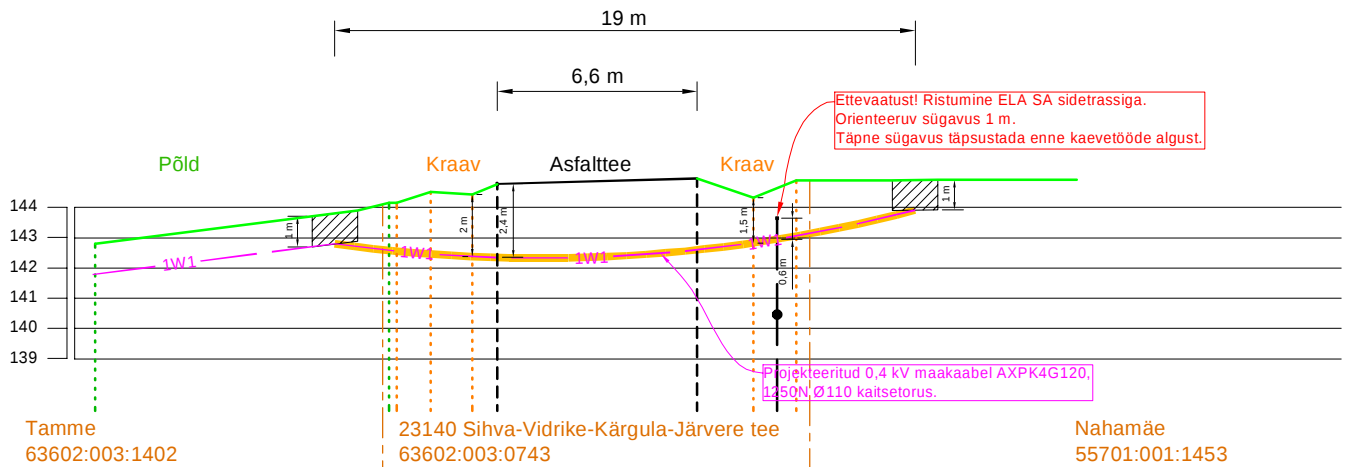

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

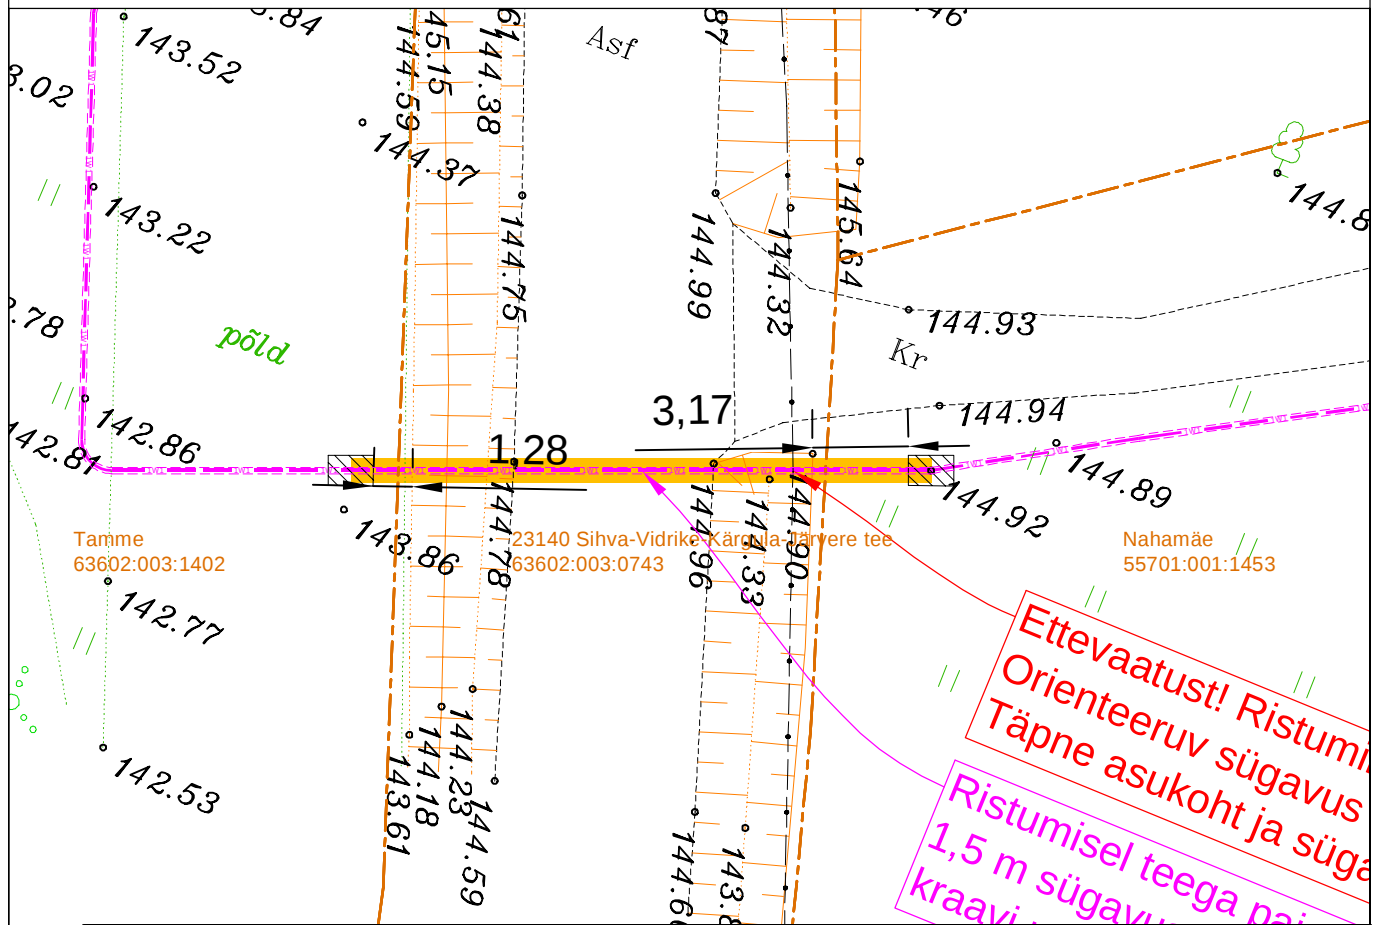

Projekt						Tellija	
Raudterdre kinnistu elektriliitumine. Koigu küla, Otepää, Valga maakond						Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis		Ristmeväli			Joonise nr	
	Projekteeris		Raido Rebane	23.10.2025	+372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 250
	Kontrollis		Andres Mee	23.10.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel	Leht
						EST	1 1