
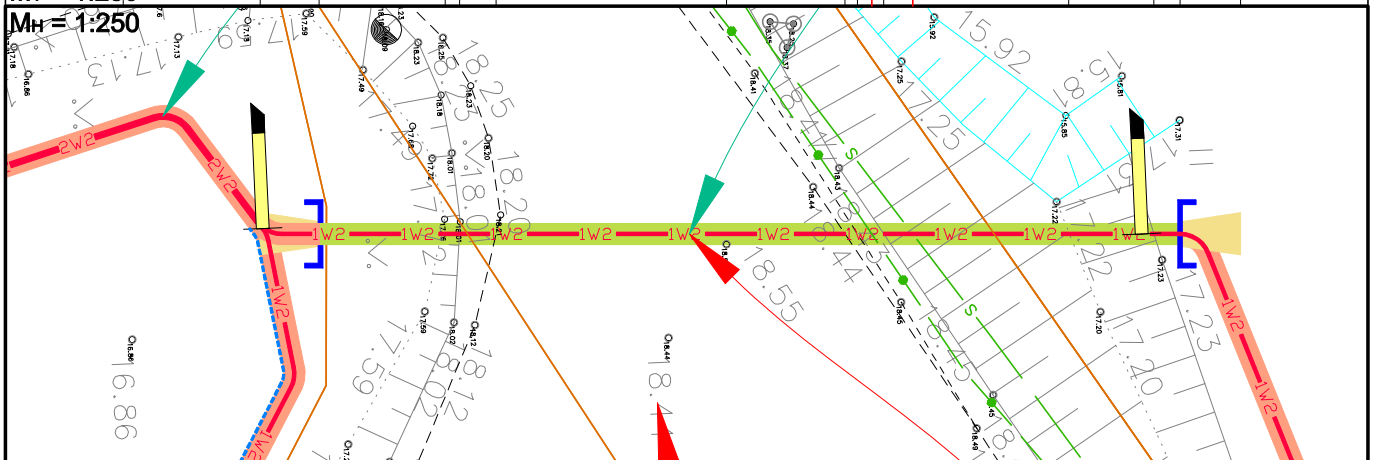


10 kV maakaabli ristumine Kõrvalmaantee nr 21118 Sõmera-Kärla-Uduvere tee, km 1,71

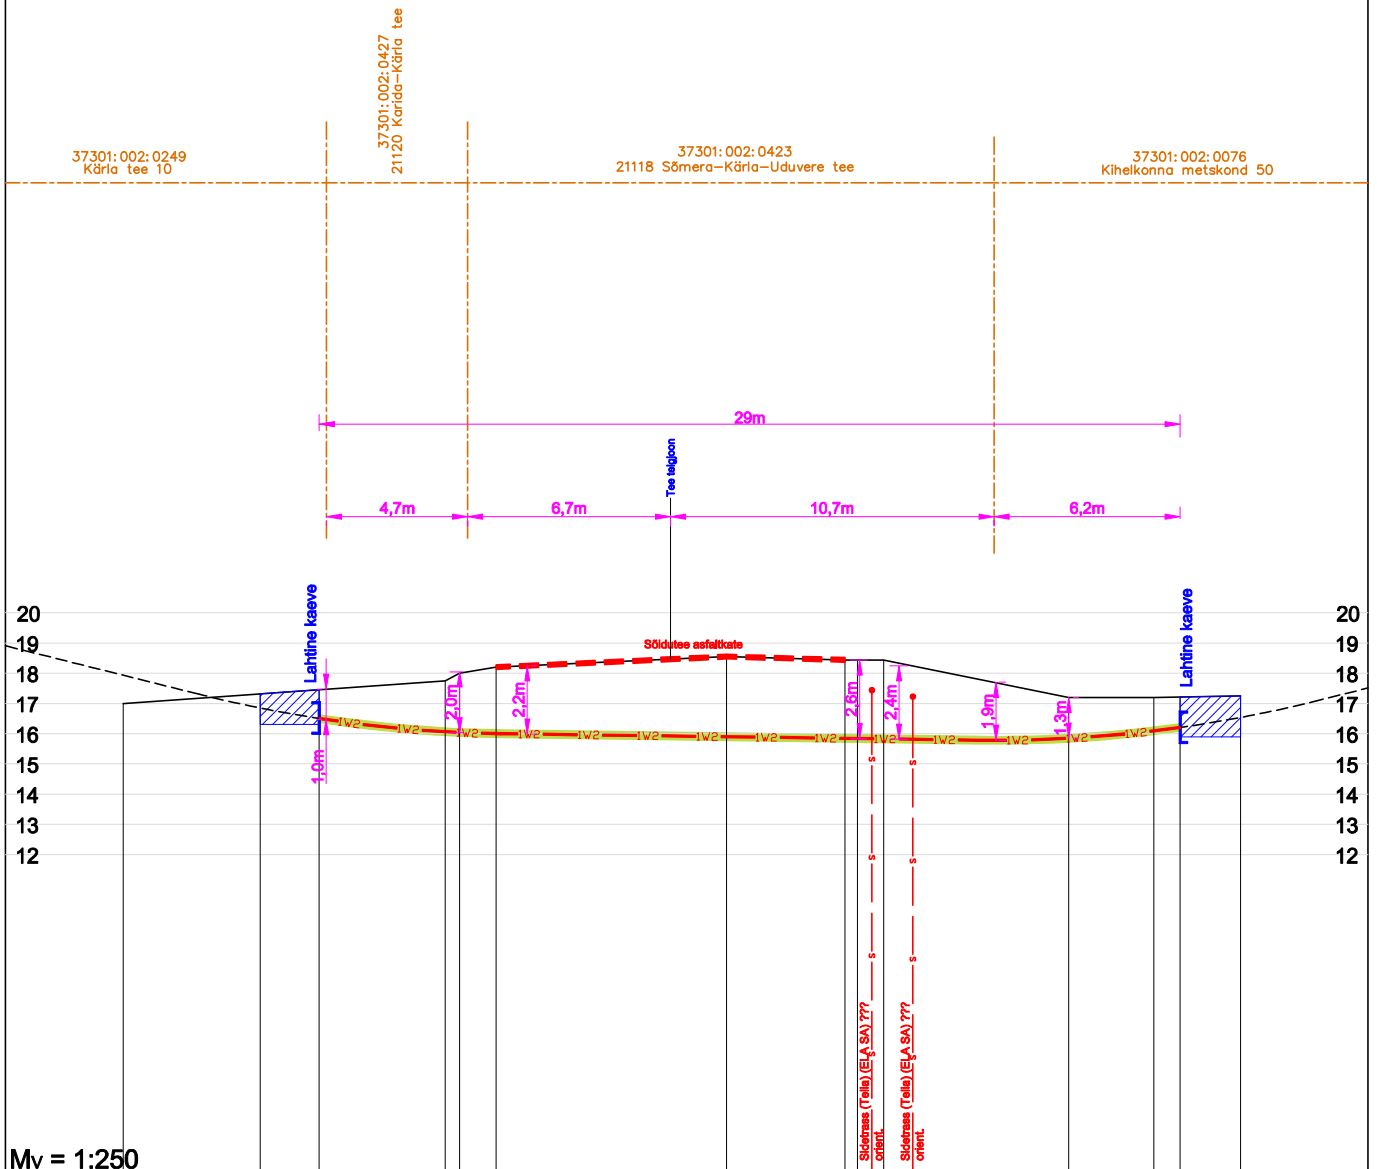

Projekt:			Tellija:		
Karu-Kärla 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP Kärla-Kirikuküla ja Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond			Elektrilevi OÜ		
Joonis:			Joonise nr:		
Ristmäväl			IP6322-6		
Projekteeris		Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		
DRAFTIT			Möötkava		1:250
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmetsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee			Leht		Lehti
			Staadium		Tööprojekt
			5		6