

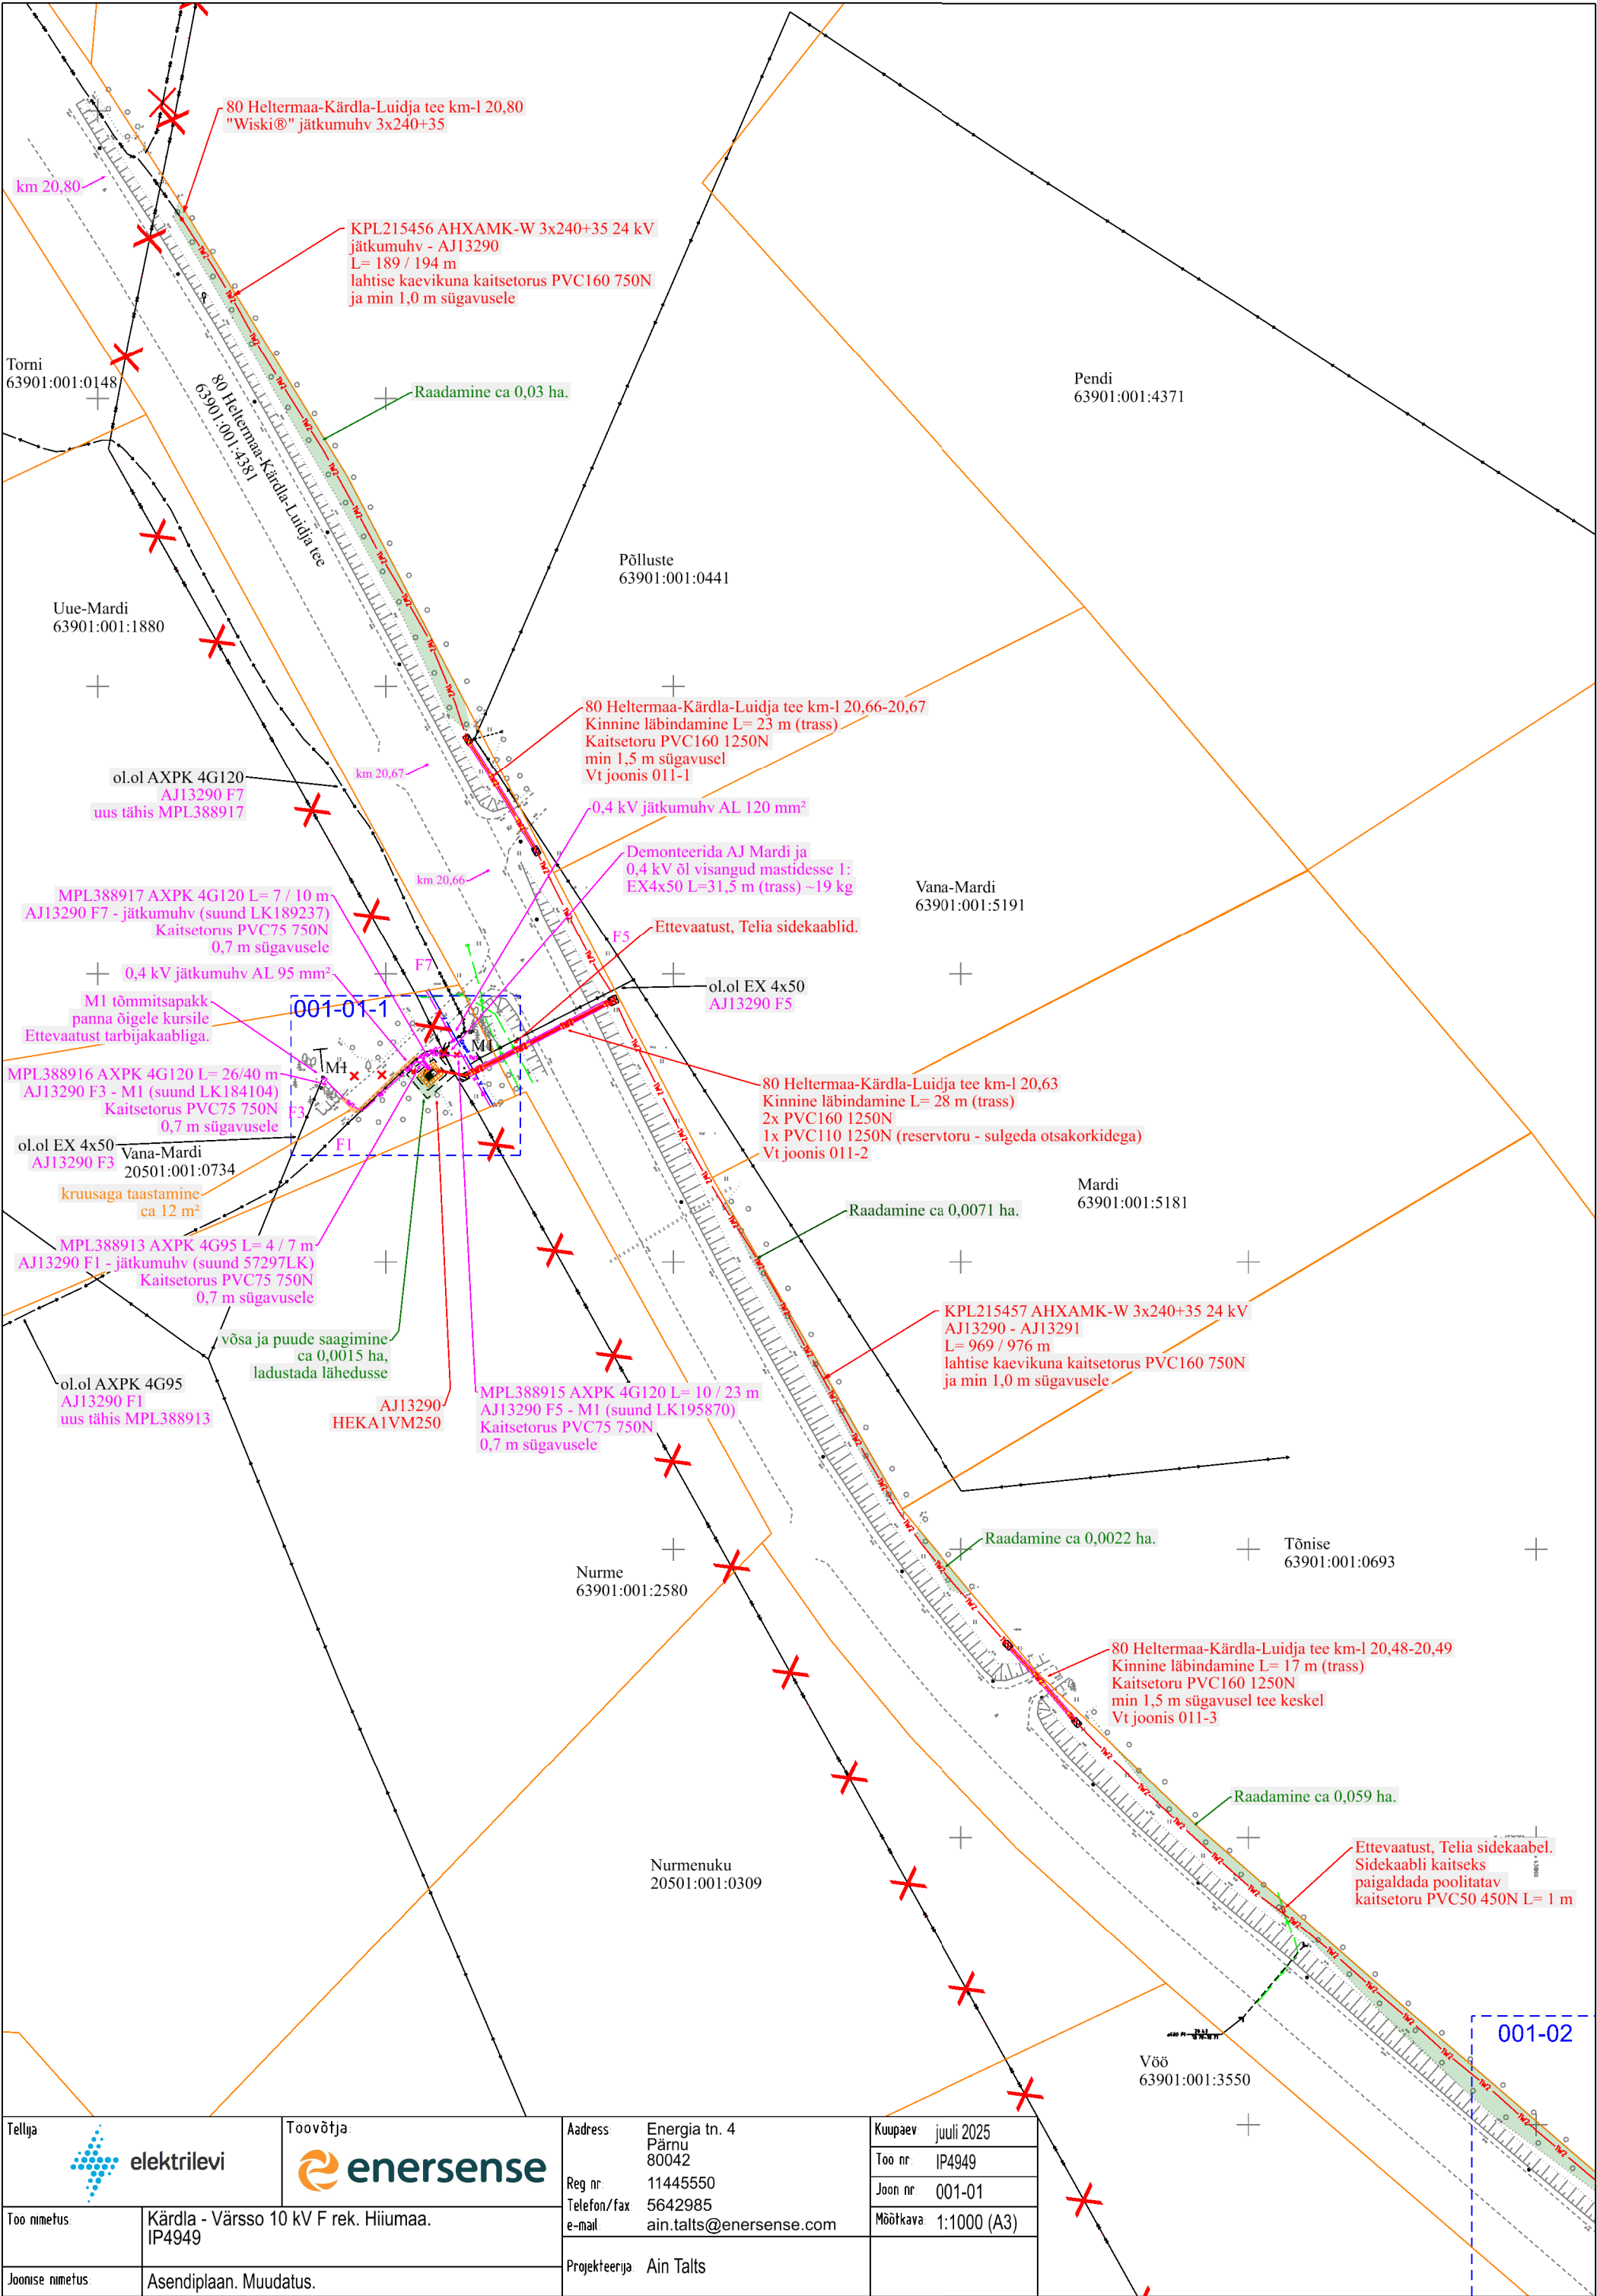


Märkused:

- ) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk töid 8717G ja 9753G ja Kagu Geodeesia OÜ teostusjoonist nr 24T017.
- ) Maandusi vaadata joonistelt 002-x "Elektriskeem"
- ) Demontaažid on näidatud ka eraldi joonistel.
- ) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

vääriselupaik (VEP)

Tellija  <b>elektrilevi</b>		Toovõtja  <b>enersense</b>	Aadress Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev juuli 2025
			Reg nr 11445550	Too nr. IP4949
			Telefon/fax 5642985 e-mail ain.talts@enersense.com	Joon nr 001-00
Too nimetus	Kärdla - Värssro 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949			Mõõtka: 1:11000 (A3)
Joonise nimetus	Piirkonna asendiplaan, jooniste numbrid, tingmärgid. Muudatus.		Projekteerija Ain Talts	





Uue-Mardi  
63901:001:1880

Vana-Mardi  
20501:001:0734

ol.ol EX 4x50  
AJ13290 F3

## AJ Mardi demonteerimine

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm<sup>2</sup>

MPL388917 AXPk 4G120 L= 7 / 10 m  
AJ13290 F7 - jätkumuhv (suund LK189237)  
Kaitsetorus PVC75 750N  
0,7 m sügavusele

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm<sup>2</sup>

**Uus tõmmitsapakk paigutada vajalikule kursile. Ettevaatust tarbijakaabliga!**

MPL388916 AXPK 4G120 L= 26/40 m  
AJ13290 F3 - M1 (suund LK184104)  
Kaitsetorus PVC75 750N  
0,7 m sügavusele

MPL388913 AXPk 4G95 L= 4 / 7 m  
90 F1 - jätkumuhv (suund LK184104)  
Kaitsetorus PVC75 750N  
0,7 m sügavusele

AJ13290-  
HEKA1VM250

võsa ja puude saagimine  
ca 0,0014 ha, ladustada lähedusse

Nurme  
63901:001:2580

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63;  
Kinnine läbindamine L= 28 m (trass)  
2x PVC160 1250N  
110 1250 (reservtoru - sulgeda otsakorkidega)  
Vt joonis 011-2

Ettevaatust, vee- ja kanal.trassid



- Ettevaatust, vee- ja kanal.trassid


MPL388915 AXPK 4G120 L= 10 / 23 m  
AJ13290 F5 - M1 (suund LK195870)  
Kaitsetorus PVC75 750N  
0,7 m sügavusele

kruusaga taastamine-  
ca 12 m<sup>2</sup>

ol.ol AXPk 4G95  
AJ13290 F1

KPL215456 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV  
jätikumuhv - AJ13290  
L= 189 / 194 m  
KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV  
AJ13290 - AJ13291  
L= 969 / 976 m  
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N  
ja min 1,0 m sügavusele

Tellija		Toovõtja:		Address		Energia tn. 4		Kuupaev	
 elektrilevi		 enersense				Pärnu		juuli 2025	
						80042		Too nr.	
				Reg nr.		11445550		IP4949	
				Telefon/fax		5642985		Joon nr.	
				e-mail		ain.talts@enersense.com		001-01-1	
Too nimetus:		Kärkla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa.						Määtkava	
IP4949								1:100 (A3)	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Projekteerija		Ain Talts			

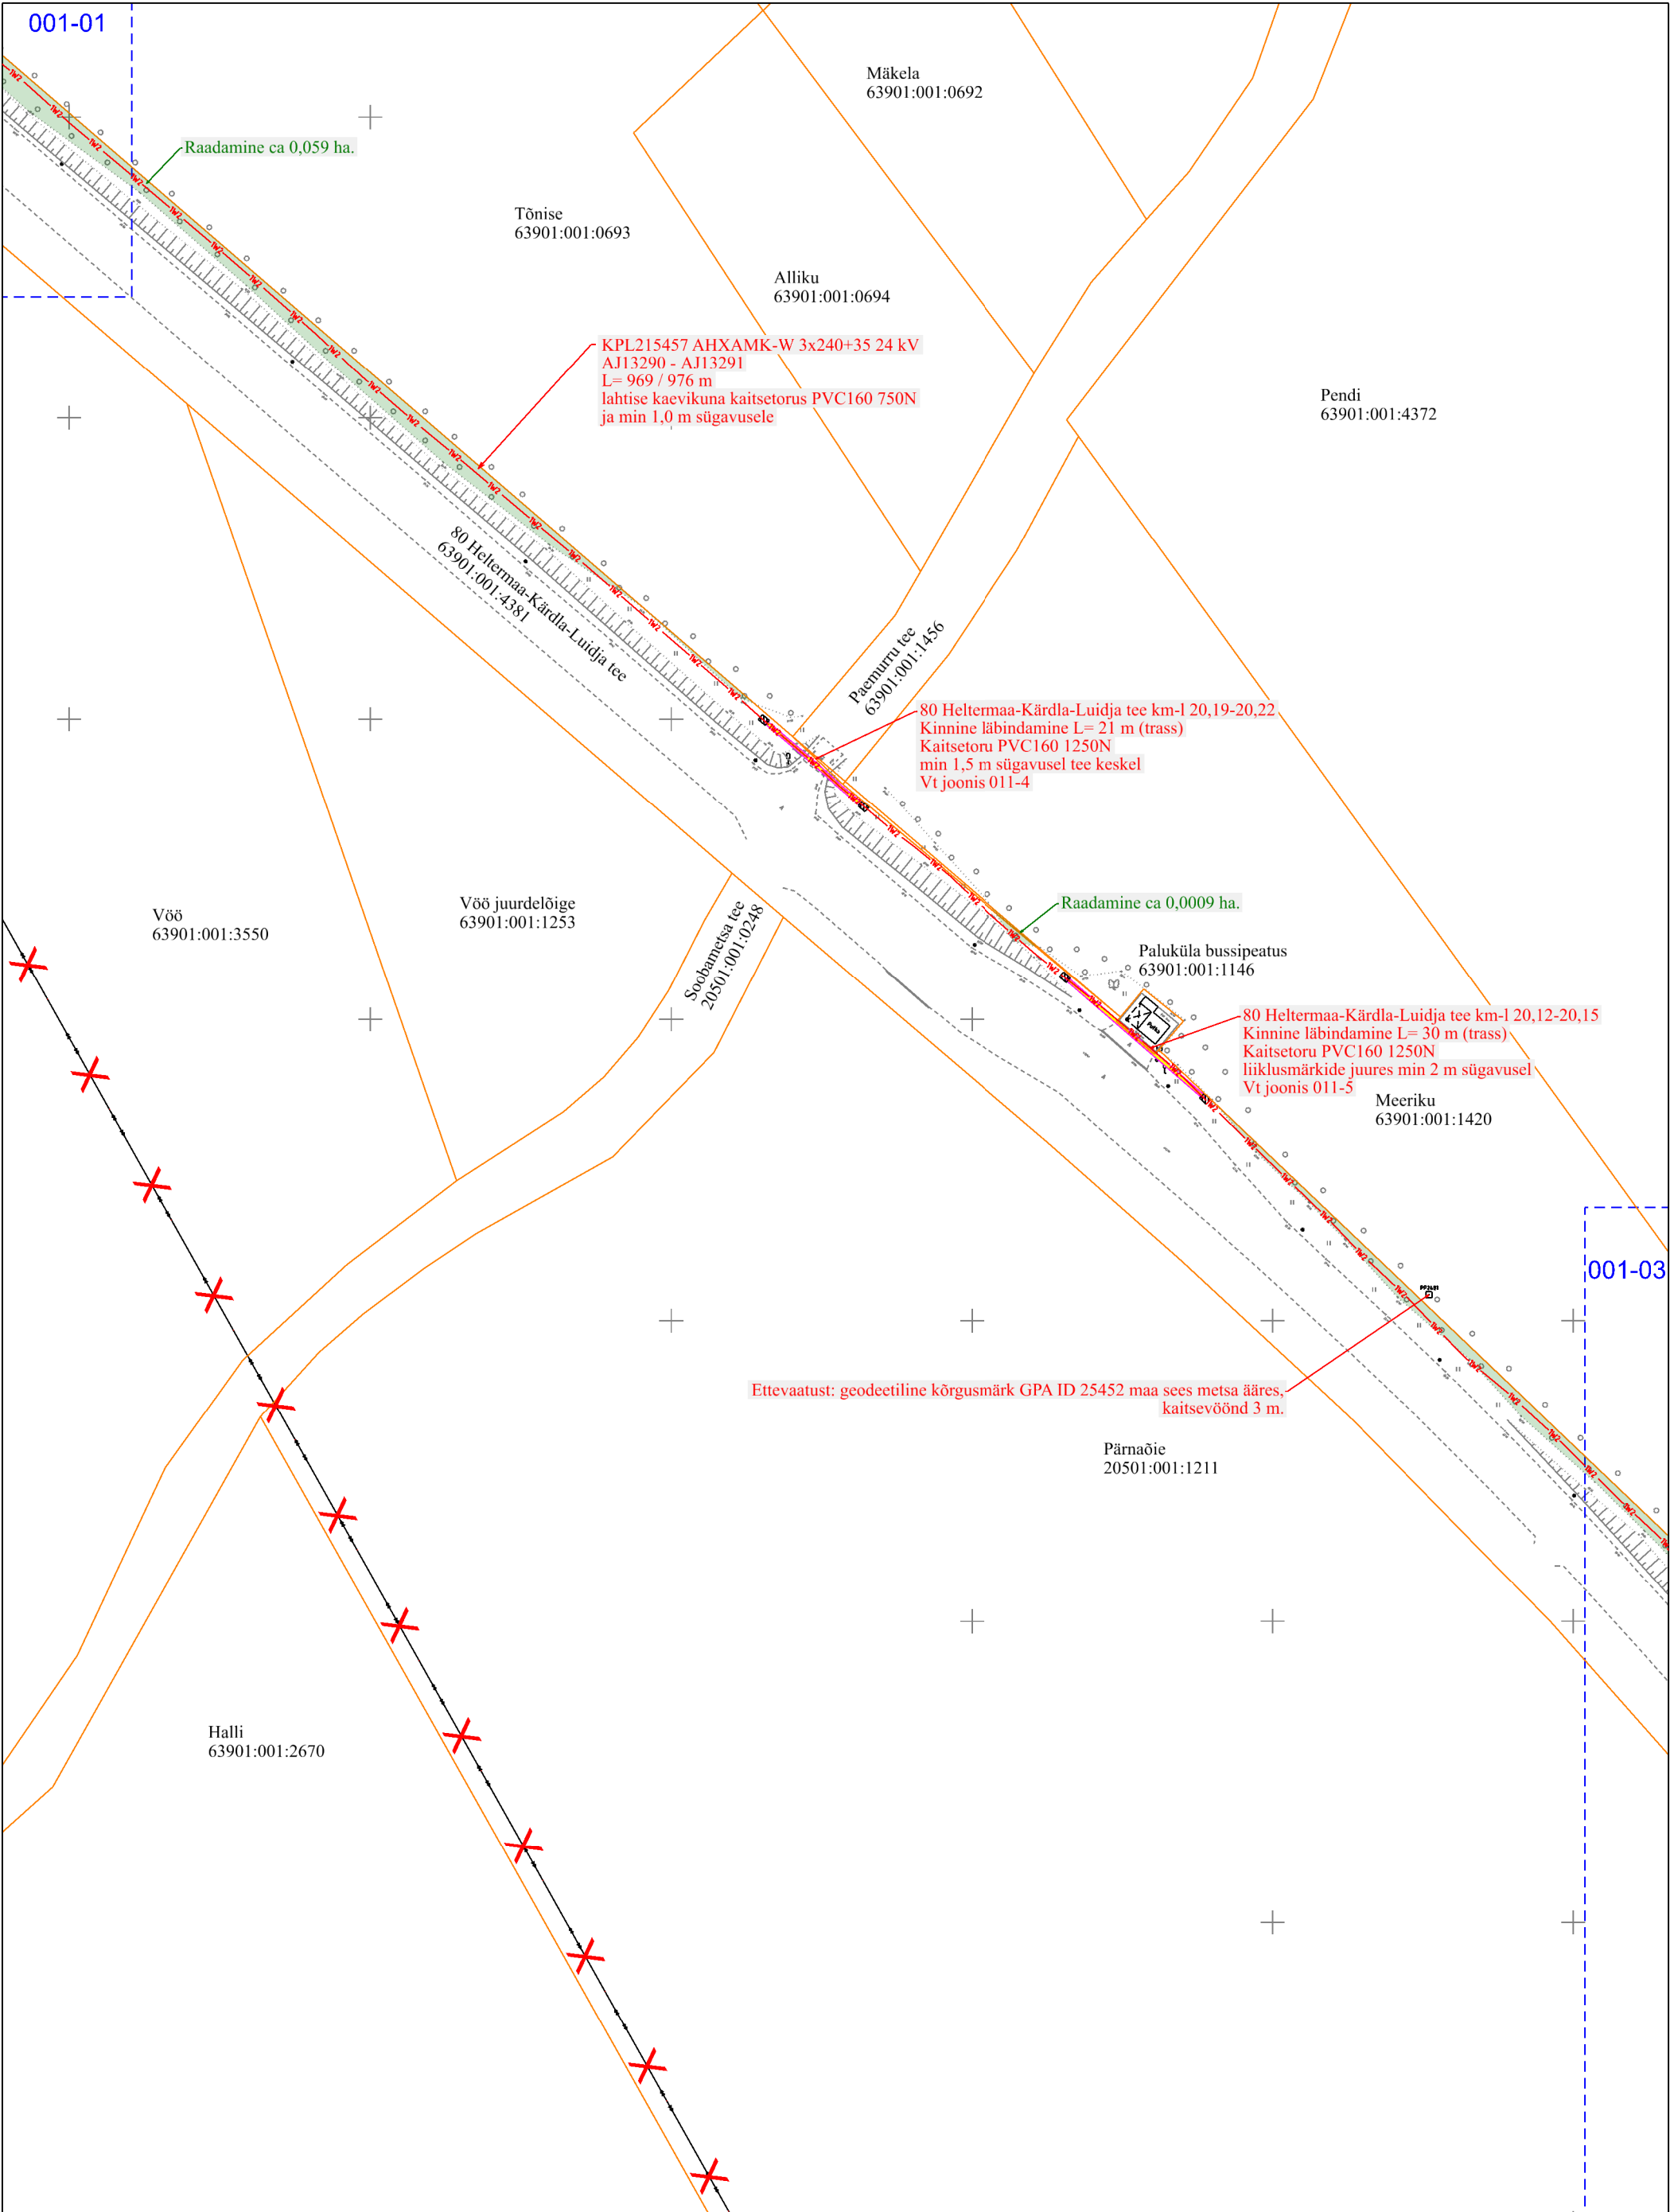

Tellija		Toovõtja:		Aadress		Kuupaev	
				Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Too nimetus		Kärda - Värso 10 kV F rek. Hiumaa. IP4949		Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 5642985 e-mail: ain.talts@enersense.com		Too nr: IP4949	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Projekteerija: Ain Talts		Joon nr: 001-02	
						Mõõtkava: 1:1000 (A3)	




001-02


001-02

001-04


001-04

Tellija		Toovõtja		Aadress		Kuupaev	
				Energia tn. 4		juuli 2025	
				Pärnu		Too nr	
				80042		IP4949	
				Reg nr		11445550	
				Telefon/fax		5642985	
				e-mail		ain.talts@enersense.com	
				Projekteerija		Ain Talts	
Too nimetus		Kärdla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa.				Joon nr	
		IP4949				001-03	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.				Möötkava	
						1:1000 (A3)	

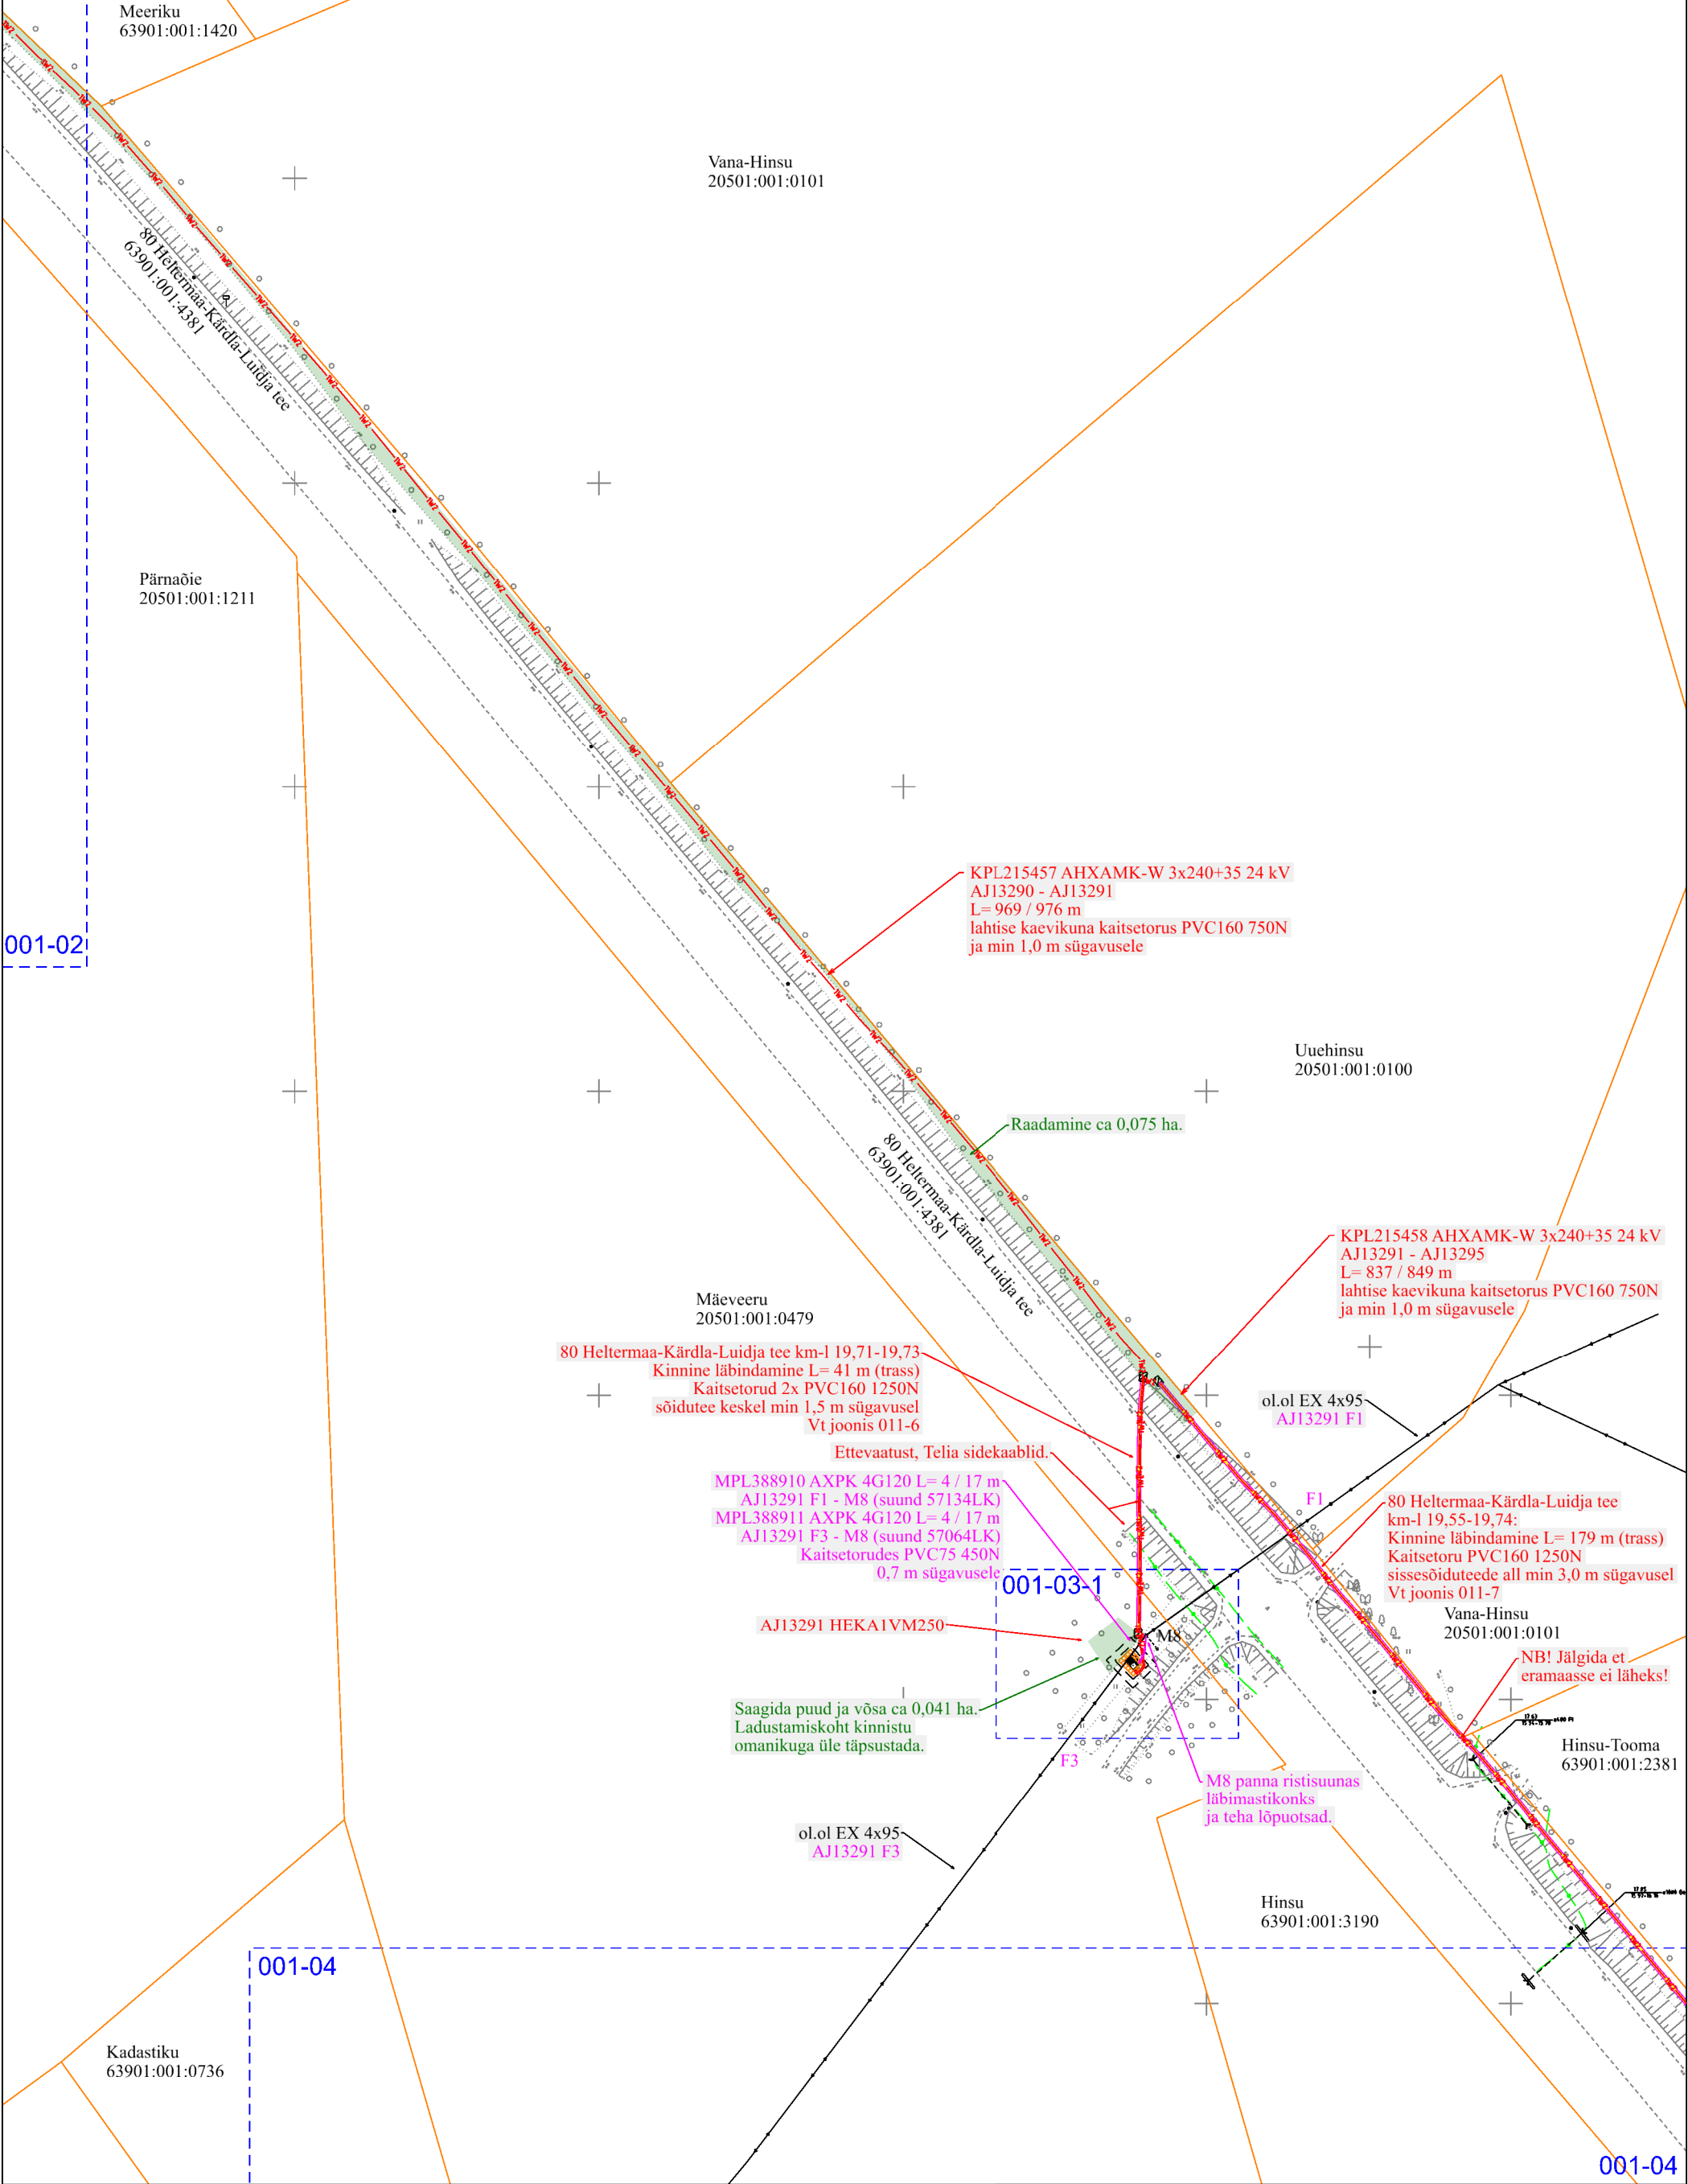


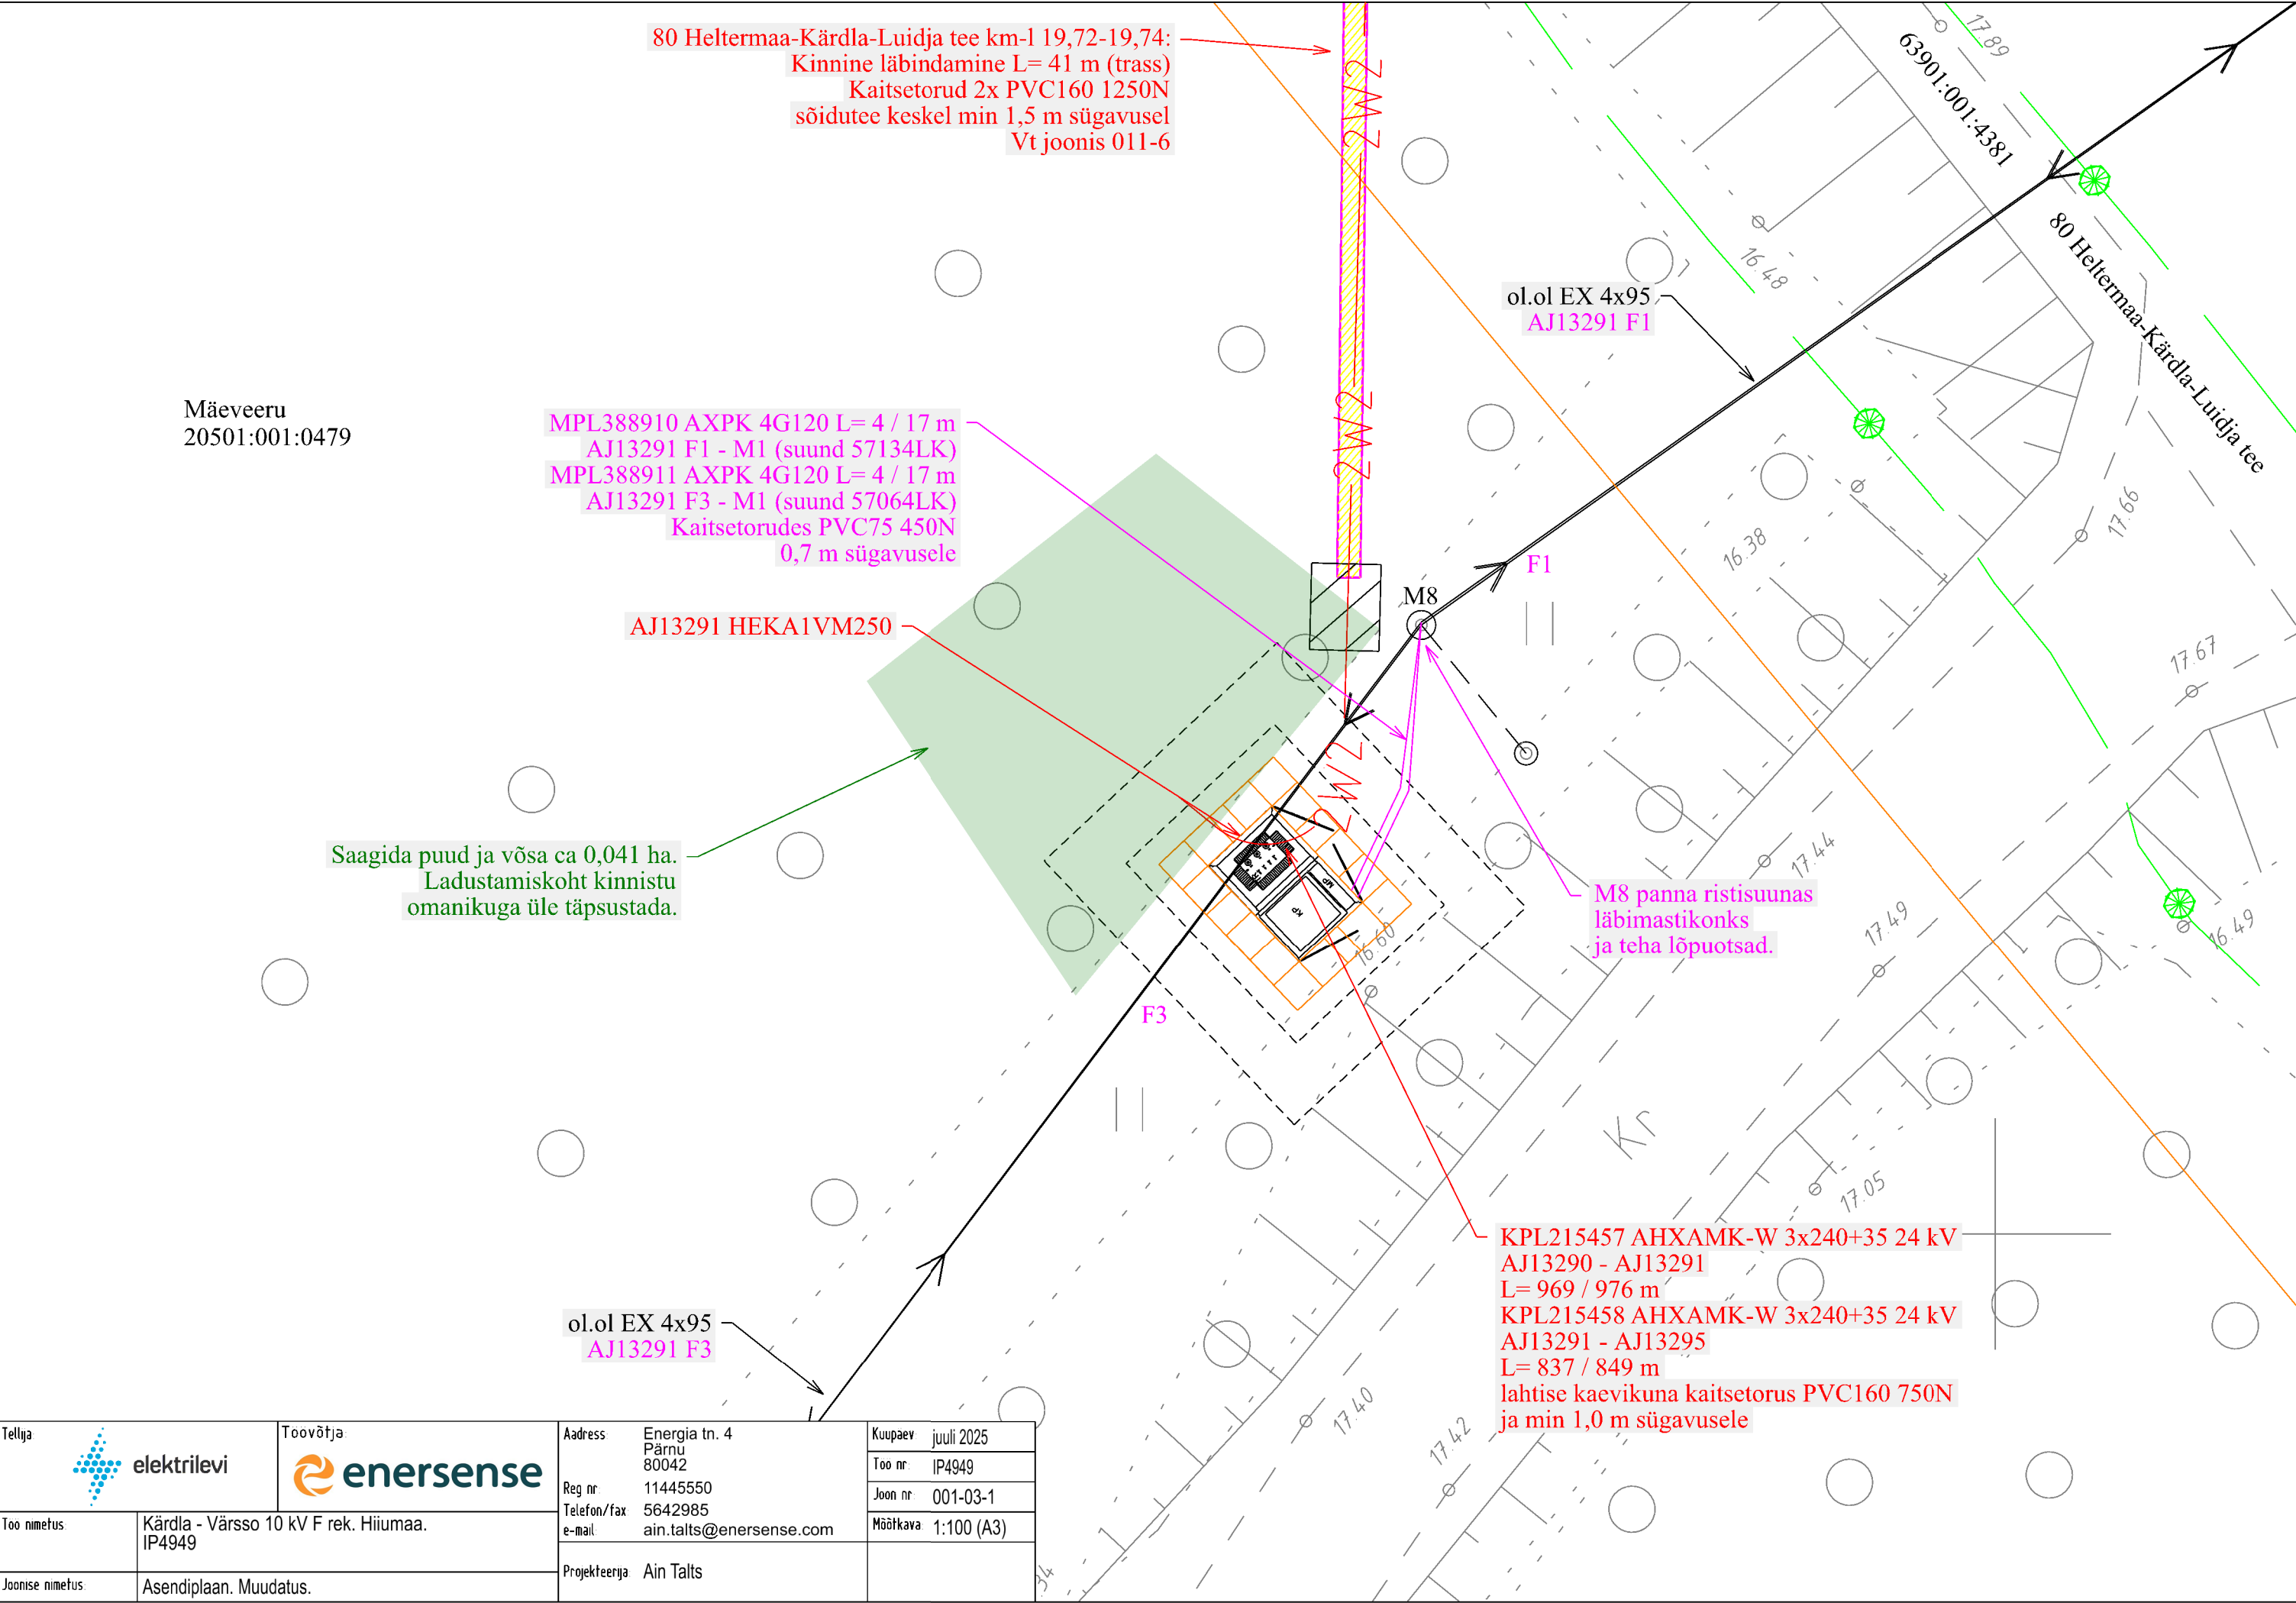

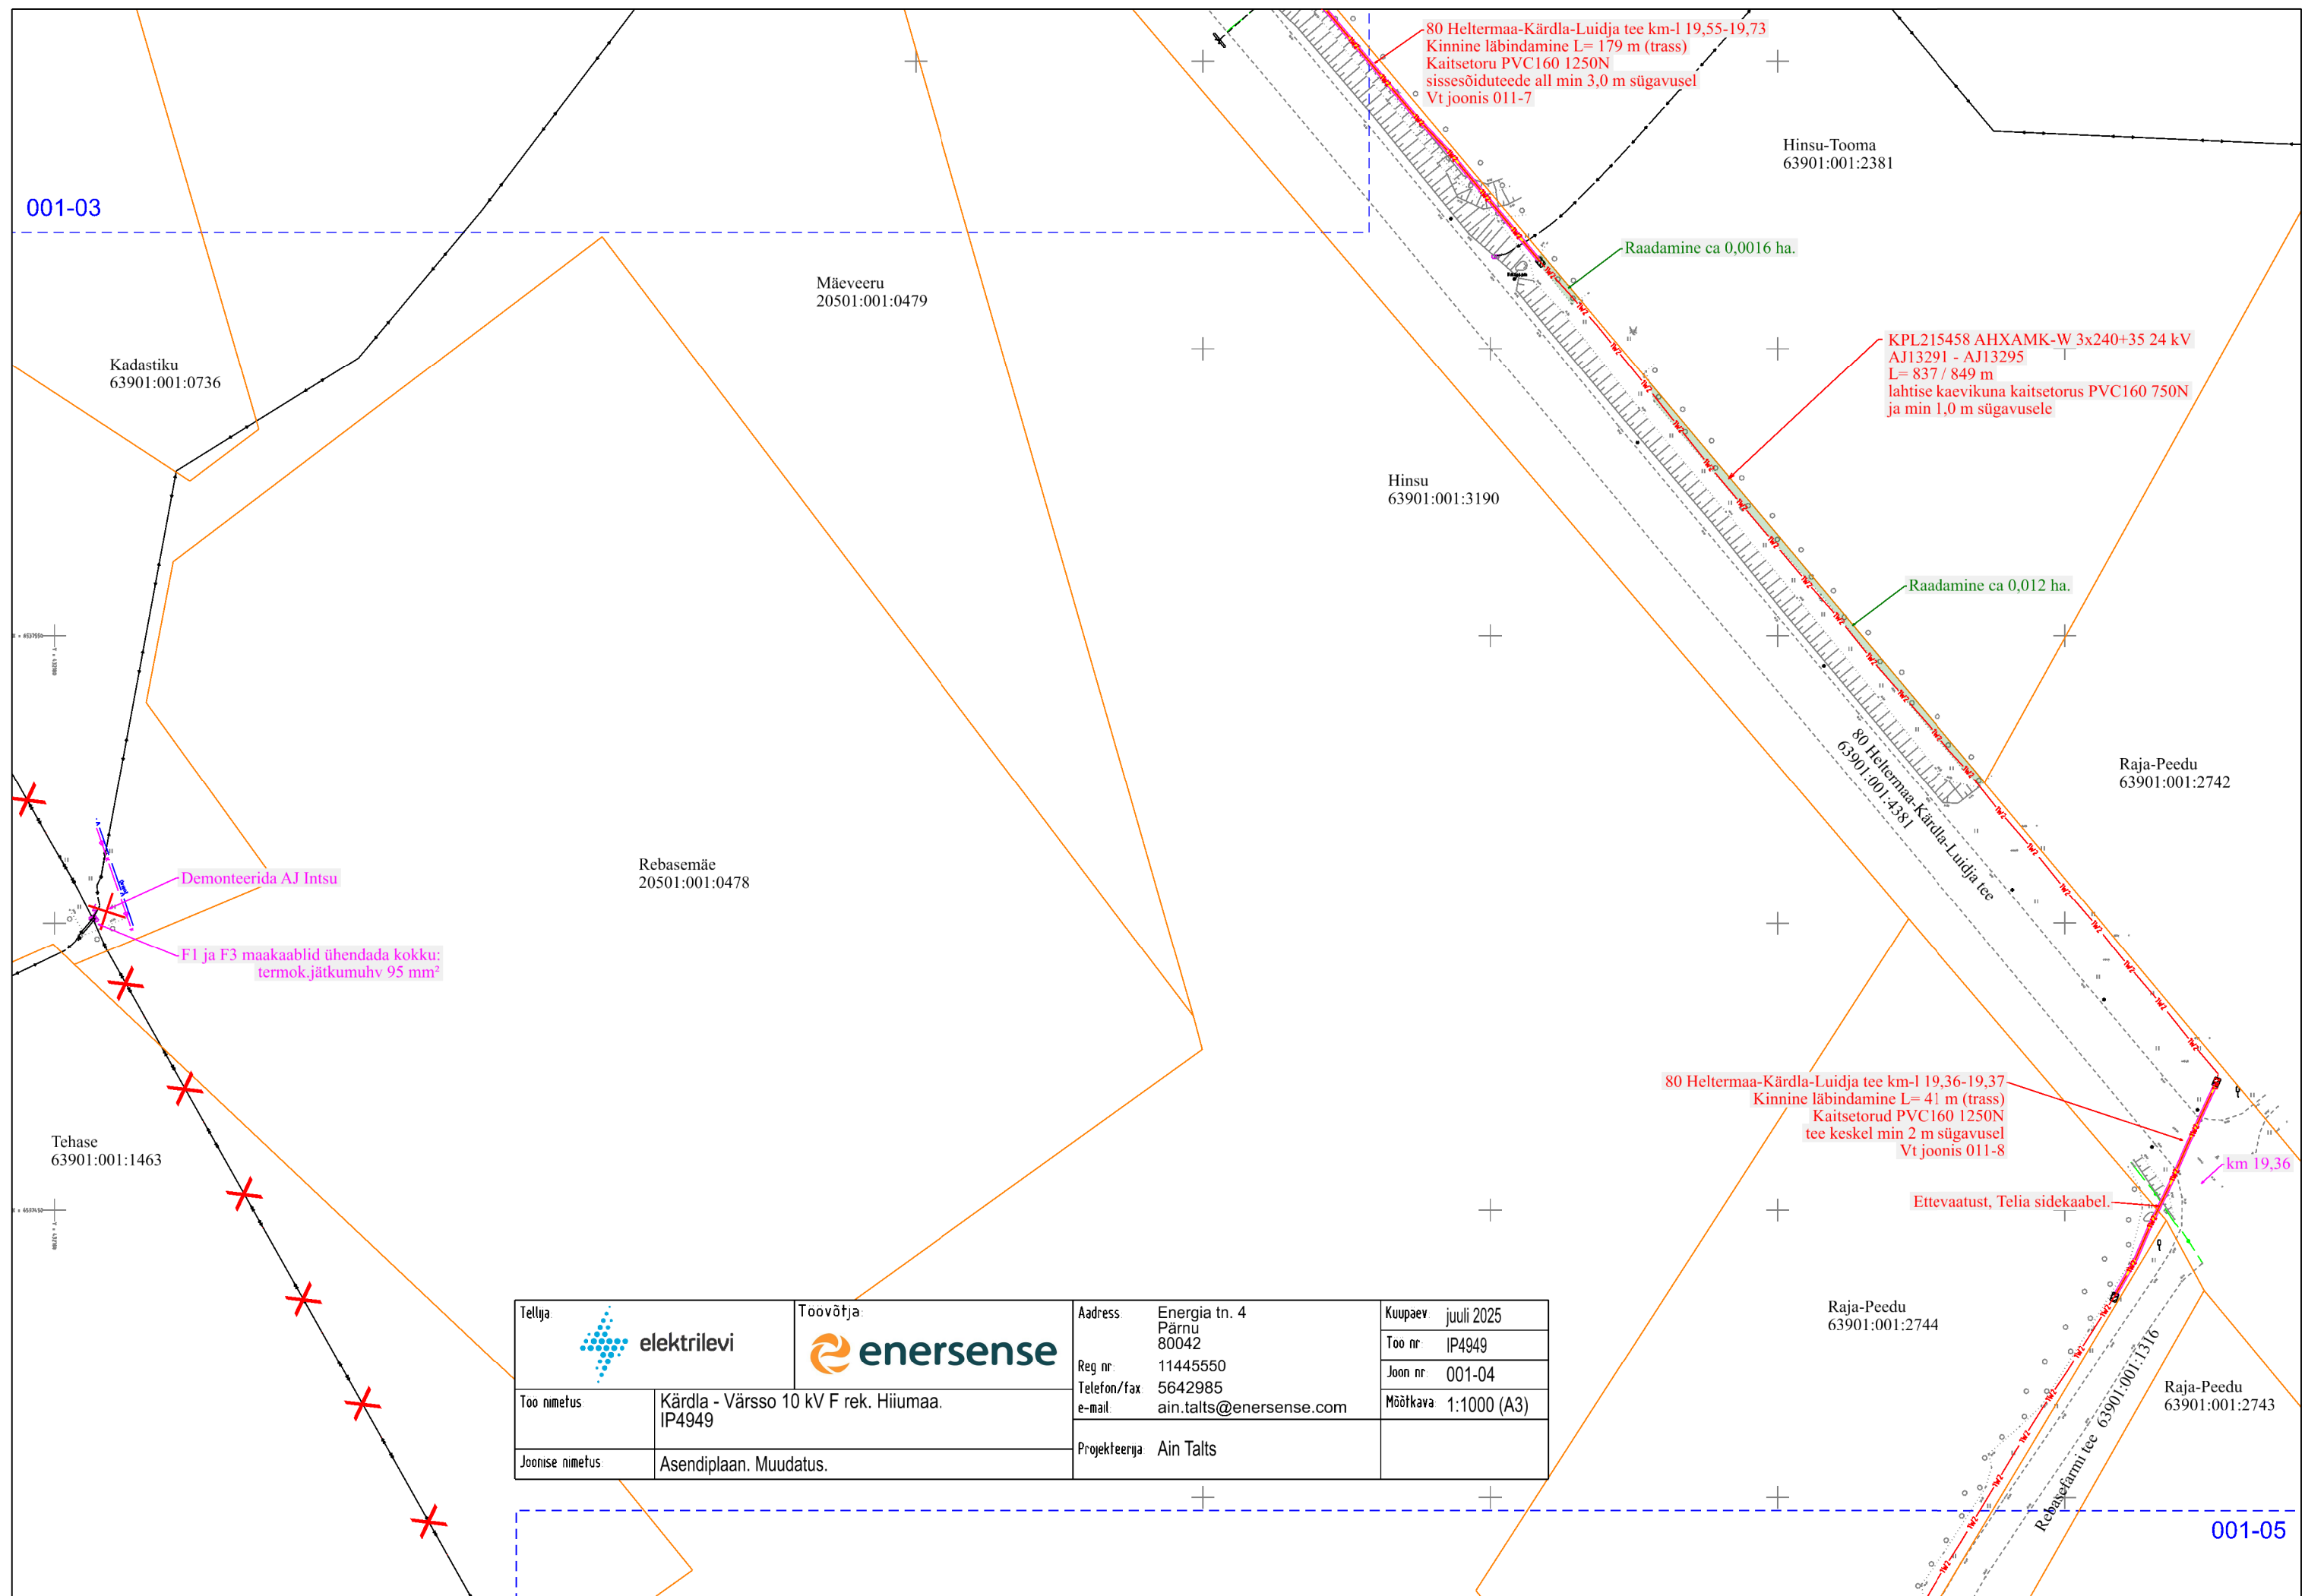


Tellija		Toovõtja		Aadress		Kuupaev	
				Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Too nimetus		Kärdla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949		Reg nr. 11445550		Too nr. IP4949	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Telefon/fax 5642985 e-mail ain.talts@enersense.com		Joon nr. 001-03-1	
				Projekteerija Ain Talts		Mõõtkava: 1:100 (A3)	



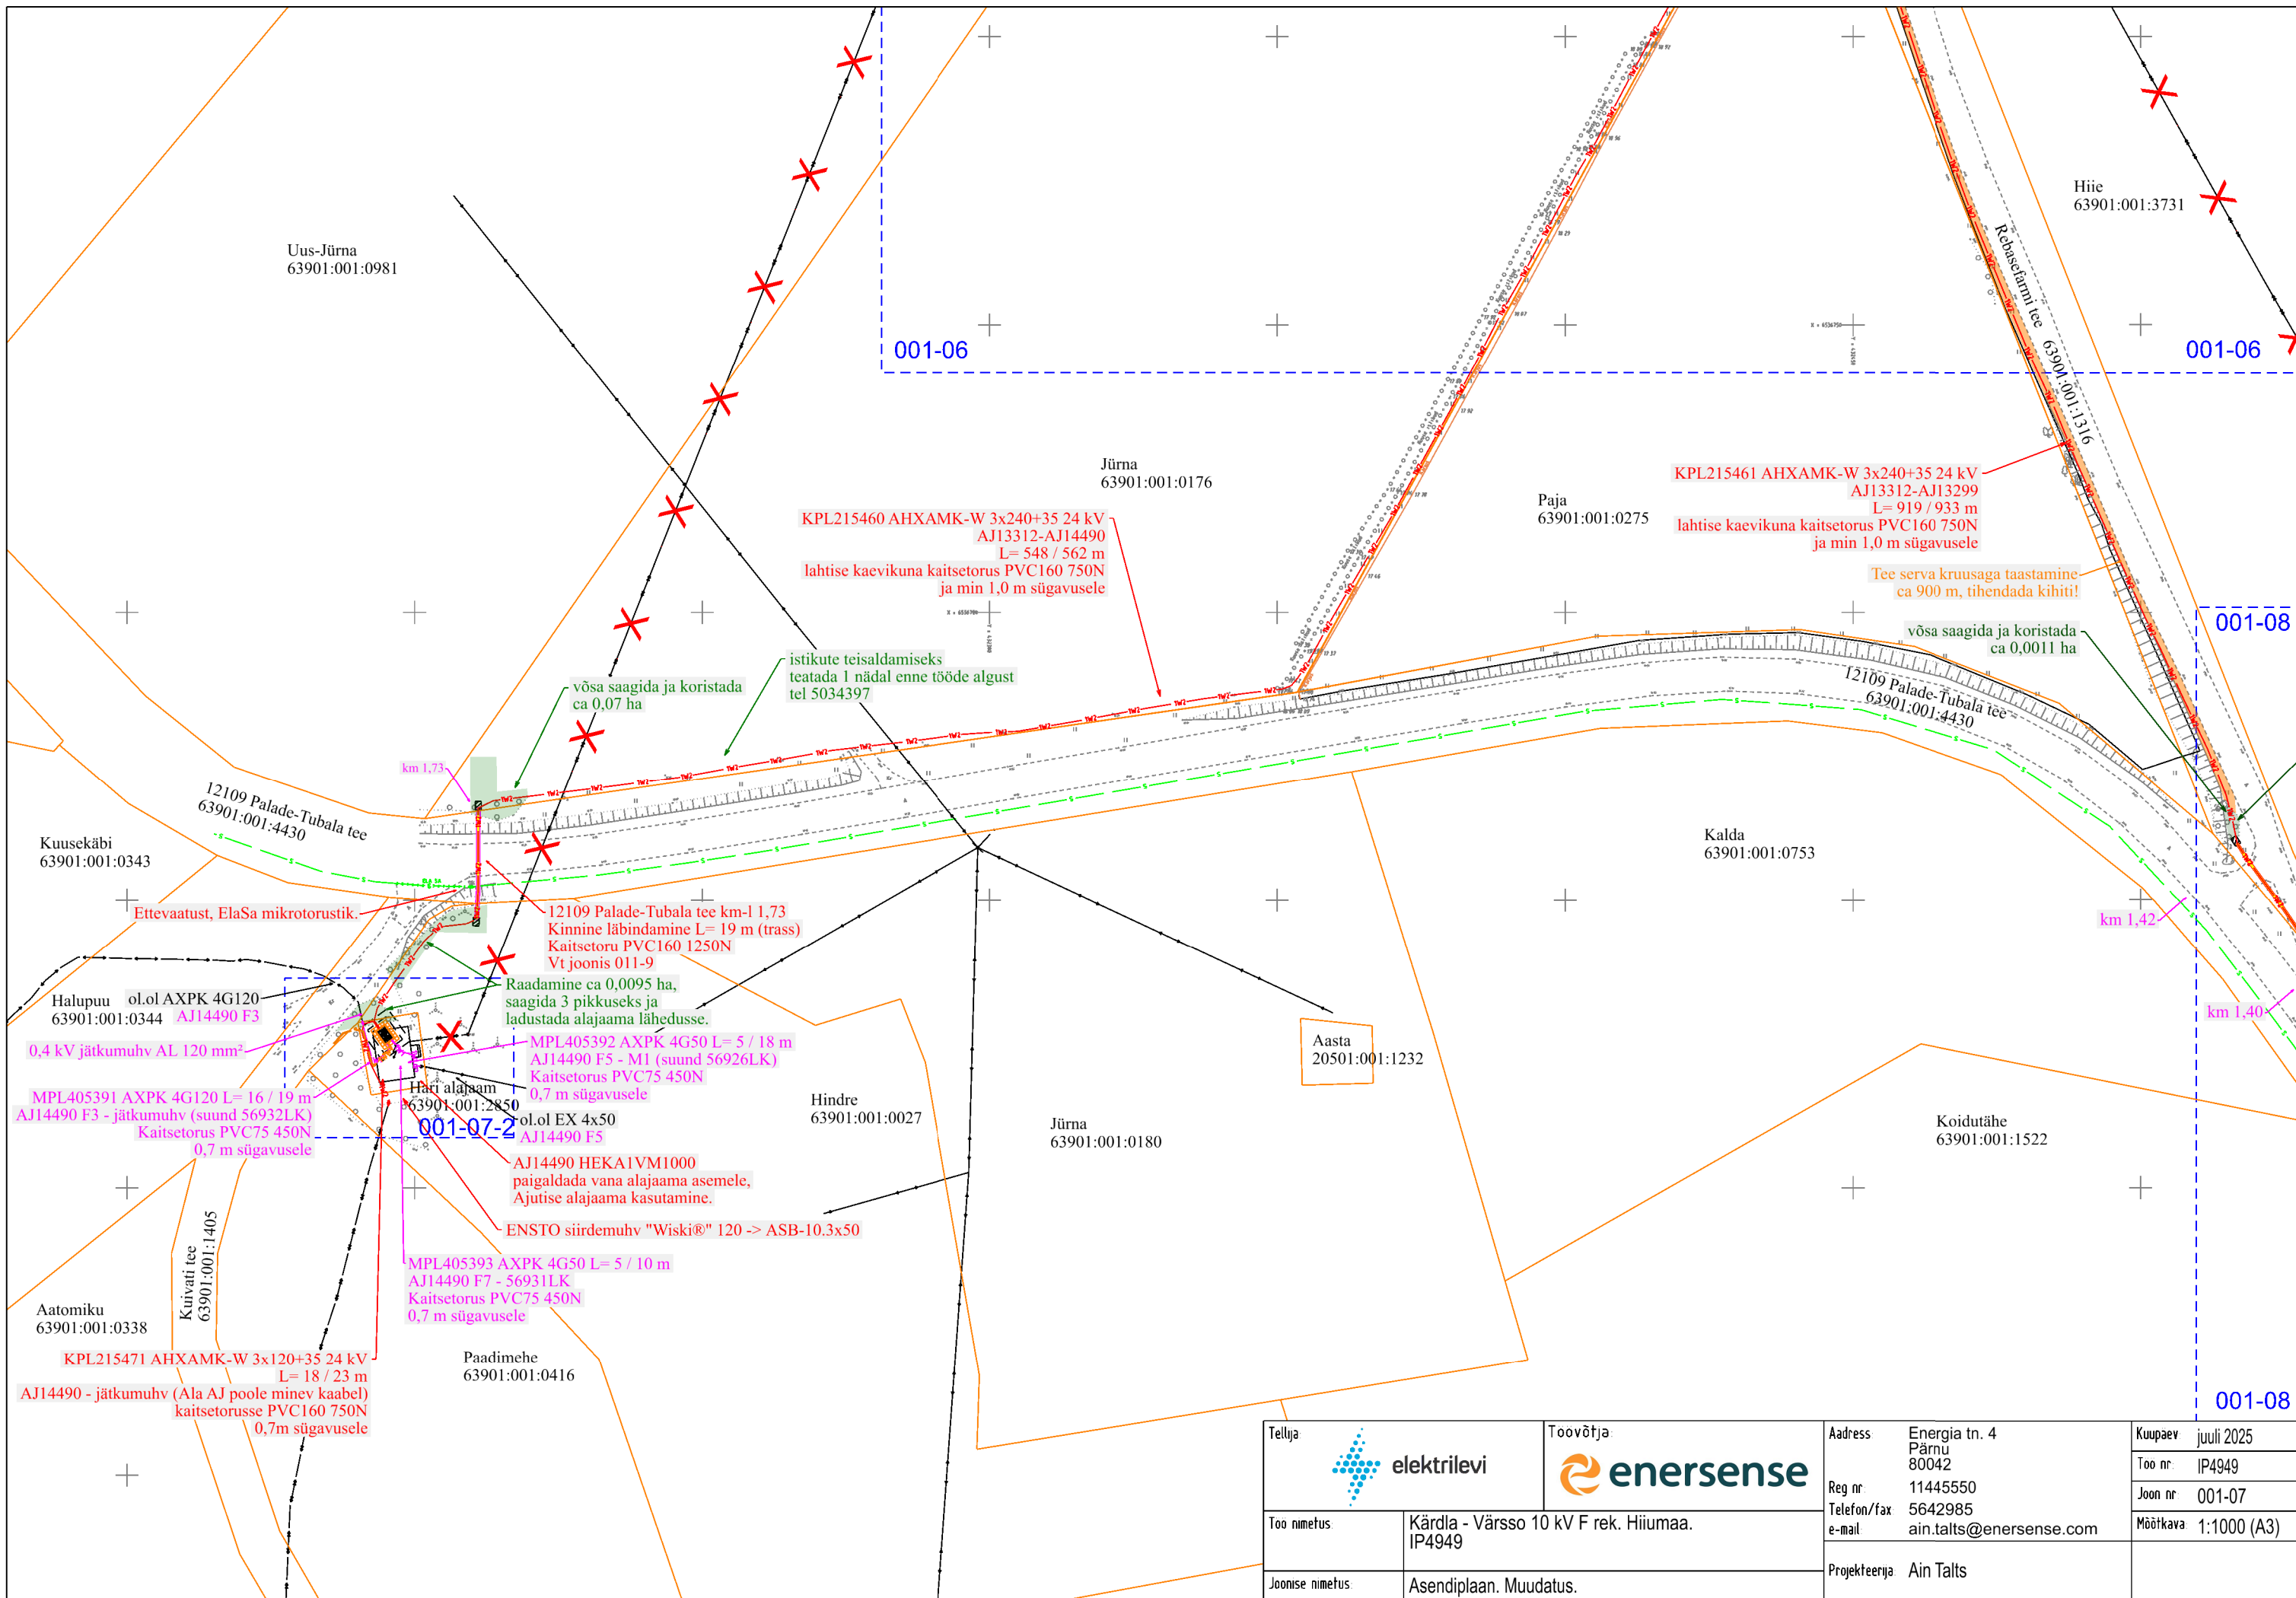




Tellija		Toovõtja		Aadress		Kuupaev	
				Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Too nimetus:		Kärdla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949		Reg nr:		Too nr:	
Joonise nimetus:		Asendiplaan. Muudatus.		Telefon/fax		Joon nr:	
				e-mail		Möötkava	
				Projektiteerija		1:1000 (A3)	
				Ain Talts			

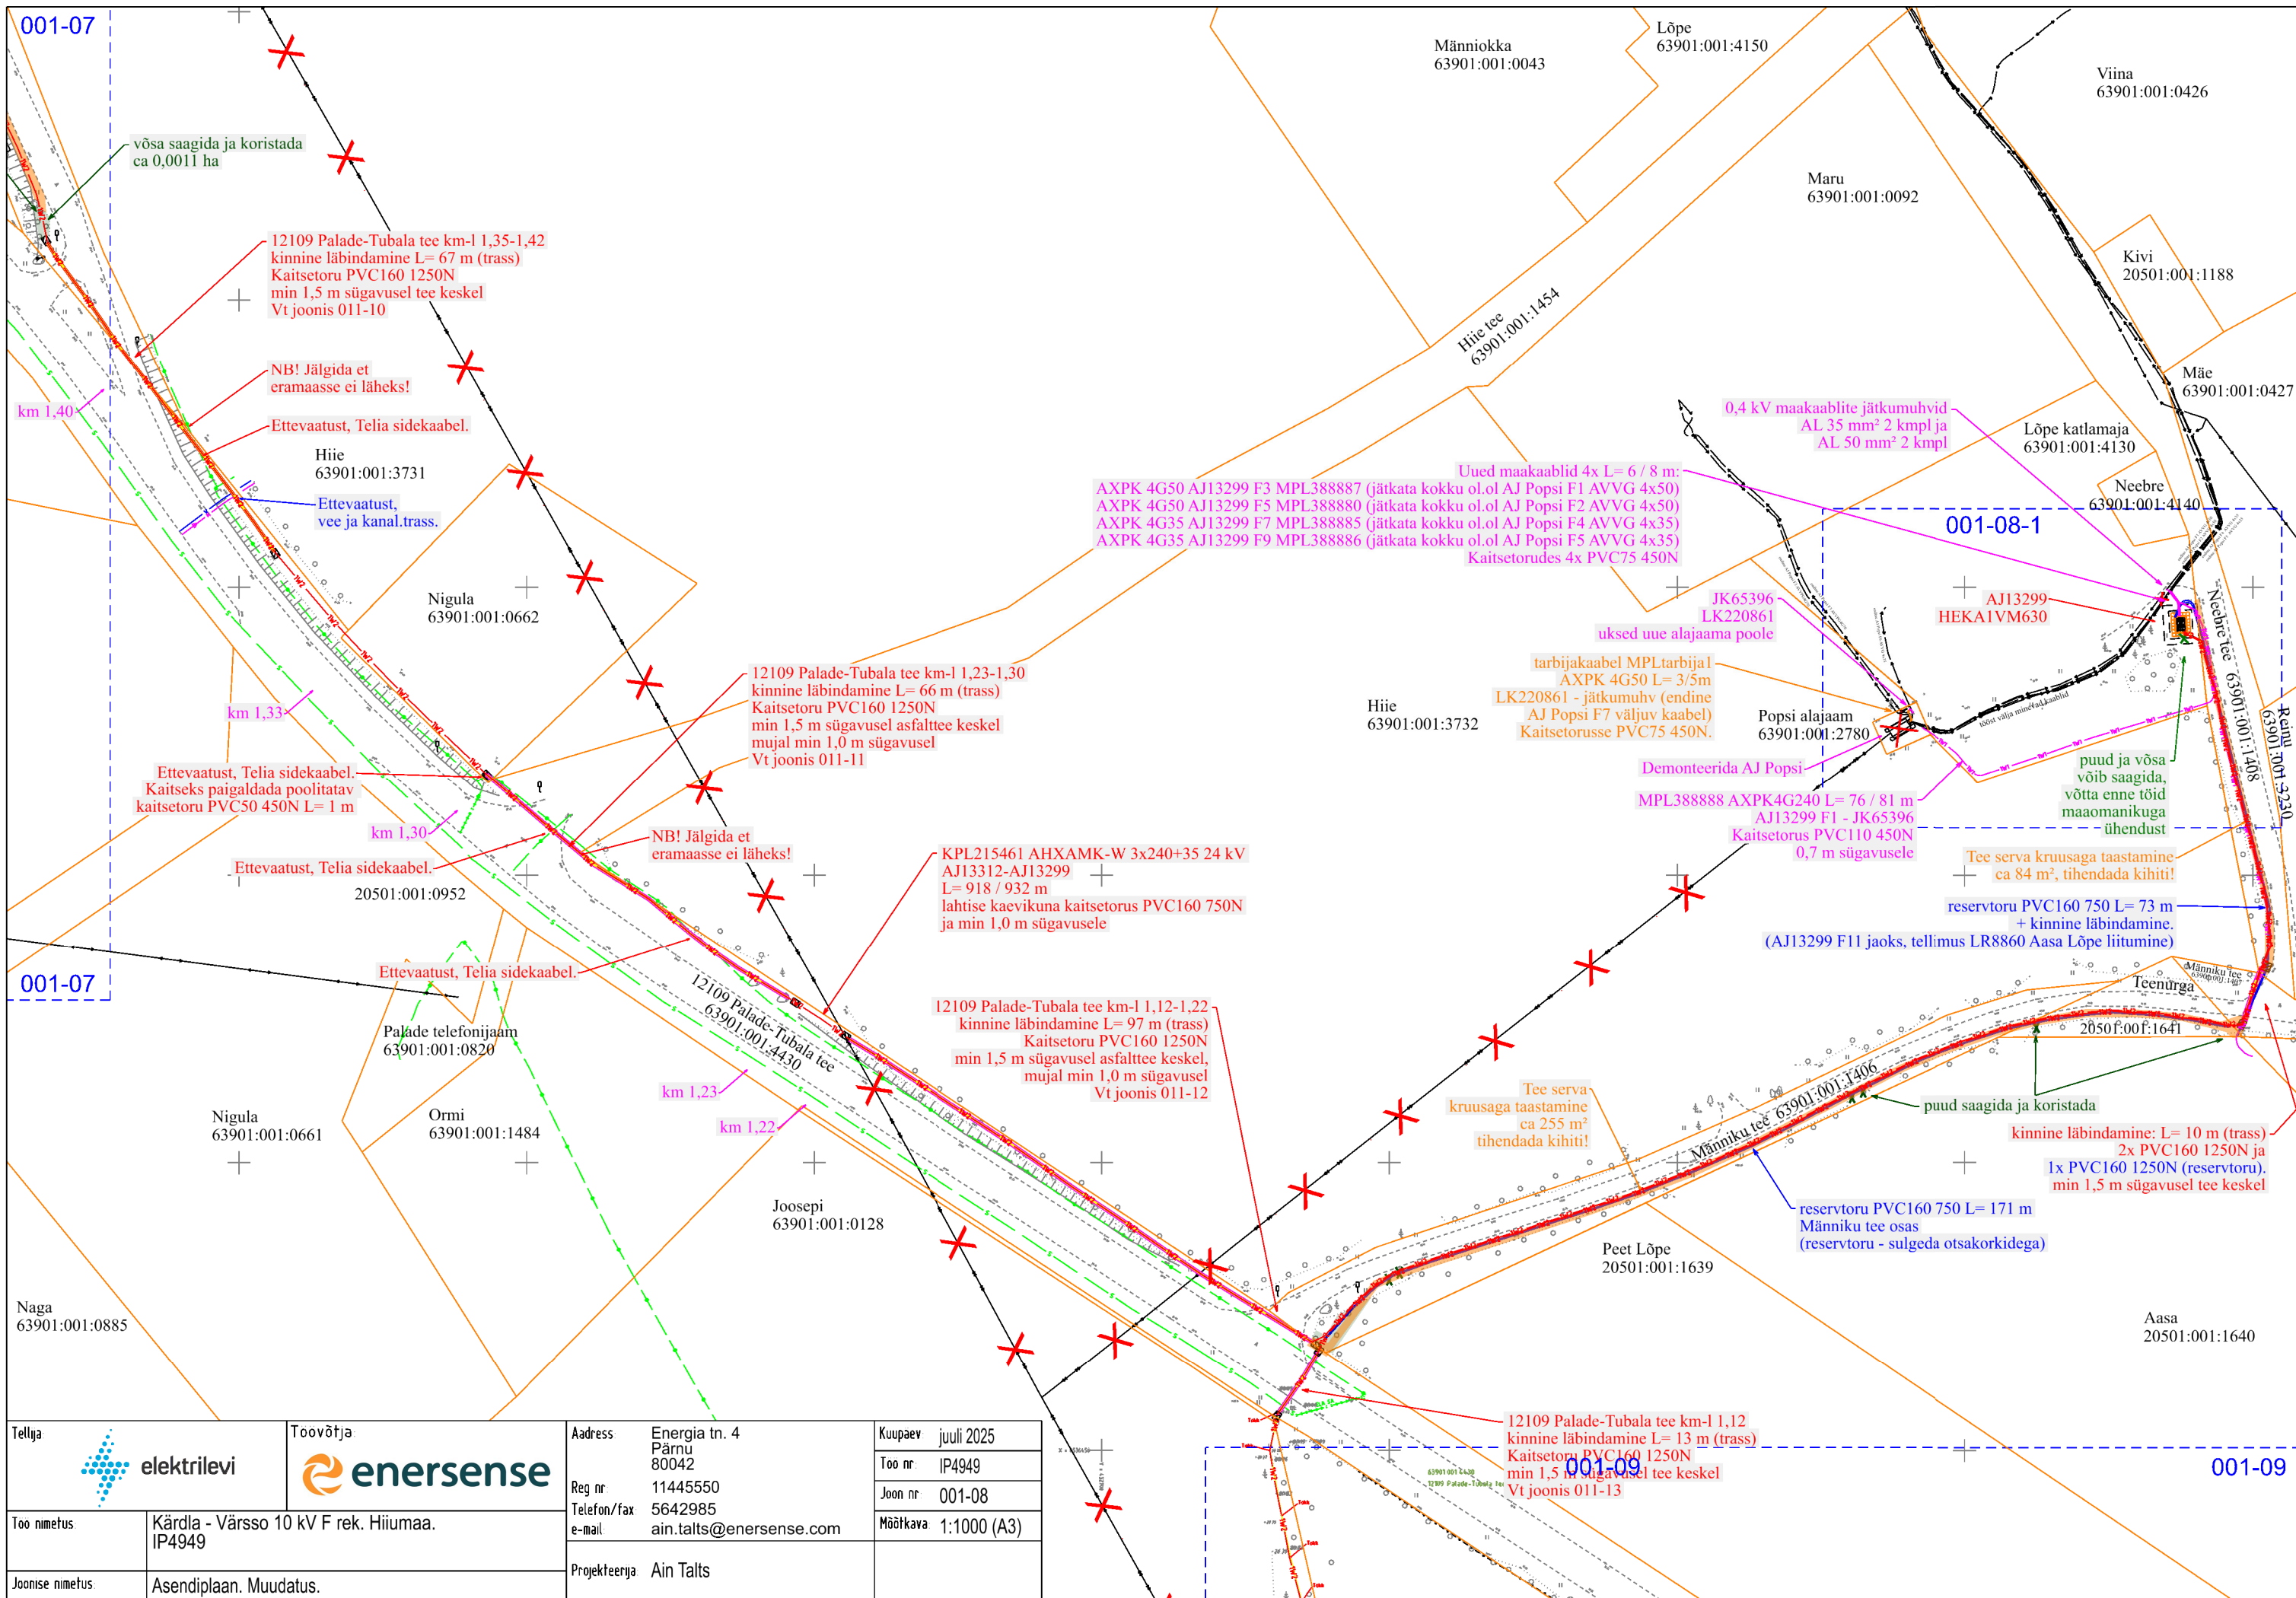


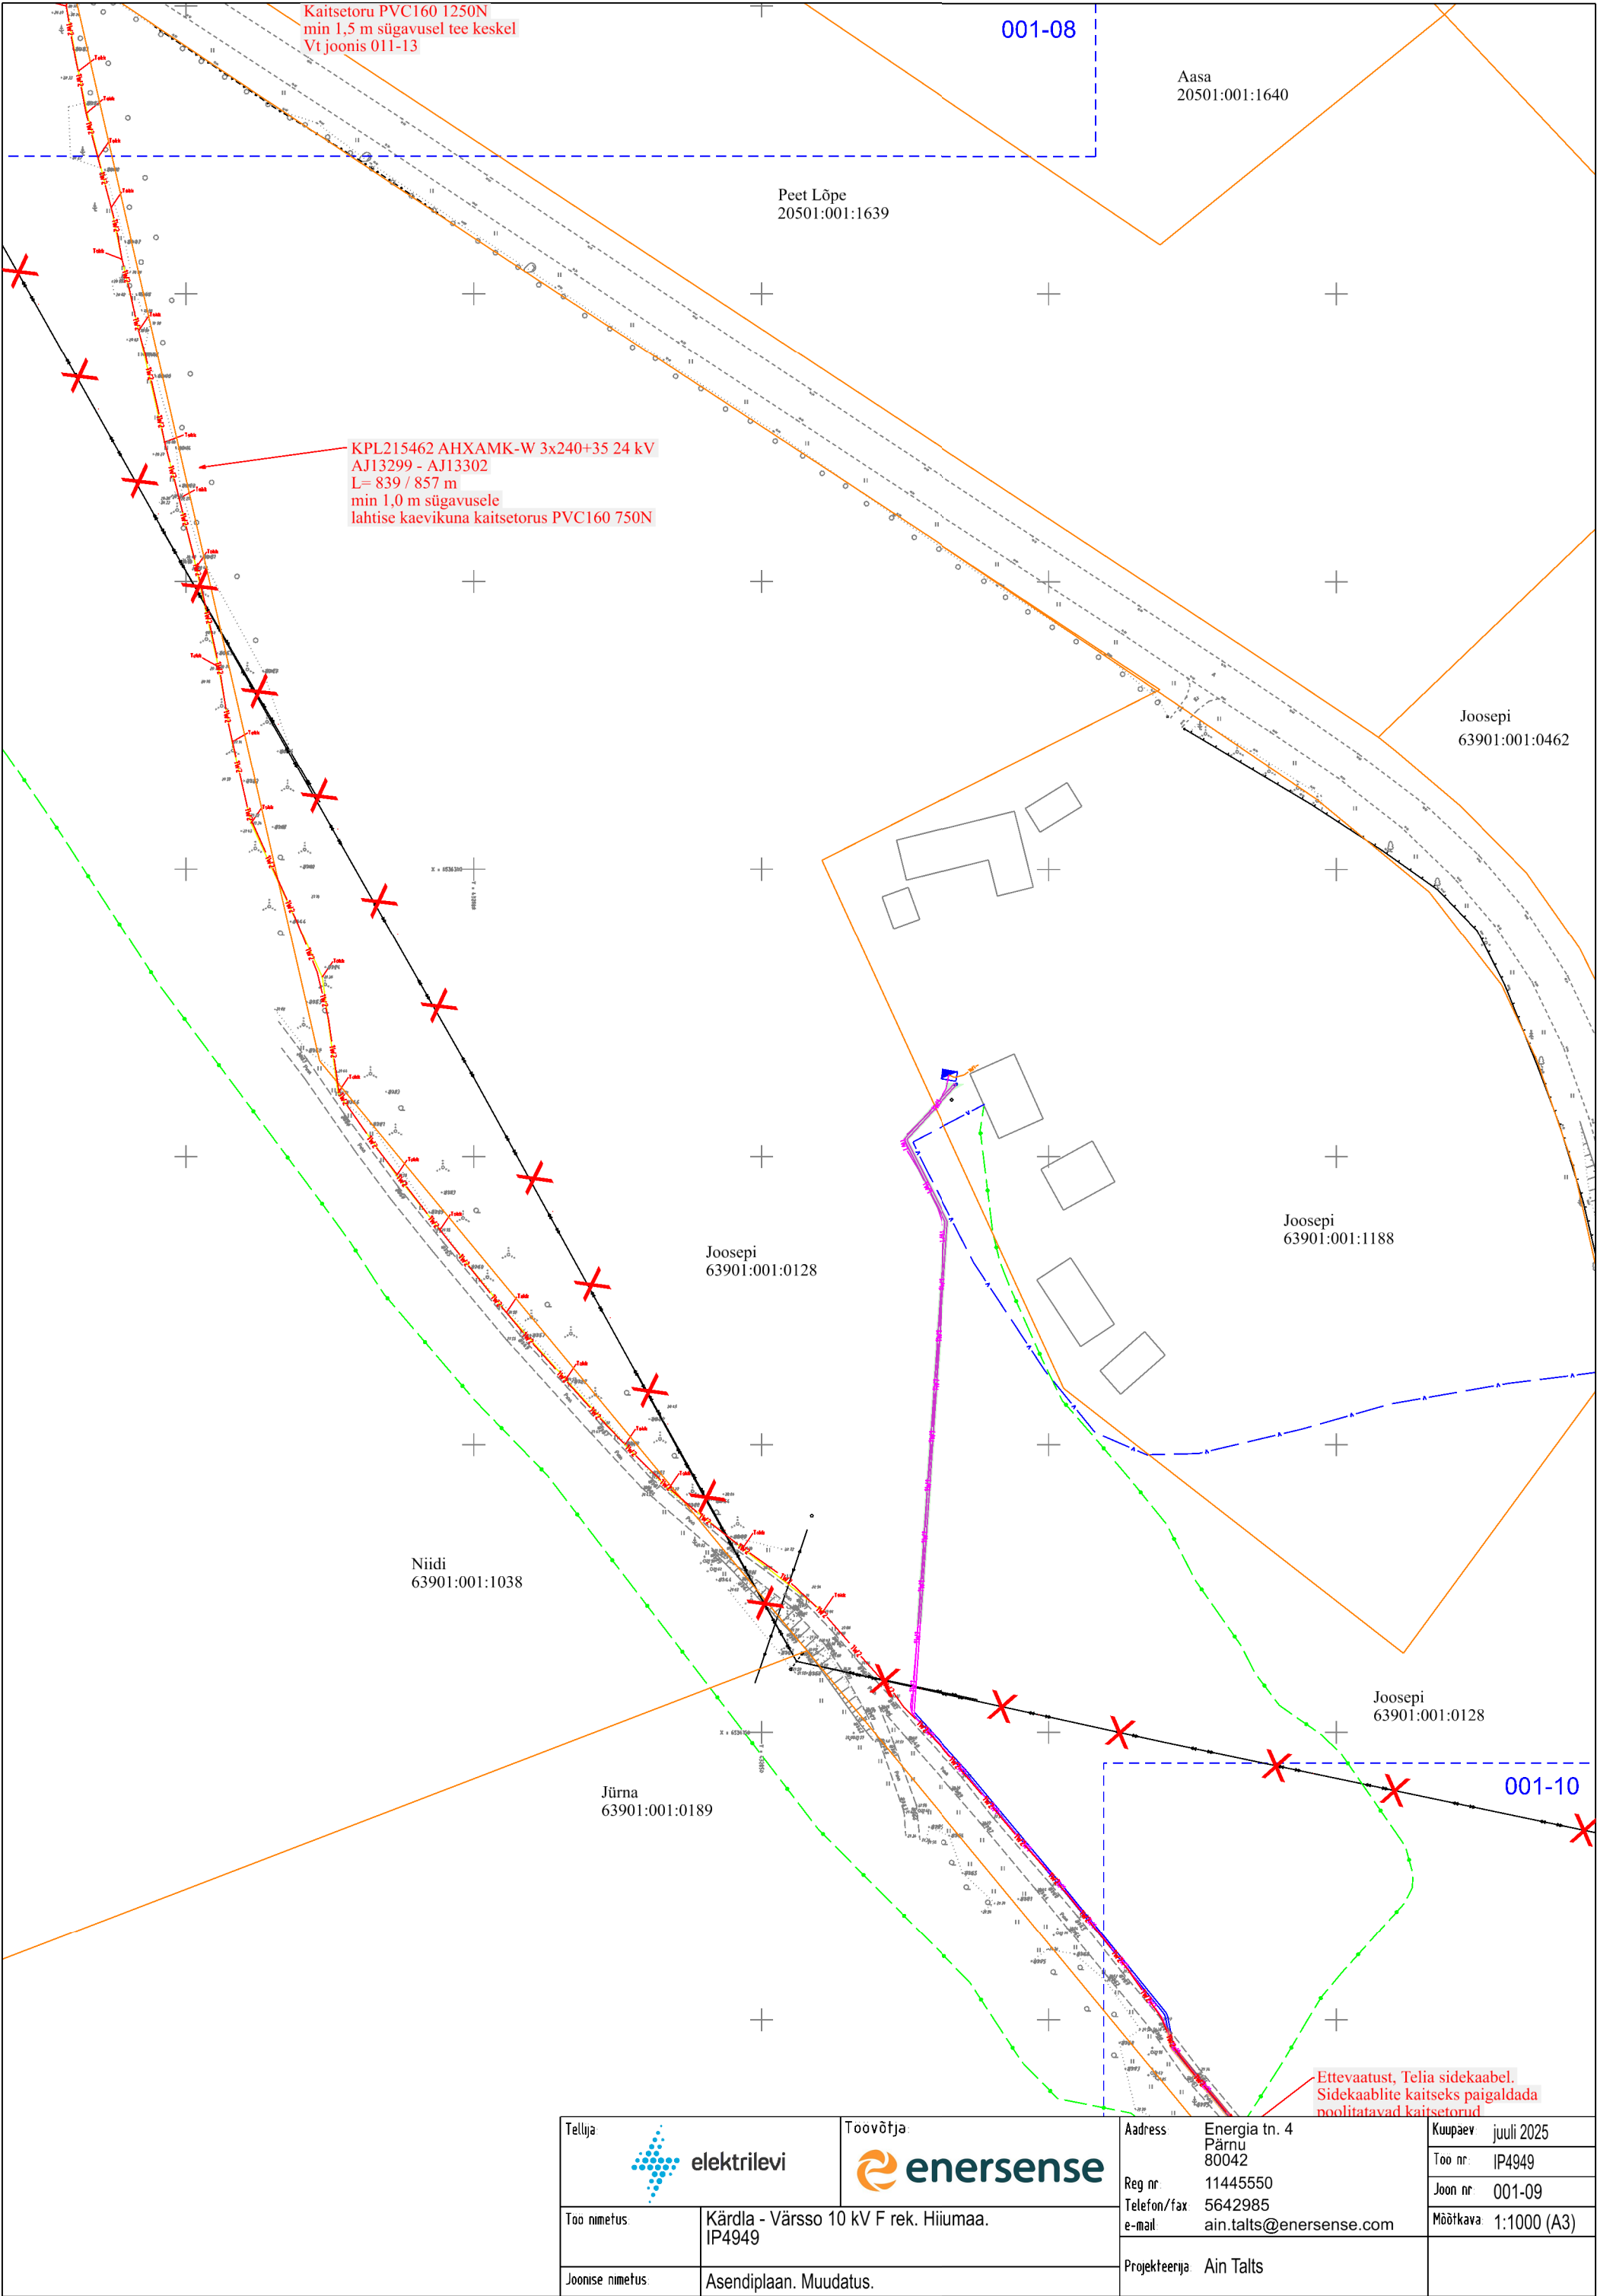

Tellija		Toovõtja		Address		Kuupaev	
				Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Too nimetus		Kärda - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949		Reg nr. 11445550		Too nr. IP4949	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Telefon/fax 5642985		Joon nr. 001-08	
				e-mail ain.talts@enersense.com		Mõõtkava: 1:1000 (A3)	
				Projekteerija Ain Talts			



Tellija		Toovõtja		Address		Kuupaev	
				Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Too nimetus		Kärdla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949		Reg nr 11445550		Too nr IP4949	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Telefon/fax 5642985		Joon nr 001-09	
				e-mail ain.talts@enersense.com		Möötkava 1:1000 (A3)	
				Projekteerija Ain Talts			

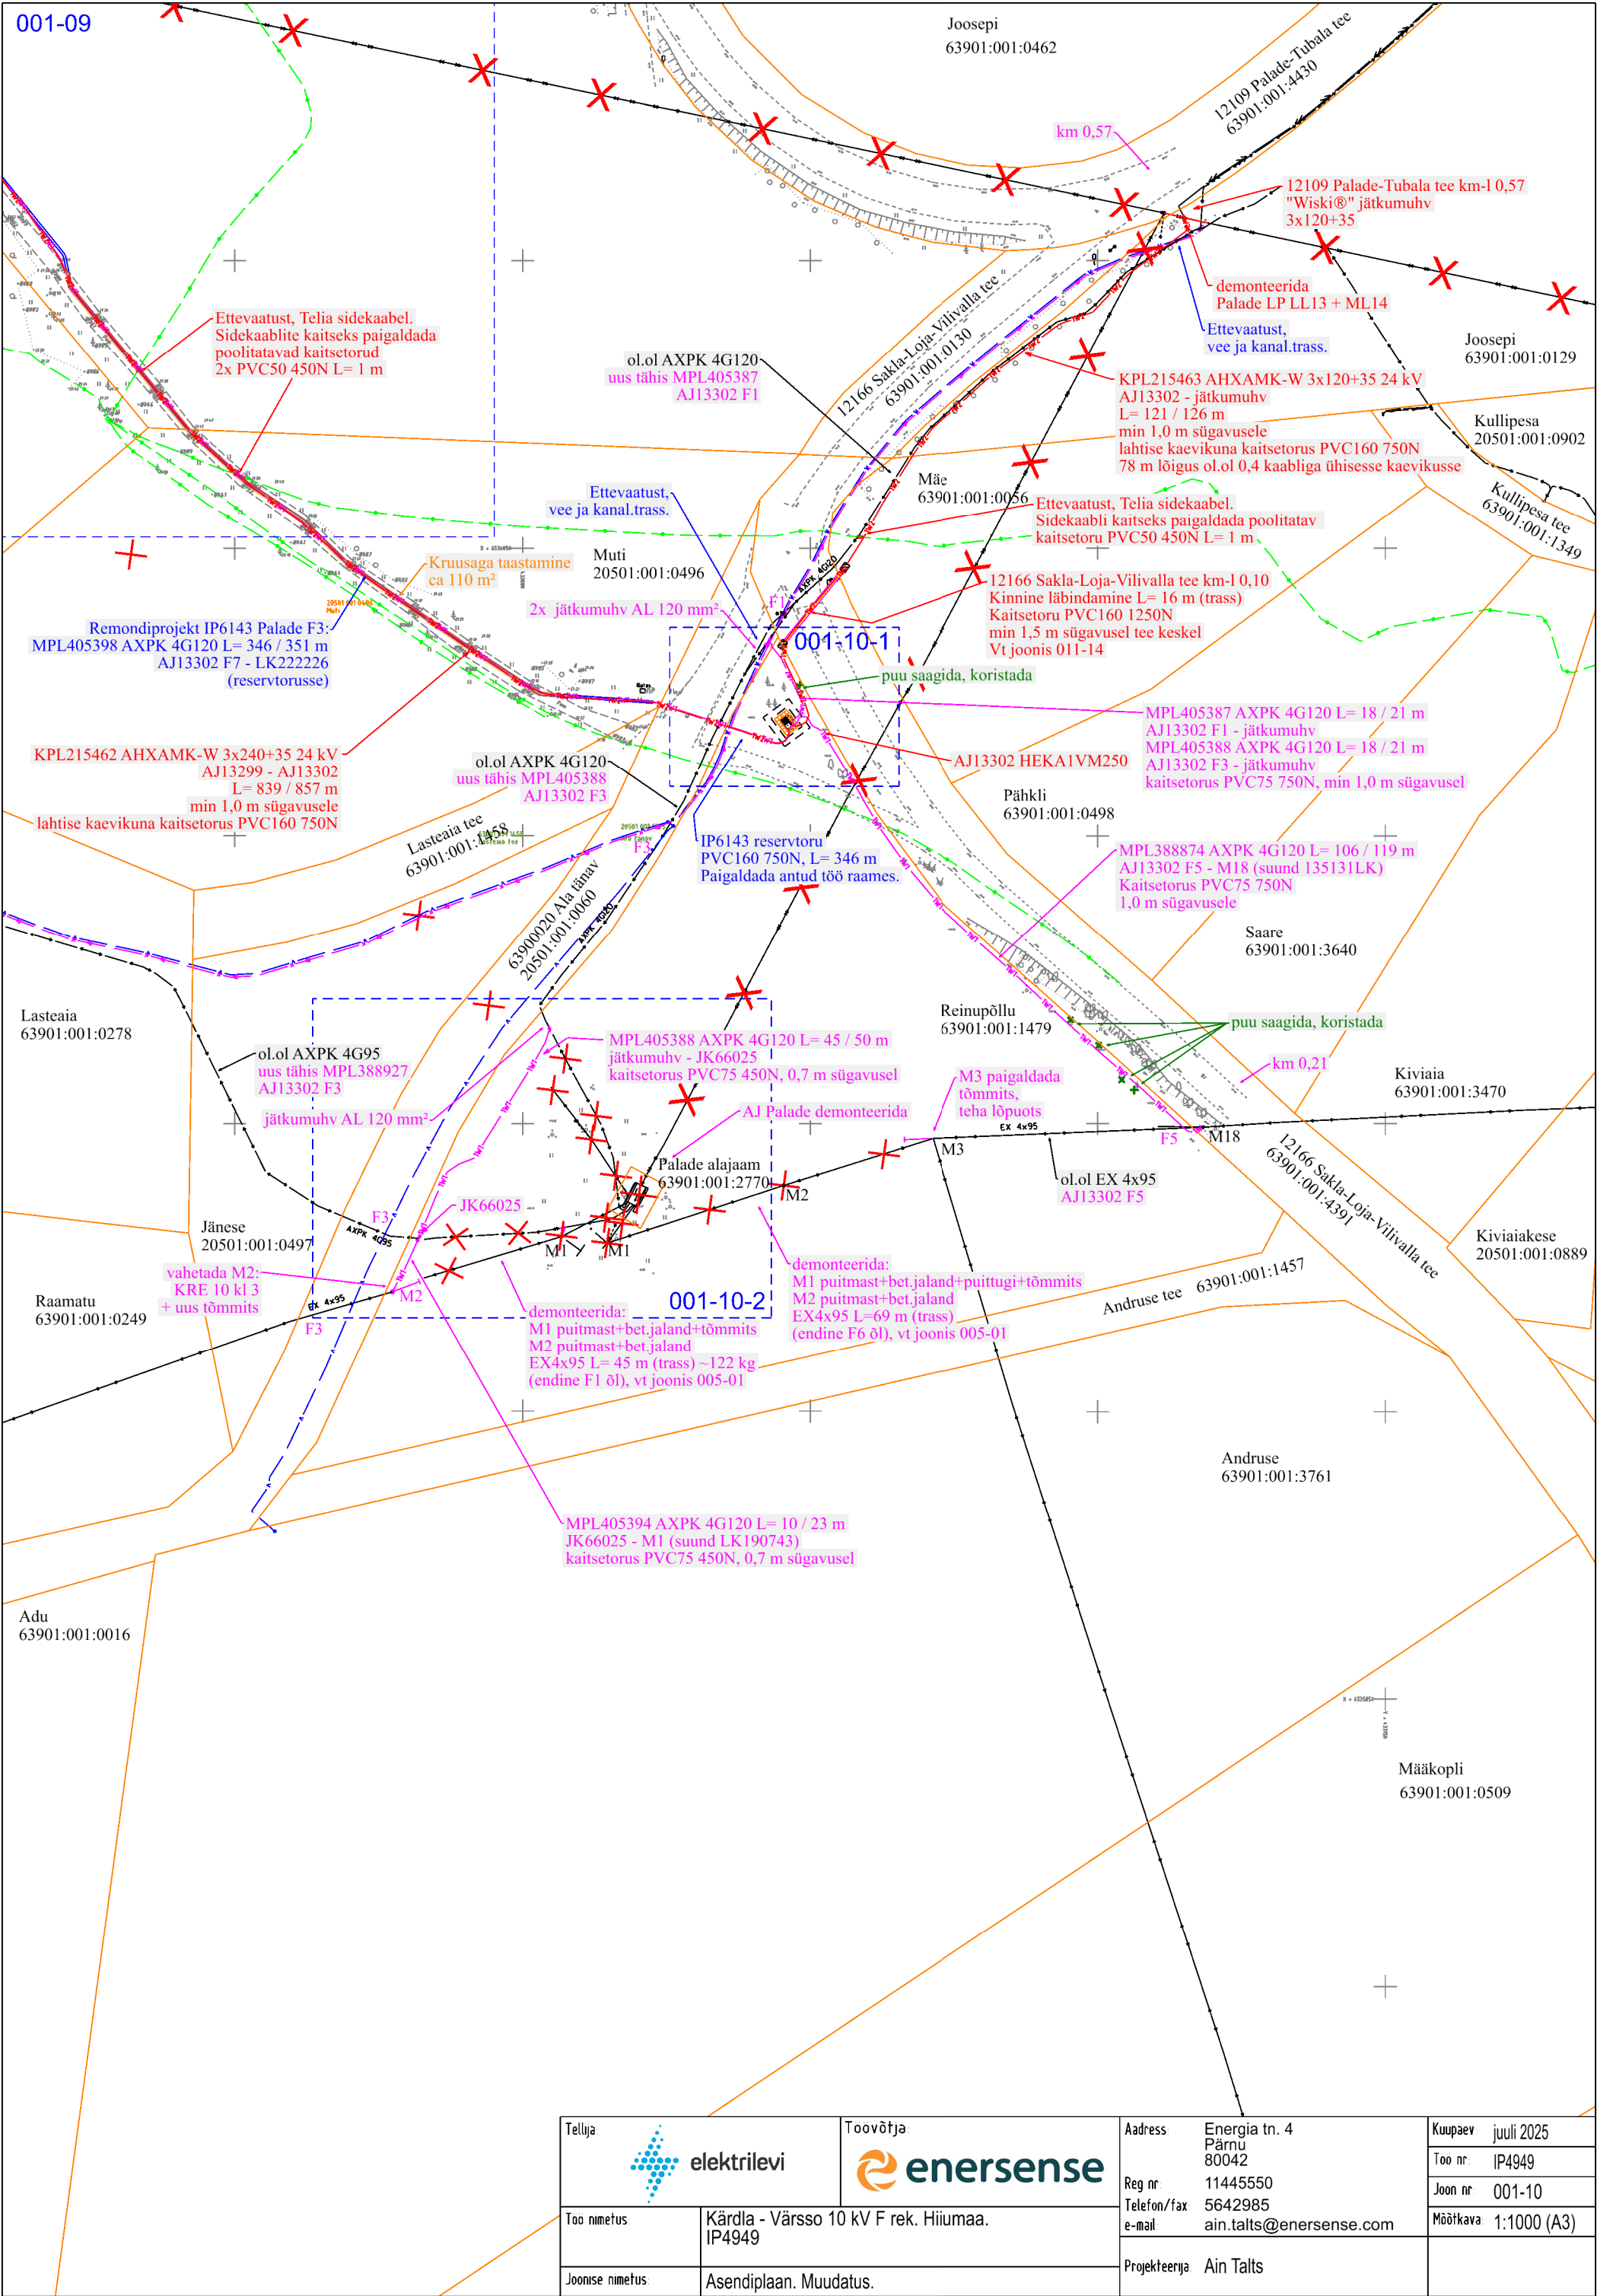






Tellija		Toovõtja		Address		Kuupaev	
 elektrilevi		 enersense		Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Töö nimetus		Kärdla - Värso 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949		Reg nr 11445550		Töö nr. IP4949	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Telefon/fax 5642985		Joon nr. 001-10	
				e-mail ain.talts@enersense.com		Mõõtkava 1:1000 (A3)	
				Projekteerija Ain Talts			

Muti  
20501:001:0496


Mäe  
63901:001:0056

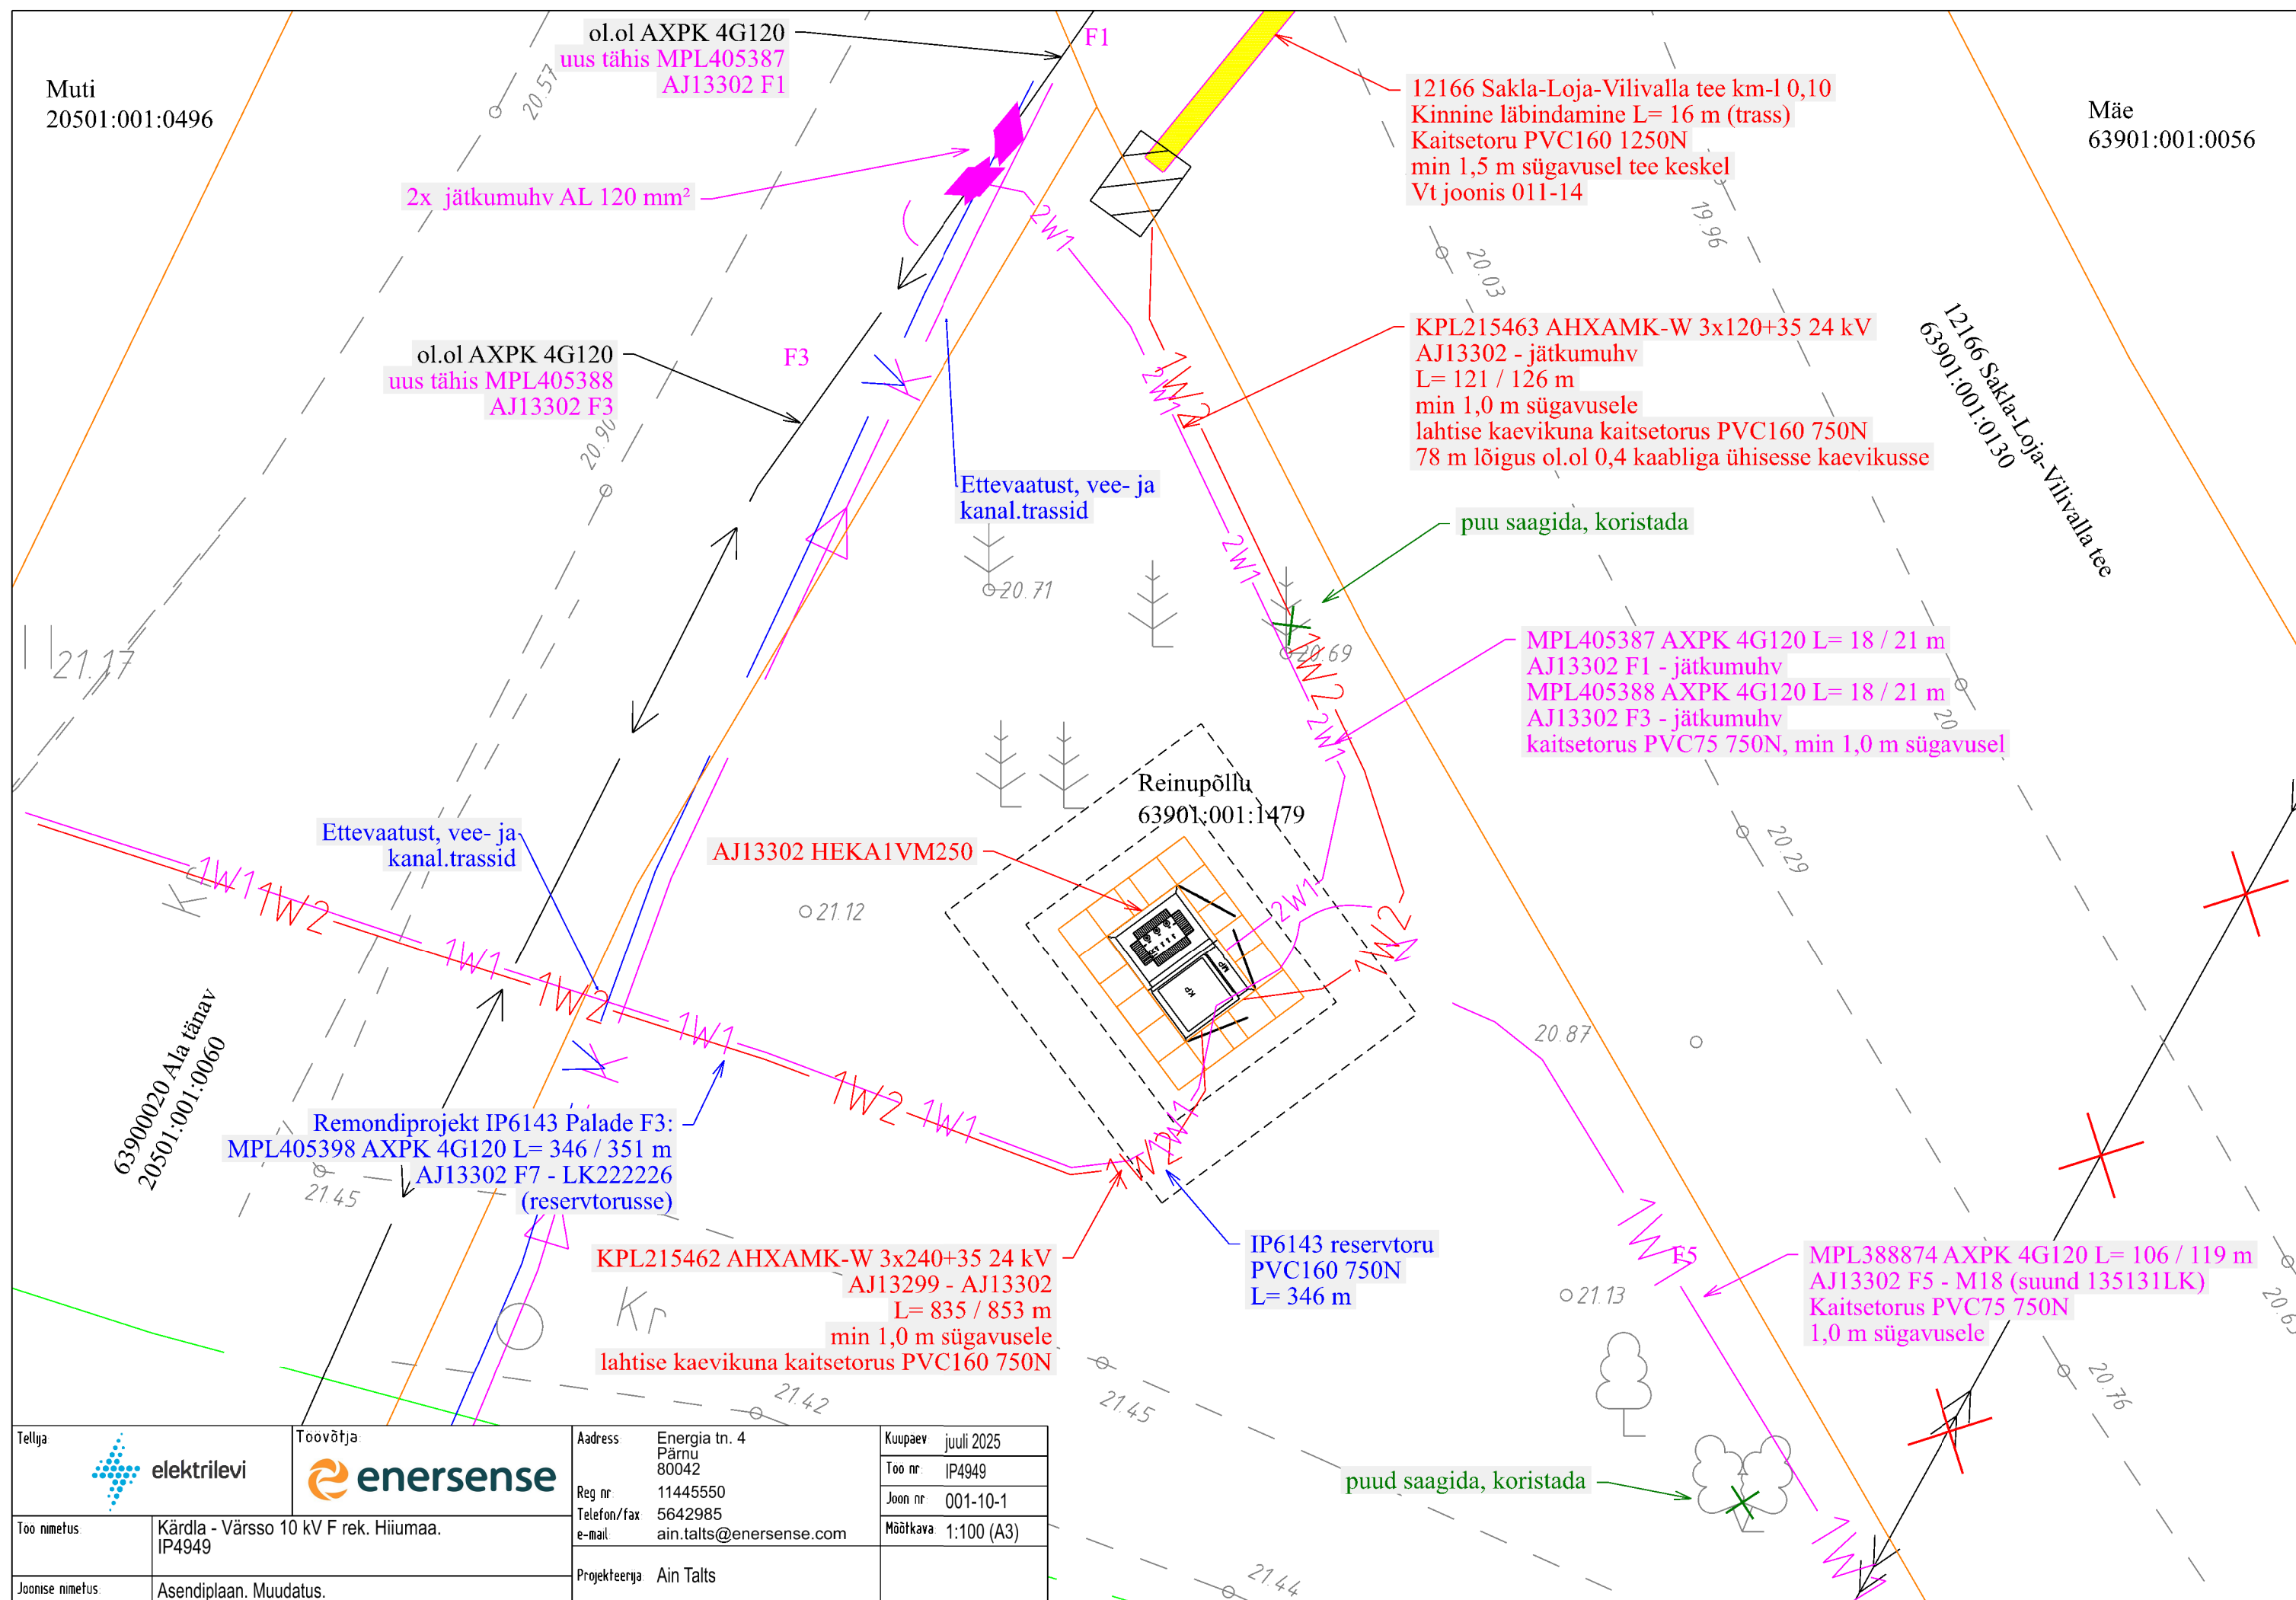




Tellija		 <b>elektrilevi</b>	Toonõtaja:	 <b>enersense</b>	Address	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev	juuli 2025
Too nimetus:					Reg nr:	11445550	Too nr:	IP4949
Joonise nimetus		Kärdla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949	Asendiplaan. Muudatus.	Telefon/fax	5642985	Joon nr	001-10-1	
				e-mail	ain.talts@enersense.com	Määtkava	1:100 (A3)	
				Projekteerija	Ain Talts			




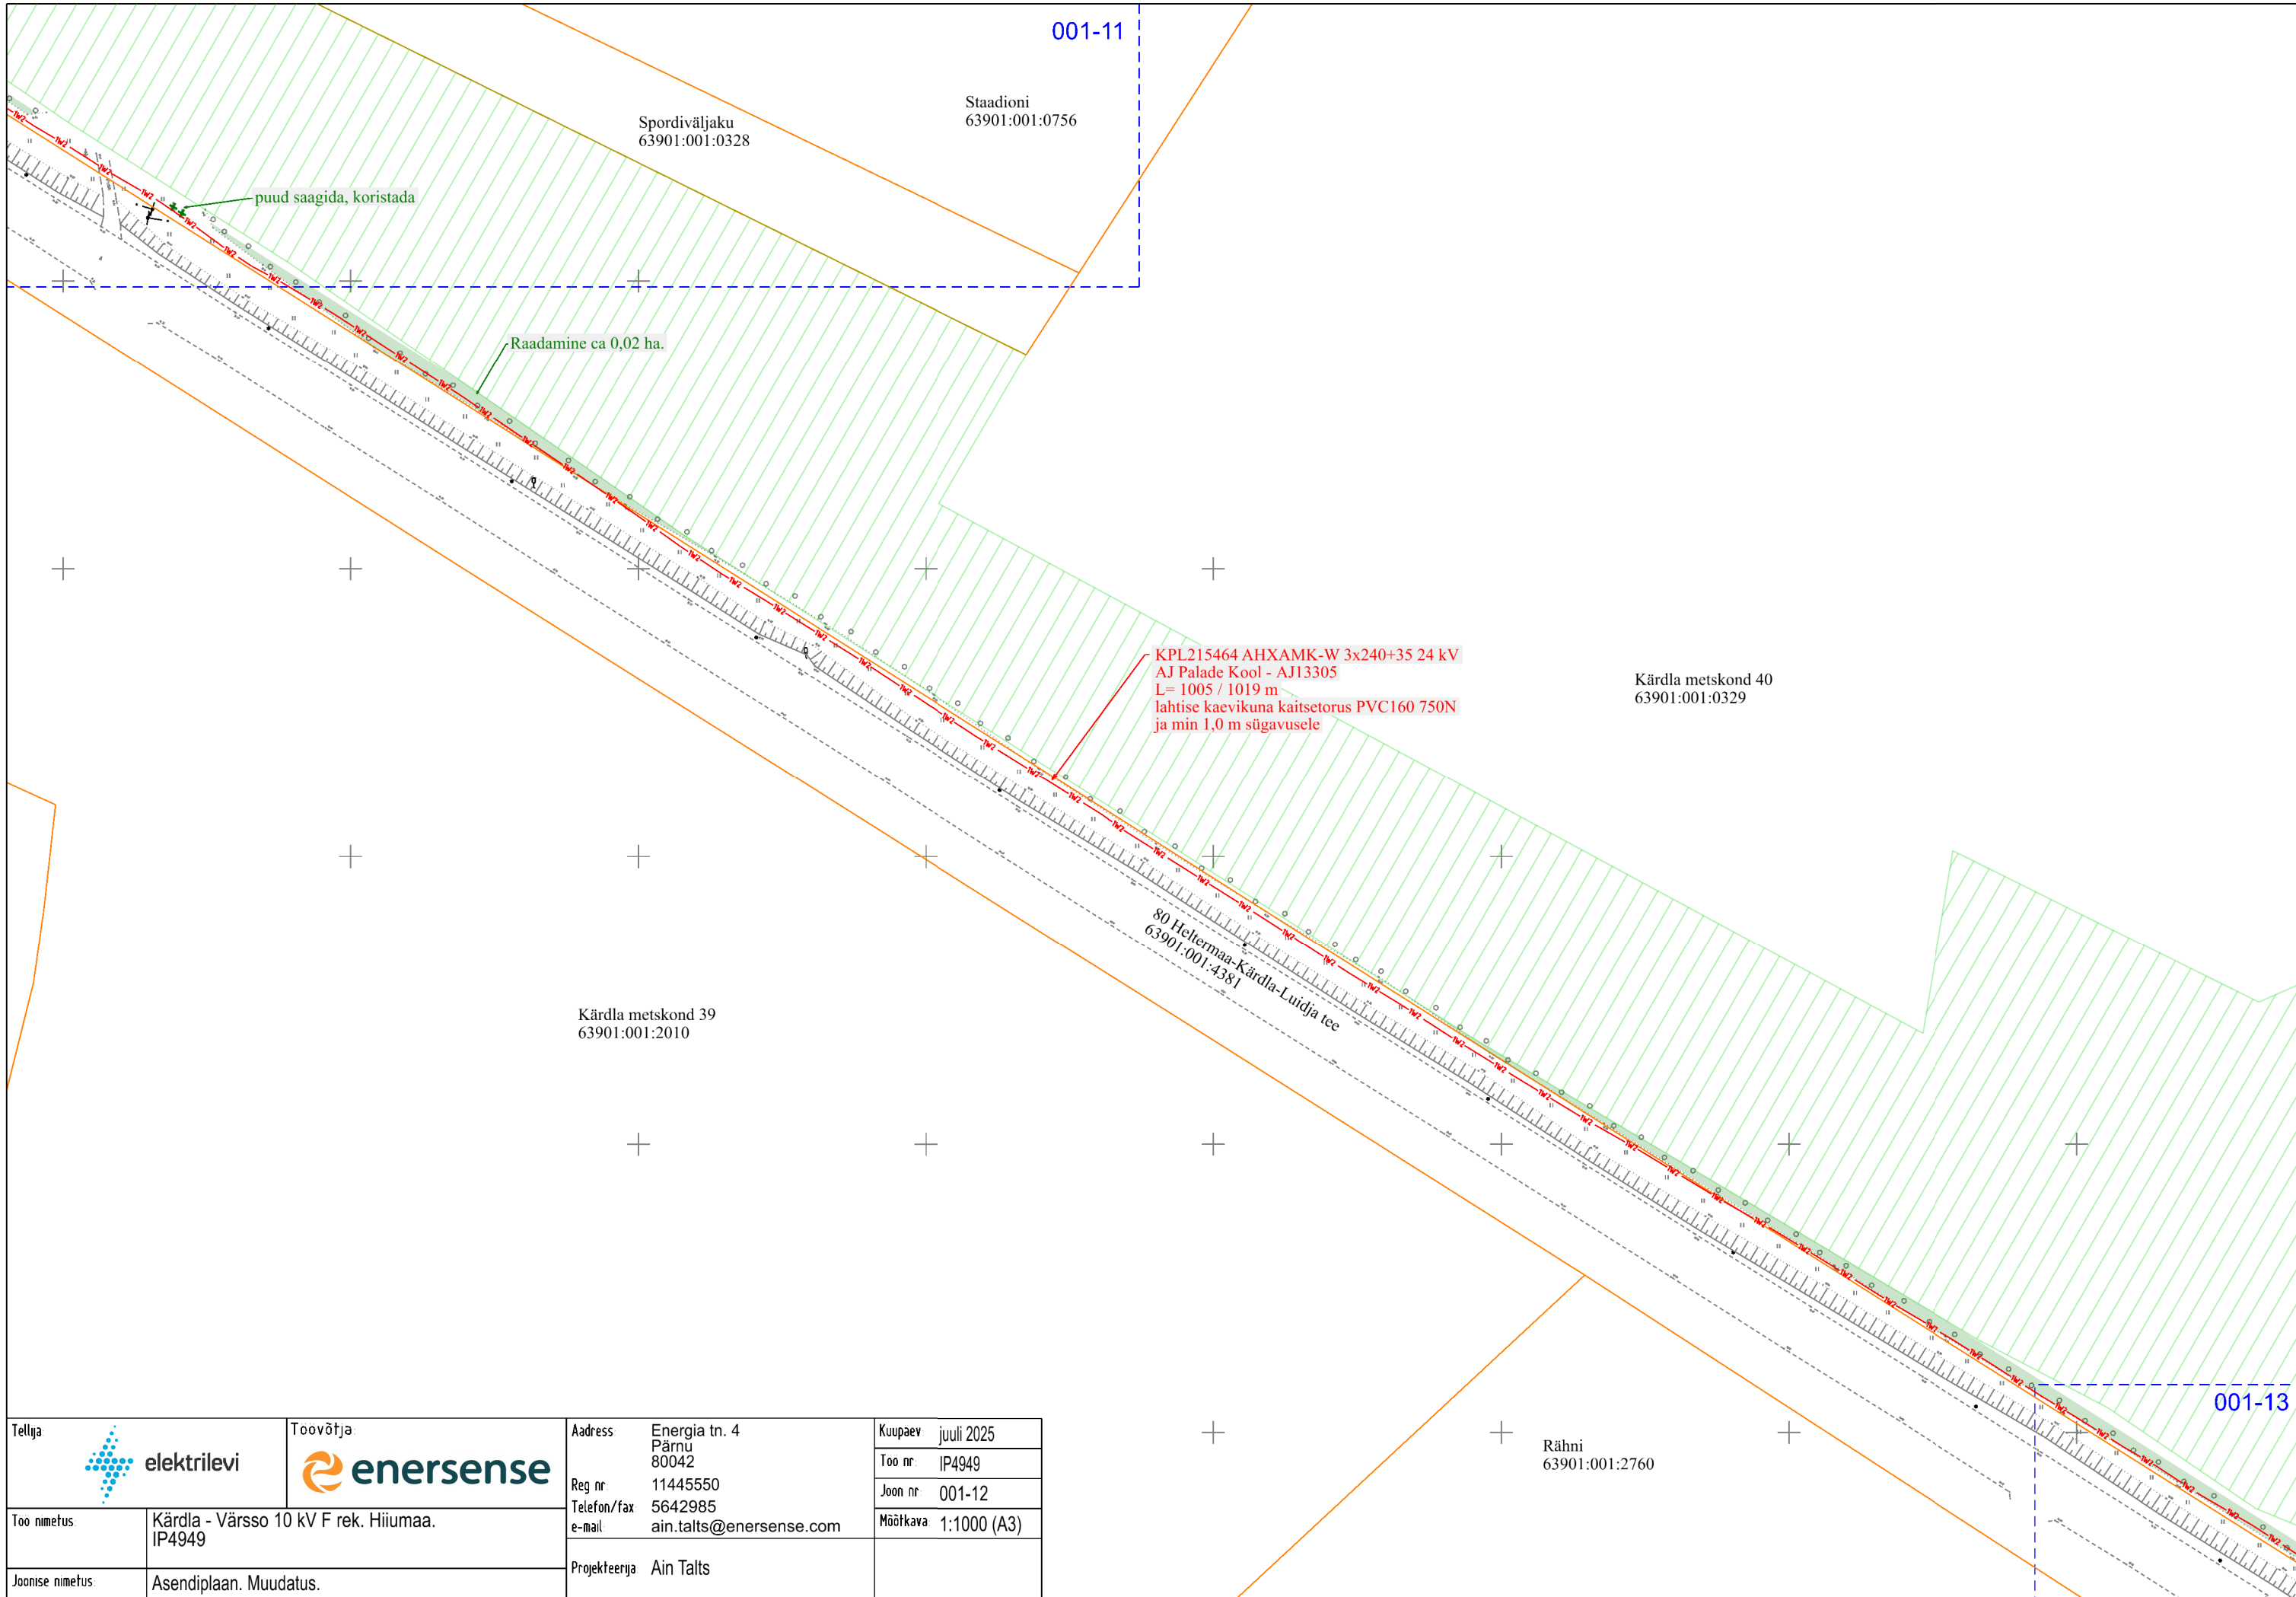

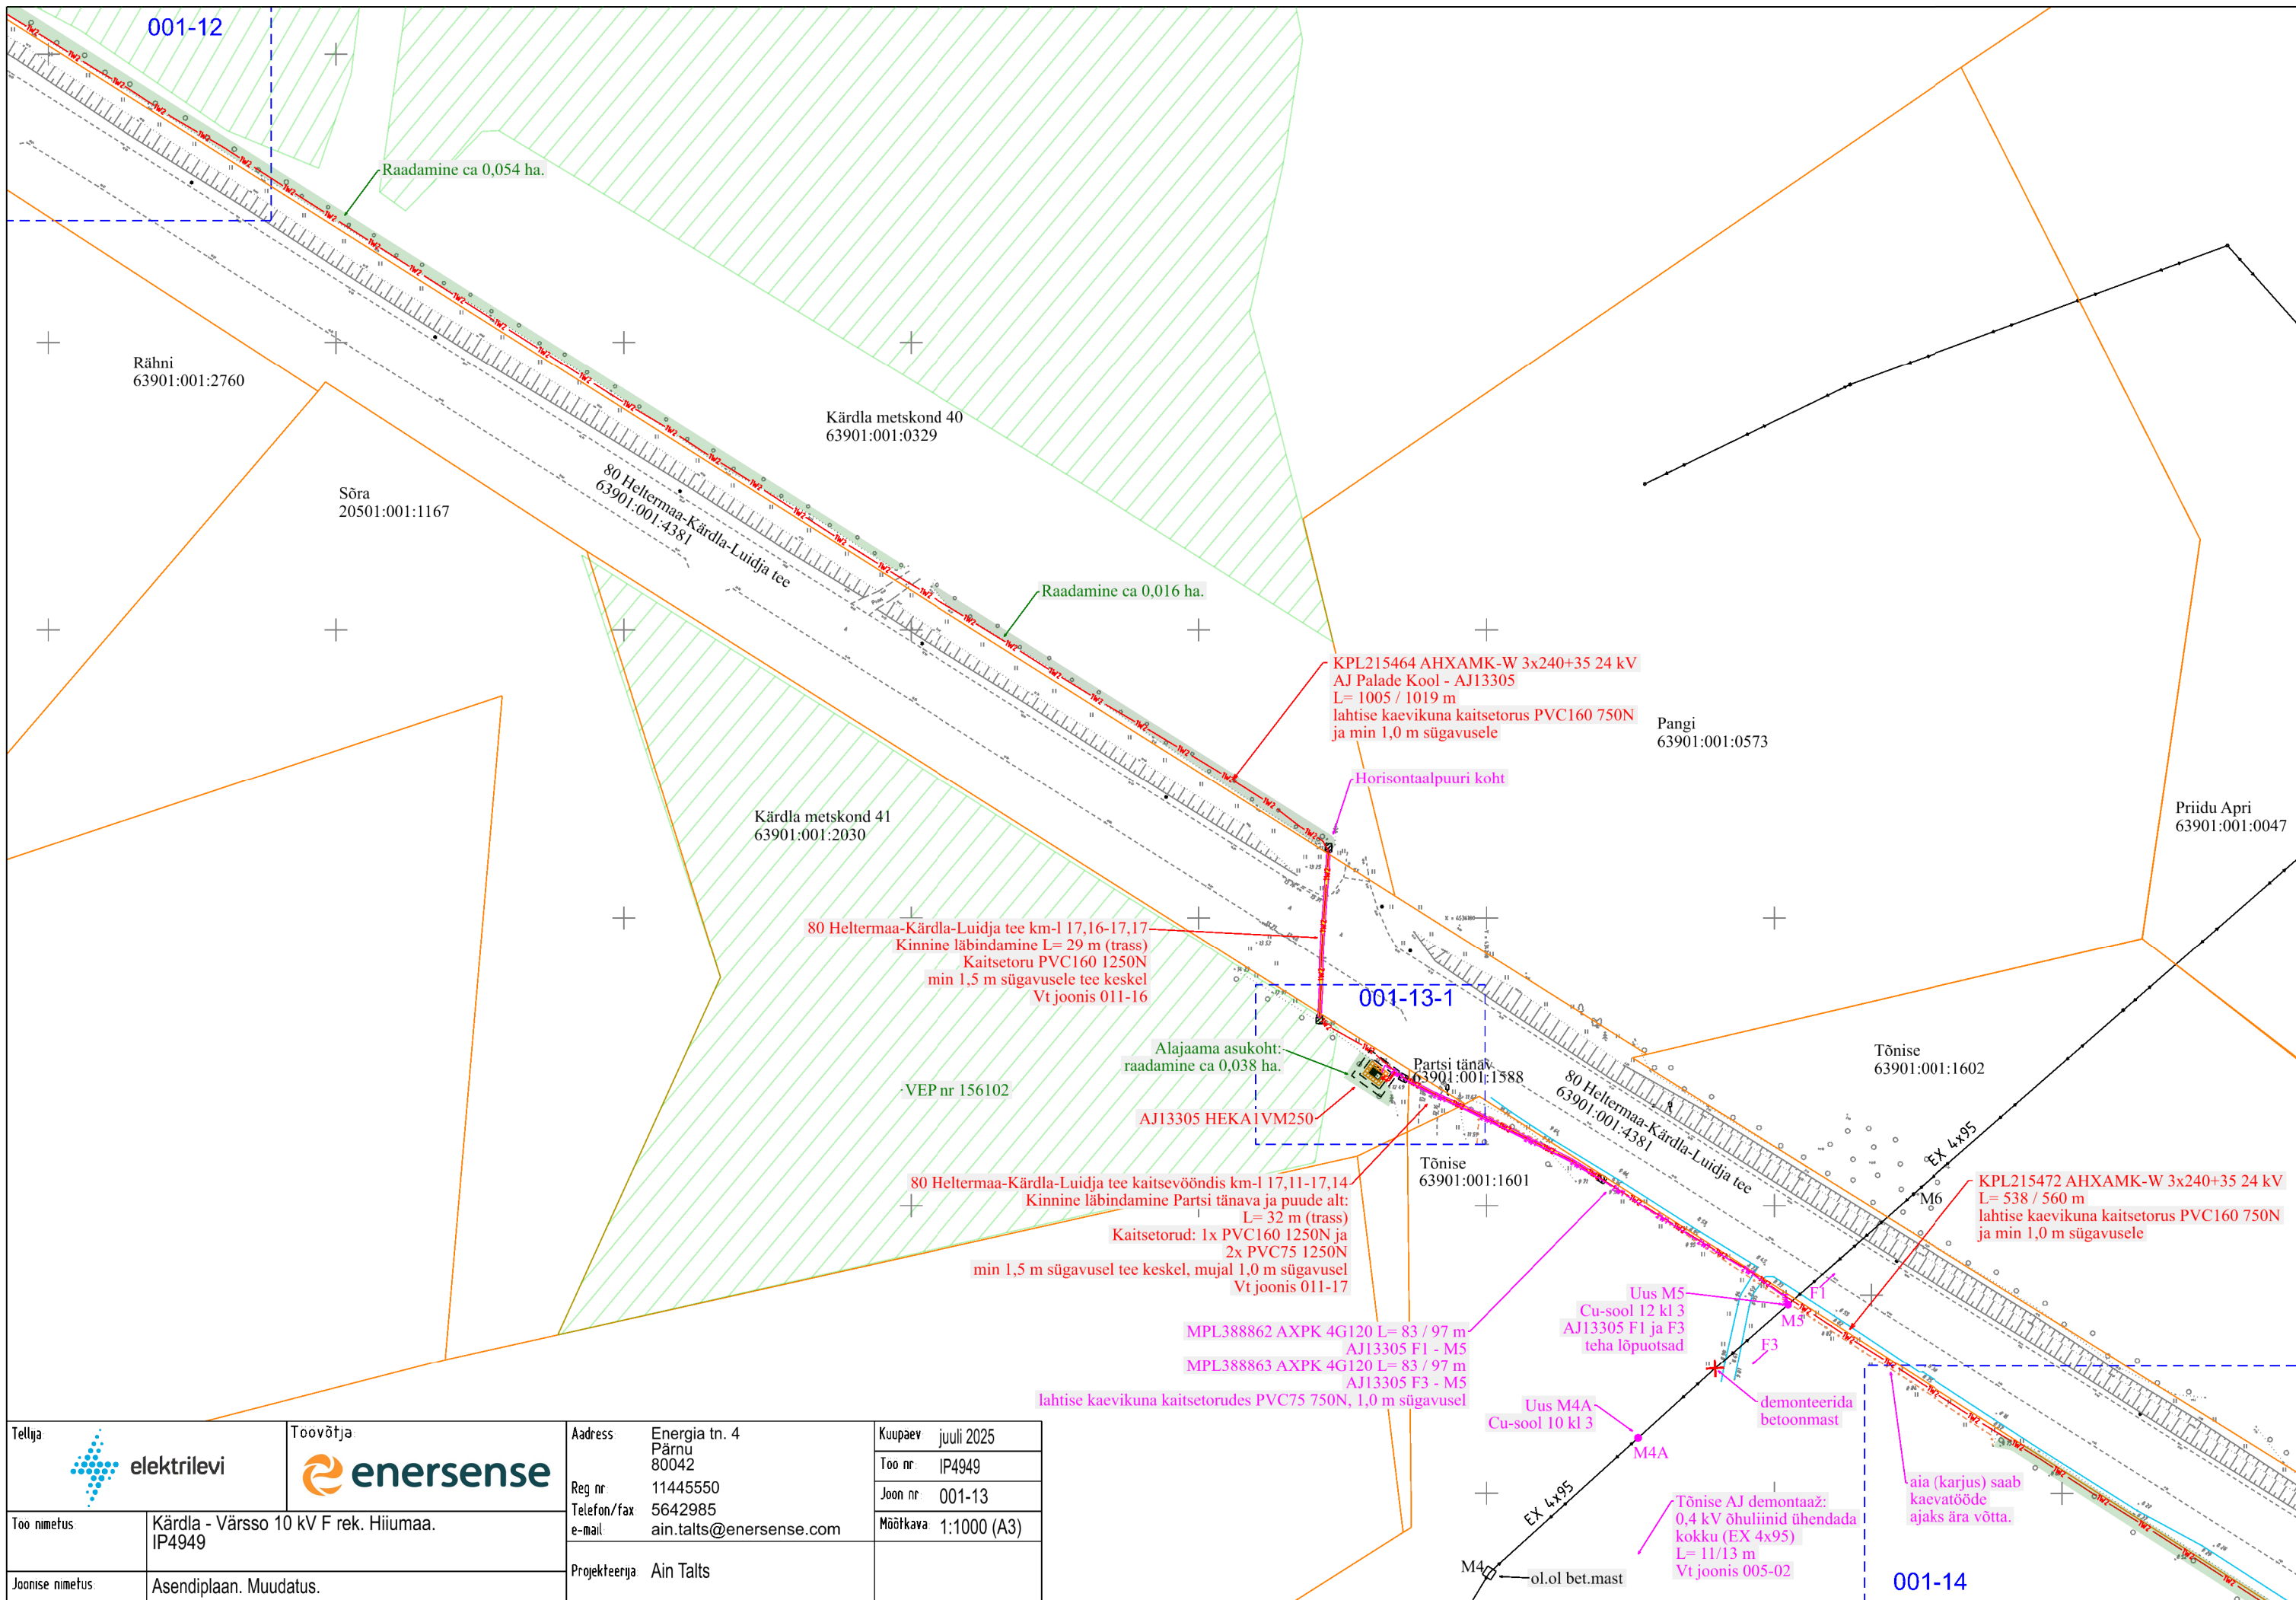



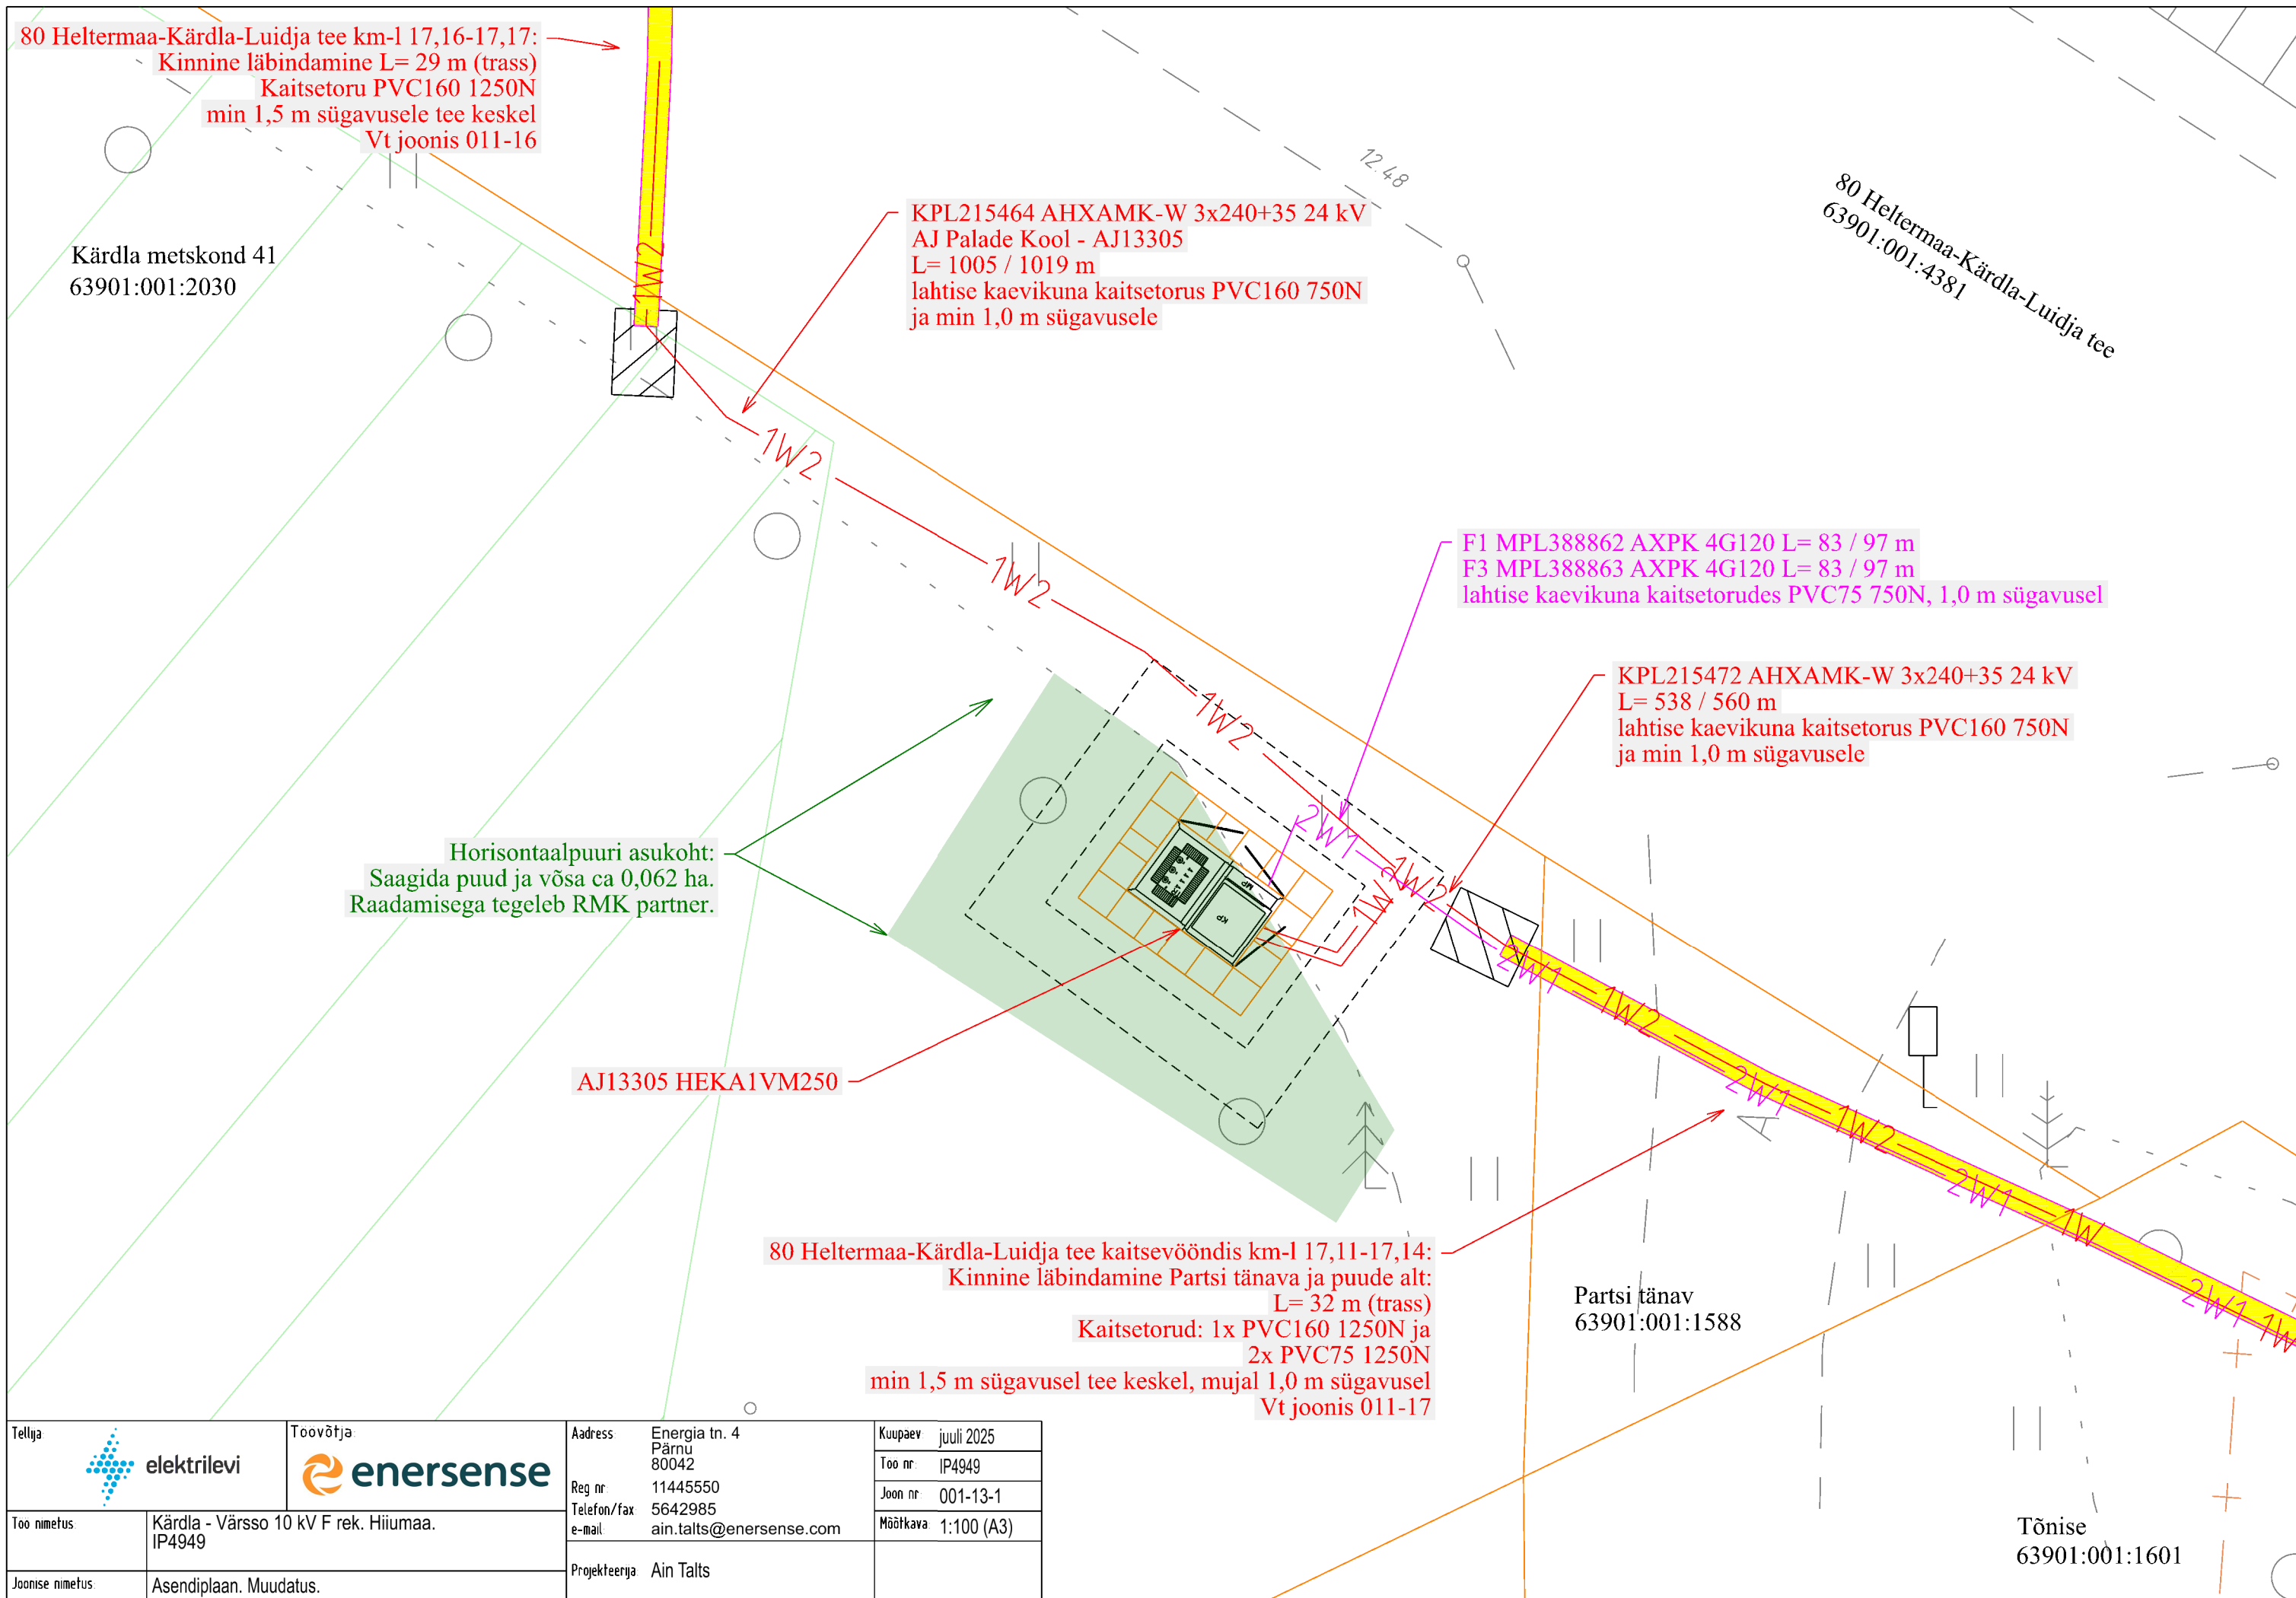

Tellija		Toovõtja		Aadress		Kuupaev	
				Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Too nimetus		Kärdla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949		Reg nr. 11445550		Too nr. IP4949	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Telefon/fax 5642985		Joon nr. 001-13	
				e-mail ain.talts@enersense.com		Mõõtkava 1:1000 (A3)	
				Projekteerija Ain Talts			



Tellija		Toovõtja		Aadress		Kuupaev	
				Energia tn. 4 Pärnu 80042		juuli 2025	
Too nimetus		Kärdla - Värssu 10 kV F rek. Hiiumaa. IP4949		Reg nr. 11445550		Too nr. IP4949	
Joonise nimetus		Asendiplaan. Muudatus.		Telefon/fax 5642985		Joon nr. 001-13-1	
				e-mail ain.talts@enersense.com		Mõõtkava: 1:100 (A3)	
				Projekteerija Ain Talts			



