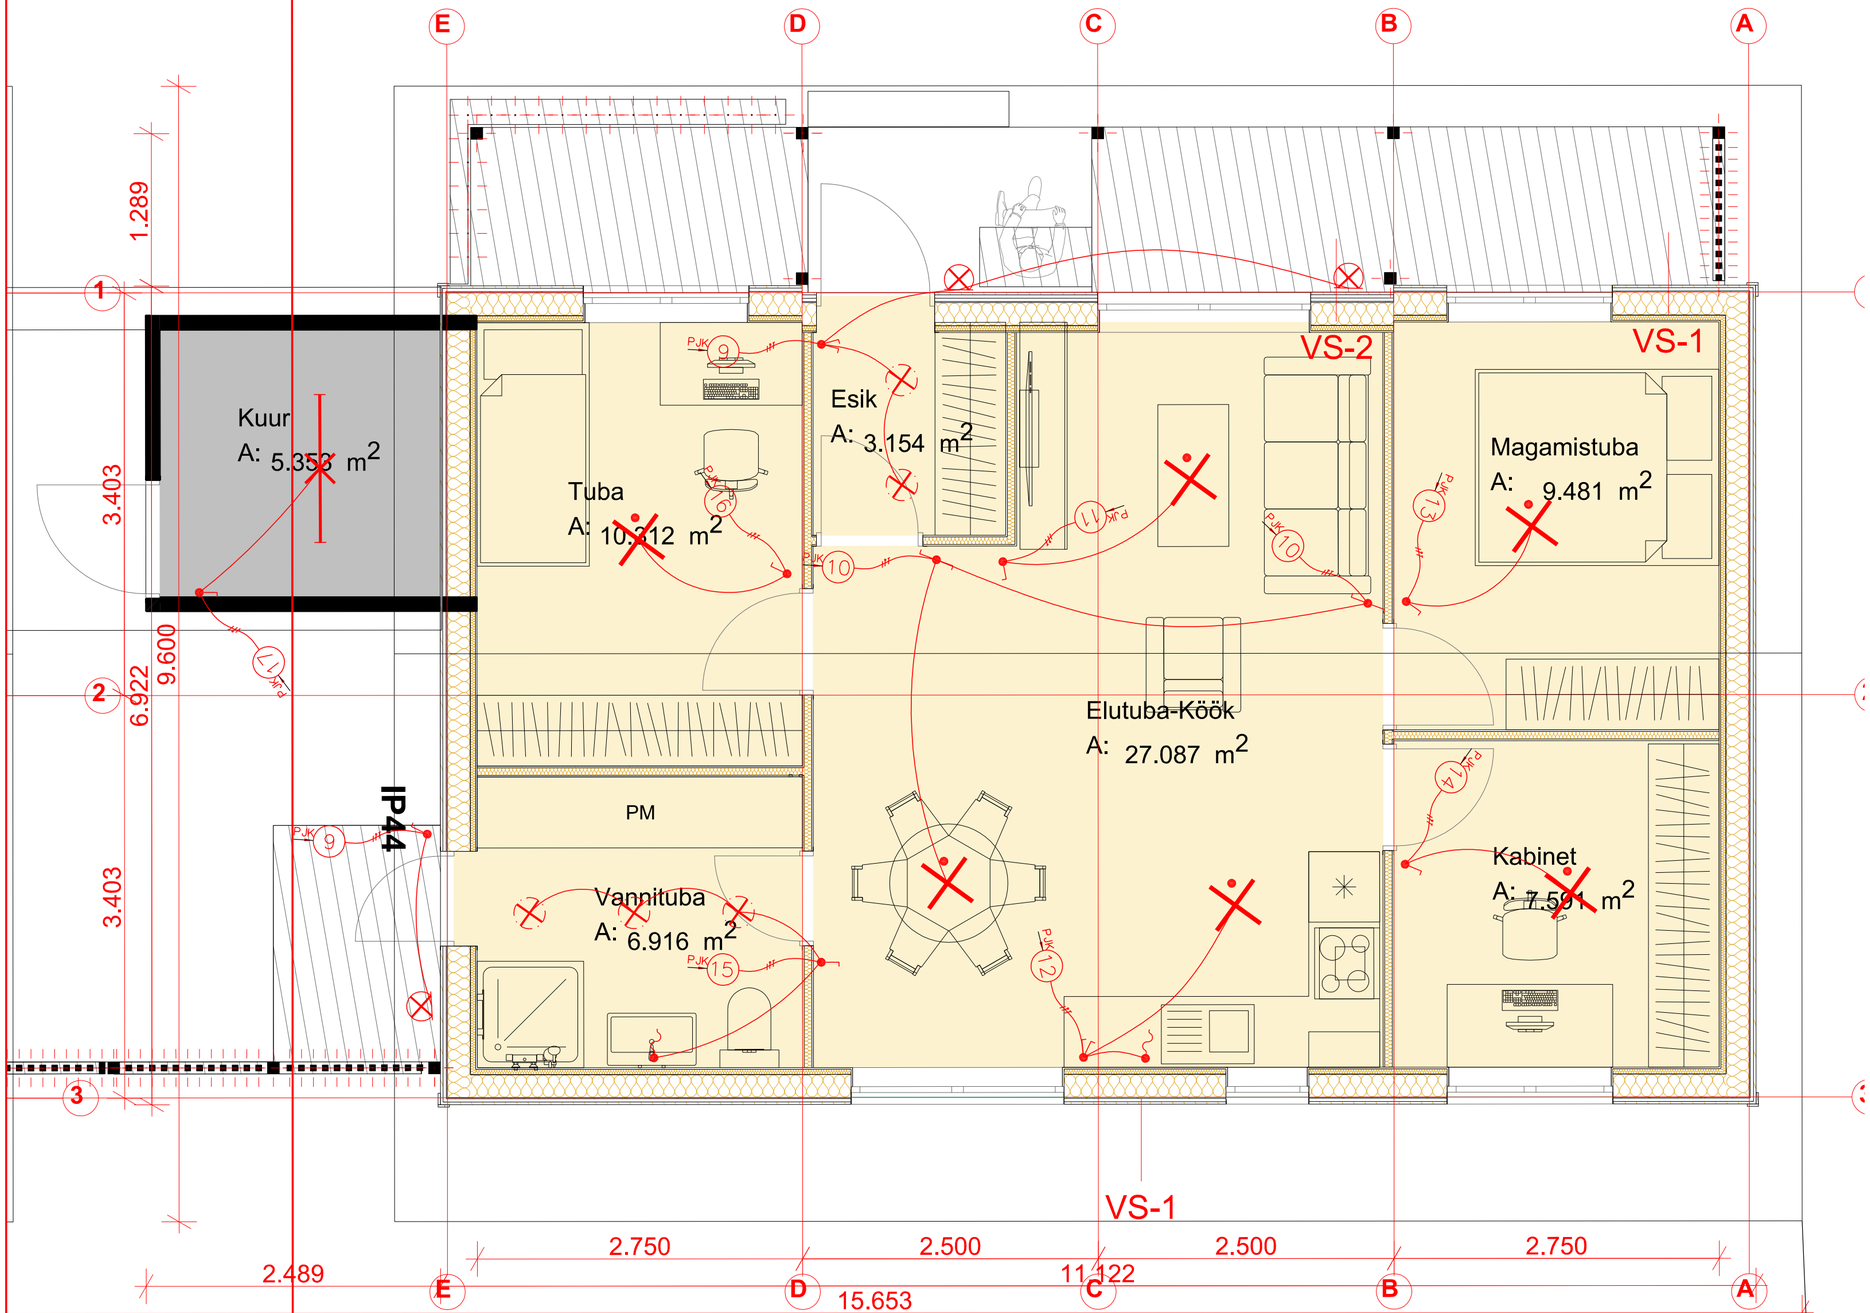

Tingmärgid	Kirjeldus
	Lihtlüliti, 230V, süvistatav
	Veksellüliti, 230V, süvistatav
	Ristlüliti, 230V, süvistatav
	Grupilüliti, 230V, süvistatav
	Pinnapealne LED-plafoon
	Süvistatud LED spotvalgusti
	Pinnapealne LED-plafoon IP44, seinavalgusti

MÄRKUSED

1. Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kohakuti (pistikupesa lüliti all);
2. Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=200 mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide. Keskkoht avadest ja seinte sisenurkadest 150 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
3. Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
4. Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
5. Niisketes ruumides ja väljas paiknevad valgustid ja lülitid peavad olema IP44 kaitseastmega.
6. Harutooside täpsed asukohad ja arv määrab ehitaja kohapeal.

Projekteeris:	Juri Kurganov		Projekt: Kirsiaed arenduse II etappi tugevvoolu projekt	Töö nr/Töö tähis: EP2239
Kontrollis:	Juri Kurganov			Staadium: Põhiprojekt
Kinnitas:	Juri Kurganov		Aadress: Sepikoja tee 2, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa	Joonis: EL-5-03
			Osa:	Mõõtkava:
KSM Projekt OÜ	Lilleherne tee 5, Tallinn Harjumaa, Eesti Vabariik Tel: +372 512 4286 E-post: info@ksmprojekt.ee	Reg.nr. 14600790 MTR nr. TEL003380	Joonis: Valgustus väike maja	Kõide: A3
				Kuupäev: 05.03.2023

A3