Lõige A
Taastatav haljasala

Kaeviku taastamine
M 1:20

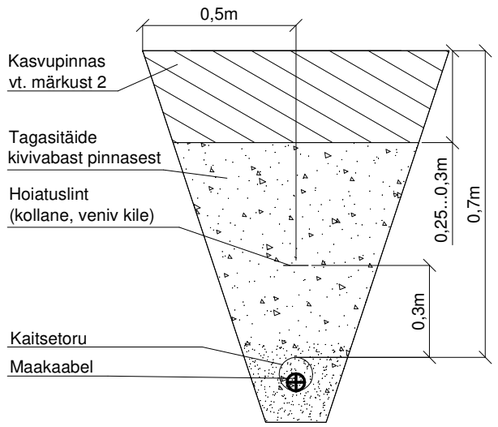

Märkused katete taastamise kohta:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Haapsalu linna kaevetööde eeskirjast.
2. Kaabli lahtisel paigaldusel haljaslalale rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvupinnas) ning tagasitäitel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
3. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
4. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.
5. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

Tingmärgid:

- Projekteeritud liitumiskilp
- 1W — 1W — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
- Projekteeritud reservtoru
- 450N / 1W — 1W / 750N — Projekteeritud kaabel kaitsetorus
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev maanduspaigaldis
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Katastripiir
- Ala, kus mehhanismiga kaevamine pole lubatud
- Riigitee kaitsevööndi piir

Saue laut
67405:004:0791

Võsa
67405:004:0148

Saue laut
67405:004:0791

Põldotsa
67405:004:0971

Reservtoru
450N, Ø50mm,
L=3m, trass: L=**2**m

LK231458
Kahekohaline
(LPK1: Reserv)
(LPK2: 3x16 A)

Reservtoru
450N, Ø50mm,
L=3m, trass: L=**2**m

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
M20 (AJ LIPIKU F1)...LK231458
(AXPK 4G120); L=80m, trass: L=**68**m (***MPL431367***)
Kaabel torus: 750N, Ø110 mm, L=**68**m

Kivid asetada tagasi

M20
** Rajada kordusmaandus;*
** kaabel ja maandus kaitsta mastil kaitsekattega.*

161:10 Haeska tee
7405:004:1070

67405:004:0792

Põldotsa
67405:004:0972

Haeska tee

Riigimaantee kaitsevöönd

Seltsimaja
67405:004:0103

Hindreku-Juhani
67405:004:0721

Riigimaantee kaitsevöönd

N
W E
S

19 18 17 20 21 22

AJ LIPIKU F1

Märkused:
Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis
Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades
Katastriüksuste piiride andmed on saadud Maa-Ametist seisuga: 02.10.2024

Lehti kokku: 7	Leht nr: 1	Objekti asukoht	Lääne maakond, Haapsalu linn, Haeska küla Võsa
Mõõdistuse liik	Maa-ala plaan tehnovõrkudega		
MTR REG NR: EEG000321	Mõõtkava: 1:500	RADIAAN OÜ	
Mõõtis: K.PLOOM	Töö nr: 2487G24	Vana-Tartu mnt 79a, Peetri alevik, Rae vald, Eesti	
Joonestas: K.PLOOM	Kuupäev: 27.09.2024	REG NR 12514402	
Kontrollis: A.ERIT	Tellija: Draftit OÜ	TEL +372 56242854	
		E-POST info@radiaan.eu	

Radiaan

Projekt:	**Võsa kinnistu liitumine elektrivõrguga Haeska küla, Haapsalu linn, Läänemaa**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**	
Joonis:	**Asendiplaan**			Joonise nr:	**JT3005-1**	
DRAFTIT	Projekteeris	**Aro Kivisild**	14.11.2024			
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee	Kontrollis	**Aro Kivisild**	14.11.2024	Mõõtkava	**1:500**	Leht / Lehti
				Staadium	**Tööprojekt**	1 / 1