



18152 Meemaste-Peri tee 0,19 km

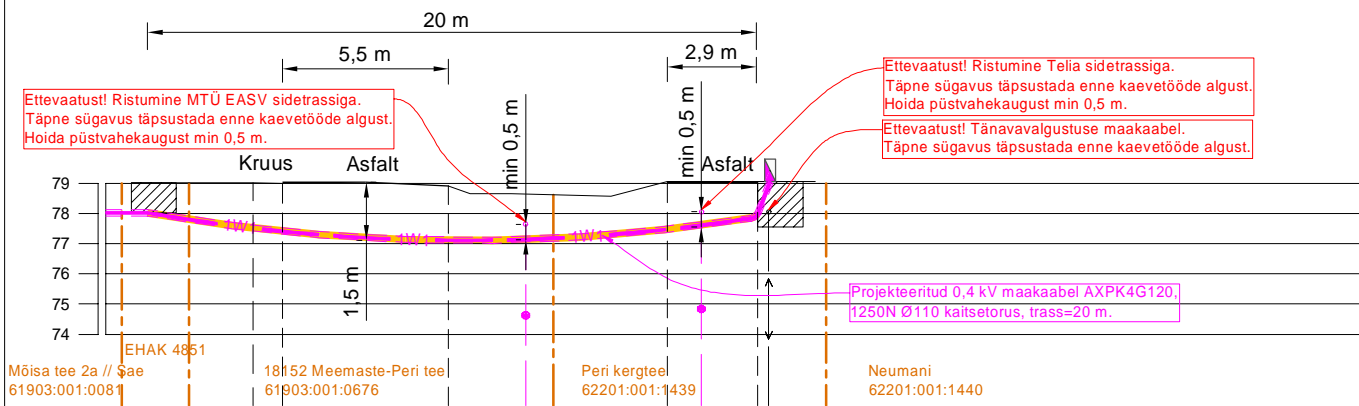

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemalde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraavi ja truubiga teha min 1 m altpoolt kraavi ja truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.

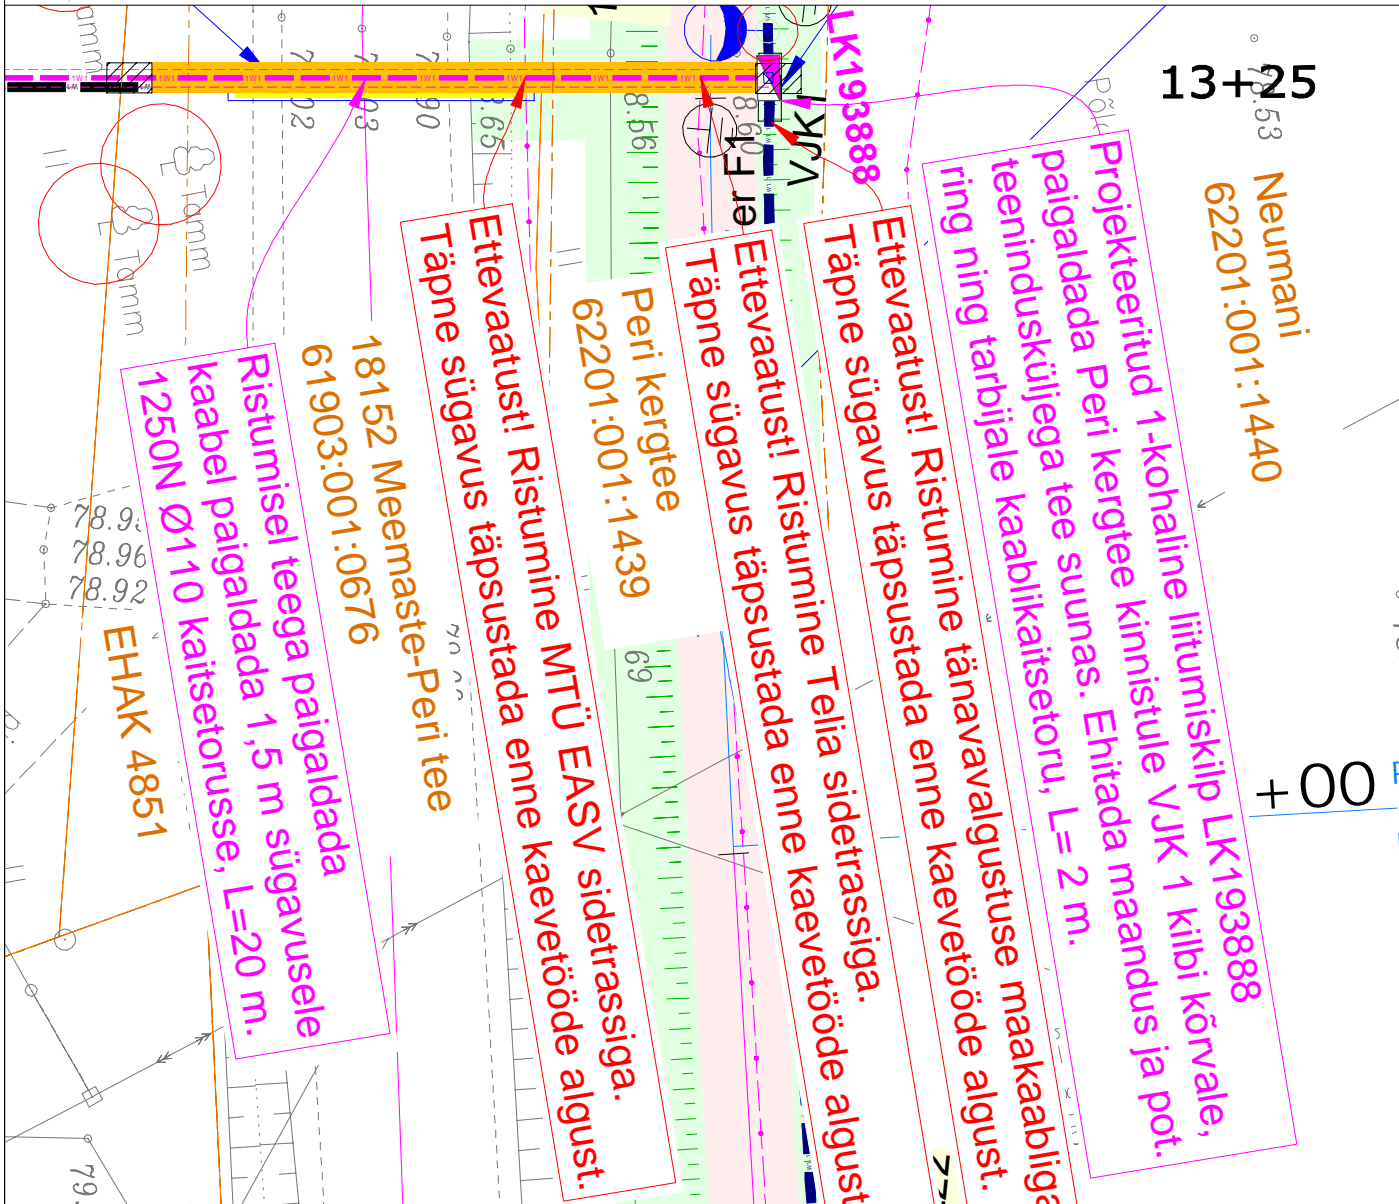

Projekt		Peri kergtee TV. Meemaste küla Põlva vald Põlva maakond				Tellija		Enefit Connect OÜ	
LEONHARD WEISS		Joonis		Ristmeväli		Joonise nr		LR3735_TP_EL-4-02	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486		Projekteeris	Raido Rebane	01.10.2021	+372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 250		
	Kontrollis	Andres Mee	01.10.2021	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt			
	Projekti juht				Keel	Leht	Lehti		
					EST	1	1		