RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik lagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

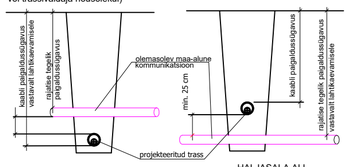

RISTUMINE PEALTPOOLT

SÕIDUTEE ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus)

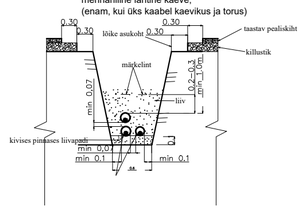

HALJASALA ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)



Kruuskatte taastamine



Kinnisel meetodil
PE 1250N De160
L=39m

AJ13324-JK66952
Kbl. nr MPL389008
AXPK4G120
L_{trass}=199m
Demonteerida mast 11. Taastada tarbijakaabliga ühendus AXPK 4G25 L=5+3m.

71601:001:0260
Lillemäe

71601:001:0340
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

27202:001:0563
Mäe

27202:001:0485
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=171m h=min. -1m

27202:001:0563
Mäe

27202:001:0291
Riistapõllu

71601:001:0140
Liivaku

27202:001:0485
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=532m h=min. -1m

71601:001:0340
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

27202:001:0291
Riistapõllu

71601:001:0009
Raagu

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga!

Jätkumuhv 6

71601:001:0120
Kivioja

Tingmärgid asendiplaanil:
- Proj. keskpinge kaablitrass kaablikaitsetorus
- Proj. jätkumuhv
- Rek. 0,4 kV õhuliin
- Ehitusjälgede taastamine ~13+12+26=51m²
- Katastriüksuse piir

Märkused:
1. Enefit Connect OÜ projekteerimisülesanne nr II1761.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut. ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust kaablitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
4. Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast ja ristmeväljа joonistelt.
5. Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht on kooskõlastatud maaomanikega.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Lähemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
8. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 8389G, 09.08.2022)
Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
plaanile kantud digitaalsed katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist 21.12.2021 kihil PIIR esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed.

Tellija: Enefit Connect OÜ		Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 02.09.2022
Töö nimetus:	Kadrina-1013 investeering: Kadrina vald, Lääne-Viru maakond. II1761 Tööprojekt	MTR: TEL002388	Töö nr: 22-60
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 009
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A1
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Triinu Koger (5674 3238)	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	