RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik lagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

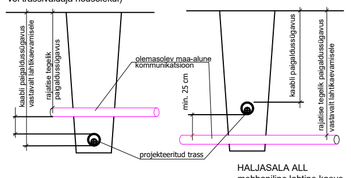

RISTUMINE PEALTPOOLT

SÕIDUTEE ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus)



HALJASALA ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)



Haljasala katte taastamine



Kruuskatte taastamine



27304:001:0150
Tapa tee 16

Kinniselt
PE 1250N De110
L_{trass}=52m h=min. -1,5m

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=28m h=min. -1m

Kinniselt
PE 1250N De110
L_{trass}=12m h=min. -1,5m

Liiklusmärk eelnevalt vajadusel ringi tõsta.

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=45m h=min. -1m

Kinniselt
PE 1250N De110
L_{trass}=11m h=min. -1,5m

Puu eemaldada
Eelnevalt küsida raieluba

27304:001:0020
Rodu tn 2

27202:001:0123
Tapa tee 29

27202:001:0124
Tapa tee 29a

27304:004:0980
Kadrina raudteejaam

Truubia alt h=min. -1,0m

27302:002:1170
5 Pärnu–Rakvere–Sõ

Kinniselt
PE 1250N De110
L_{trass}=82m h=min. -1,5m

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga!

Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=37m h=min. -1m

Ettevaatust, raudtee sidetrass!

Perspektiivne peatee II

Tapa-Narva lõigu õgvendus.

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga!

Kinniselt
PE 1250N De110
L_{trass}=89m h=min. -2,0m
kilomeetril 194,095. Vaata lisaks ristmeväljajooniselt R010

27305:003:2201
Kadrina–Assamalla–Kadrina tee

KM+m: 194+138.506
SRB: A=565.685 L=200.000

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga!

KM+m: 194+099.699
SRB: A=363.786 L=130.000

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga!

Lahtiselt
PVC 750N De110 L_{trass}=107m
h=min. -1m

KM+m: 194+029.699
LB: A=423.772 DIR=N82° 19' 27.57"E

Ol. olevad ühendused taastada

Demonteeritav õhuliin koos mastidega
M1-M69 L=~6811m

HK1967-AJ132288
Lahtiselt
PVC 750N De110
L_{trass}=741m h=min. -1m

PAJ KADRINA 110/10 1013 (TAPA) - AJ13288
kbl. nr KPL215689
AHXAMK-W 3x120+35Cu L_{trass}=781m

Proj. AJ13288
Alajaama kõrgus
0.00=85.86

27305:003:0020
Lõõtusvälja

HK1967-AJ132288
Kbl. nr KPL215690
AHXAMK-W 3x120+35Cu
L_{trass}=741m

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga!

Tingmärgid asendiplaanil:

- Proj. keskpinge kaablitrass kaablikaitsetorus
- Proj. keskpinge kaablitrass kinnisel meetodil
- Proj. alajaam
- Proj. puurimiskaevik
- Proj. maandus
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- Ol. olev 0,4kV maakaabel
- Ol. olev sidetrass
- Ol. olev sidetrass
- Ol. olev side õhuliin
- Dem. õhuliin
- Ehitusjälgede taastamine ~72+77=149m²
- Katastriüksuse piir

Märkused:

1. Enefit Connect OÜ projekteerimisülesanne nr II1761.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut. ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust kaablitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
4. Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast ja ristmeväljа joonistelt.
5. Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht on kooskõlastatud maaomanikega.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Lähemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
8. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 8389G, 09.08.2022)

Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
plaanile kantud digitaalsed katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist 21.12.2021 kihil PIIR esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Tellija: Enefit Connect OÜ		STROMTEC	
Töö nimetus:	Kadrina-1013 investeering: Kadrina vald, Lääne-Viru maakond. II1761 Tööprojekt	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 02.09.2022
		MTR: TEL002388	Töö nr: 22-60
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Reg nr: 12688881	Joon nr: 015
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A1
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Martin Bluum	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	