


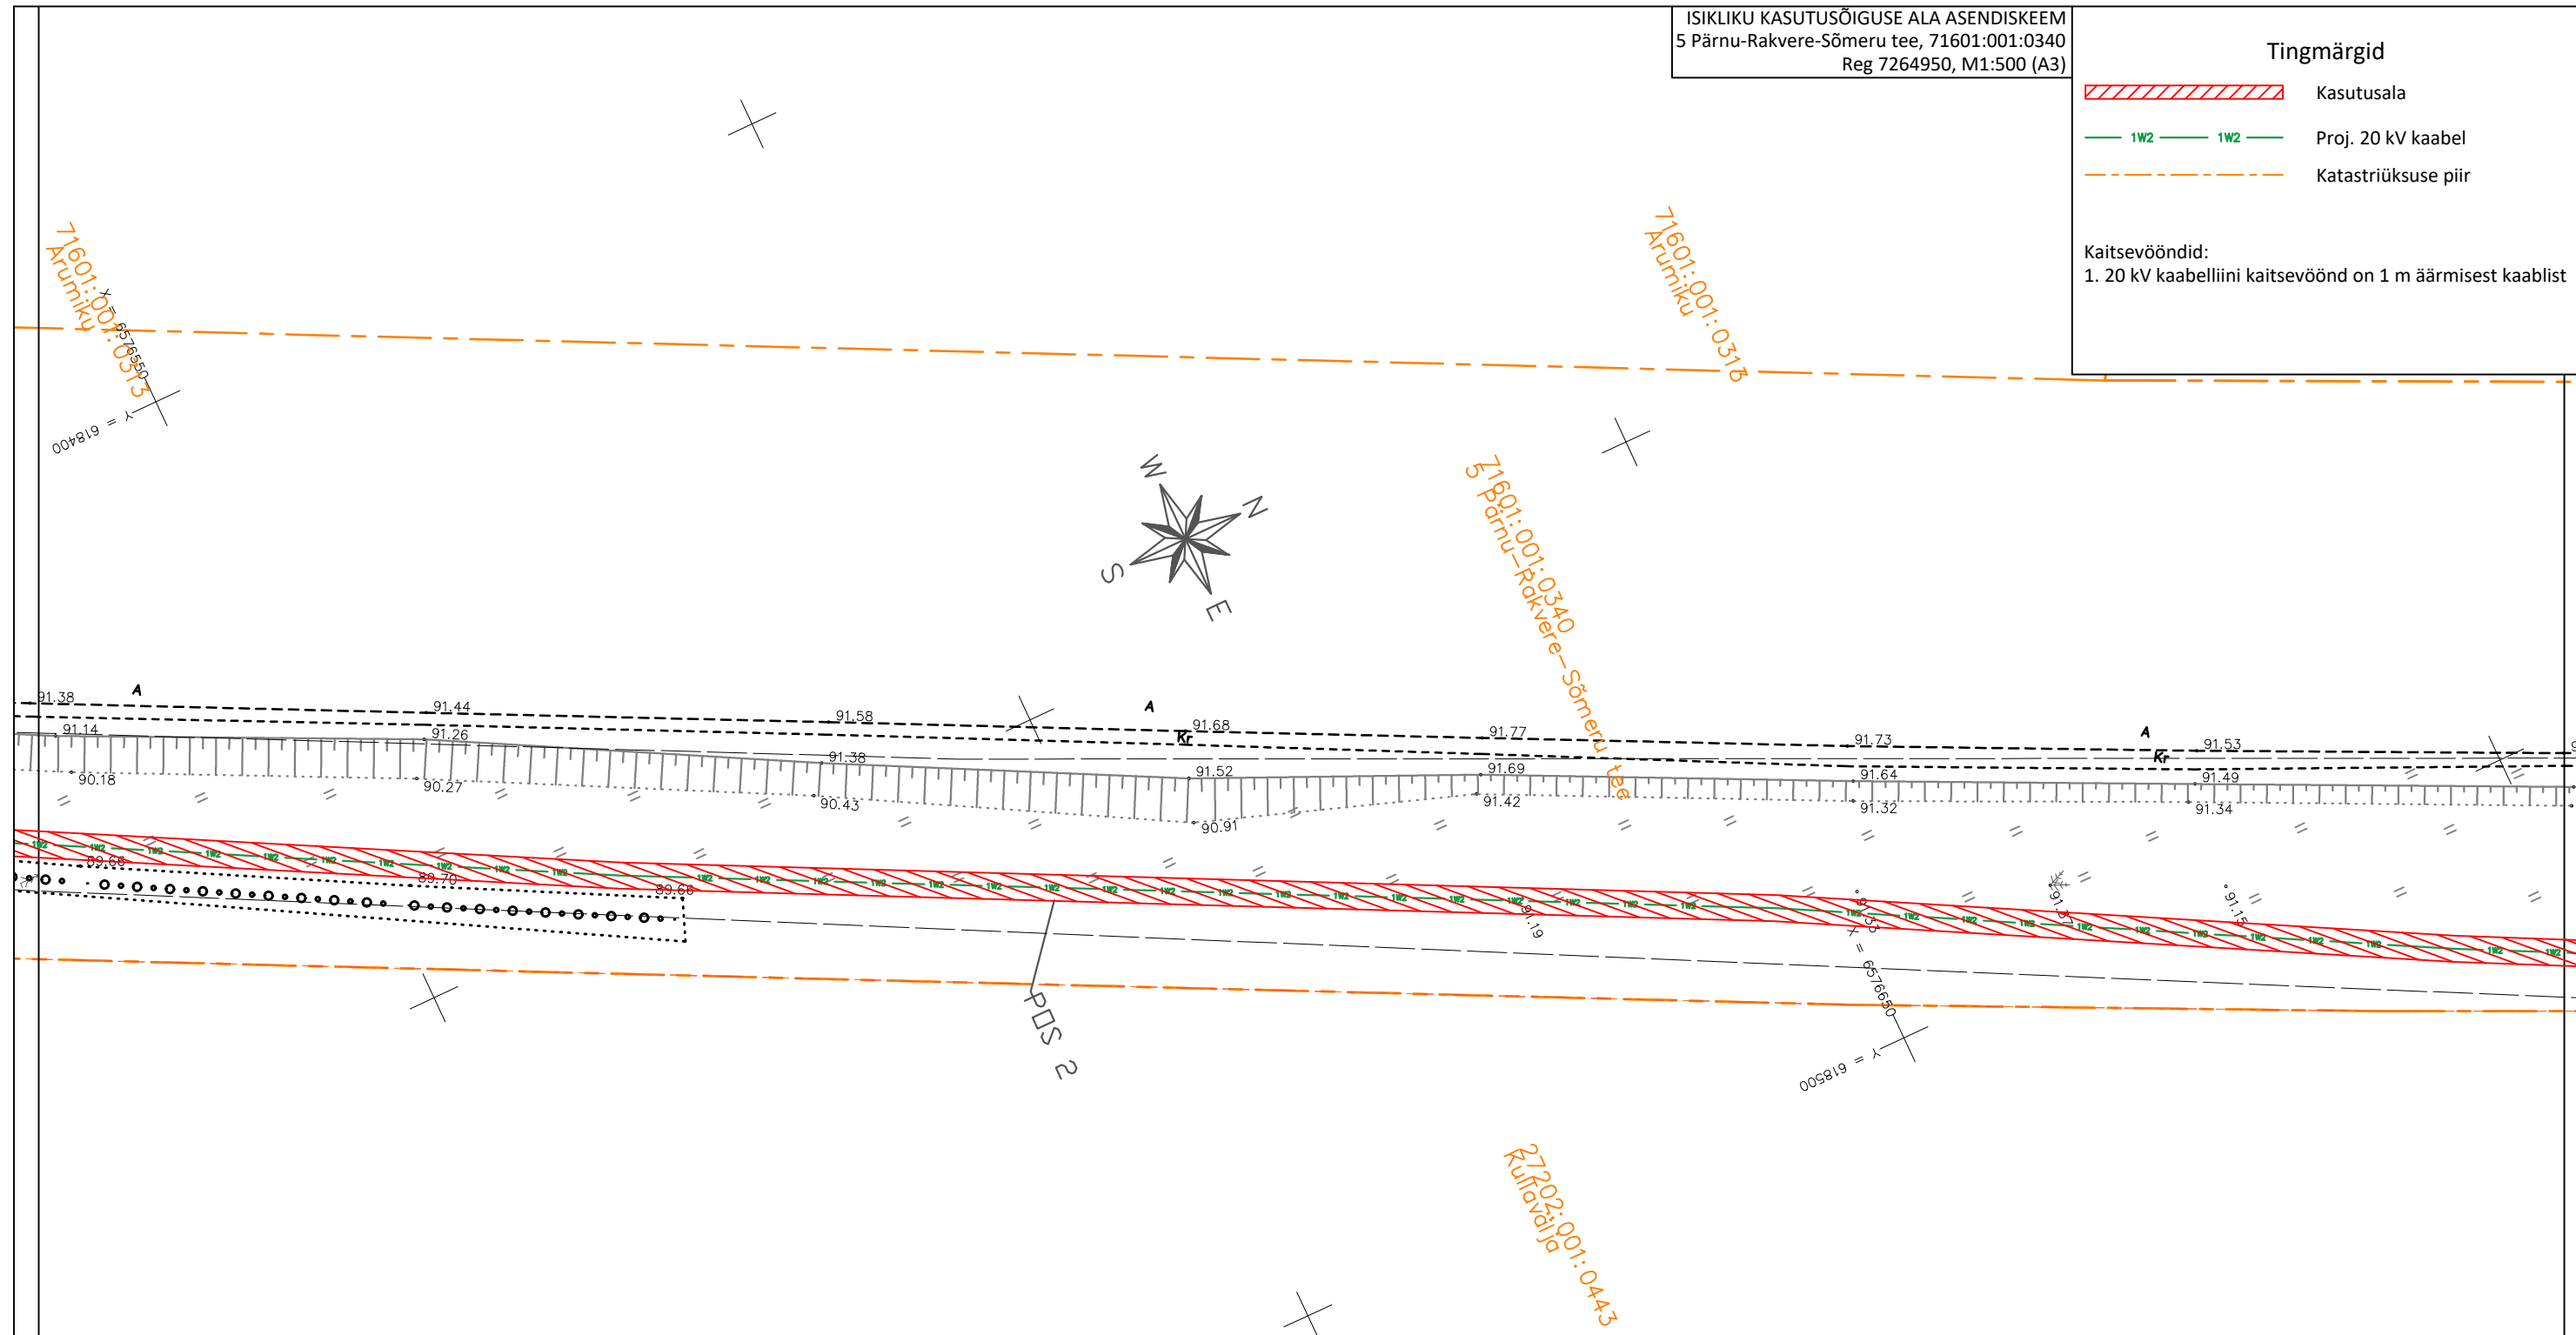


Tingmärgid

	Kasutusala
	Proj. 20 kV kaabel
	Katastriüksuse piir

Kaitsevööndid:

1. 20 kV kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist



IKÕ ala Pos nr (plaanil)	Kinnistu registriosa nr	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km)	IKÕ ala pindala ruutmeetrites m ²
Pos 1	7264950	71601:001:0340; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 153,145-153,150 km;	7
Pos 2	7264950	71601:001:0340; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 153,80-155,87 km; ristumine 154,69 km; ristumine 155,86 km	4337
Pos 3	7264950	71601:001:0340; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 156,04-156,15 km;	246
			KOKKU	4590

Stromtec OÜ töö nr 22-60 II1761 Kadrina-1013 investeering
Koostas: Martin Bluum