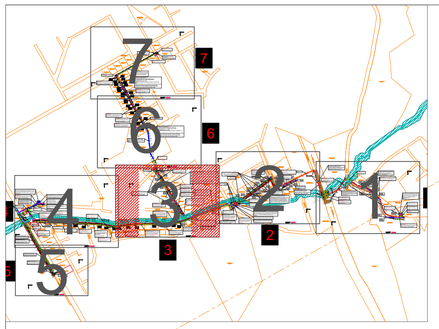

Kaablite paigaldussügavused:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0m;
kraavi põhjast min 1,0m põhjast sügavamal;
kraavi nõlvas - min 1,5m.

NB!
Ristumisel tehnovõrkudega, tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht surfimise teel käsitsi ehitustööde käigus.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud puurimiskaevik
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N D110mm, lahtine meetod
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- K Olemasolev kanalisatsioonitrass
- V Olemasolev veetrass
- S Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud komplektalajaam koos maanduskontuuriga
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- K Olemasolev survekanalisatsioonitrass

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-163
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

-Projektala läbib Tohisoo 1 piiranguvööndit. **Järgida Veeseaduses ja Maa- ja Ruumiameti kooskõlastuses toodud nõudeid ehitustöödel piiranguvööndites.**

NB!
Arvestada Mäevana tee L3 rekonstrueerimise projektiga. Lisatud projektdokumentatsiooni.
Landverk OÜ, töö nr T2209, 2022.a

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Alates puurimiskaevikust "R",
KPL228336 paigaldada lahtisel meetodil kuni puurimiskaevikuni "Q" L=197m. Tee all kaabli paigaldussügavus min 1,0m, haljasalal min 0,7m.
Kungla tn ulatuses taastada asfaltttee. Taastatav ala ca 35m^2.
Võimalusel paigaldada kaabel olemasolevate elektrikaablitega samasse kaevikusse.
Väljakaevel vältida eri tee konstruktsiooni kihtide segunemist. Tagasitäiteks kasutada sõiduteele sobivaid materjale. Savipinnase olemasolul kaevikus pinnas utiliseerida ja asendada liivaga. Tagasi täita ja tihendada kihiti.

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada sidetrassi täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine Corle sidetrassiga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada sidetrassi täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Puurimislõik W-X L=75m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. **Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne olukord.**
Ristumine vee- ja kanalitorustikega ning sidetrassiga.
Sügavused teadmata.

Puurimislõik Q-P L=26m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. **Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne olukord.**
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga, Corle sidetrassiga ning truubiga.
(Vt ristmevälja joonis 007)

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Puurimislõik N-O L=29m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. **Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne olukord.**
Ristumine truubiga. Kaabliga minna truubi pealt.

Puurimislõik K-L L=48m.

Tohisoo1
Eesvoolu kaitsevöönd ning ränna või kalda veekaitsevöönd

Puurimislõik P-W L=53m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. **Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne olukord.**
Ristumine vee- ja kanalitorustikega ning truubiga.
Sügavused teadmata.

Alates puurimiskaevikust "P" kuni AJ15687 paigaldada KPL228336 ning KPL228335 kinnisel meetodil. Trass - L=203m.

Puurimislõik O-P L=34m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. **Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne olukord.**

Puurimislõik J-K L=47m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning truubiga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 1.75m.

Puurimislõik L-M L=77m.
Puurimiskaevik M rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. **Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne olukord.**
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning truubiga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 2.01m.

Puurimislõik M-N L=68m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. **Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne olukord.**

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 14.01.2025 Töö nr: 12/02/7157
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parendamine III etapp, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa IP7157		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK3 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	