


TORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

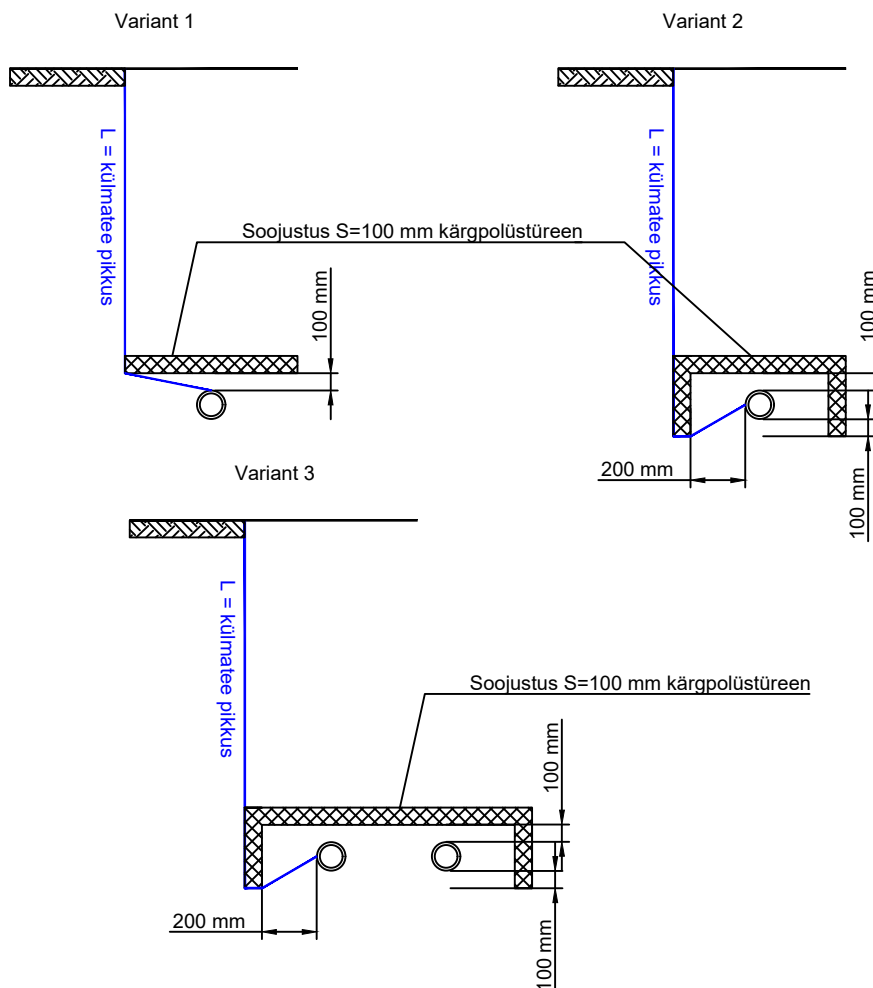

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külmatäee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast $\geq 1,7$ m, Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale $\geq 1,2$ m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust kõrgpolüstüreenplaati.

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
 <p>EEP004288</p> <p>AQUARE OÜ Reg.nr. 14785938 Mustamäe tee 6b Tallinn, Harjumaa Tel +372 666 1939 aquare@aquare.ee</p>		<p>Tellijä: VOT&SUN OÜ</p> <p>Töö nimetus: Tammiku detailplaneeringu järgsed veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid</p>
<p>Koostas: Marko Raid</p> <p>Vastutav pädev isik: Marko Raid</p>		<p>Joonise nimetus: Torustiku soojustuse paigaldusskeemid</p>
<p>Lähtefaili nimetus: AQ23094M1_PP_TammikuDP-VKV.dwg</p>		<p>Objekti aadress: Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond</p>
Projekti koostamise kuupäev: 20.10.2025	Väljatrükkimise kuupäev: 20.10.2025	<p>Töö nr: AQ23094M1</p> <p>Stadium: PP</p> <p>Joonise nr: VKV-7-04</p> <p>Möötkava: -</p>