



## KAKS KAABLIT KAEVISES

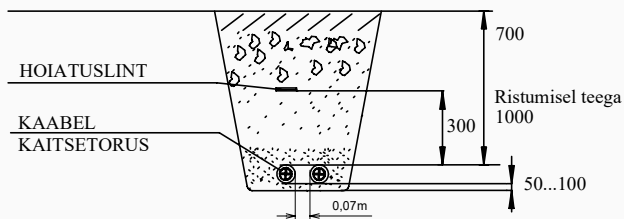


## ASENDIPLAAN



Kenakse 10/0,4 kV alajaam

27003:003:0803  
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee

## KILBI PAIGALDUS

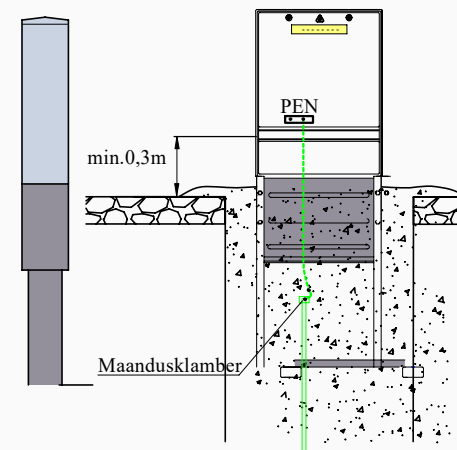

Kenakse 10/0,4 kV alajaam F2 0,4 kV fiider.  
Olemasolev AXP4x70 maakaabel kaevata lahti ja poolitada.  
Kaabel pikendada kahe AXP4x70 kaablijätkuga (L=9/15m)  
paigaldatava jaotuskilbini. Ühendused teha jätkumuhvidega pinnases.  
Kaablijätkud kaitsta kaitsetorudega 2x450N/110mm/4m (2x1250N/110mm/5m)  
Alajaama poolne kaabel ühendada jaotuskilbi lattidele (MPL444475)  
Edasiminev kaabel F1 kaitseülilile (nr.1019- olemasolev nr.)  
Siluda kaevik ja taastada kraav.

5,38 km

Kuressaare

Ristumisel kergteega kaitsta kaablid  
2x 1250N/110/5m kaitsetorudega  
1m sügavusel. Ristumine teostada  
kinisel meetodil.

Proj. jaotuskilp JK71564, sokliga pinnases.  
Kõrvuti liitumiskilbiga. Märketulbaga.

Ristumine 10 kV kaabliga!

Ristumine välisvalgustuskaabliga!

Olemasolev Enefit sidekapp

LK238848 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases. 3x25A.  
Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4.  
Kõrvuti jaotuskilbiga. LK-JK otseühendus. Uksega tee poole.  
Paigaldus sidekapi kõrvale.

27003:003:0781  
Nigula tn 2

71401:001:4606  
Vana-Nigula

Tee kaitsevöönd

Tee kaitsevöönd

43301:001:0179  
Viiumäe tee 2

## TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav jaotuskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- olemasolev 10 kV maakaabelliin
- olemasolev Enefiti sidetrass

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr.14329G  
25.11.2025 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

Tellija: <b>Elektrilevi OÜ</b>		Töövõtja: <b>enersense</b>		Address: <b>Tolli 27 Kuressaare 93813</b>		Koopäev: <b>10.12.2025</b>	
Töö nimetus: <b>Vana-Nigula Praakli küla Saaremaa vald, Saare maakond. LC4515, 504844, EPP-940672-1</b>		Reg nr: <b>11445550</b>		Telefon/fax: <b>56608245</b>		Töö nr: <b>LC4515</b>	
Joonise nimetus: <b>Asendiplaan</b>		e-mail: <b>heiki.jakobson@enersense.com</b>		Projekteerija: <b>Heiki Jakobson</b>		Joon nr: <b>001</b>	
						Mõõtkava: 1:500	