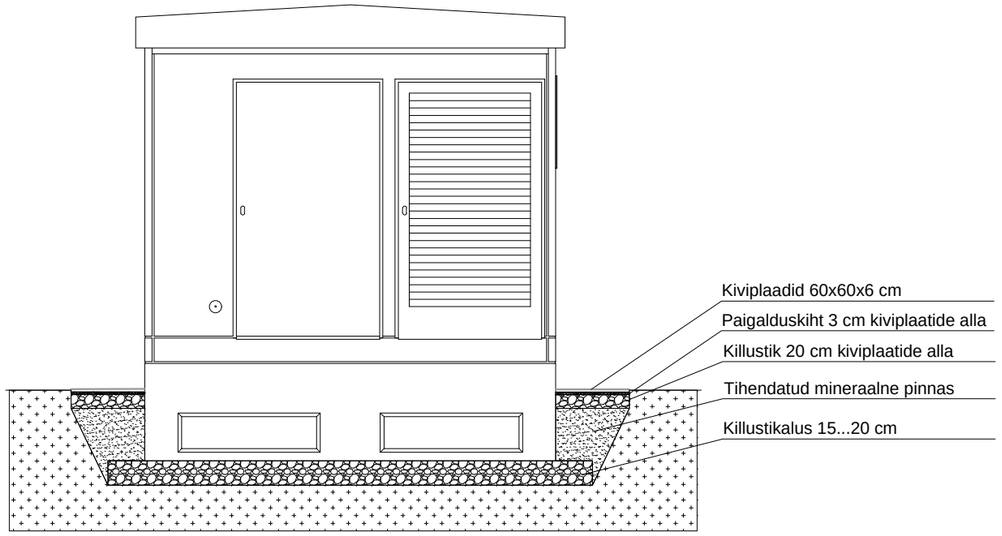

Tingmärgid asendiplaanil

- Katastriüksuse piir
- 1W2 1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass
- 1W1 1W1 Projekteeritu 0.4 kV kaablitrass
- Ajutine elektrivõrk
- Projekteeritud komplektalajaam
- Killustikkatte taastamine
- Haljastuse taastamine
- Kõnnitee kiviplaatide paigaldus

Prügikast

Taarapunkt

Ajutine alajaam

78407:701:6481
Sõpruse pst 171a

78405:504:0240
Siili tn 14

78401:101:0287
Siili tn 14a

12.42 12.43 12.57 12.42 12.54 12.47 12.57 12.80 12.84 12.82 12.56 12.48 12.53 12.41 12.27

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 11.11.2025 Töö nr: 25-87 Joon nr: 004 Mõõtkava: 1:125
Töö nimetus:	Filtri tee 5 peakaitsme nimivoolu suurendamine. Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa. Tööprojekt LC4271.	Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
Joonise nimetus:	Katetet taastamine	Kontrollis: Roland Laugason	