


10kV maakaabelliini ristumine 22216 Võibla-Erala tee 2,51 km-l

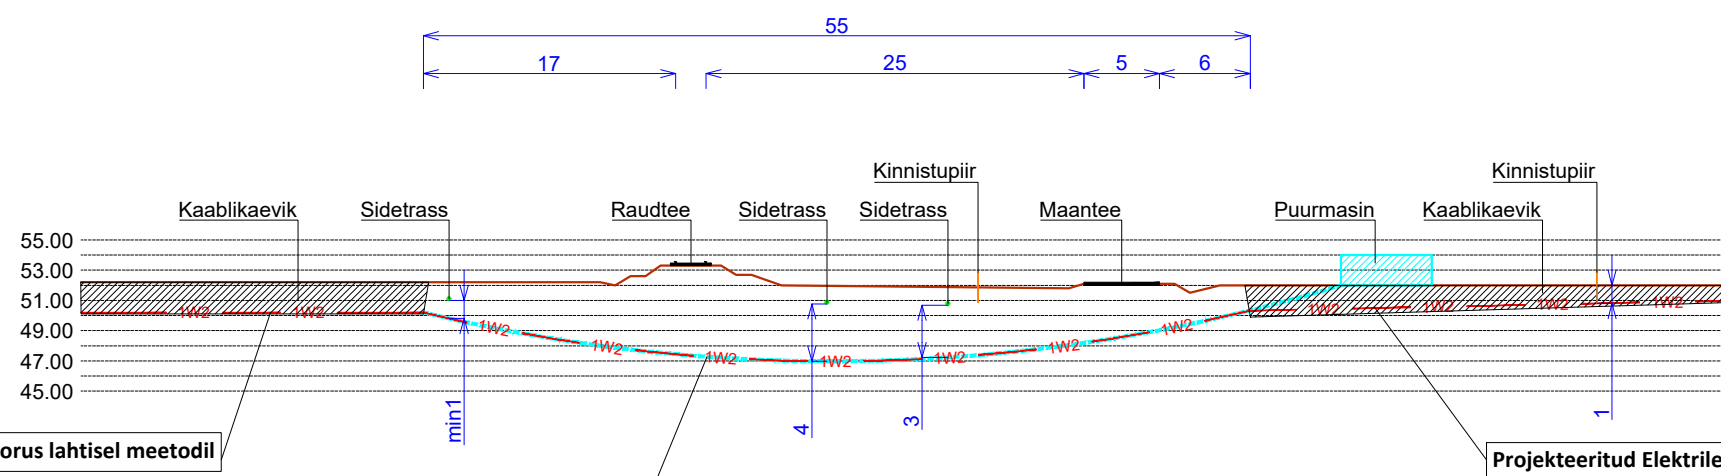

MÄRKUSED:

- Ristuvate trasside sügavused on eeldatavad.
- Enne kaevetööde ja puurimistöode alustamist kutsuda kohale ristuva tehnovõrgu omaniku esindaja.
- Enne kaevetöödega ja puurimistöodega alustamist kontrollida trasside sügavusi, vajadusel teostada projektis muudatus.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Ristmäväli	Joonise nr. EL-05	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Stadium	Tööprojekt		Töö nimetus:	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Kaarmäe		Voldi 110/15kV alajaama Sojamaa fiidri			
Kontrollis	I. Lillemäe		õhuliini viimine maakaablisse raudtee ületuskohas			
Proj. kood	TC0160		Aadress:			
Töö nr.	23_4626		Kastli küla, Tartu vald, Tartu maakond			
Kuupäev	14.01.2023		23_4626 TP EL-05 RISTMEVÄLI 240114 KK			