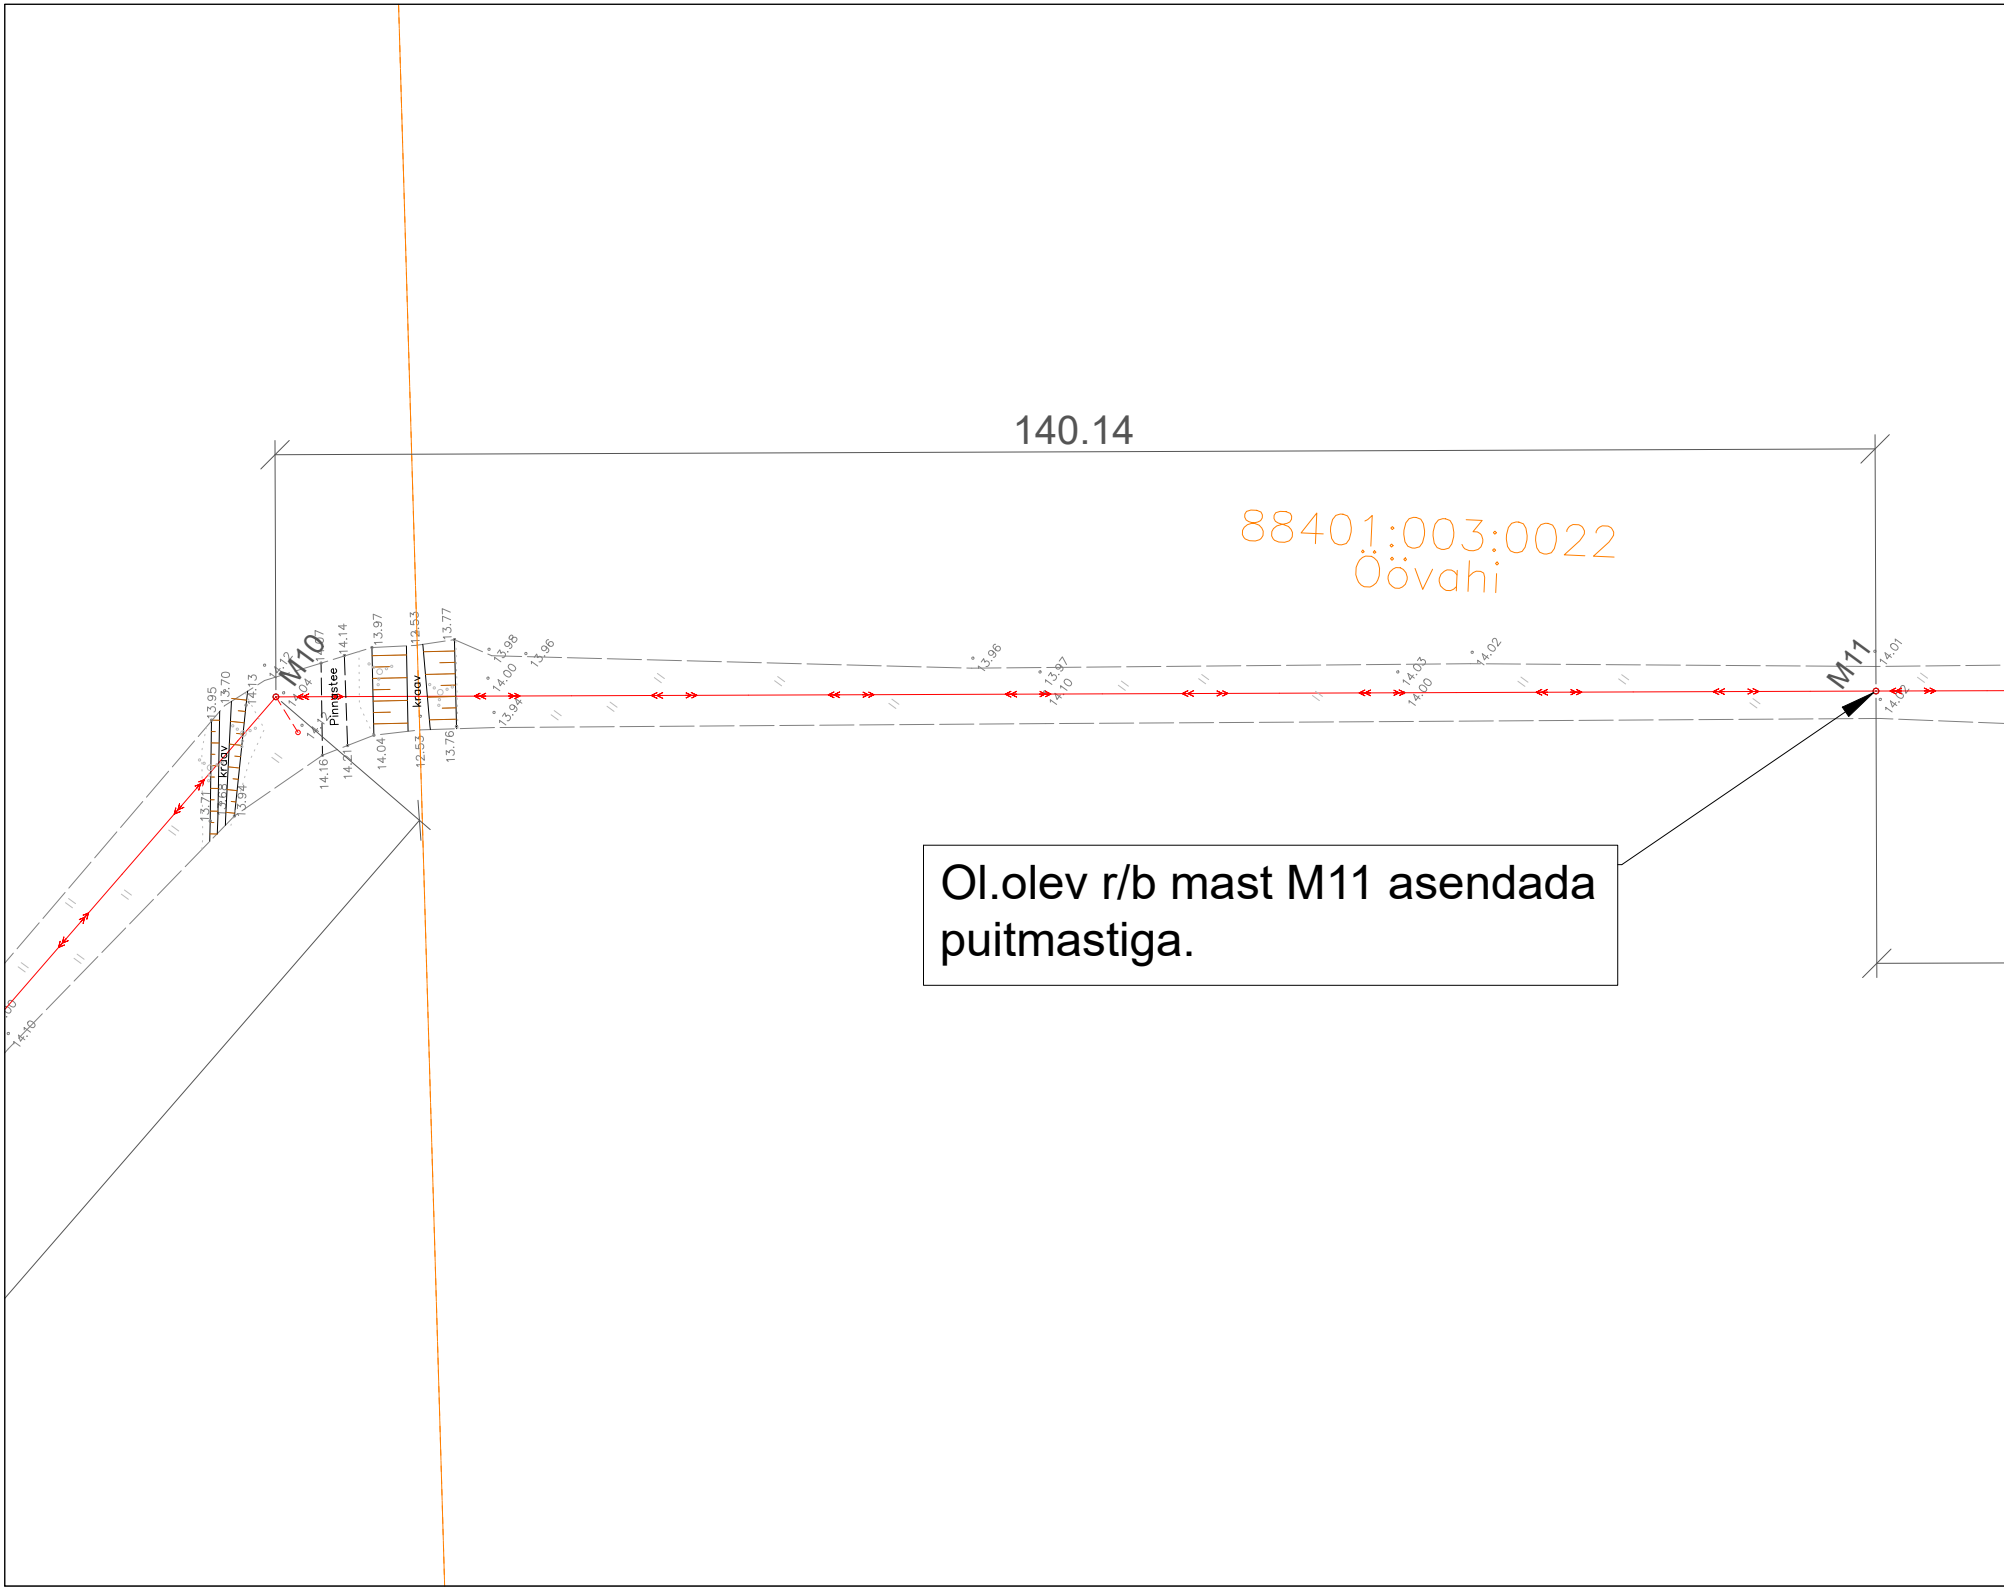
140.14
88401:003:0022
Öövahi
M10
M11
Pinnastee
Kraav
Kraav
13.95
13.70
14.13
14.12
14.04
14.14
13.97
12.53
13.77
13.98
13.96
14.00
13.94
14.16
14.21
14.04
12.53
13.76
13.71
13.94
13.96
13.97
14.10
14.03
14.00
14.02
14.01
14.10

Ol.olev r/b mast M11 asendada puitmastiga.

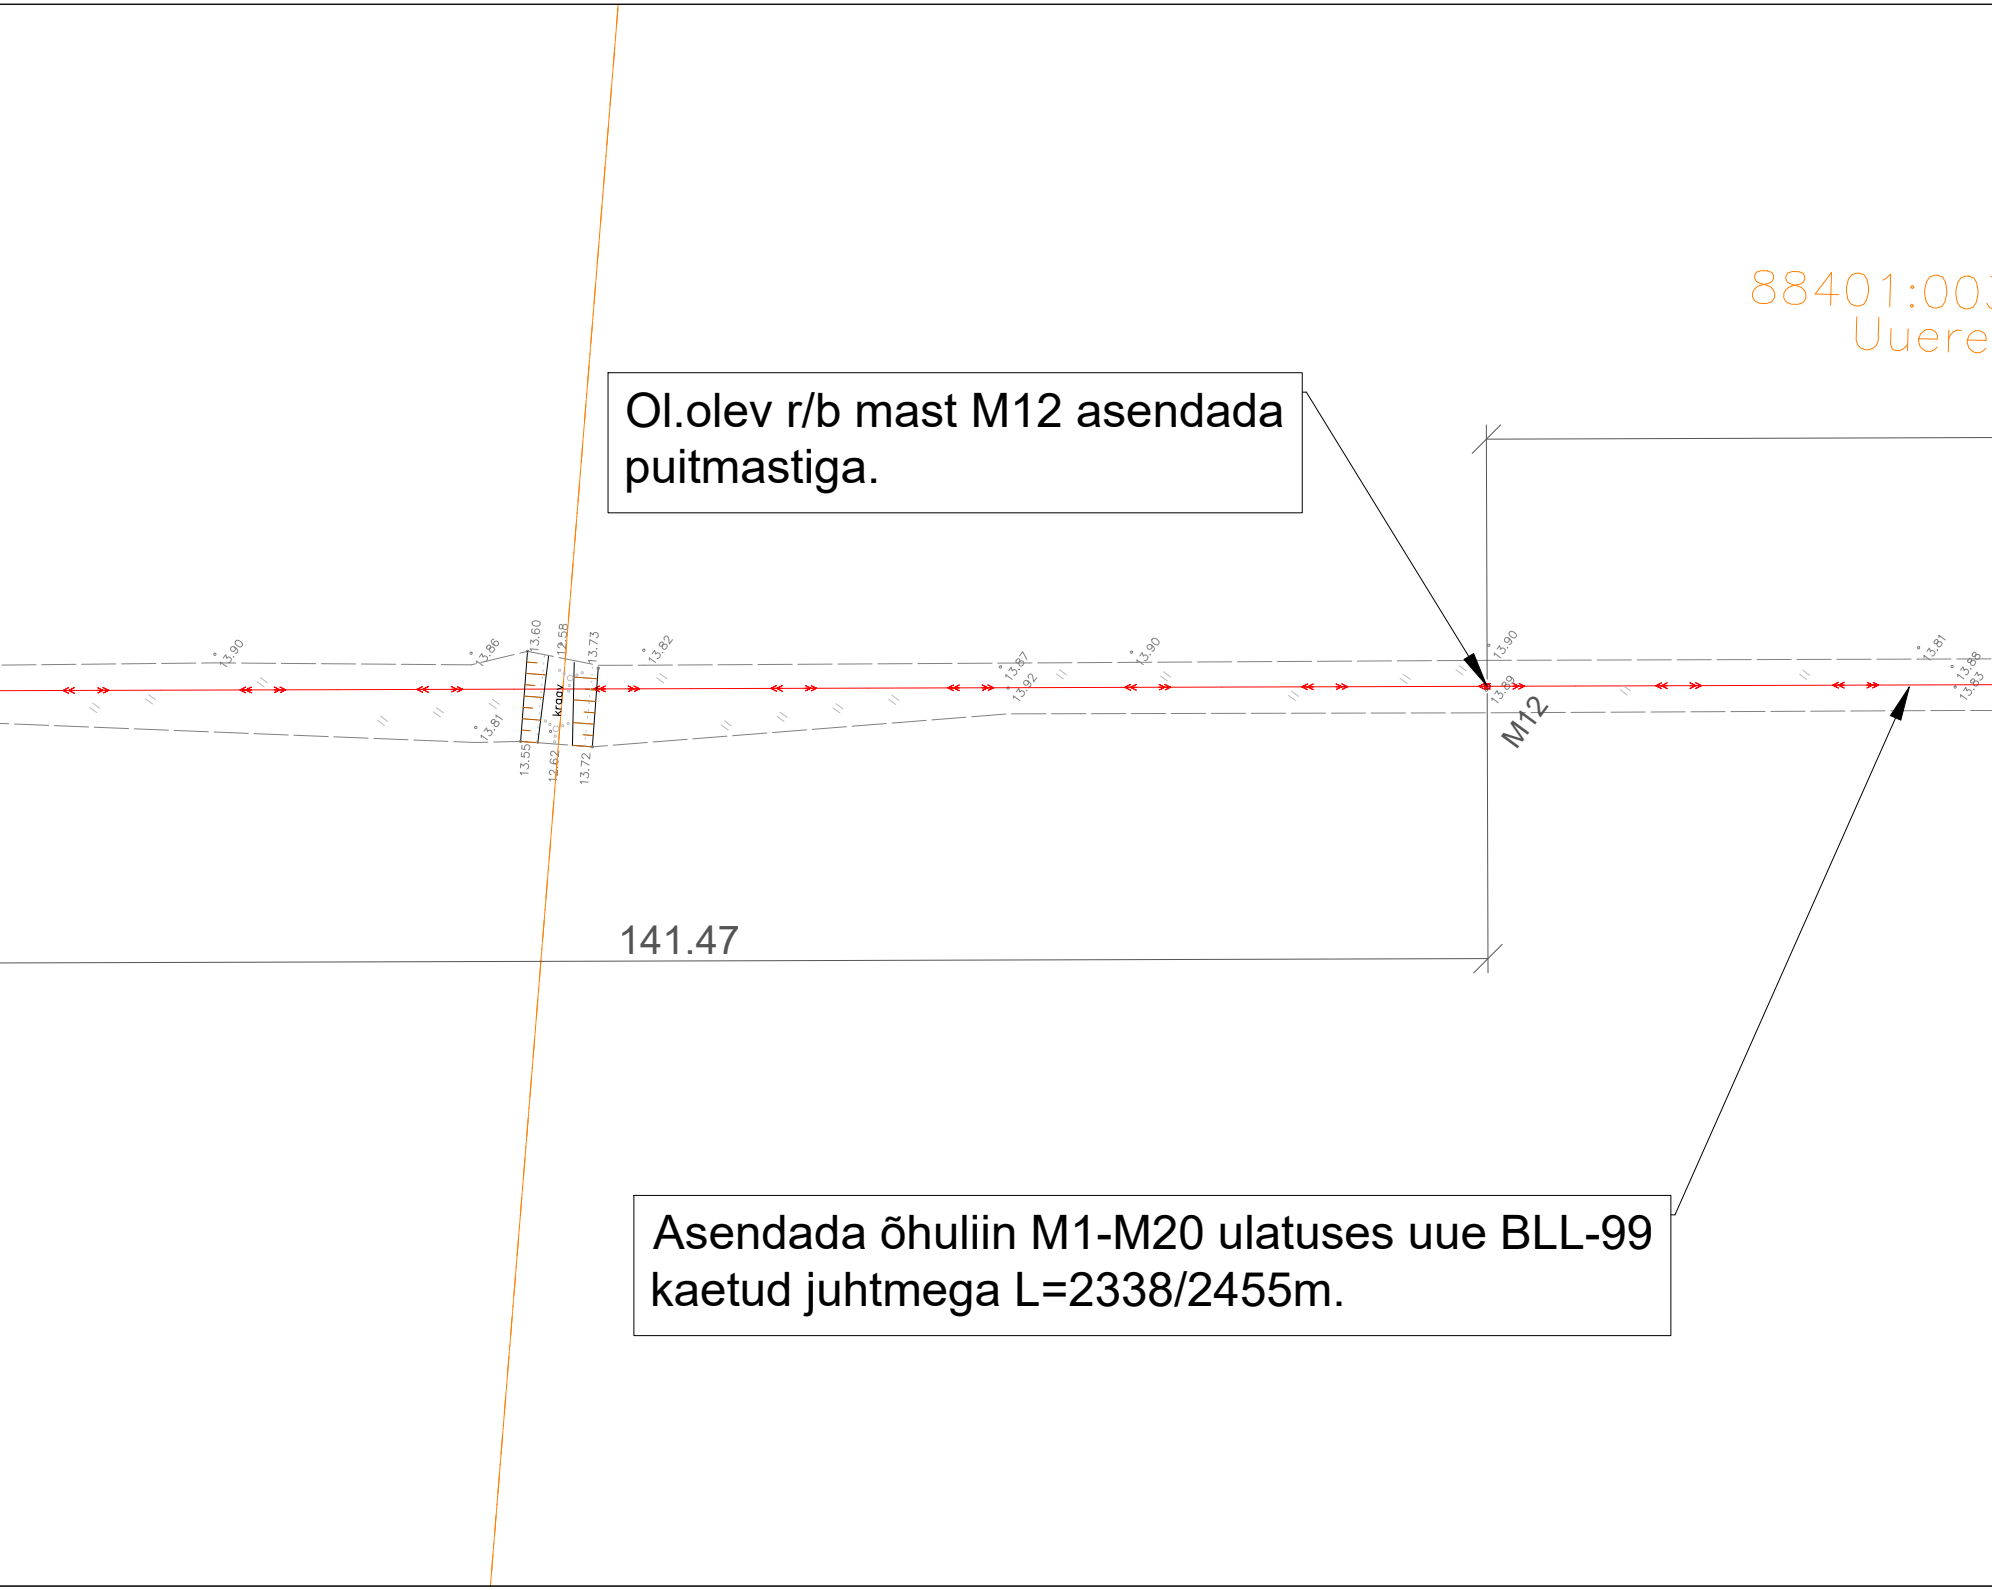
88401:00
Uuere
13.90
13.86
13.81
13.60
13.55
12.58
12.62
kraav
13.73
13.72
13.82
13.87
13.92
13.90
13.90
13.89
M12
13.81
13.88
13.83
141.47

Ol.olev r/b mast M12 asendada puitmastiga.

Asendada õhuliin M1-M20 ulatuses uue BLL-99 kaetud juhtmega L=2338/2455m.

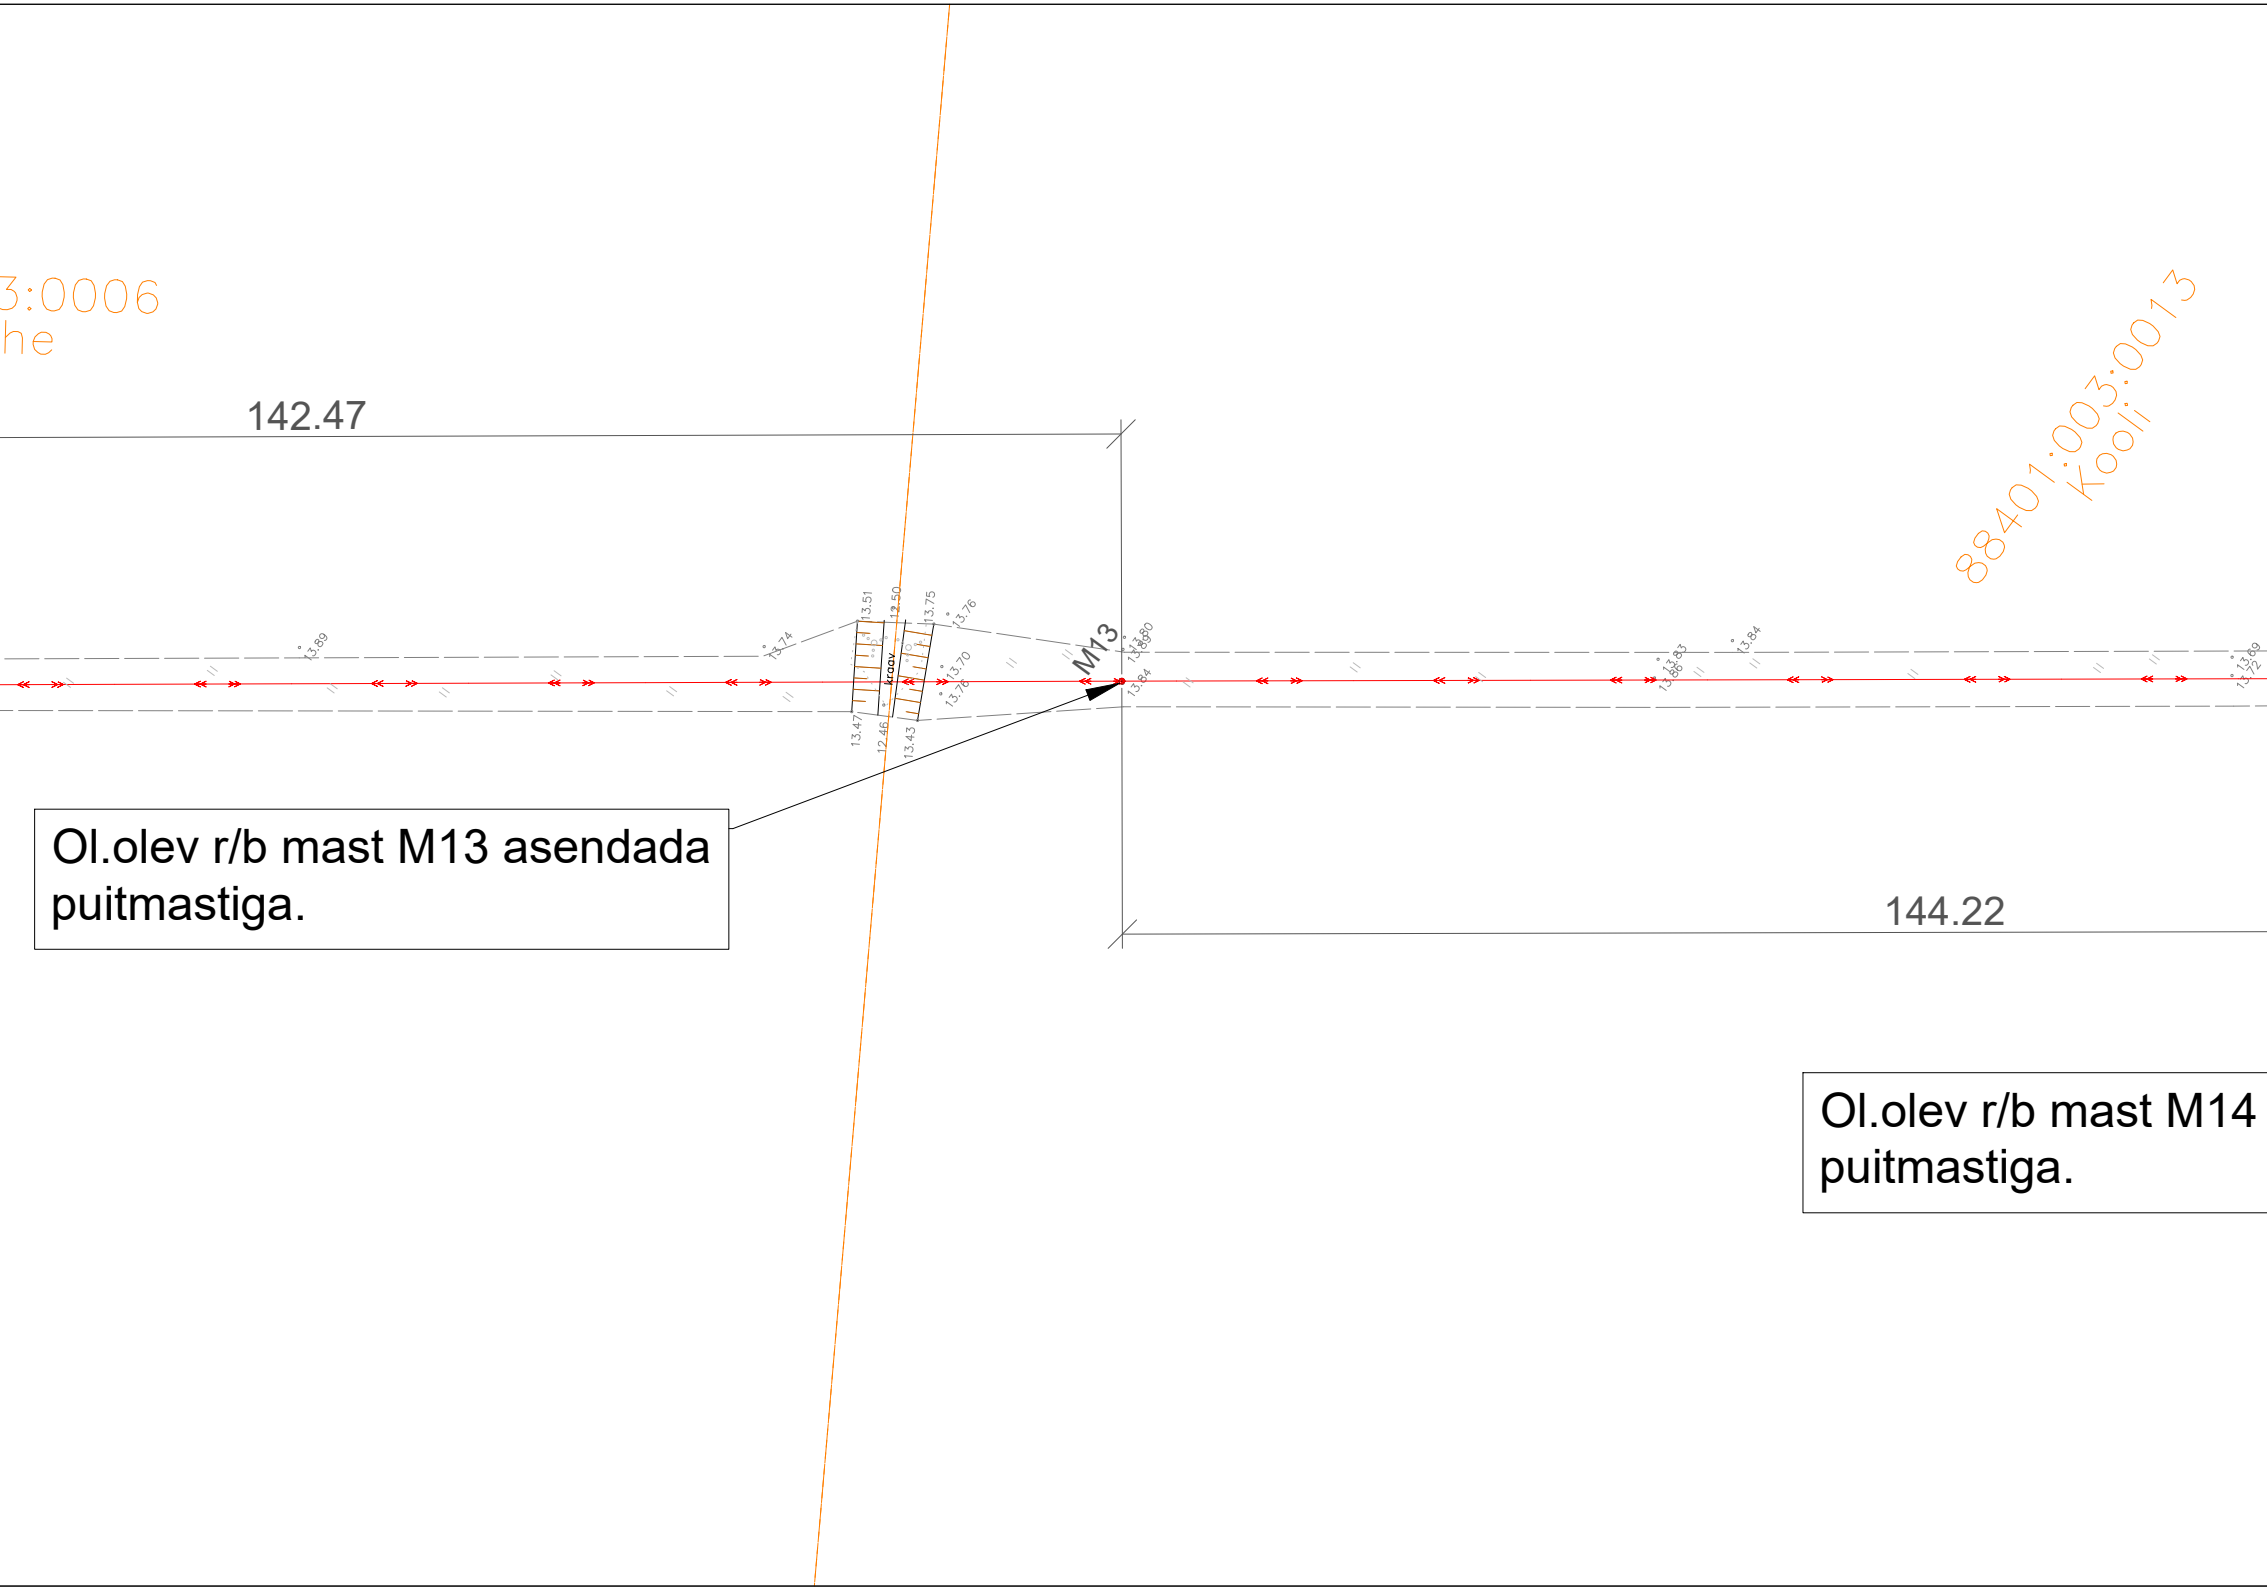
3:0006
he
142.47
88401:003:0013
Kooli
13.89
13.74
13.51
12.50
13.75
13.76
kraav
13.70
13.76
13.47
12.46
13.43
M13
13.80
13.89
13.84
13.83
13.86
13.84
13.69
13.72
144.22

Ol.olev r/b mast M13 asendada puitmastiga.

Ol.olev r/b mast M14 puitmastiga.

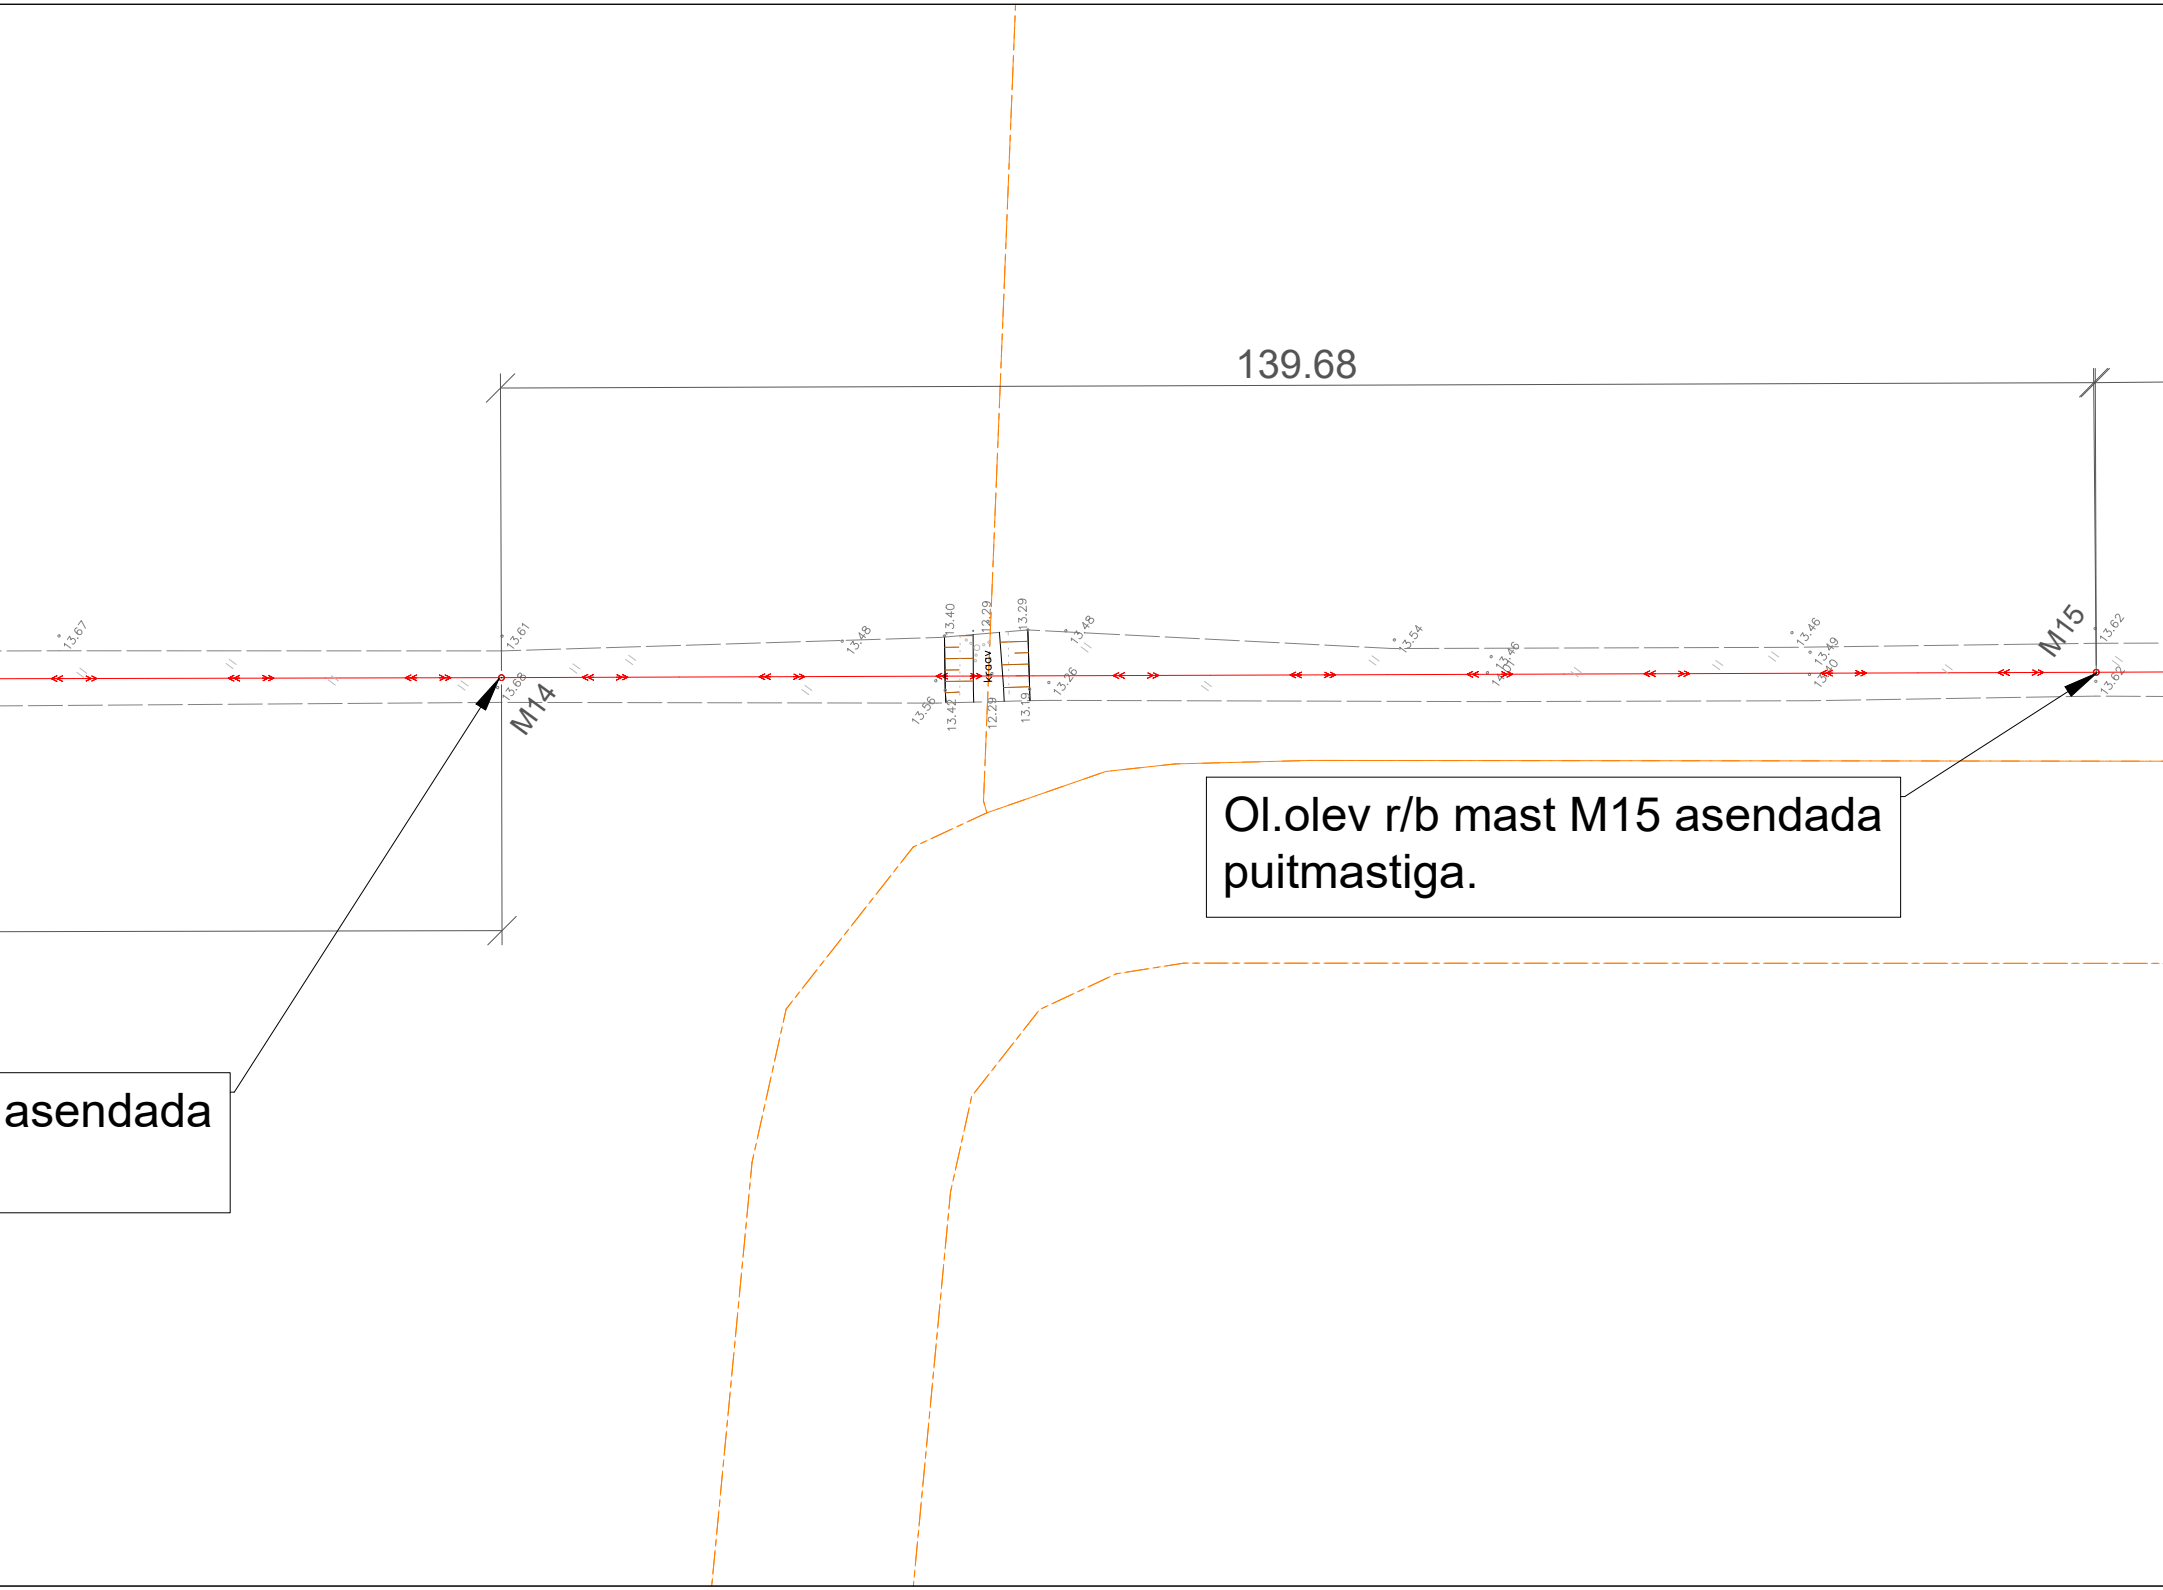
139.68
13.67
13.61
13.68
M14
13.48
13.40
13.29
13.29
13.48
13.56
13.42
12.29
13.19
Kraav
13.26
13.54
13.46
14.01
13.46
13.49
13.40
M15
13.62
13.62

Ol.olev r/b mast M15 asendada puitmastiga.

asendada

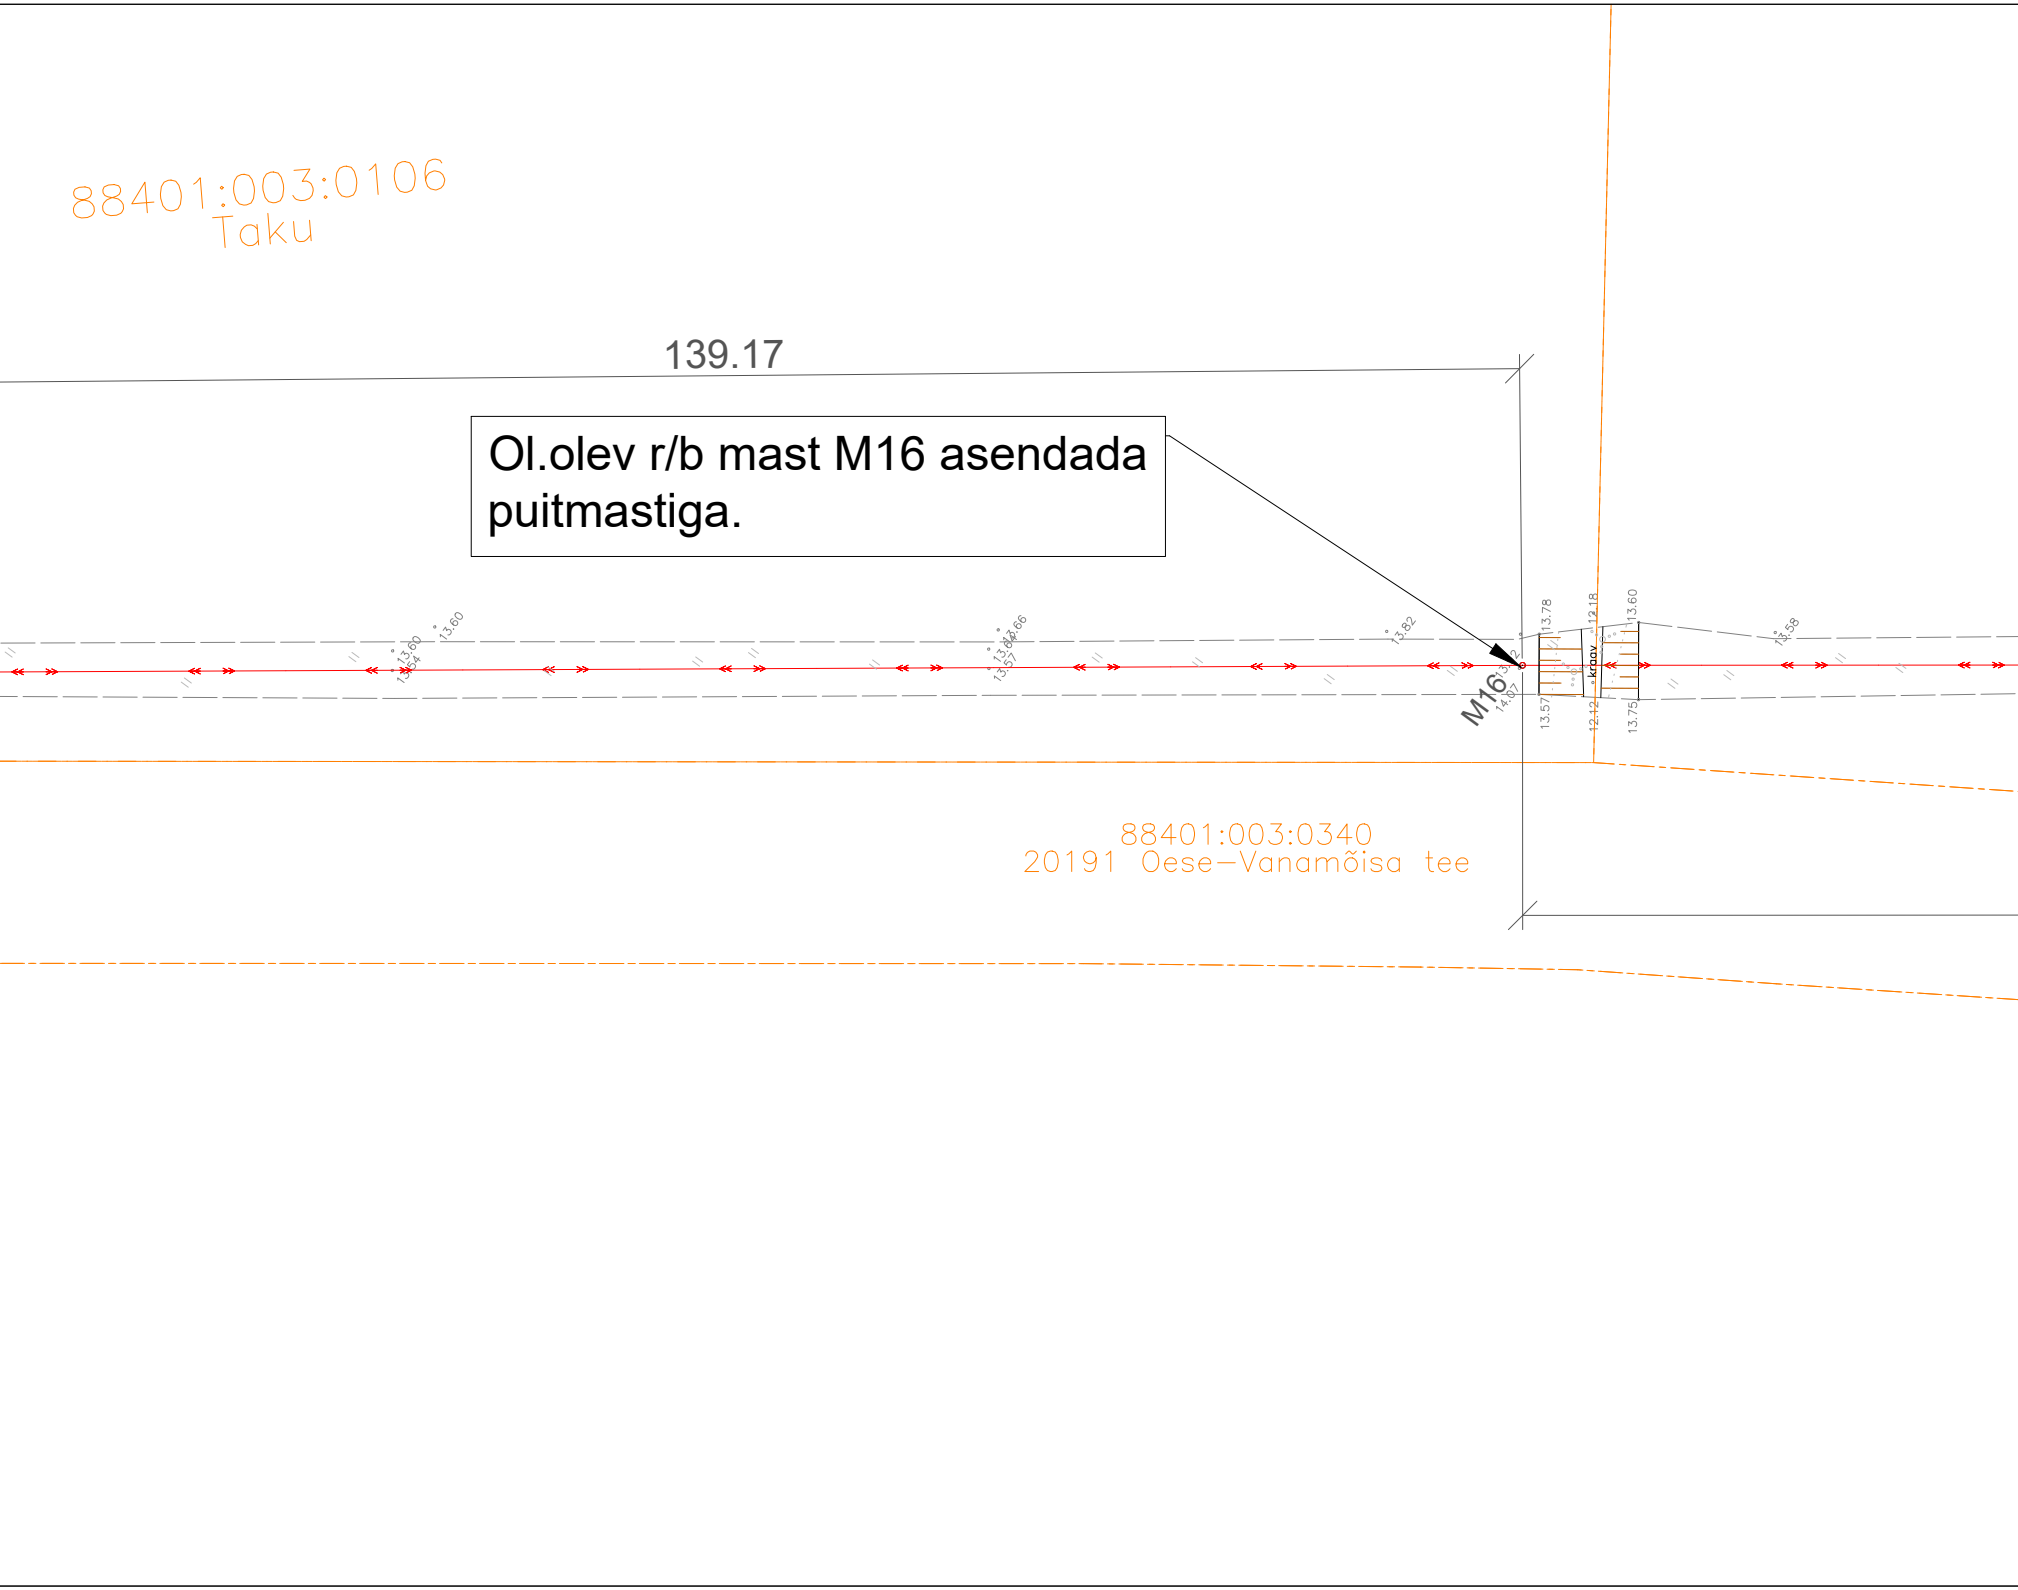

Ol.olev r/b mast M16 asendada puitmastiga.

88401:003:0106
Taku
139.17
13.60
13.54
13.60
13.66
13.64
13.57
13.82
M16
14.07
13.78
13.57
12.18
kraav
12.12
13.60
13.75
13.58
88401:003:0340
20191 Oese—Vanamõisa tee

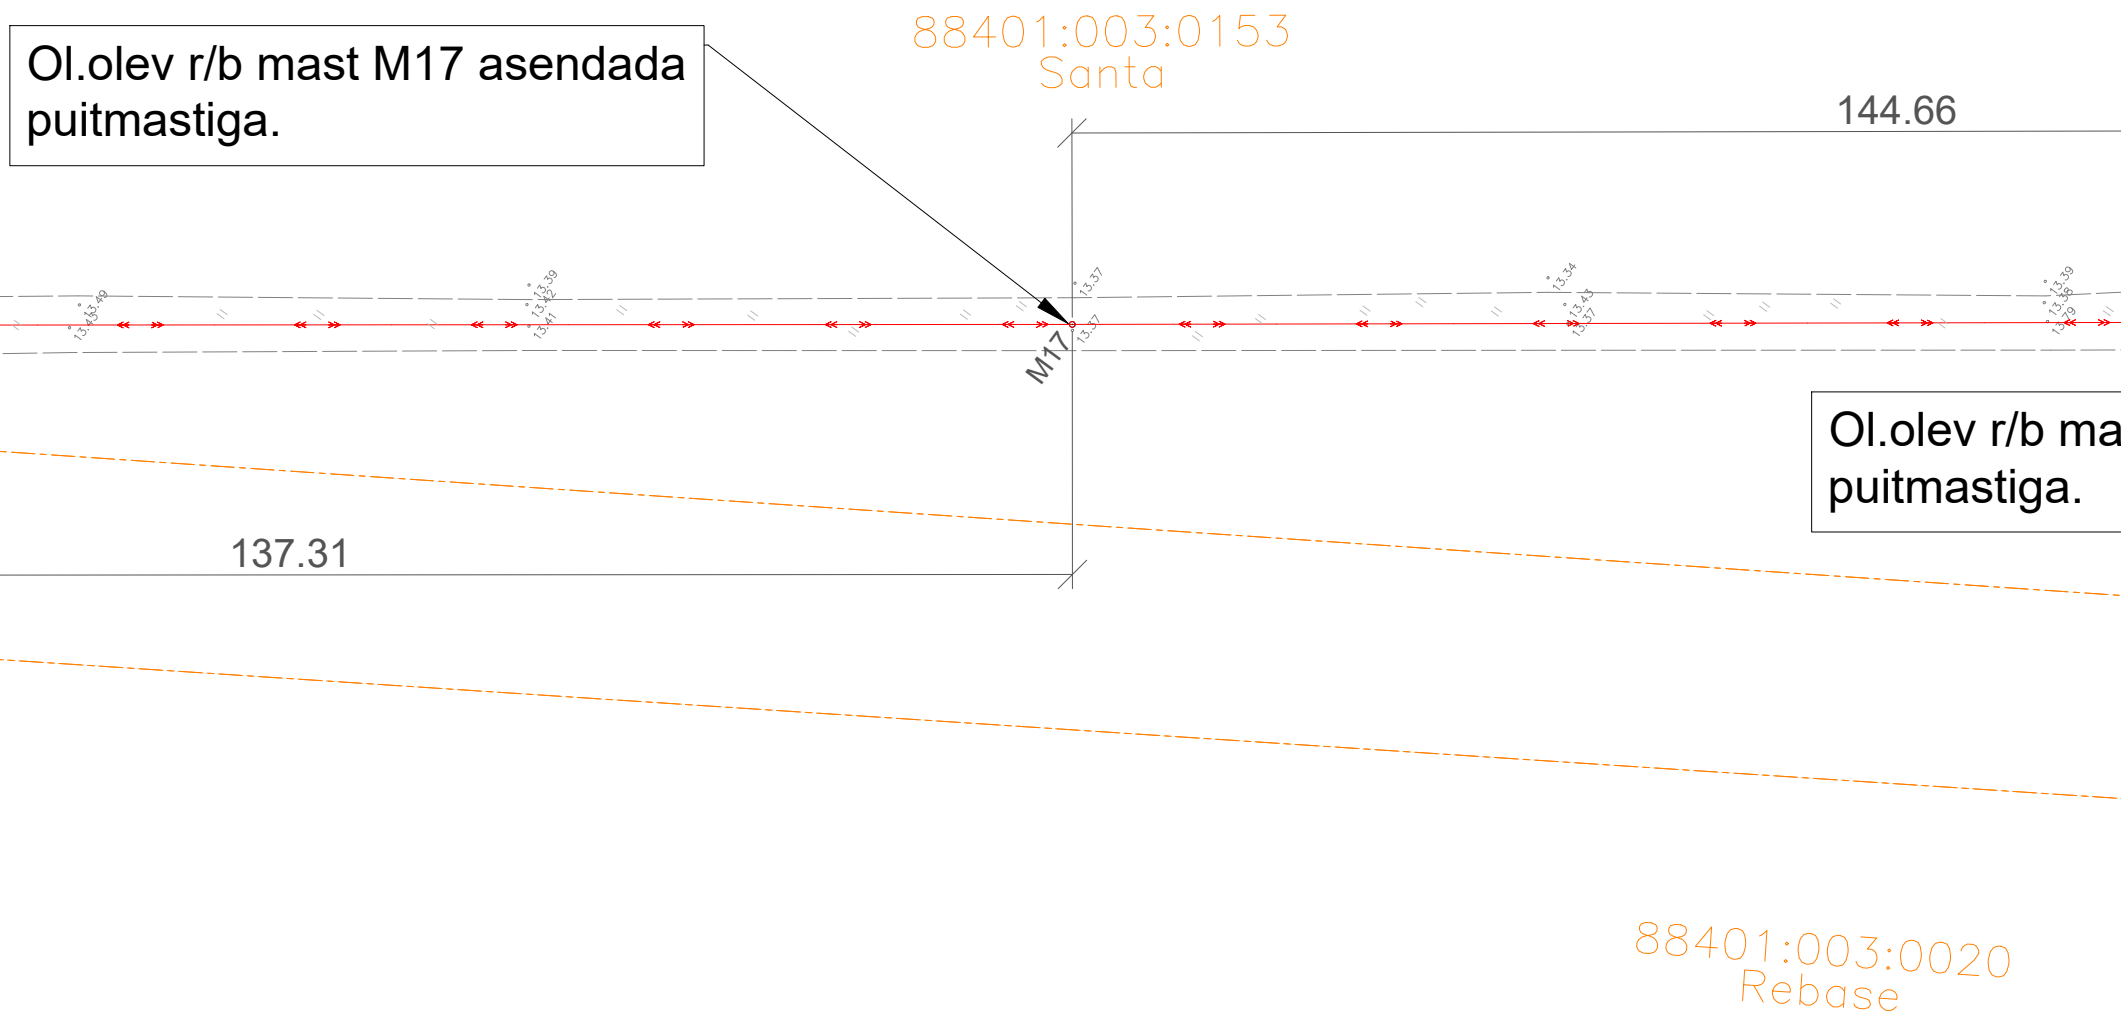

Ol.olev r/b mast M17 asendada puitmastiga.

Ol.olev r/b ma
puitmastiga.

88401:003:0153
Santa
144.66
13.43
13.49
13.39
13.42
13.41
13.37
M17
13.37
13.34
13.43
13.37
13.39
13.38
13.79
137.31
88401:003:0020
Rebase

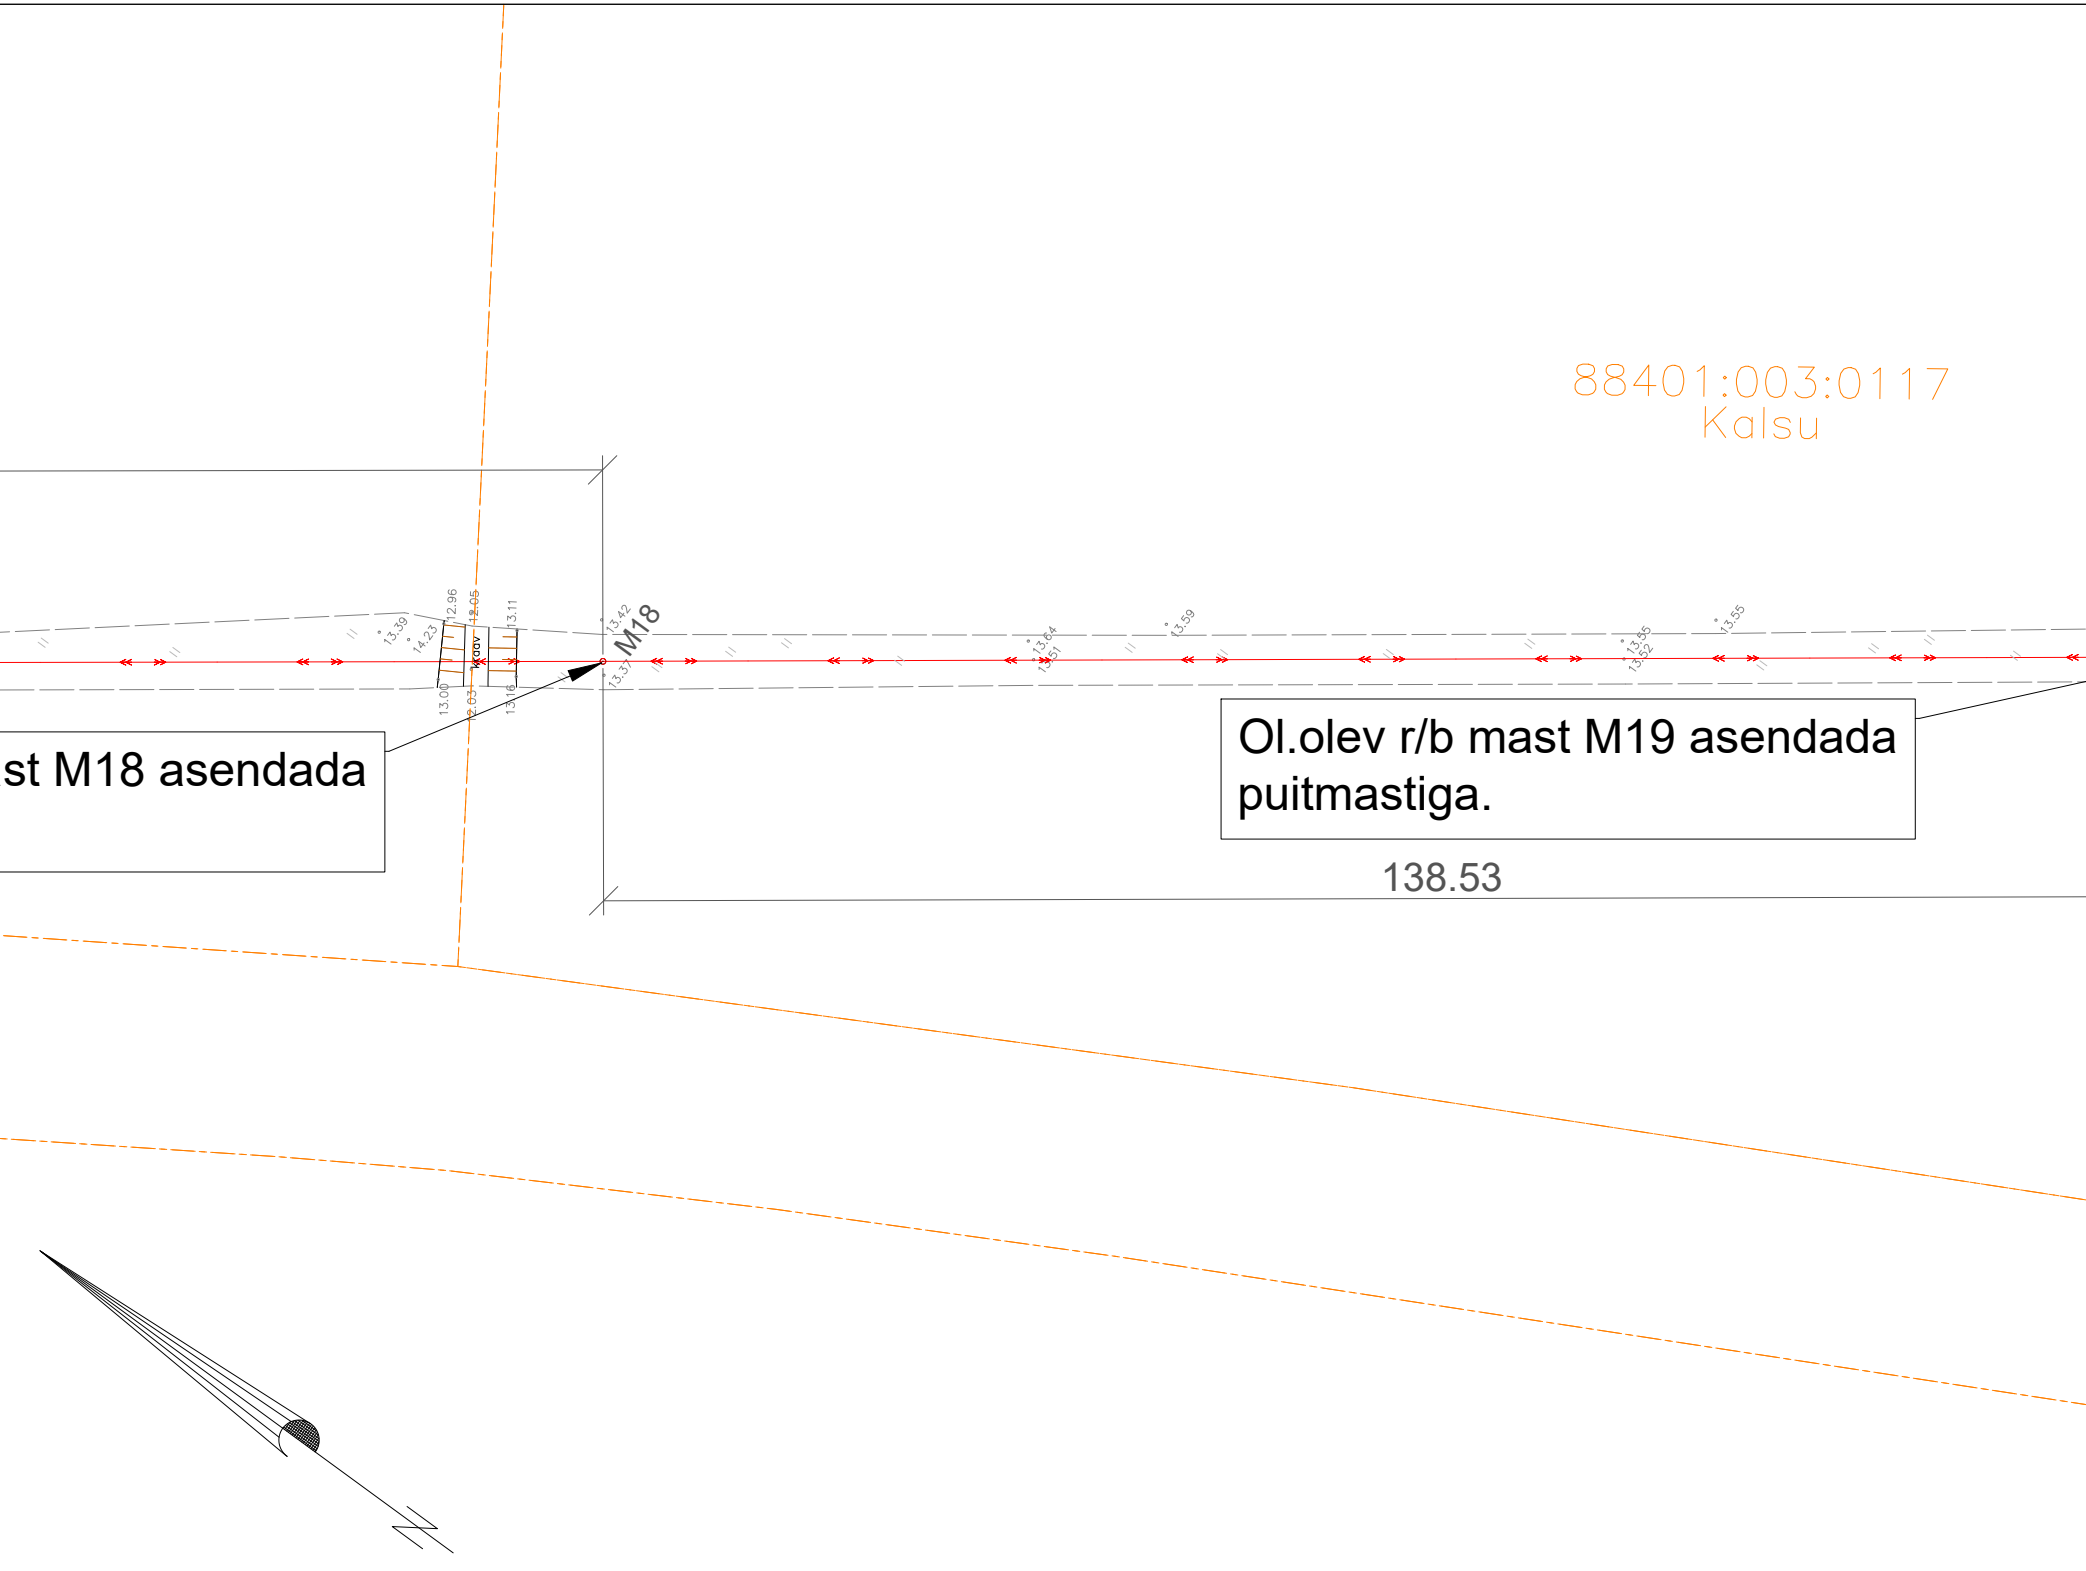
88401:003:0117
Kalsu
M18
Kraav
13.39
14.23
12.96
12.05
13.11
13.00
12.03
13.16
13.42
13.37
13.64
13.51
13.59
13.55
13.52
13.55
138.53

st M18 asendada

Ol.olev r/b mast M19 asendada puitmastiga.

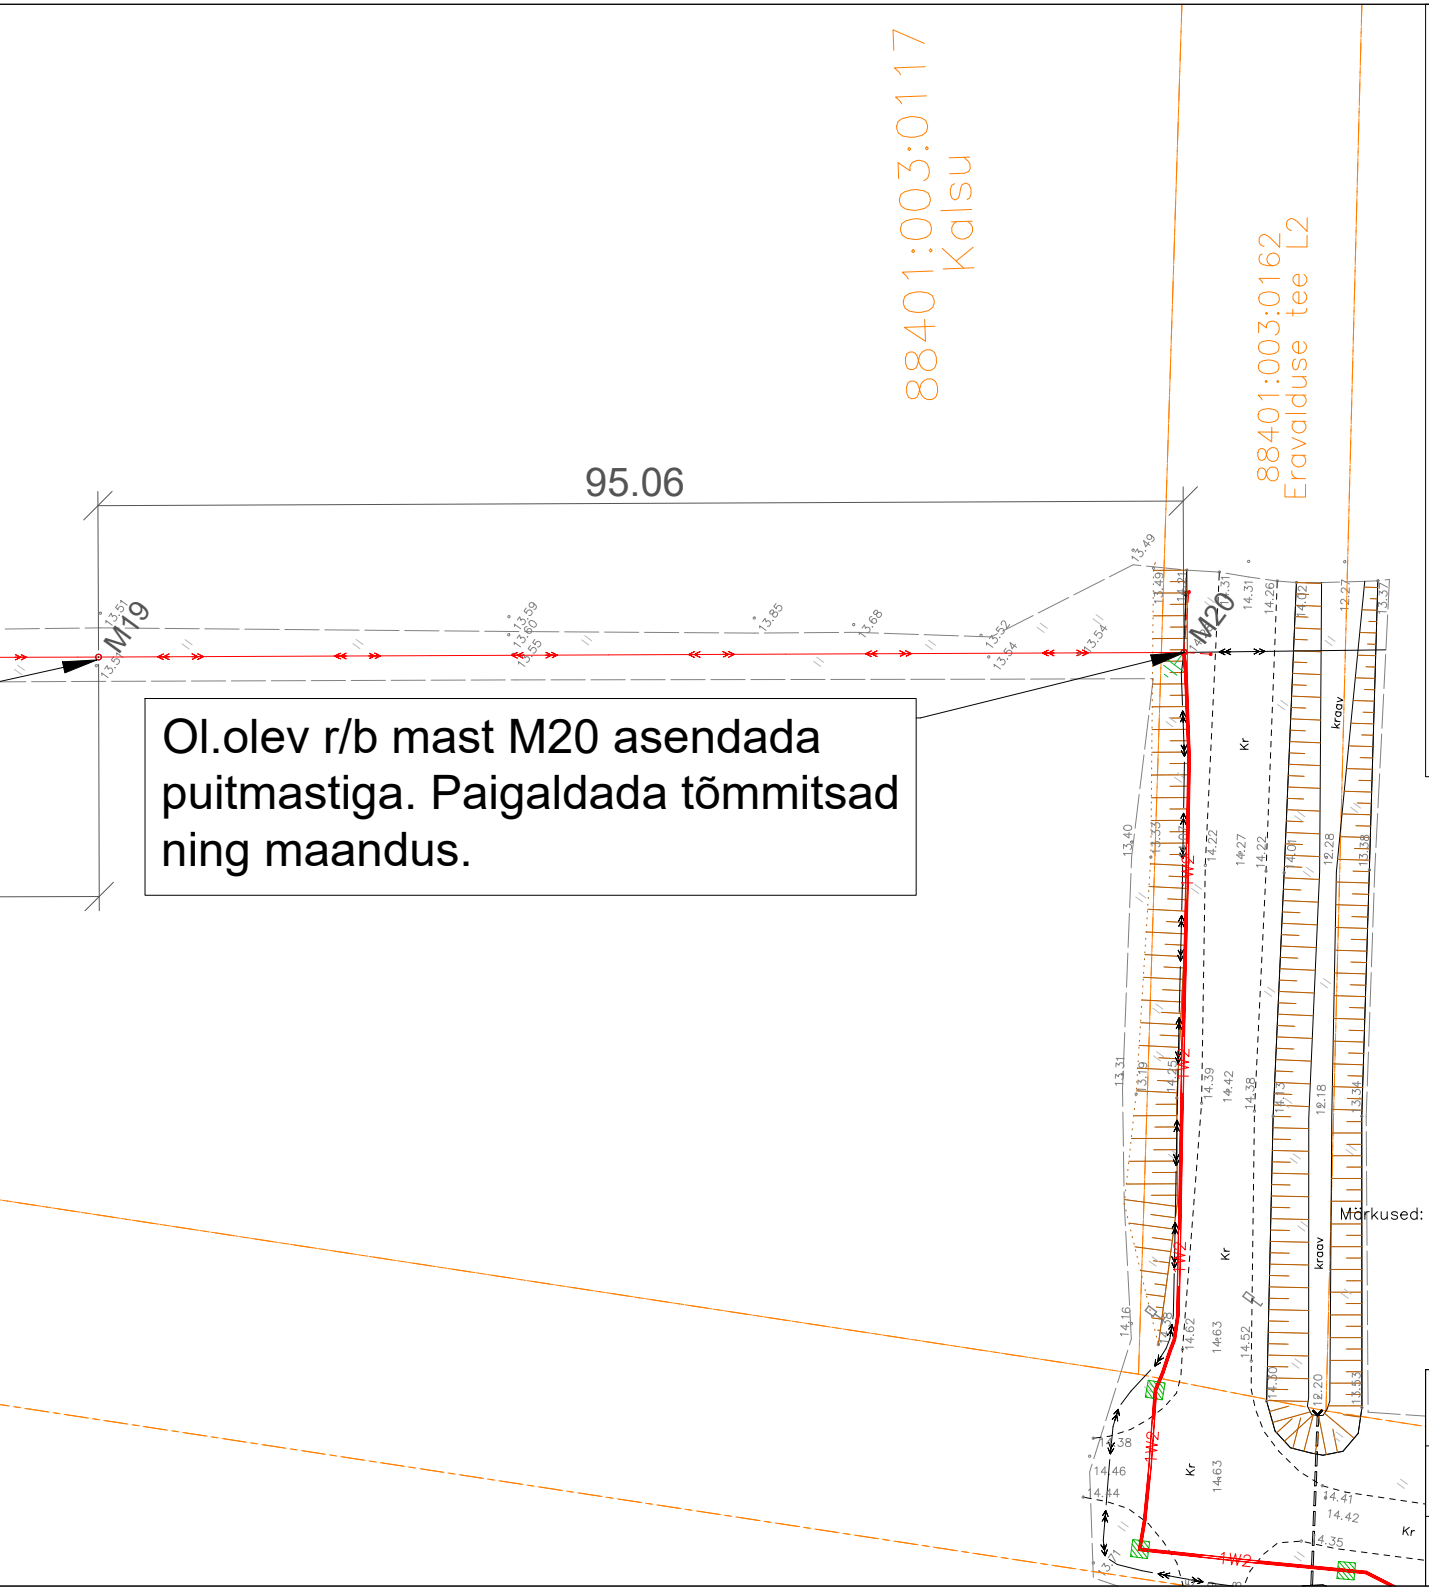
88401:003:0117
Kalsu
88401:003:0162
Eravalduse tee L2
95.06
M19
M20
1W2
Kr
kraav
13.51
13.59
13.60
13.55
13.85
13.68
13.52
13.54
13.49
14.31
14.26
14.02
12.27
13.37
13.40
14.22
14.27
14.01
12.28
13.38
13.31
14.39
14.42
14.38
12.18
13.34
14.16
14.62
14.63
14.52
12.20
14.46
14.41
14.42
14.35
Märkused:
88401
Lep

Ol.olev r/b mast M20 asendada puitmastiga. Paigaldada tõmmitsad ning maandus.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev masti tugi
- 1W2 Projekteeritud KP maakaabel, kaitsetorus
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tõmmits
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 12.02.2024 Töö nr: 02/04/0602
Töö nimetus: Elektritootja (500kW ja üle) tingimuste muutmine Koplimäe, Vigala-Vanamõisa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC0602		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK3 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	