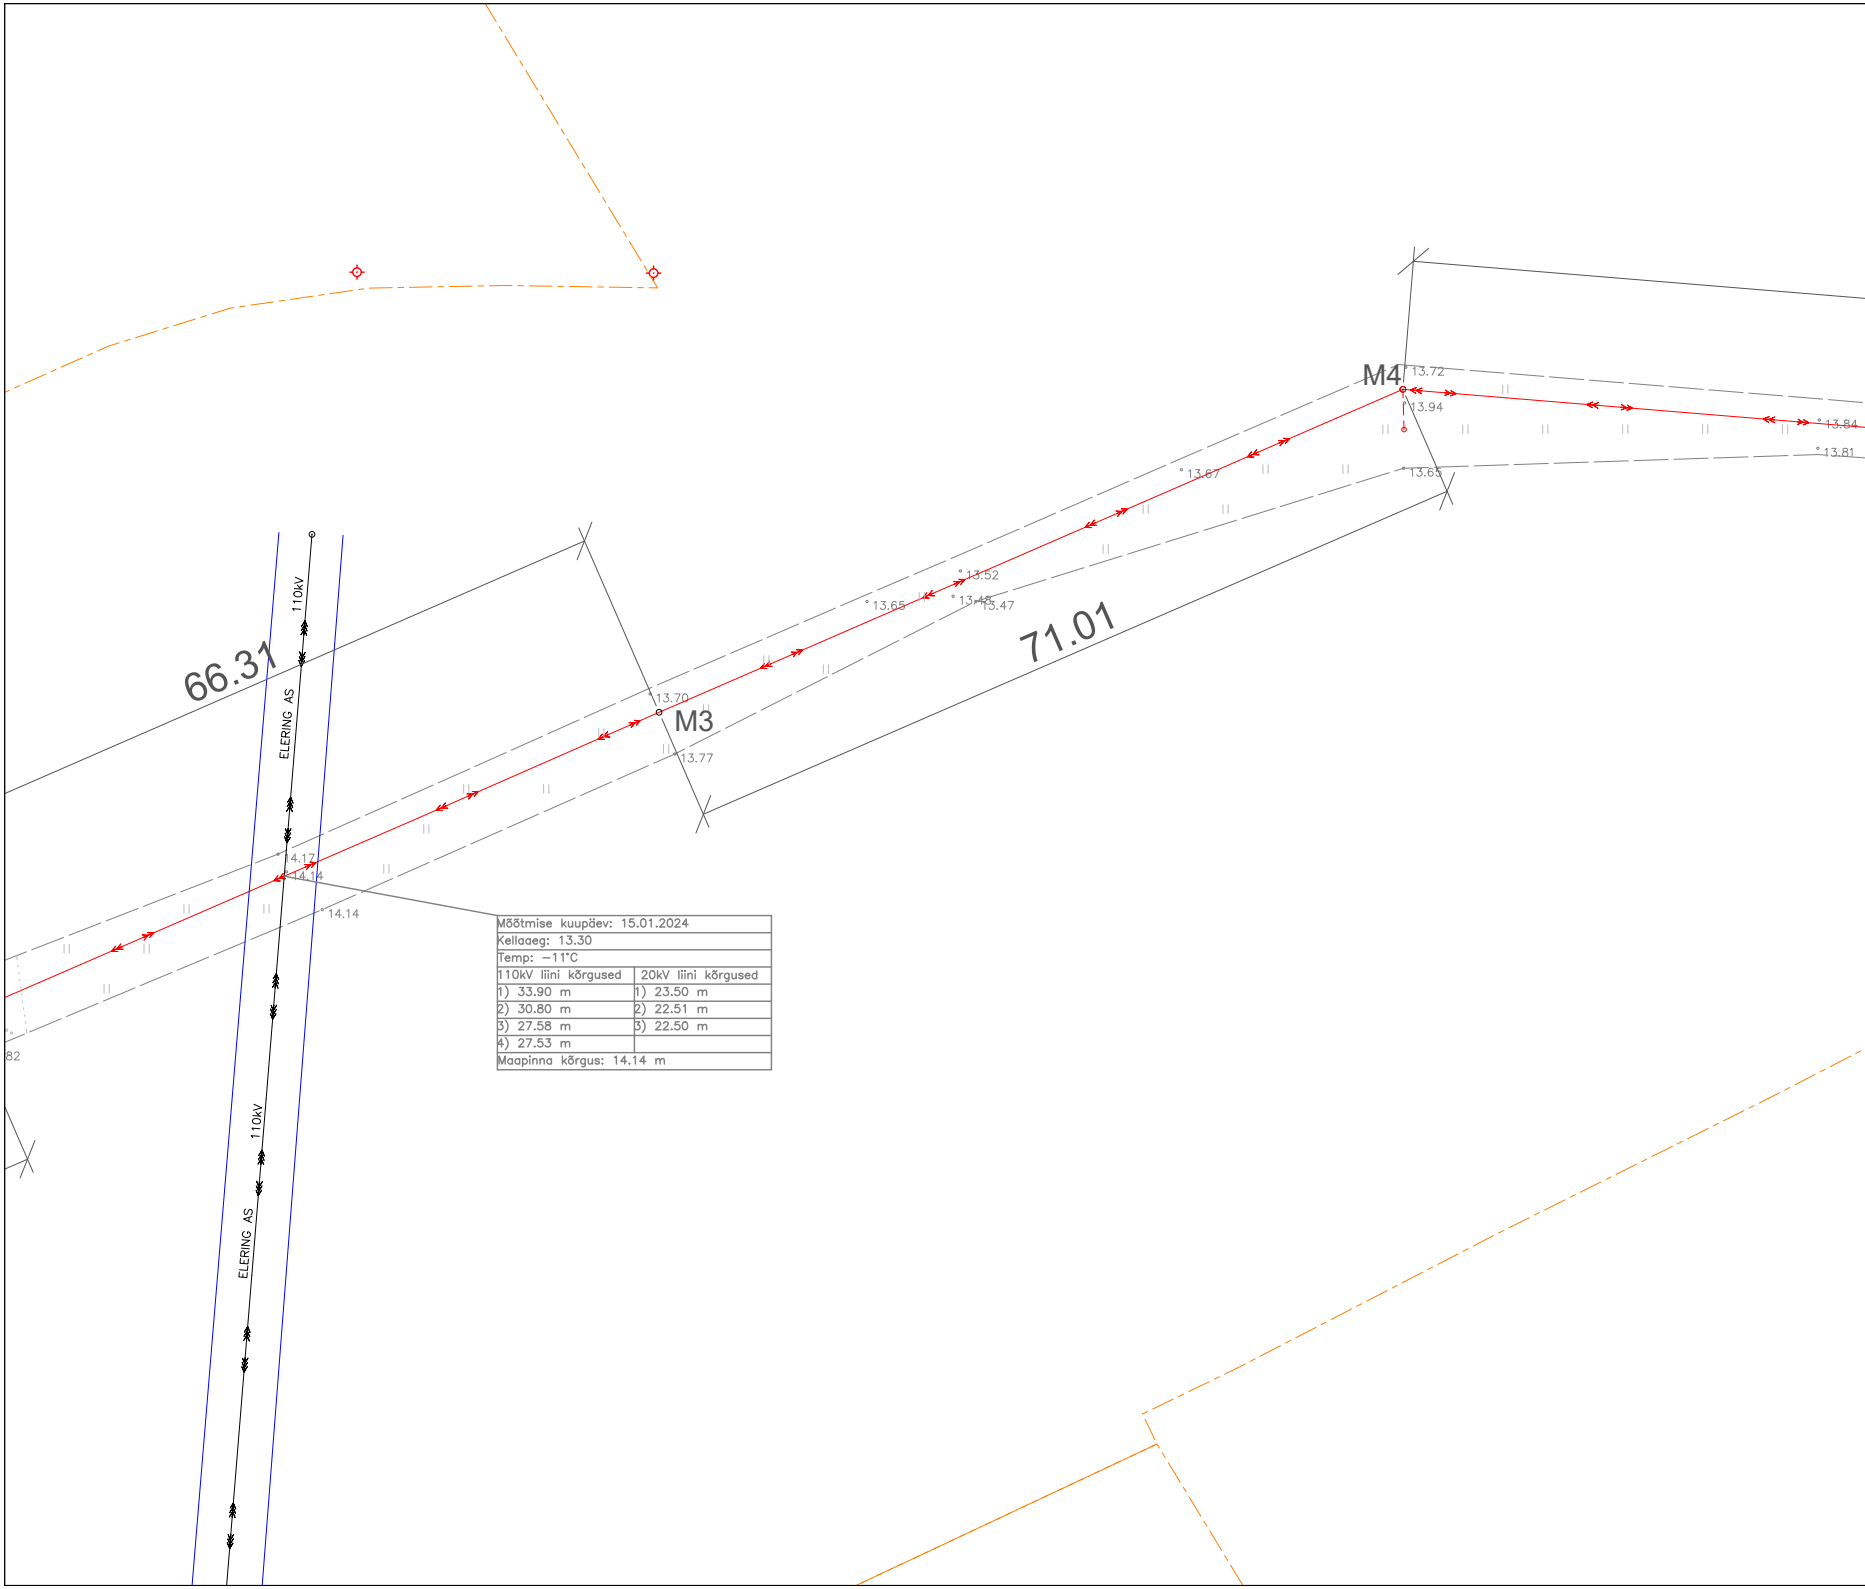
M4
13.72
13.94
13.84
13.81
13.65
13.67
13.52
13.65
13.48
13.47
71.01
66.31
110kV
ELERING AS
13.70
M3
13.77
14.17
14.14
14.14
82
110kV
ELERING AS

Mõõtmise kuupäev: 15.01.2024	
Kellaaeg: 13.30	
Temp: −11°C	
110kV liini kõrgused	20kV liini kõrgused
1) 33.90 m	1) 23.50 m
2) 30.80 m	2) 22.51 m
3) 27.58 m	3) 22.50 m
4) 27.53 m	
Maapinna kõrgus: 14.14 m	

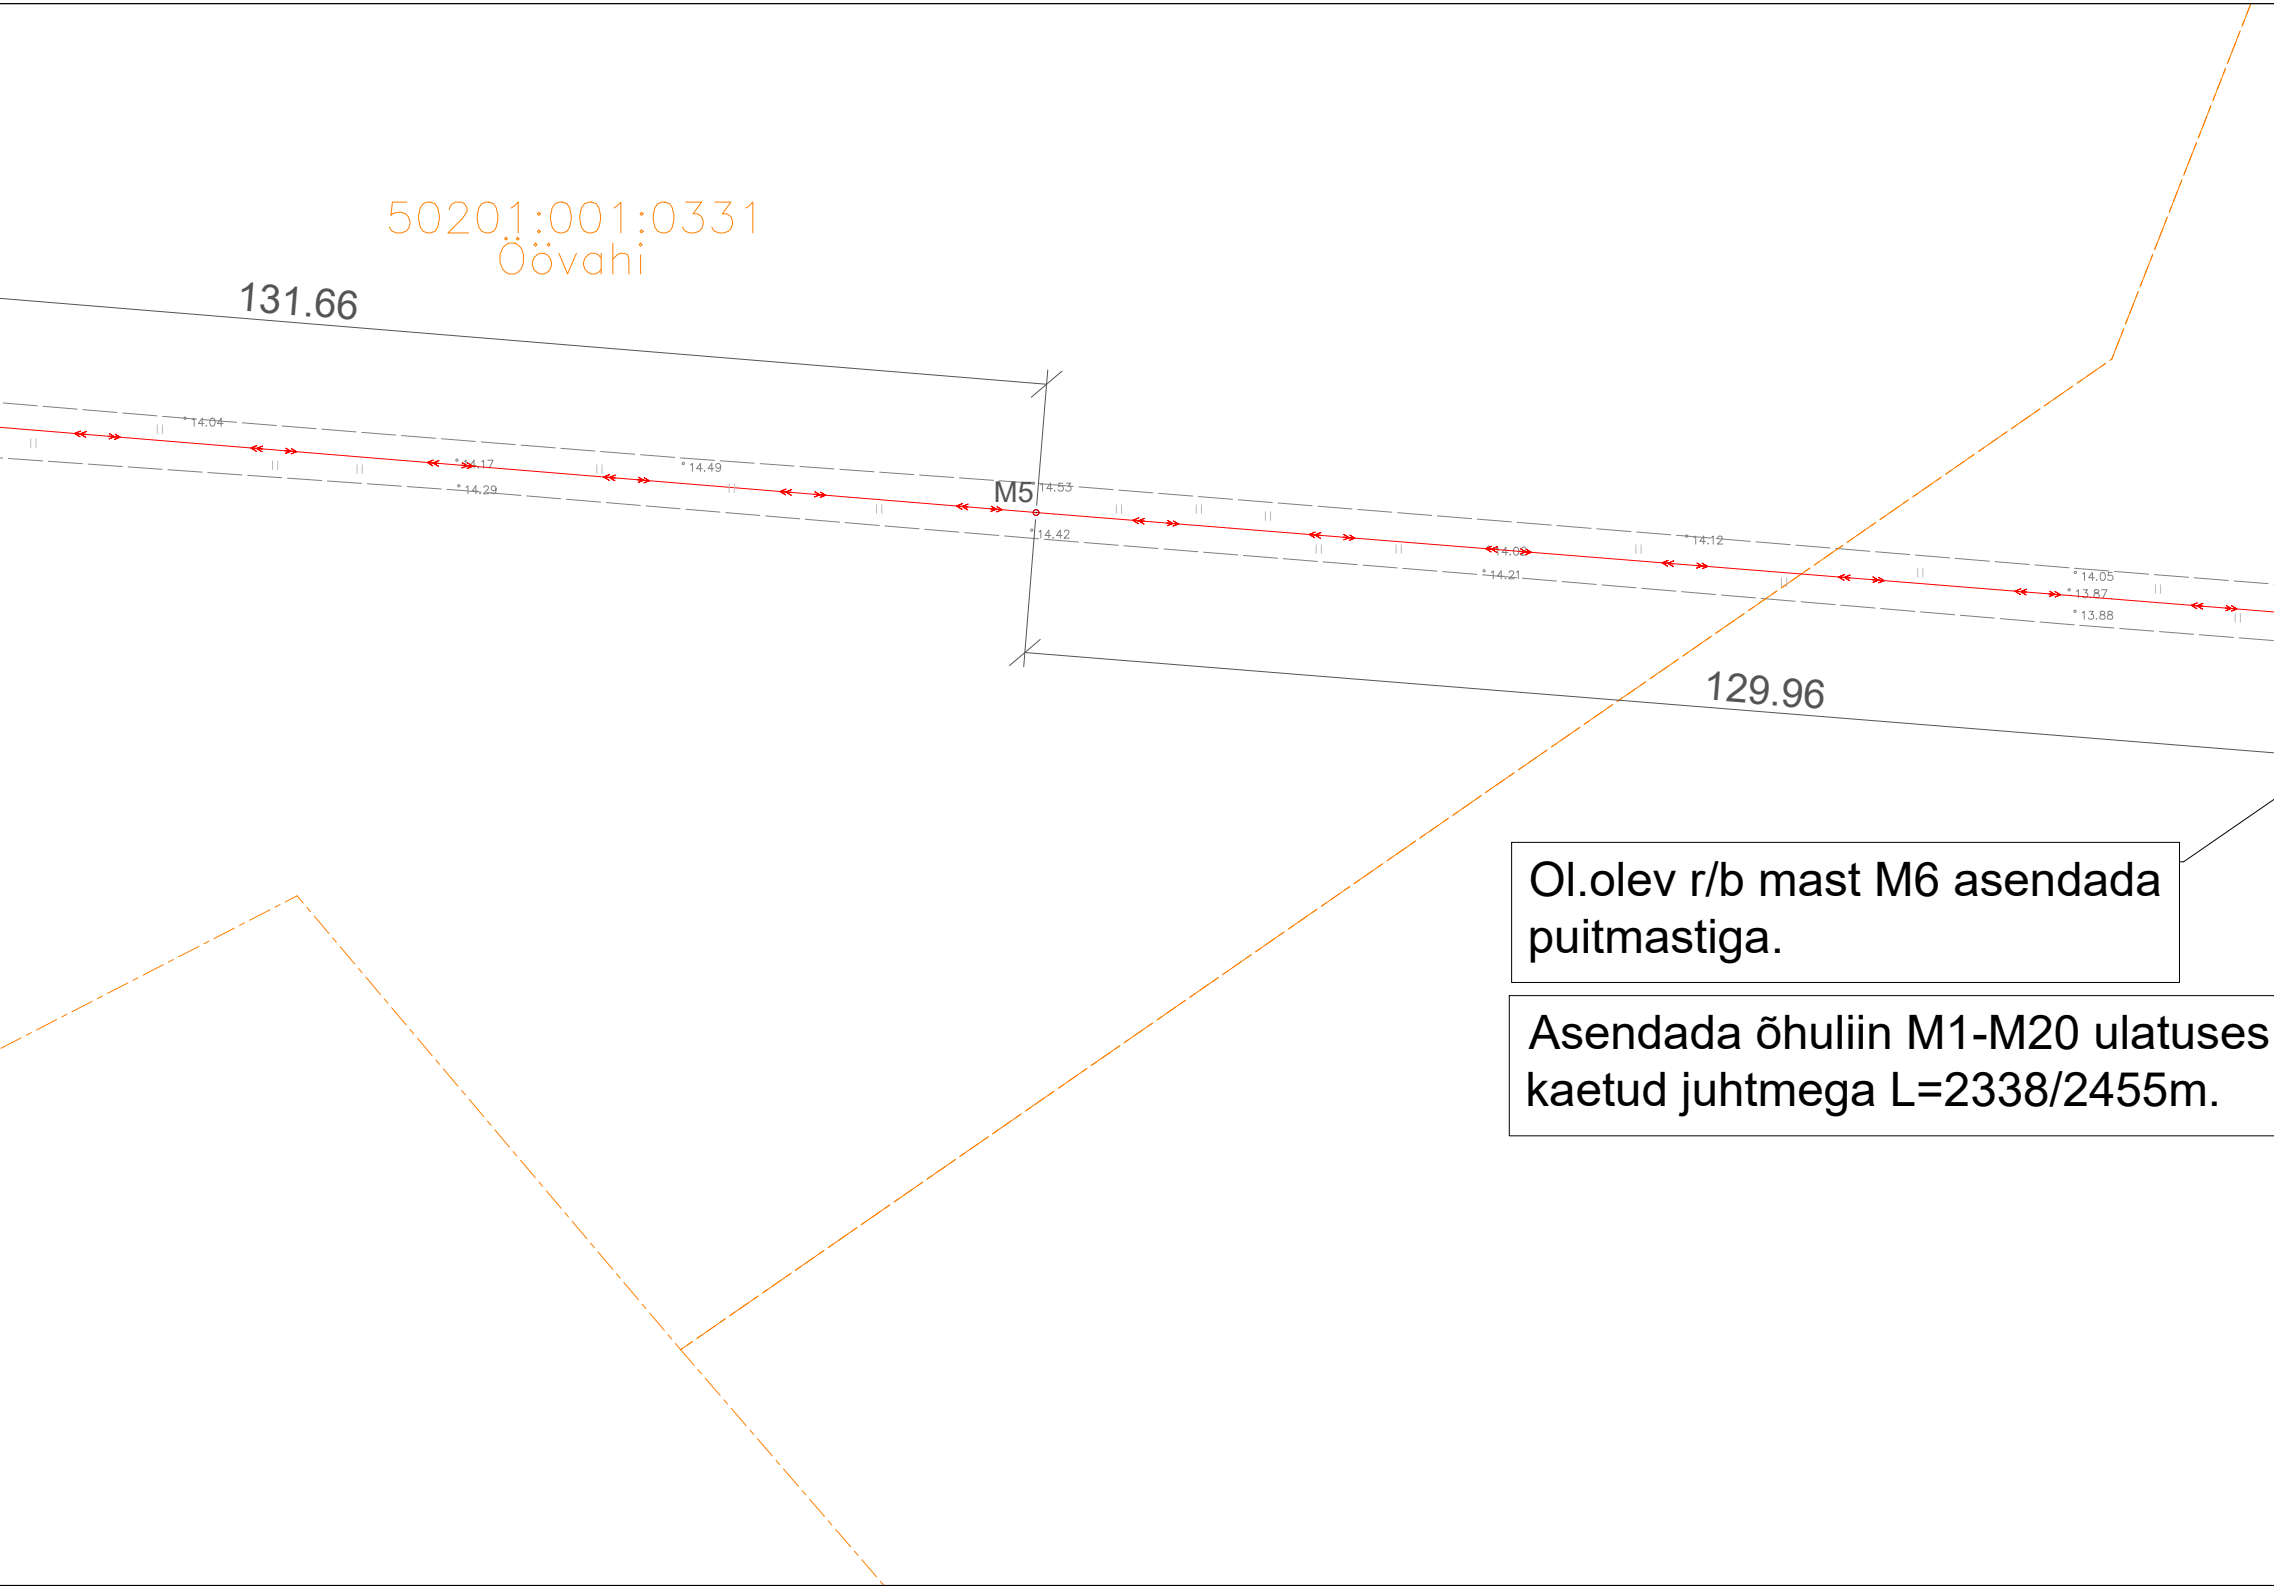
50201:001:0331
Öövahi
131.66
14.04
14.17
14.29
14.49
M5
14.53
14.42
14.08
14.21
14.12
14.05
13.87
13.88
129.96

Ol.olev r/b mast M6 asendada puitmastiga.

Asendada õhuliin M1-M20 ulatuses kaetud juhtmega L=2338/2455m.

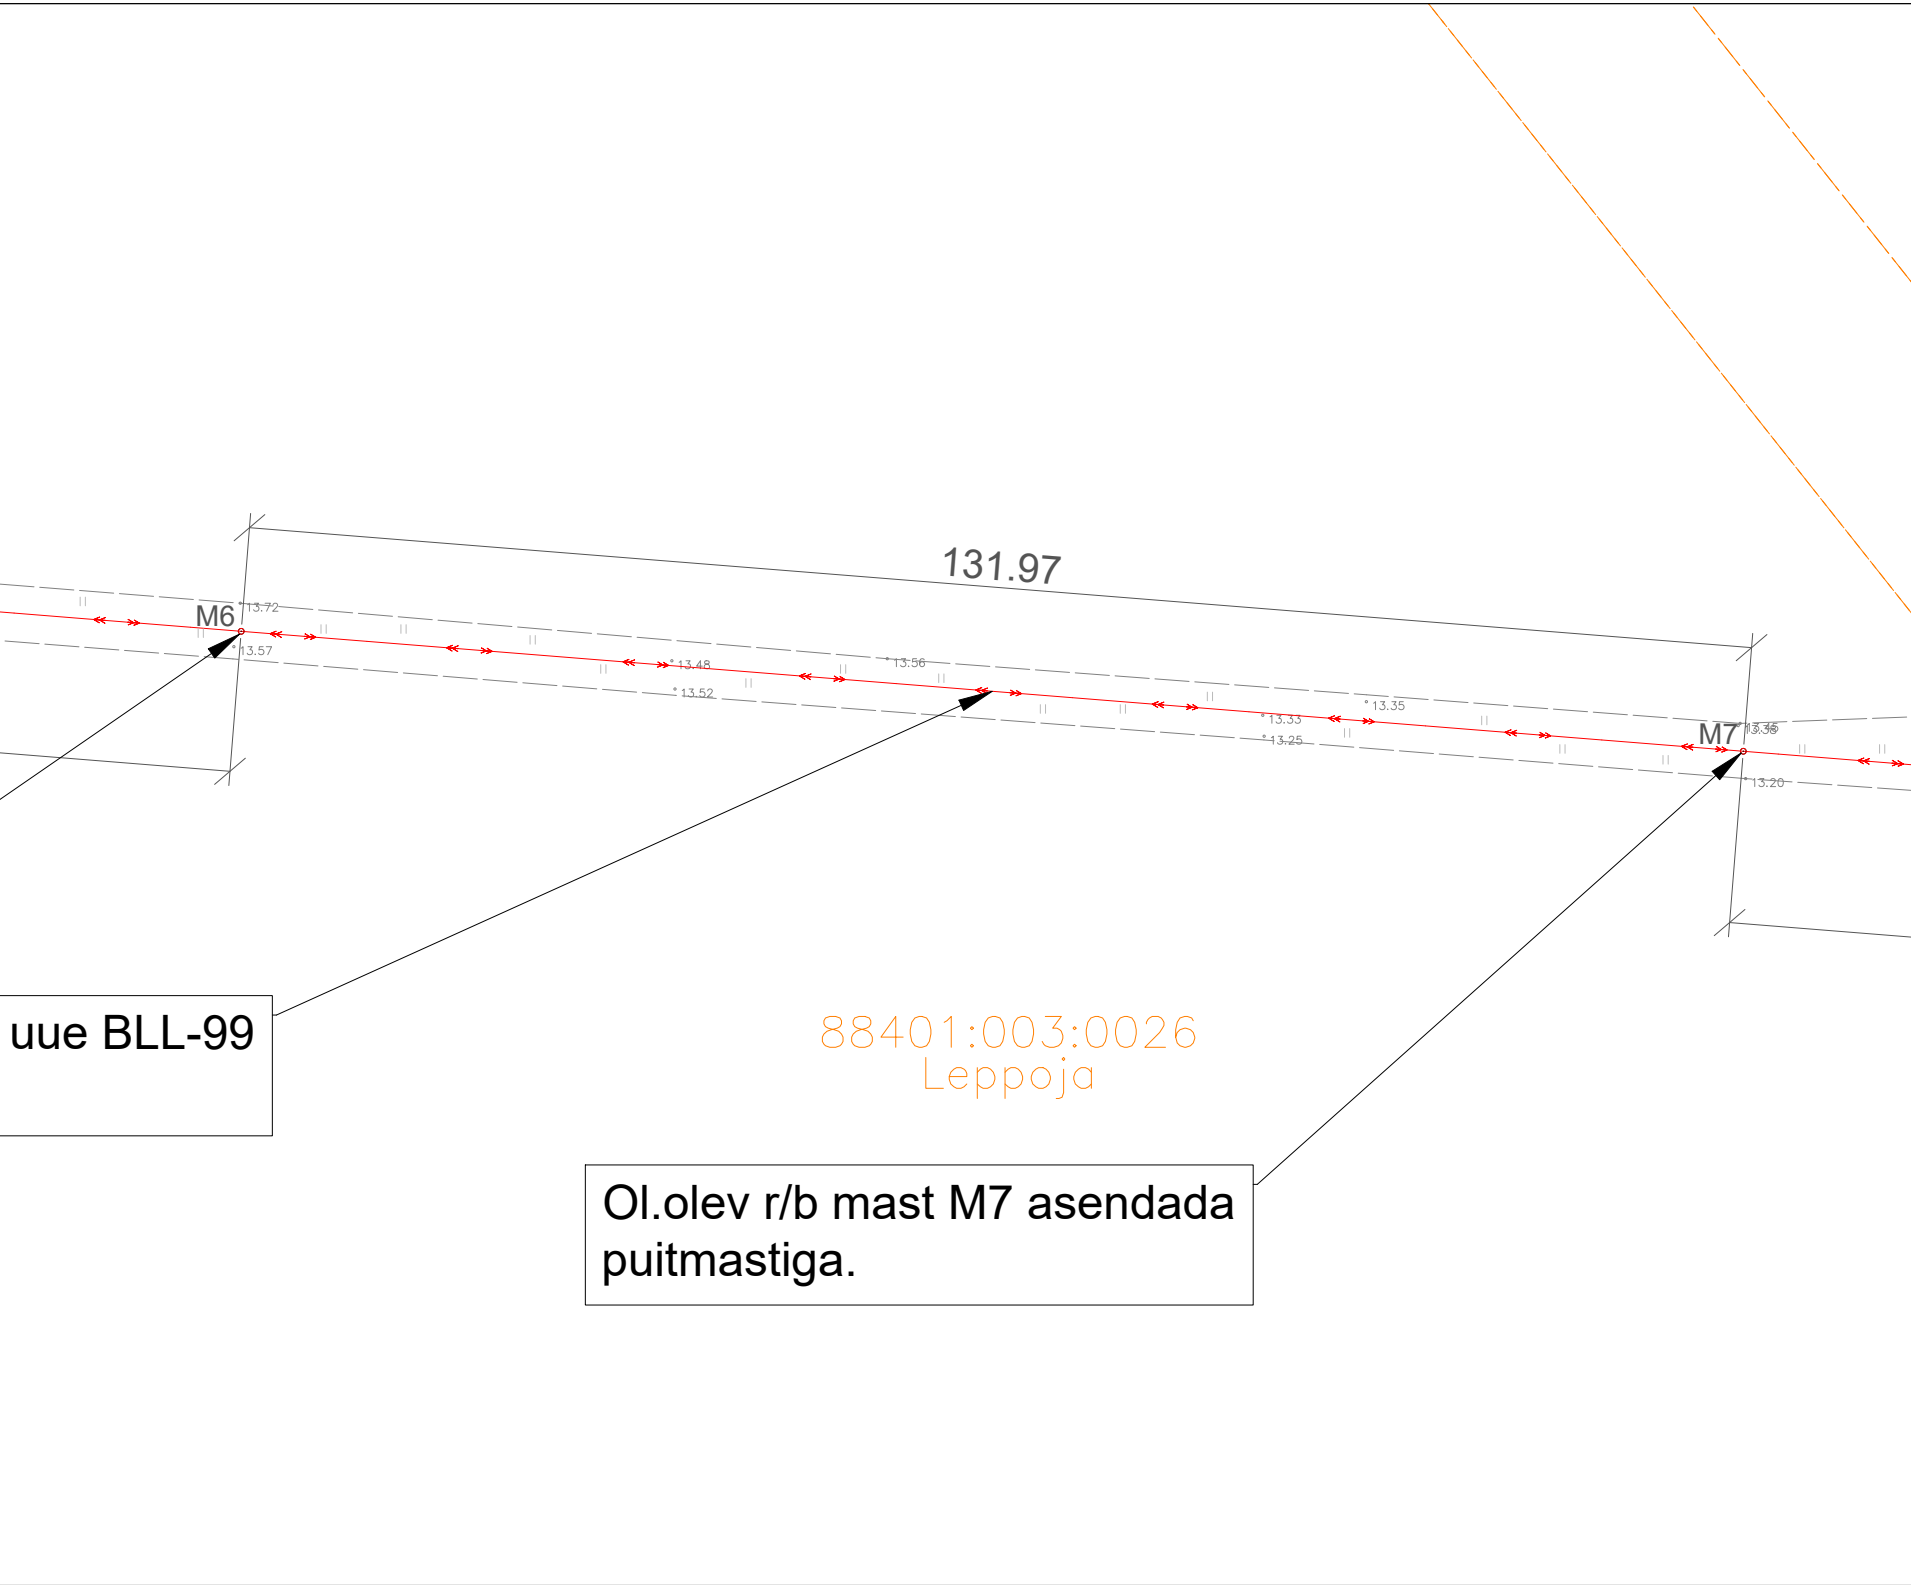
131.97
M6
13.72
13.57
13.48
13.56
13.52
13.33
13.35
13.25
M7
13.38
13.20
88401:003:0026
Leppoja

uue BLL-99

Ol.olev r/b mast M7 asendada puitmastiga.

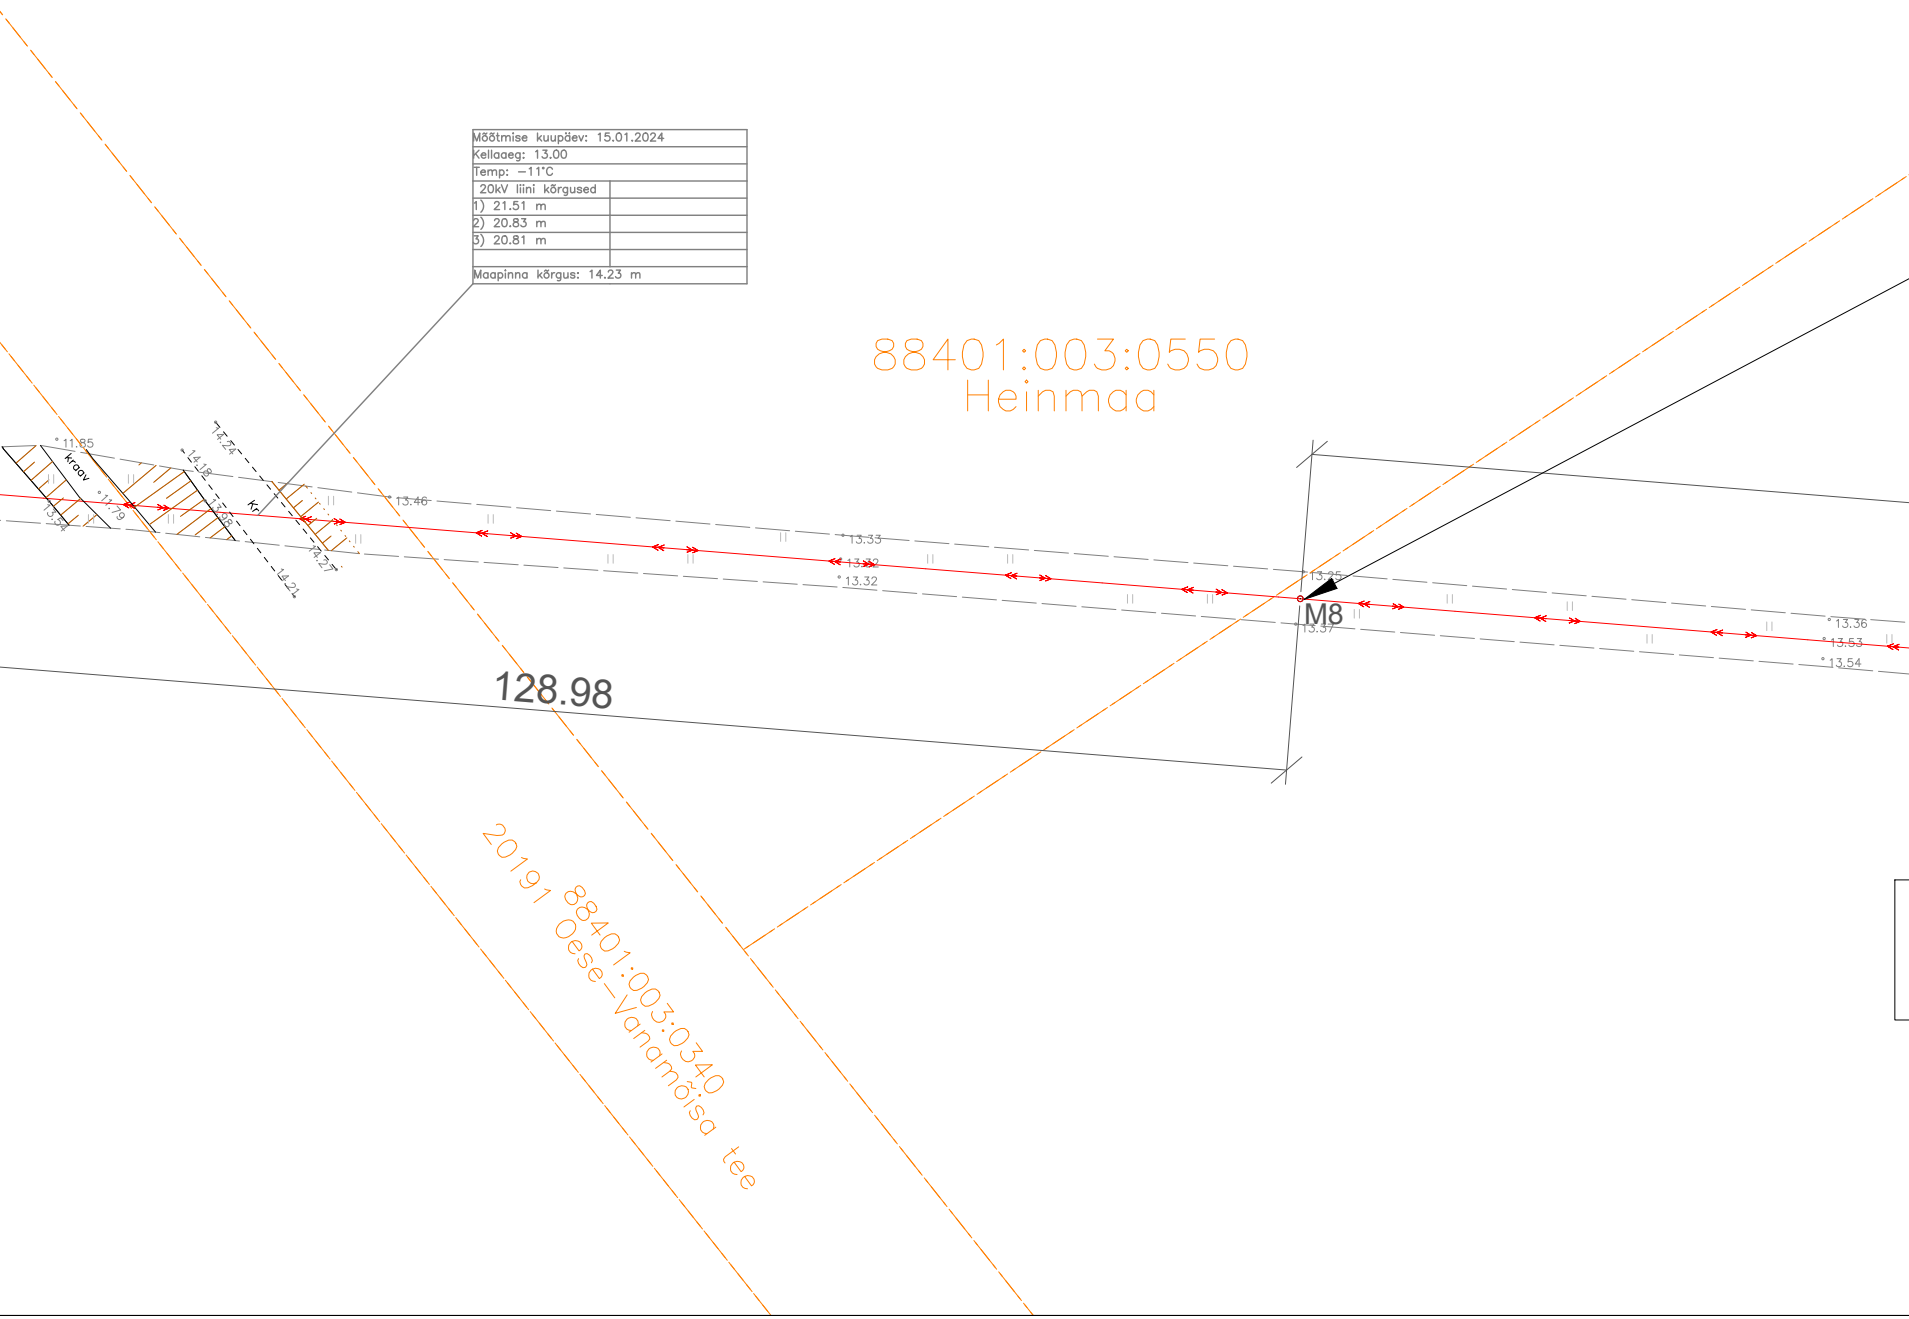
88401:003:0550
Heinmaa
20191 88401:003:0340
Oese–Vanamõisa tee
128.98
M8
kraav
Kr
11.85
11.79
13.54
14.24
14.18
13.98
14.21
14.27
13.46
13.33
13.32
13.32
13.25
13.37
13.36
13.53
13.54

Mõõtmise kuupäev: 15.01.2024	
Kellaaeg: 13.00	
Temp: −11°C	
20kV liini kõrgused	
1) 21.51 m	
2) 20.83 m	
3) 20.81 m	
Maapinna kõrgus: 14.23 m	

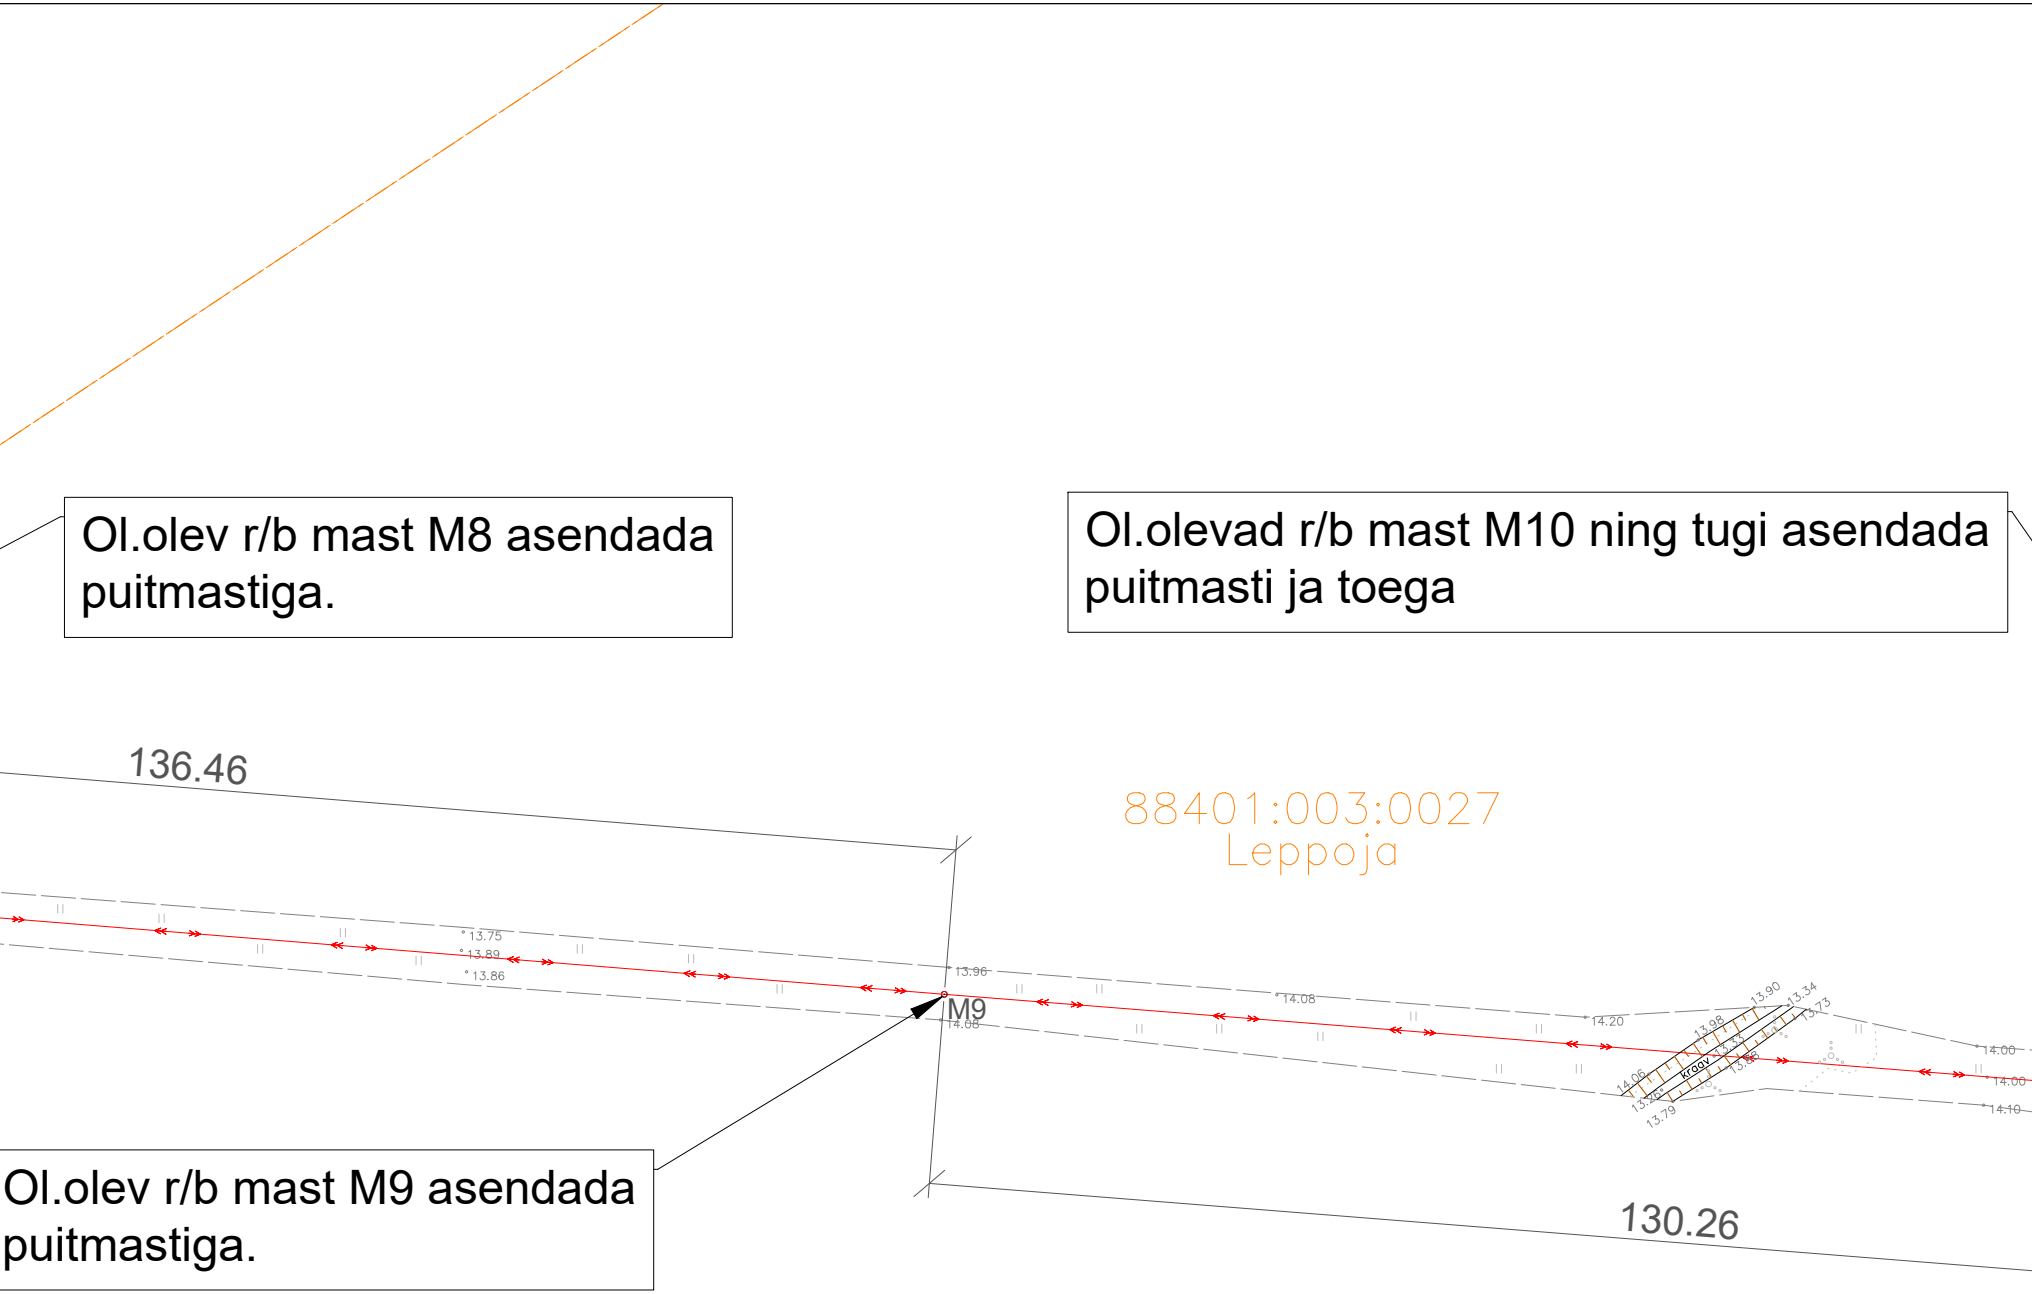
136.46
88401:003:0027
Leppoja
13.75
13.89
13.86
13.96
M9
14.08
14.08
14.20
13.90
13.34
13.73
13.98
13.33
14.06
kraav
13.26
13.79
14.00
14.00
14.10
130.26

Ol.olev r/b mast M8 asendada puitmastiga.

Ol.olevad r/b mast M10 ning tugi asendada puitmasti ja toega

Ol.olev r/b mast M9 asendada puitmastiga.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev kõrgepinge õhuliin
Kinnistu piir
○ Olemasolev puitmast
Projekteeritud KP õhuliin
○ Projekteeritud puitmast
Projekteeritud masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata joonisel 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

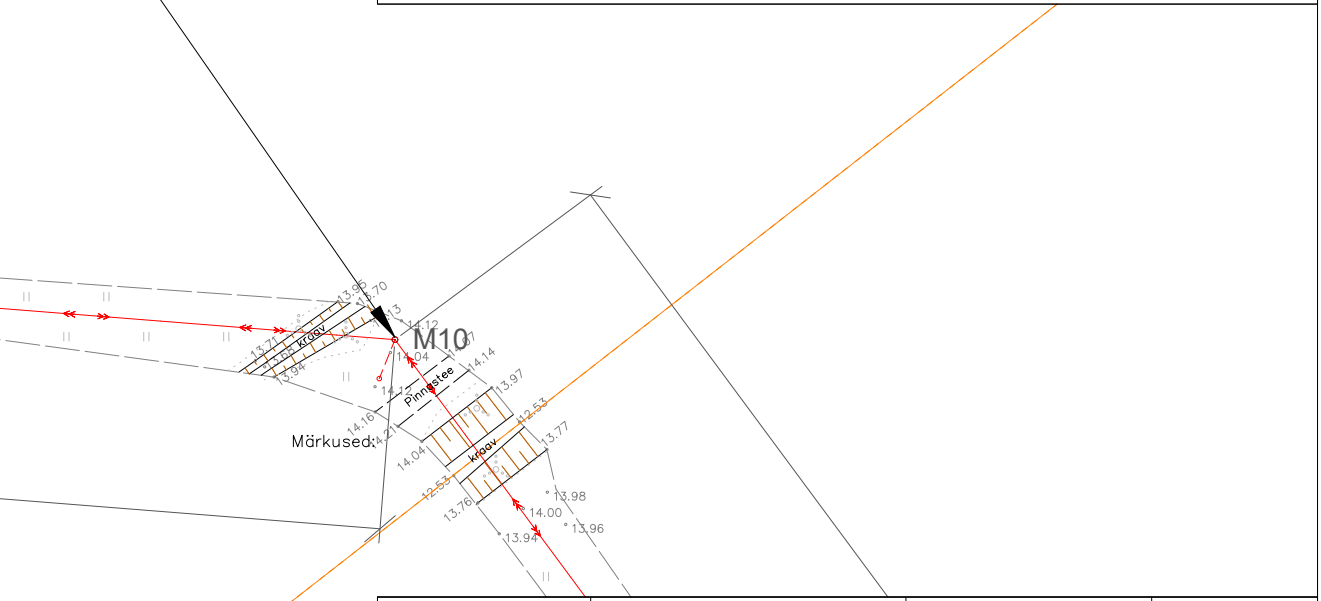
M10
13.95
13.70
13.13
14.12
13.71
13.68
kraav
13.94
14.04
14.07
14.14
Pinnastee
14.12
13.97
14.16
14.21
Märkused:
12.53
13.77
14.04
kraav
12.53
13.76
13.98
14.00
13.96
13.94

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 12.02.2024 Töö nr: 02/04/0602
Töö nimetus: Elektritootja (500kW ja üle) tingimuste muutmine Koplimäe, Vigala-Vanamõisa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC0602		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK2 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	