


Puurimise vahekavik.
Taastada kõnnitee asfalt!
Orienteeruv maht $S=12.3\text{m}^2$

31701:001:0267
Põhjakodu tn 1

31701:001:0286
Põhjakodu tänava

71813:011:0024
11245 Kiisa-Kohila tee

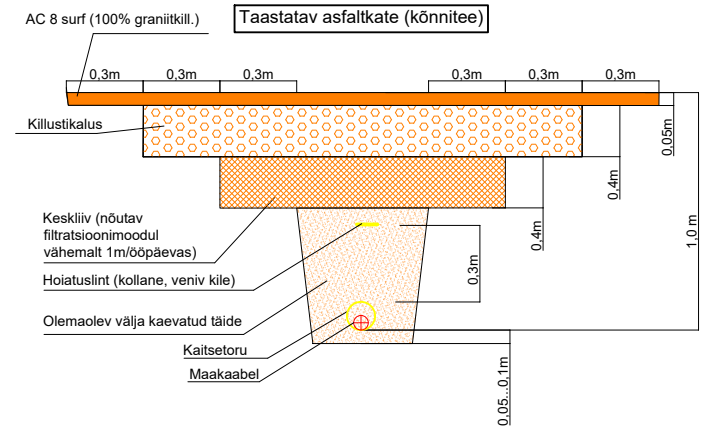

-Olemaolev täide peab olema ilma suuremate mullakamatateta!

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 1250N, suundpuurimine
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev truu
- Taastatav kõnnitee asfalt

- Jalgteed asfalt tuleb taastada Transpordiameti juhendidest lähtudes!
- Tee-ehituslikke taastamistöid tohib teostada vastavat pädevust omav isik
- Teedeehituslikke taastamistödeks tuleb sõlmida leping, milles sätestatakse eelkõige tehnilised nõuded, tähtajad ja vastutus.

Tellijä: elektrilevi

Töövõtja: enersense

Aadress: Möigu 3, Tallinn
10112
Reg. nr: 11445550

Kuupäev: 29.09.2024

Töö nr: RP/24/014/1

Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine
Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa
IP7157

E-mail: liis.tammekand@
enersense.com

Joon nr: 004

Mõõtkava:-

Joonise nimetus: Katete taastamine

Projekteeris: Liis Tammekand
Kontrollis: Janar Kubbi