

Kaabli kaitsetorud:  
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;  
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:  
haljasalal min 0,7m (v.a riigitee maal);  
Kärkna tn pinnase tee all min 1,0m;  
Riigitee 11310 all - min 1,5m;  
Riigiteemaal - min 1,2m.

Pritsimaja:(Aruküla) F3 mast M11:  
Mastist rajada maakaabel AXPK 4G50  
(MPL437597) kuni projekteeritud liitumiskilbini  
LK235100. L=173/186m.

M11-puurimiskaevik "A":  
lahtine kaeve L<sub>trass</sub>=76m.

Ettevaatust!  
ELA SA sidetrass.

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK235100.  
Peakaitse 3xC20, arvesti PLC.  
Paigaldada reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile,  
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning  
tuua maapinnale.

65101:008:0240  
Laine tn 4

Puurimiskaevik "C" - LK235100  
lahtine kaeve L<sub>trass</sub>=10m.


Puurimislõik B-C:  
L<sub>trass</sub>=49m. Vt ristmeväljajoonis 004.  
Tööd riigiteel nr 11310 km 23.05-23.1.

Puurimislõik A-B:  
L<sub>trass</sub>=38m. Vt ristmeväljajoonis 003.  
Ristumine riigiteega nr 11310 km 23.05.  
Ettevaatust! Ristumine ELA SA trassiga.  
Trassi asukoht enne tööde alustamist fikseerida.

Ettevaatust!  
ELA SA sidetrass.

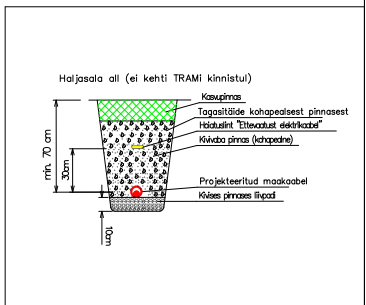
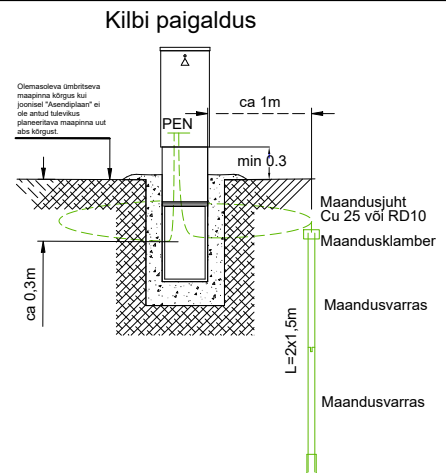
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL



Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga



- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliini post (r/b)
- Olemasolev sidekaabel (ELA SA)

Märkus:  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-022.  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel  
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.



Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 01.04.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-25-022
Töö nimetus: Laine tänav liitumine, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond LC3436		E-mail: sander.kotter@enersense.com	Joon nr: 001
		Tel nr: +372 5547 836	Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtkava:1:500