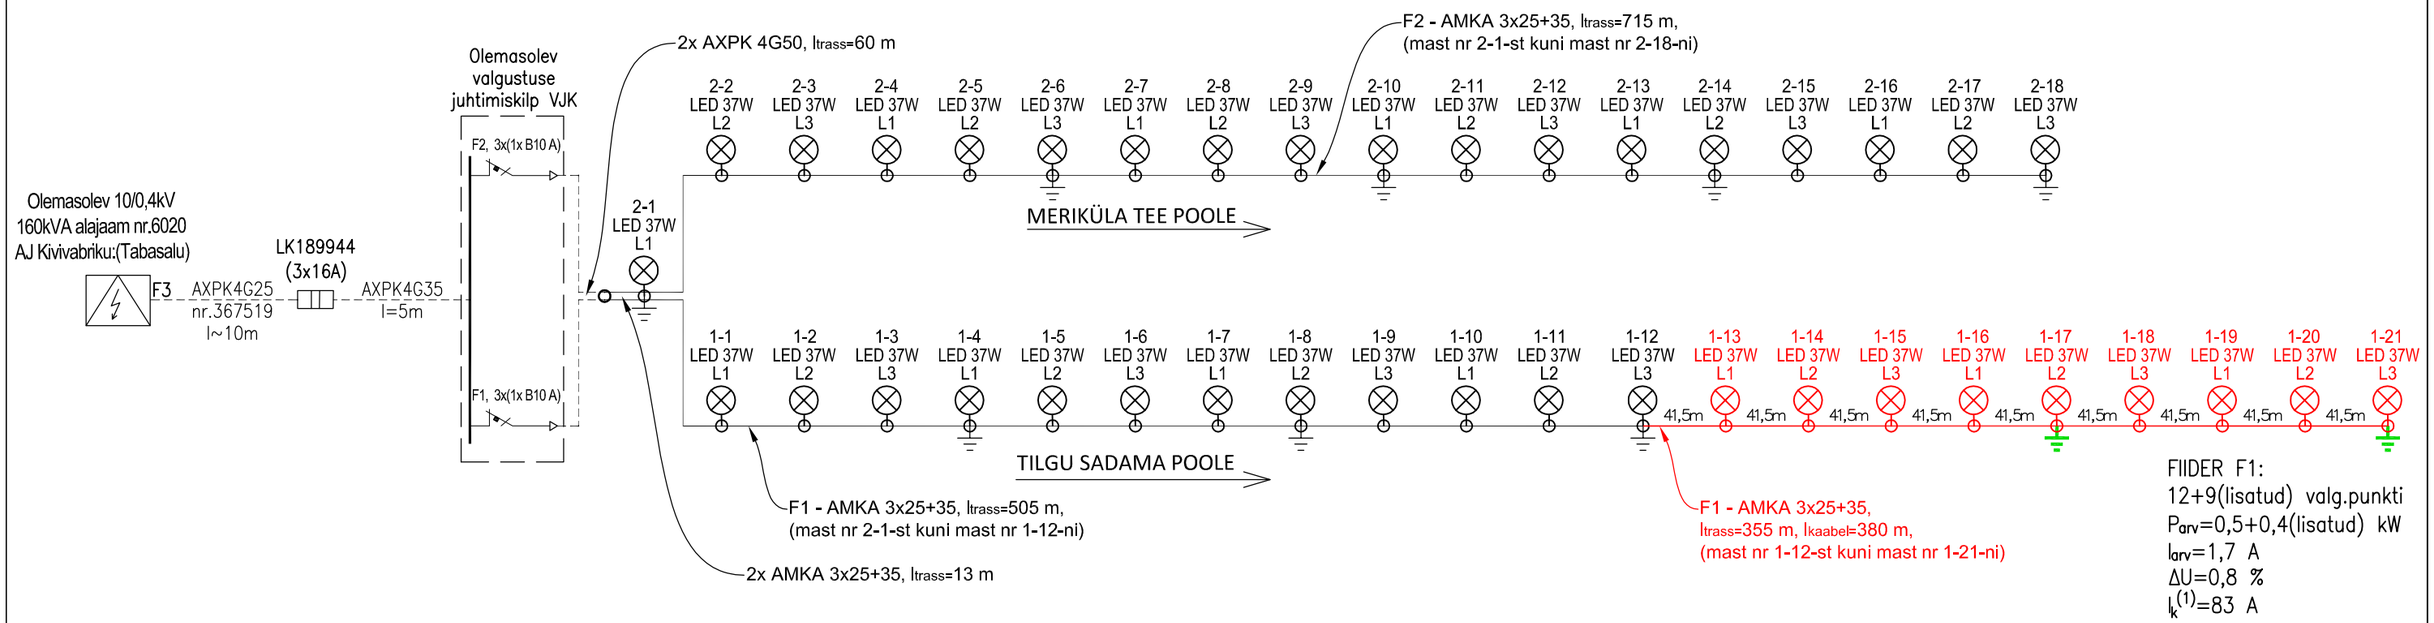

Ol.olevad paigaldised

Proj. paigaldised

Proj. LED-valgusti puitmastil: Vizulo Micro Martin, mast H=8m konsooliga L=1,5m

2-3 Proj. masti fiider ja nr

LED37W Proj. valgusti võimsus

L1 Faas

Proj. maandus

Proj. õhuliin rippkaabliga

Proj. valgustuse maakaablivõrk

Märkused:

1. Ühendused klemmide ja valgusti vahel konsooli sees teha kaabliga XPUJ 3*2,5 mm², kaitsta sulavkaitsmega 6A.

ELEKTRITSENTRUM
Tel.6506156, 6701177
Fax.6506112
E-mail projekt@elektritsentrum.ee
MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001
Vääna 13
11612 Tallinn

Projekti juht	R.Edovald	
Projekteerija	T.Tšernetsova	
Kuupäev	07.2022	

Tellija: Harku Vallavalitsus

Objekt: Tilgu tee II etapi (Tilgu põik –Tilgu sadam) tänavavalgustus, Meriküla, Harku vald, Harjumaa

Teevalgustusvõrgu skeem

Staadium
TP
22008
EL–5–01
LEHT 1/1
VERSIOON 1