


0,4 kV õhuliini ristumine maanteega nr. 11414 Tilgu tee (19801:001:1629) km1,29

H
M1:200

24.00m
23.00m
22.00m
21.00m
20.00m
19.00m
18.00m
17.00m
16.00m
15.00m

Proj. välisvalgustuse
rippkeerdkaabel
AMKA 3x16+25

f_{max}=0,59m

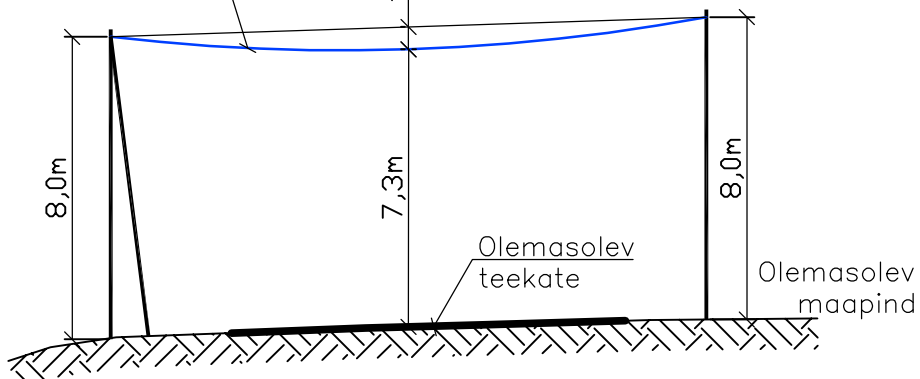

Projekteeritud juhtmete kõrgus

+23,40

Maapinna kõrgus

+15,02+15,20+15,78

+16,03

+16,11

+16,24

+16,28

Visang, m

39,4


Kaugused

Masti nr

2-5

2-4

PLAAN
M1:500

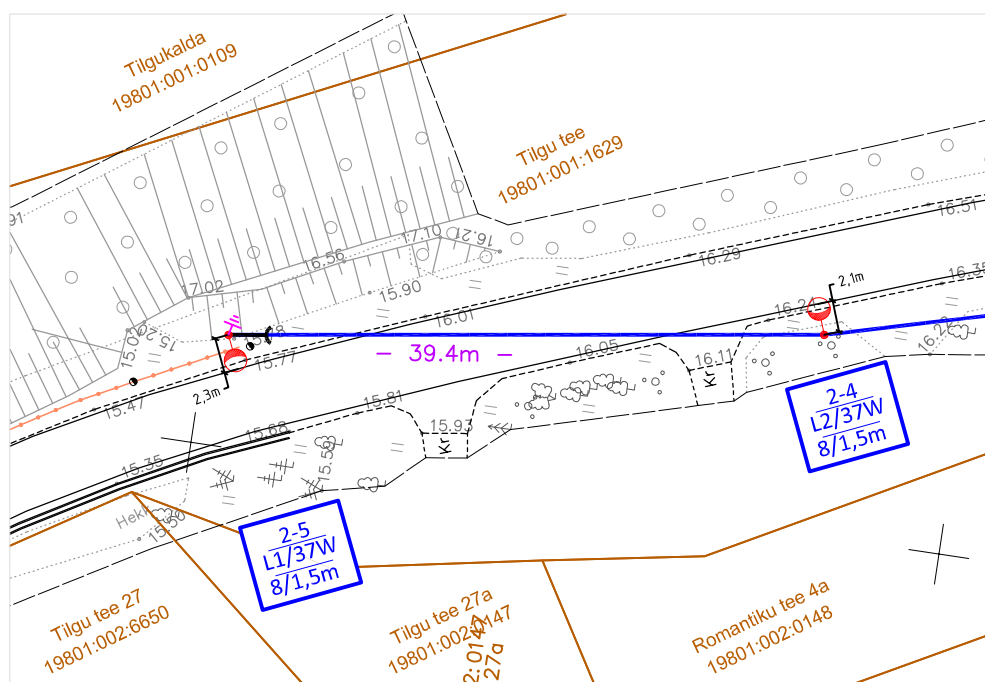

ELEKTRITSENTRUM

Tel.6506156, 6701177

Fax.6506112

E-mail projekt@elektritsentrum.ee

MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001

Väina 13
11612 Tallinn

Tellija

Harku Vallavalitsus

Objekt

Tilgu tee II etapi (Tilgu sadam –Tilgu põik)
tänavavalgustus,
Meriküla, Harku vald, Harjumaa

Stadium

TP

22008

Projekti juht

R.Edovald

Projekteerija

T.Tšernetsova

Ristmävli 1

EL-6-01

LEHT 1/1

Kuupäev

08.2022

VERSION 1