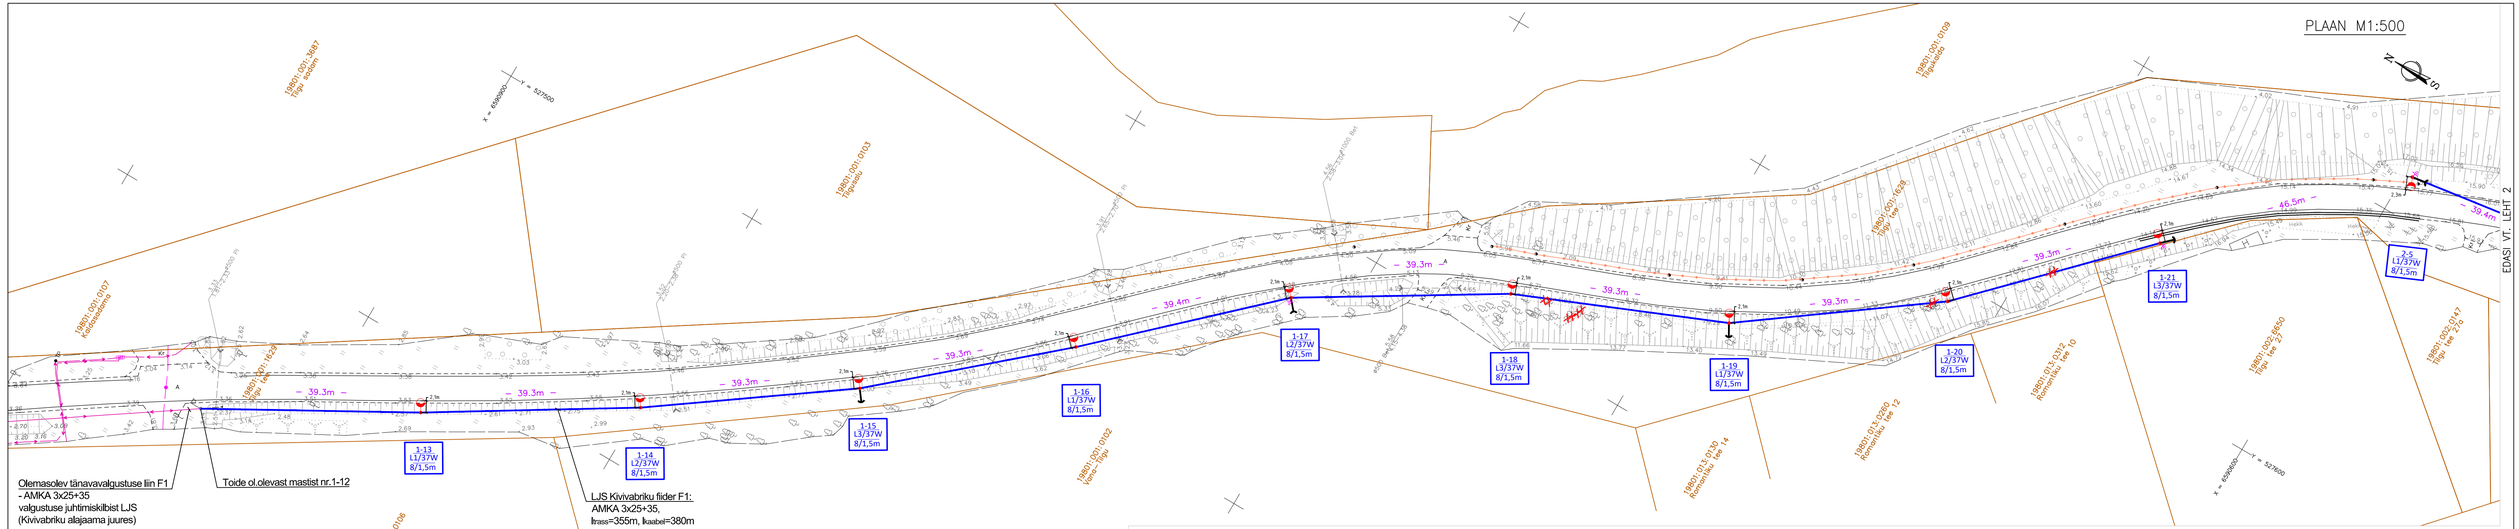

TINGMÄRGID:

- Kinnistu piir
- Olemasolev tänavavalgustuse õhuliin koos mastiga
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev sidekaabel

Käesolevas projektis projekteeritud:

- Valgustusmast (puitmast) koos tänavavalgustiga, konsool- 1,5m
- Tänavavalgustuse rippkeerdkaabel
- Tõmmits
- Tugi
- Kordusmaandus
- 1-14 L2/37W 8/1,5m — fiidri nr.-masti nr. faas/võimsus masti kõrgus/konsool
- Likvideeritav puu

MÄRKUSED:

- Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normidele.
- Valgustid - Vizulo Micro Martin 37W 16 LEDs, asuvad 1,5m konsoolidel, valgusti orienteeruv paigalduskõrgus on 8m.
- Projekteeritud valgustite kaldenurgad horisontaalpinna suhtes on 0° (kui plaanil pole näidatud teisiti).
- Mastid - immutatud puitmastid 10m (maapealse osa kõrgus on 8m).
- Tee valgustusklass - M5.
- Teevalgustusvõrk - rippkeerdkaabel AMKA 3x25+35. Õhuliini rippkaabli paigaldamisel kasvavate puude läheduses, vältida puude võrade kahjustamist. Vajaduse korral kärpida vähesel määral oksi nii, et kaabel ei puutuks vahetult kokku tüve ega võraga. Soovituslik on raietööd teostada peale mastide paigaldamist, et vältida liigset metsaraiet.
- Riigiteega ristuvate ja riigiteega lõikuvate õhuliinide vähim kõrgus tee pinnast juhtme suurima rippe puhul peab olema minimaalselt 7,0m. Riigitee maaüksusel paiknevate kaablite minimaalne lubatud sügavus on 1,0m.
- Teevalgustusvõrgu skeemi vt.joon. 22008_TP_EL-5-01.
- Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate tehnovõrkude trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaitsevööndidega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd võrgu valdaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevöödis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
- Kõik kaevealade katted taastada vähemalt tööde-eelses seisundis.

Lehtede paiknemise skeem:

Joonise aluseks on kasutatud OÜ Kirjanurk poolt aprillis 2022 koostatud maa-ala plaani tehnovõrkude ja kinnistu piiridega (töö nr. 7828G), koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

ELEKTRITSENTRUM Tel.6506156, 6701177 Fax.6506112 E–mail projekt@elektritsentrum.ee MTR nr. EEP001002, EL10166300–0001 Võõnu 13 11612 Tallinn	Tellija	Harku Vallavalitsus	Staadium
	Objekt	Tilgu tee II etapi (Tilgu sadam –Tilgu põik) tänavavalgustus, Meriküla, Harku vald, Harjumaa	TP
			22008
Projekti juht	R.Edovald		
Projekteerija	T.Tšernetsova		
		Asendiplaan M1:500	EL–4–01
Kuupäev	07.2022		LEHT 1/3
			VERSIOON 1