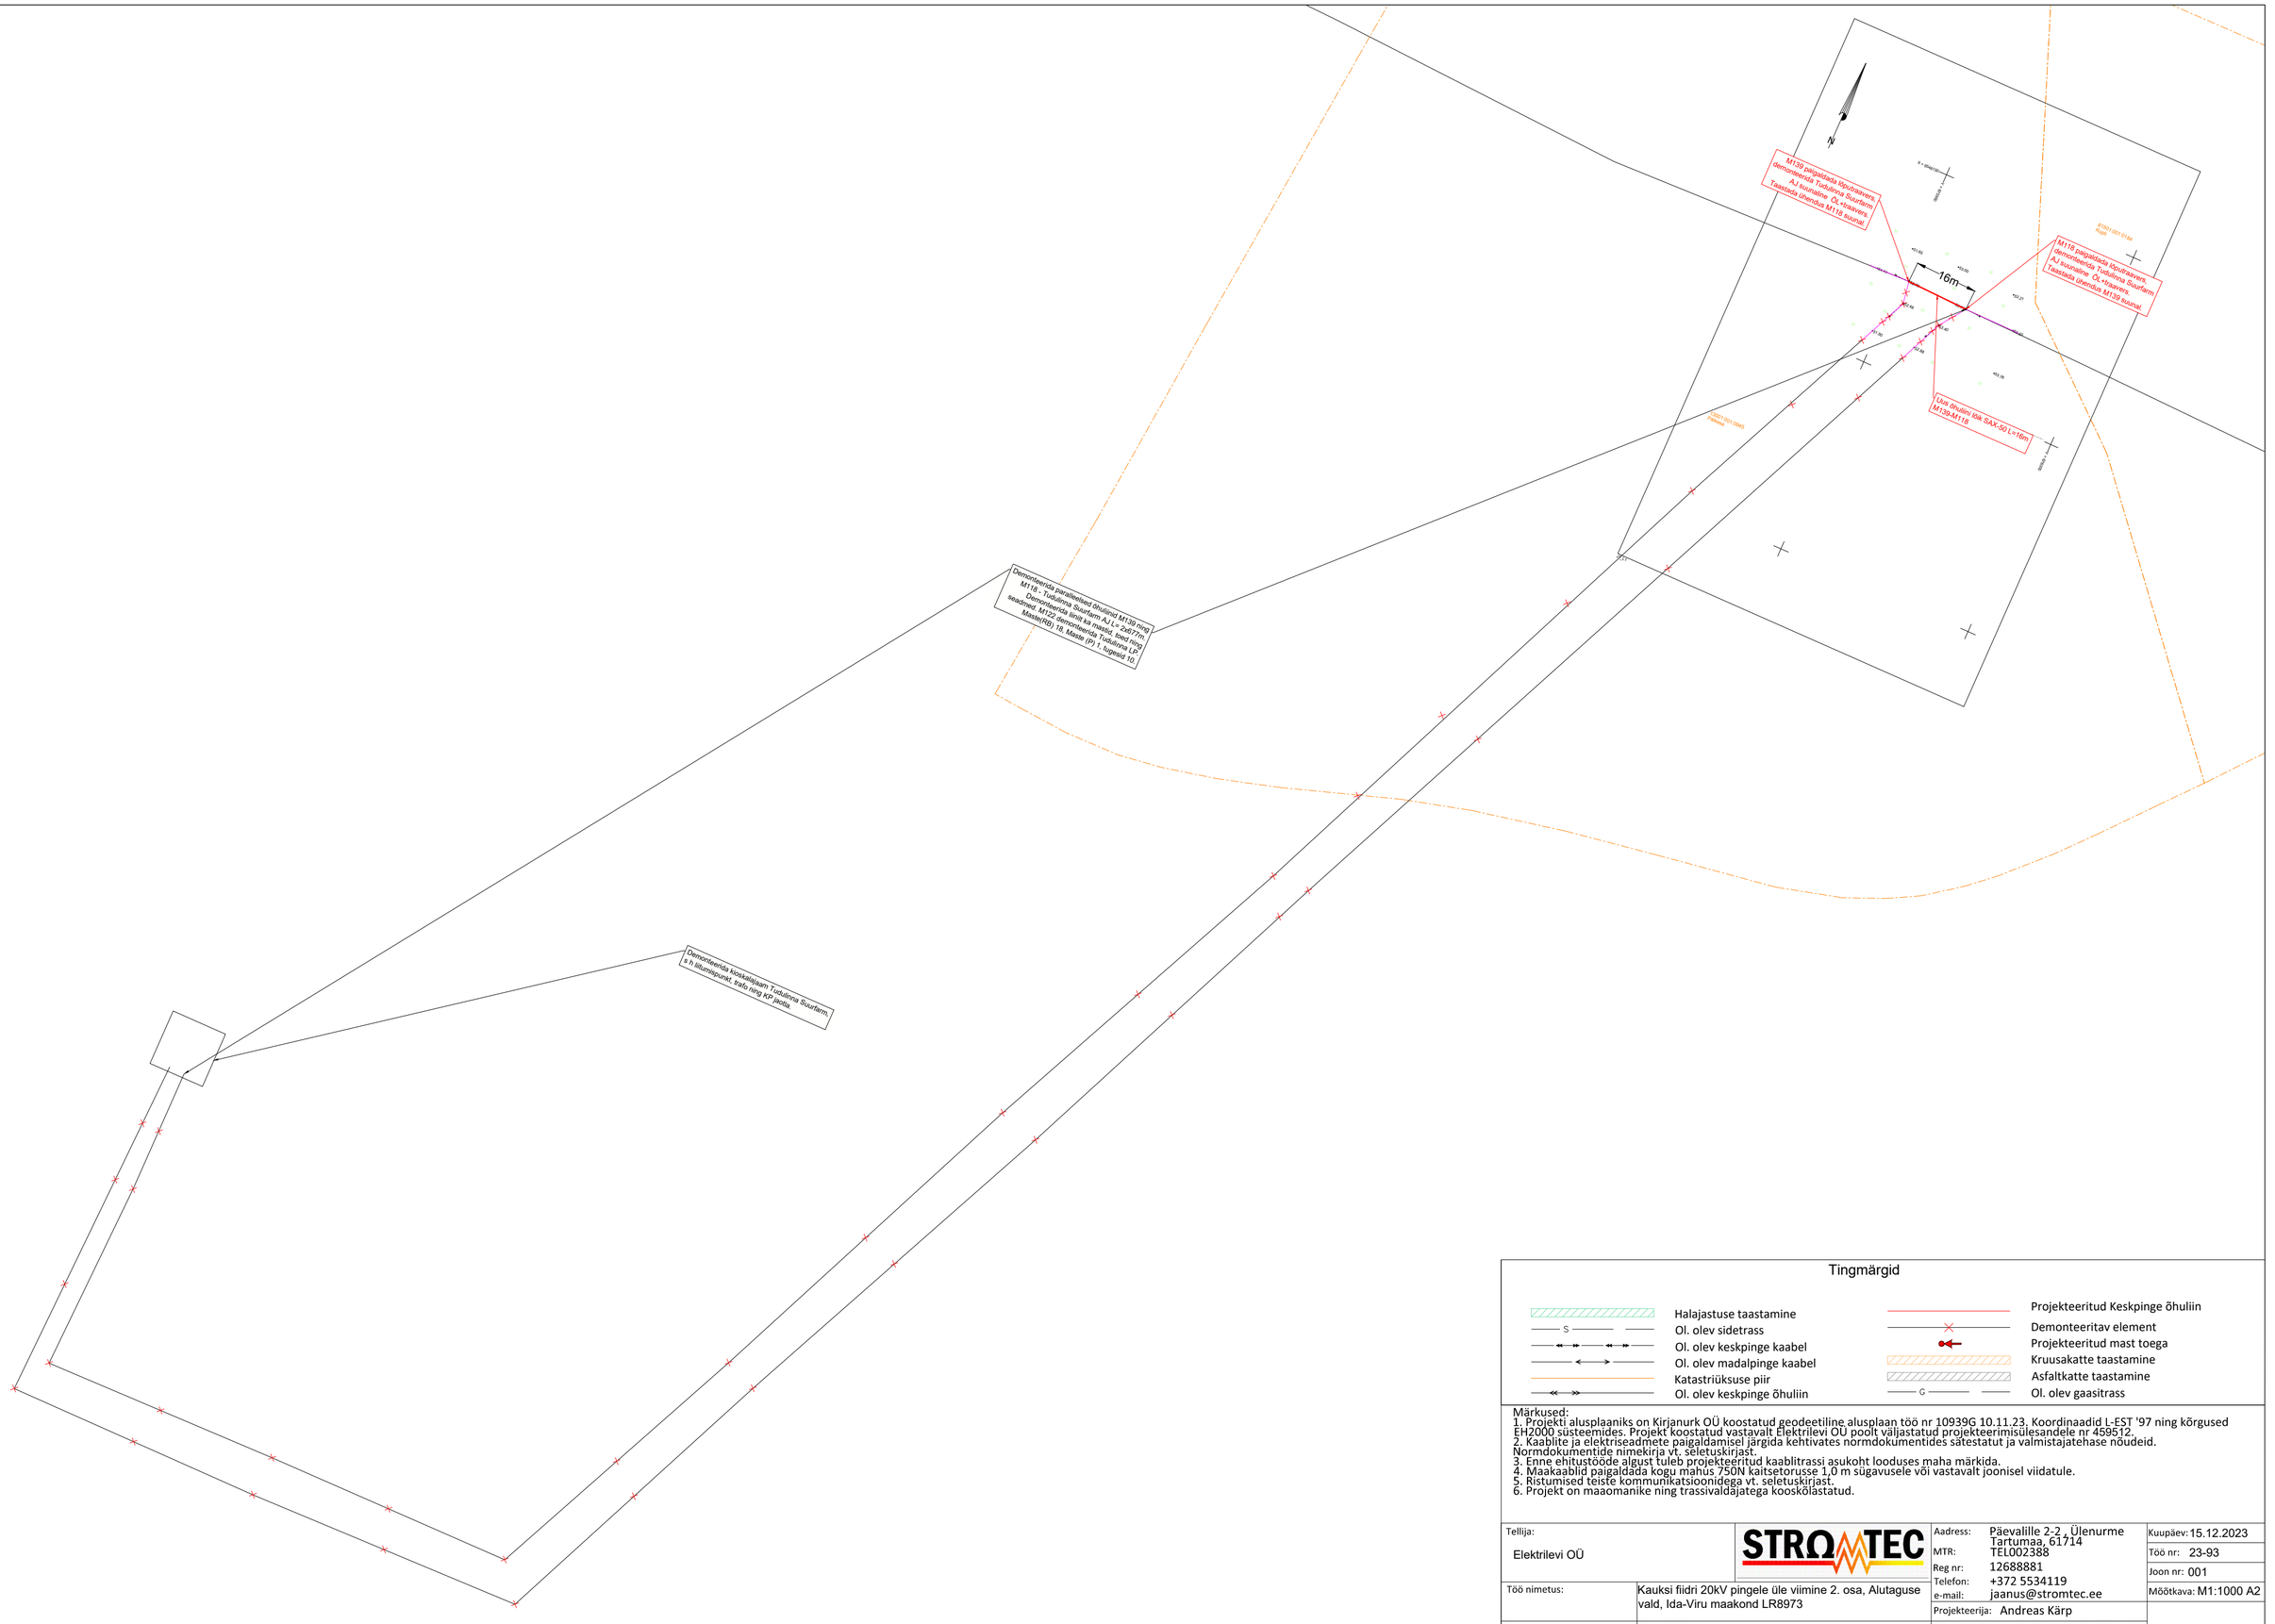

Tingmärgid

- Halajastuse taastamine
- Ol. olev sidetrass
- Ol. olev keskpinge kaabel
- Ol. olev madalpinge kaabel
- Katastriüksuse piir
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- Projekteeritud Keskpinge õhuliin
- Demonteeritav element
- Projekteeritud mast toega
- Kruusakatte taastamine
- Asfaltkatte taastamine
- Ol. olev gaasitrass

Märkused:
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 10939G 10.11.23. Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused EH2000 süsteemides. Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 459512.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaablid paigaldada kogu mahus 750N kaitsetorusse 1,0 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Projekt on maaomanike ning trassivaldajatega kooskõlastatud.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 15.12.2023
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 23-93
		Reg nr:	12688881	Joon nr: 001
		Telefon:	+372 5534119	Mõõtkava: M1:1000 A2
		e-mail:	jaanus@stromtec.ee	
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 2. osa, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond LR8973	Projekteerija:	Andreas Kärp	
Joonise nimetus:	Asendiplaan		andreas@stromtec.ee +372 53007562	