



Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

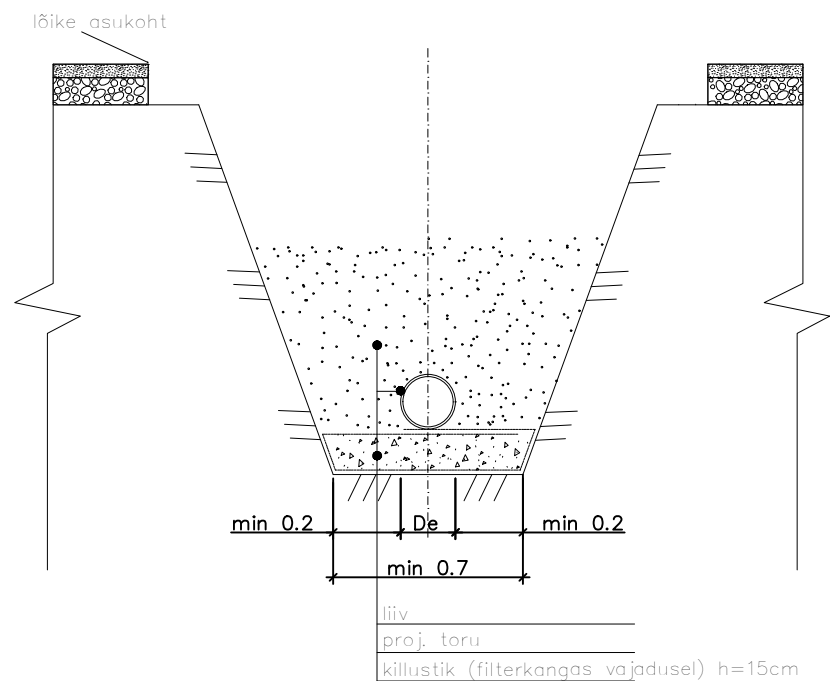


Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

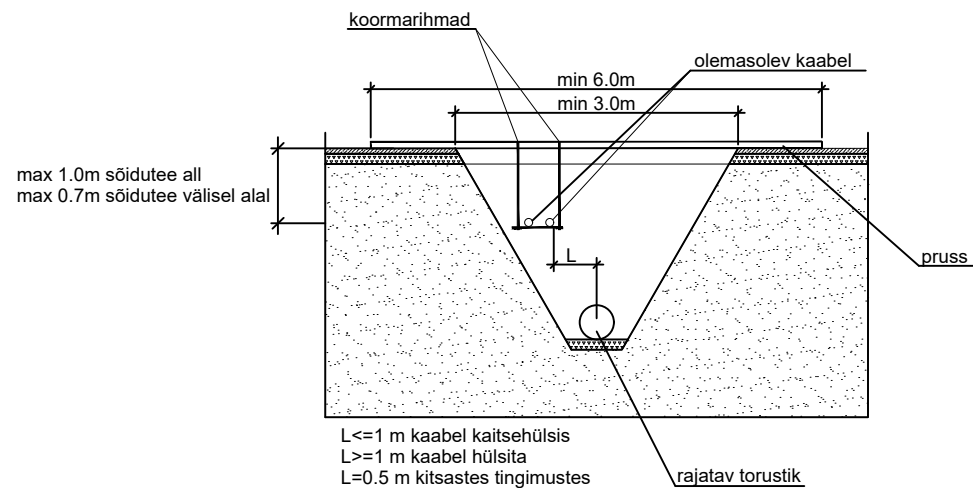


Märkused:

1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.


Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

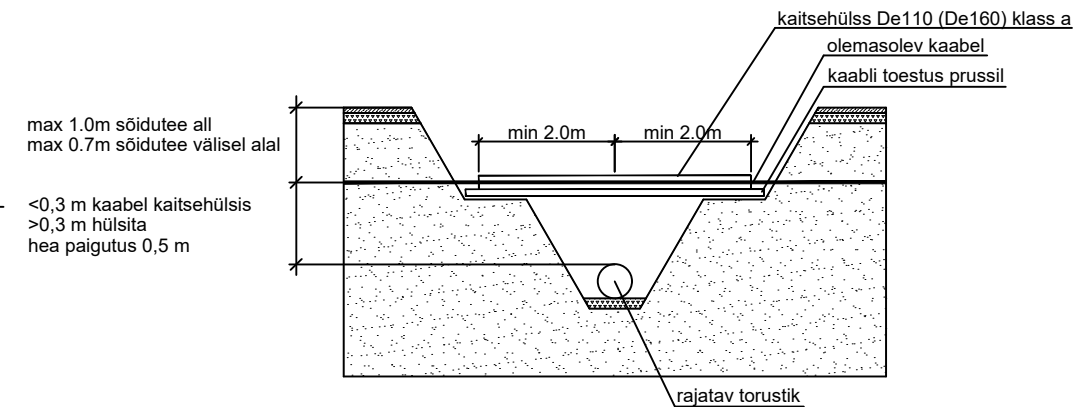

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4

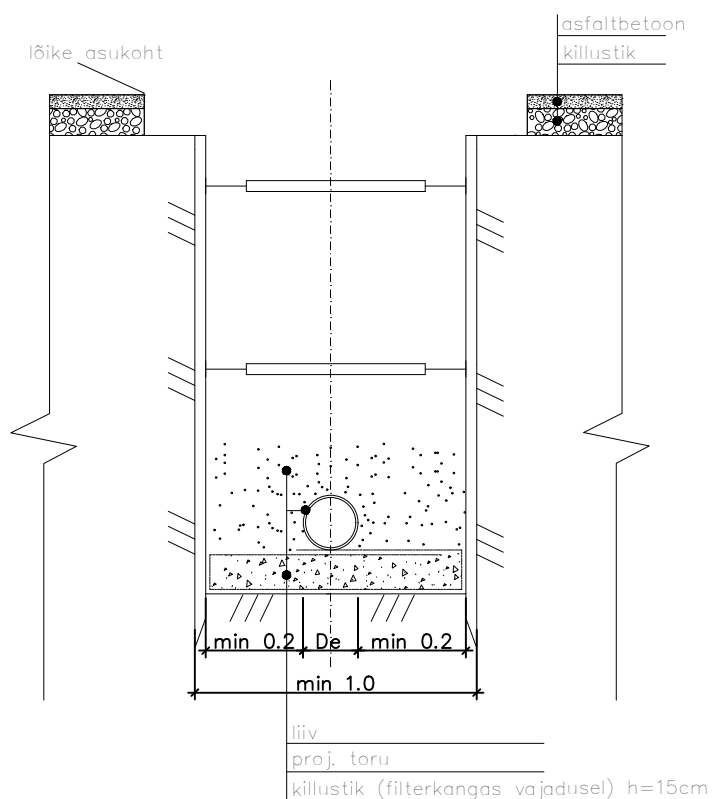

Soojustatud toru ristlõige 3

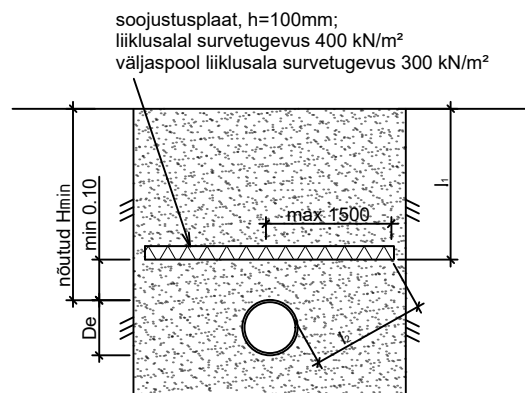

Märkused:

1. Kanalisatsioonitorustik soojustada juhul kui toru rajamissügavus H <1,0 m toru peale.
2. Veetorustik soojustada juhul kui toru rajamissügavus H <1,5 m toru peale.
3. Samad vahemaad kehtivad ka truubitoruga ristmusel.
4. Vajaliku plaadi mõõdu leidmine optimaalsetel tingimustel: I1+I2=X
X=vajalik paigaldussügavus maapinnast toru laeni;
Soojustamise järgselt peab olema täidetud tingimus Hmin=X



Suur-Jõe tn 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: AS Pärnu Vesi			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Survekanalisatsioon Paide mnt 2, Pärnu linn, Pärnu linn			1358	PP
			Kaust nr. VKV-12	
Joonise nimetus: Kaeviku ristlõiked Taastamine			Joonise nr: 5-01	
Projektijuht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/		
			Trükitud: 12.08.2026	
Faili nimi: 1358_PP_VKV.dwg				