
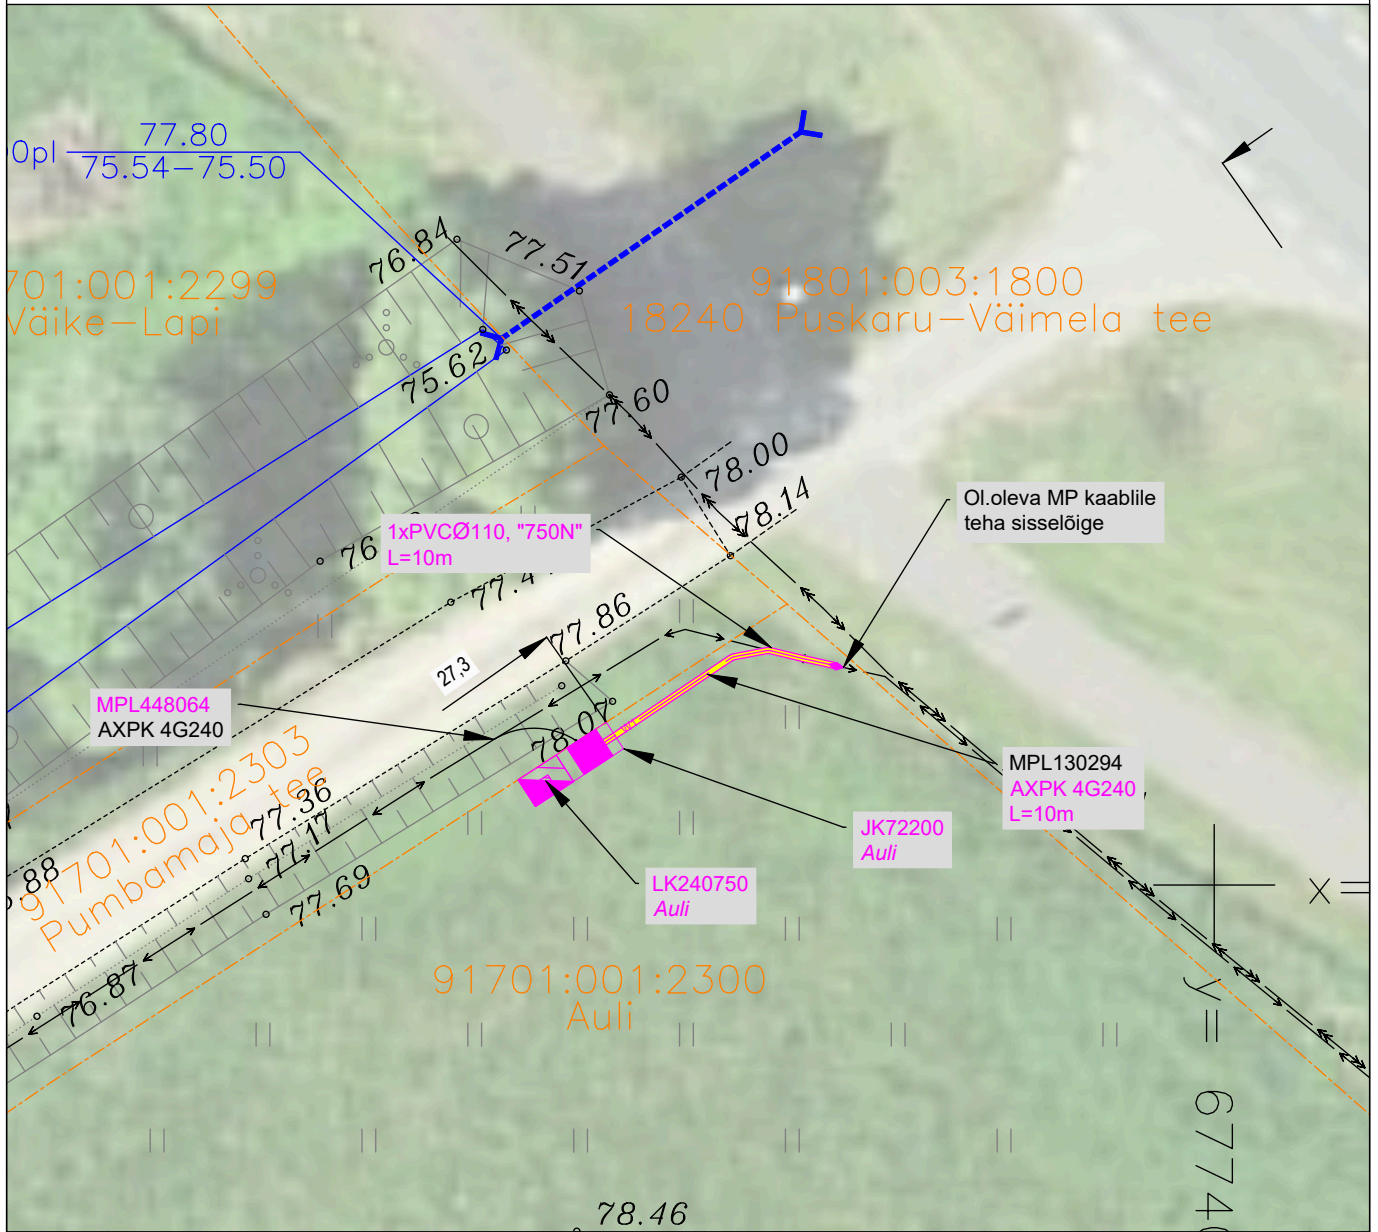


TINGMÄRGID

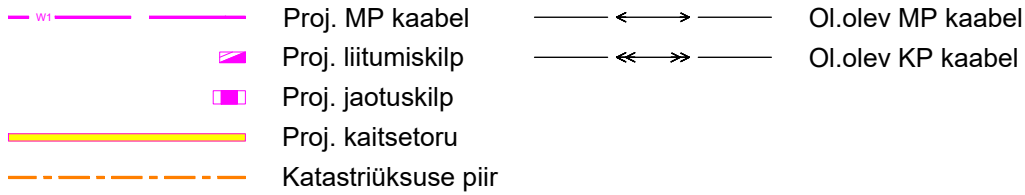

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 512403.
2. Rajada kaablitrass, liitumis- ja jaotuskilp vastavalt joonistele LC5085-1 ja LC5085-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:			Auli kinnistu liitumine madalpingel, Lapi küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ					
Joonis:			0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			LC5085-1					
 CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101			Projekteeris	Egert Siigur		20.03.2026		Mõõtkava			1:250		Leht	Lehti
			Kontrollis	Egert Siigur							Staadium		TP	