KS-15...KS-20

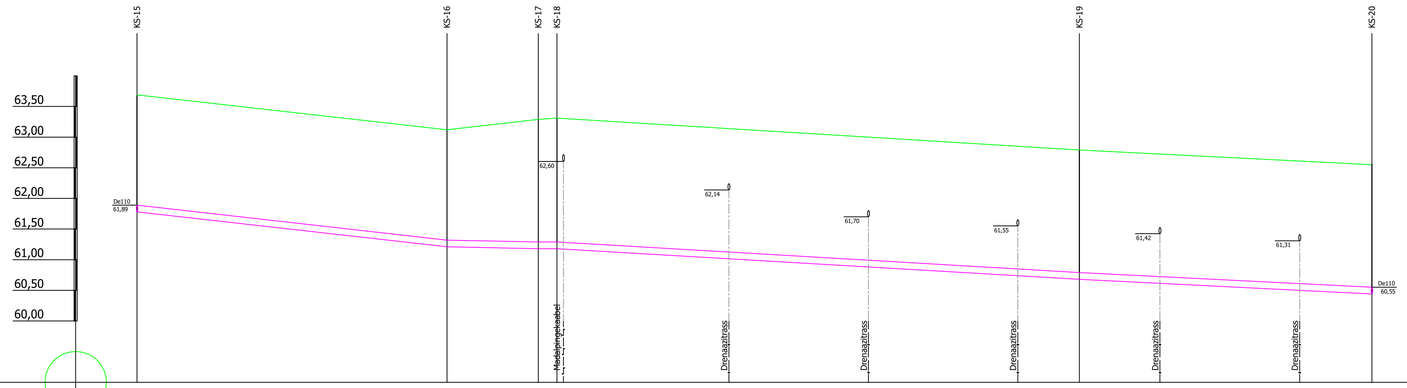

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KS-15	KS-16	KS-17	KS-18	KS-19	KS-20
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	63,69	63,12	63,29	63,31	62,79	62,55
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	63,69	63,12	63,29	63,31	62,79	62,55
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	61,89	61,32	61,29	61,29	60,79	60,75
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,80	1,80	2,00	2,02	2,00	1,80
LANG		0,011 50,6m		0,002 14,9m	0,000 3,1m	0,006 85,3m	0,005 47,7m	
TORU MATERJAL		PE De110 - 201,6m			PE De110 - 133,0m	
VAHEKAUGUSED (m)		50,6	14,9	3,1	85,3	47,7

KS-20...KS-23

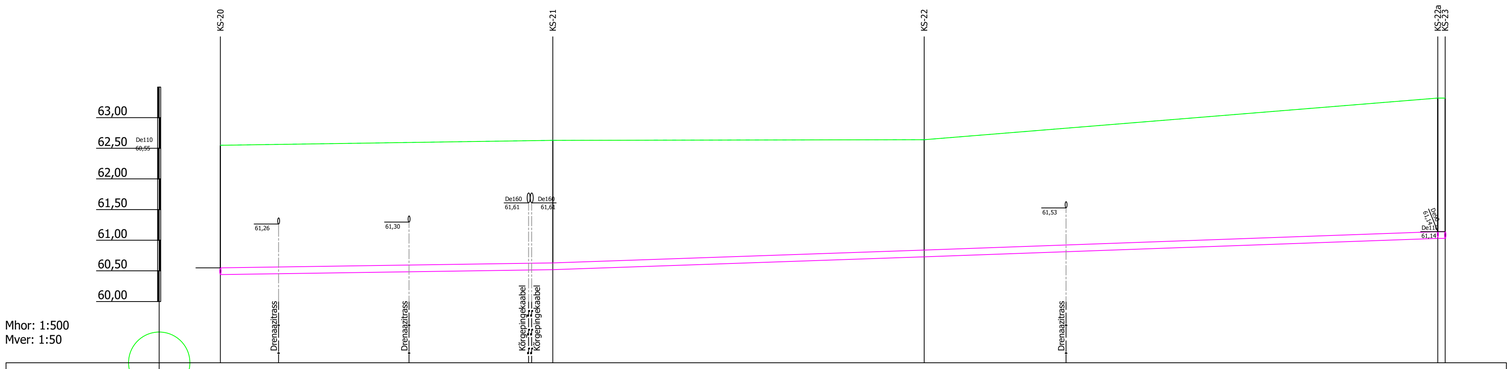

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KS-20	KS-21	KS-22	KS-22a KS-23
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,55	62,63	62,64	63,32 63,32
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,55	62,63	62,64	63,32 63,32
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	60,55	60,63	60,84	61,14 61,14
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,00	2,00	1,80	2,18 2,18
LANG		0,001 54,3m		0,003 60,6m	0,004 83,8m	0,000 1,2m
TORU MATERJAL		PE De110 - 199,9m		PE De110 - 1,2m
VAHEKAUGUSED (m)		54,3	60,6	83,8	1,2

OÜ Entec Eesti
Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn
Tel 617 7430
entec@entec.ee
Reg.nr. 10449959

Tellija: Terrat AS

Töö nimetus: Valtust reovee juhtimiseks Rapla ühiskanalisatsiooni reoveepumpla ja survetorustiku projekteerimine

Projektijuht: Ülar Jõesaar

Projekteerijad: Ülar Jõesaar

Kontrollija:

Joonise nimetus: Pikiprofiilid

Objekti aadress: Rapla vald, Raplamaa

Koostamise kuupäev	Väljatrükkimise kuupäev	Faili nimi	Töö nr	Staadium	Joonise nr	Mõõtkava
25.03.2025	25.03.2025	153325_PP_VKV-4-01_v01.dwg	1533/25	PP	VKV-6-03_v01	1:500