



KS-8...KS-13; V-6a...V-11

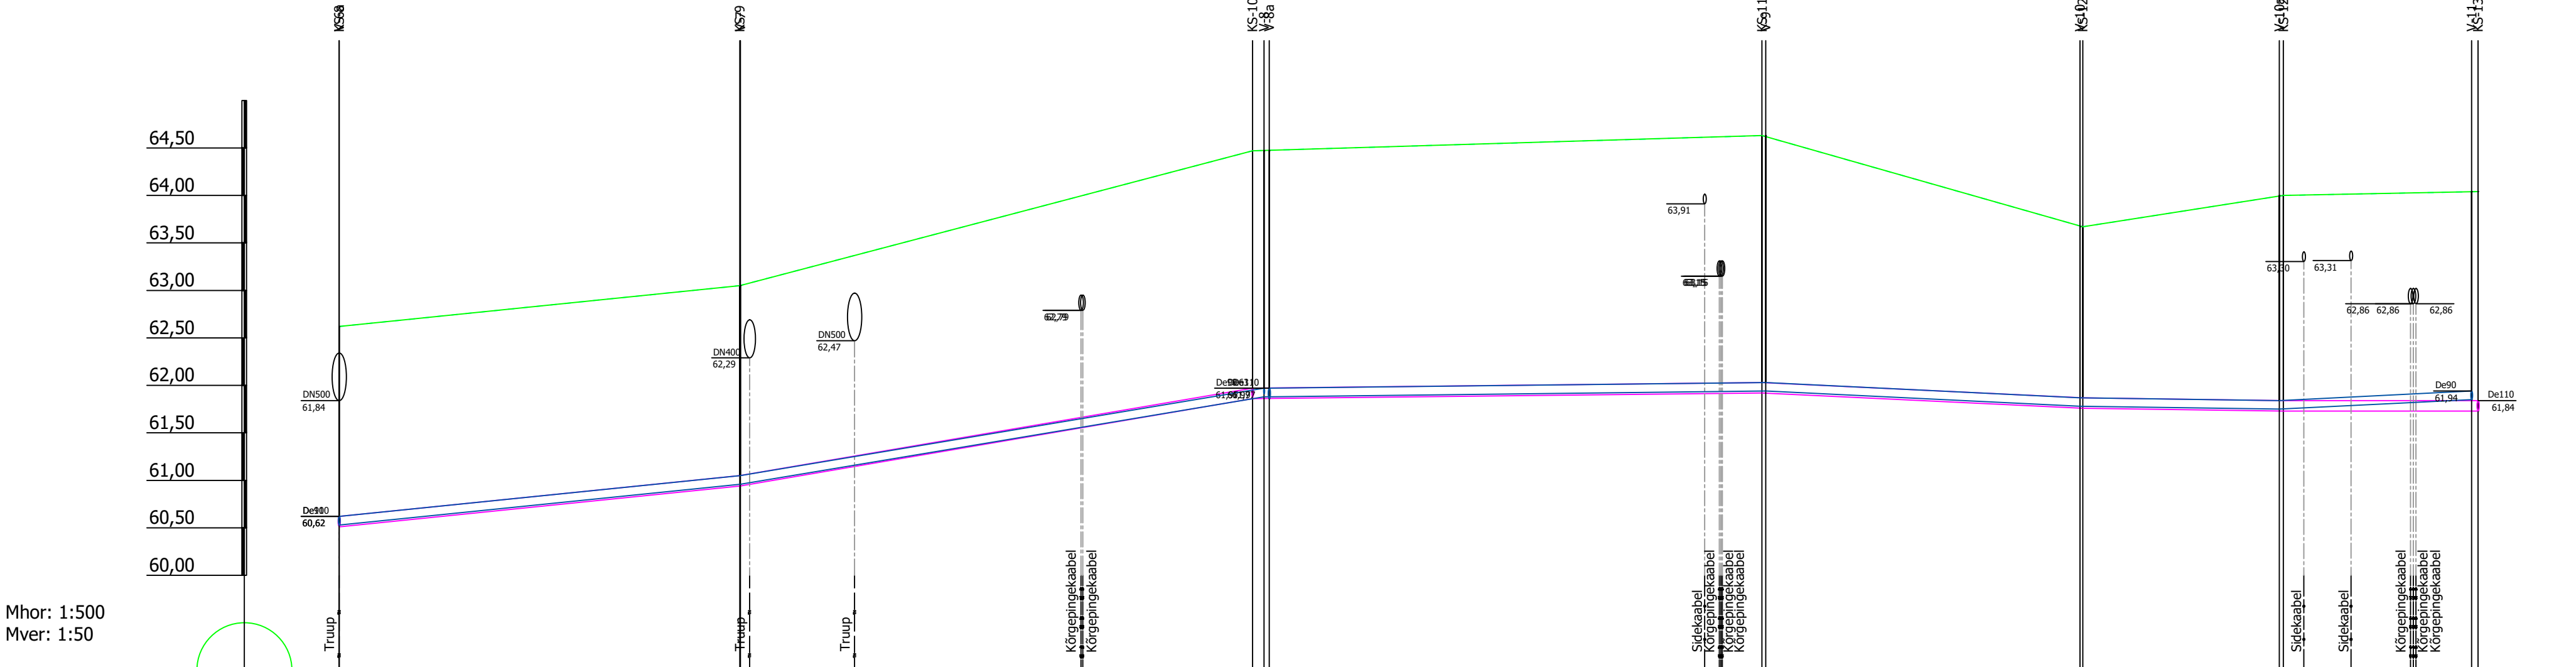


KAEVU TÄHIS	KS-8	KS-9	KS-10	KS-11	KS-12	KS-12a	KS-13
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,62	63,05	64,47	64,63	63,67	64,00	64,04
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,62	63,05	64,47	64,63	63,67	64,00	64,04
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	60,62	61,05	61,97	62,03	61,87	61,84	61,84
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,00	2,00	2,50	2,60	1,80	2,16	2,20
LANG	0,010	42,2m	0,017	54,0m	0,001	53,7m	33,8m
TORU MATERJAL	PE De110 - 225,3m						20,5m
VAHEKAUGUSED (m)	42,2	54,0	53,7	0,7	21,1	20,5	

V-11...V-23

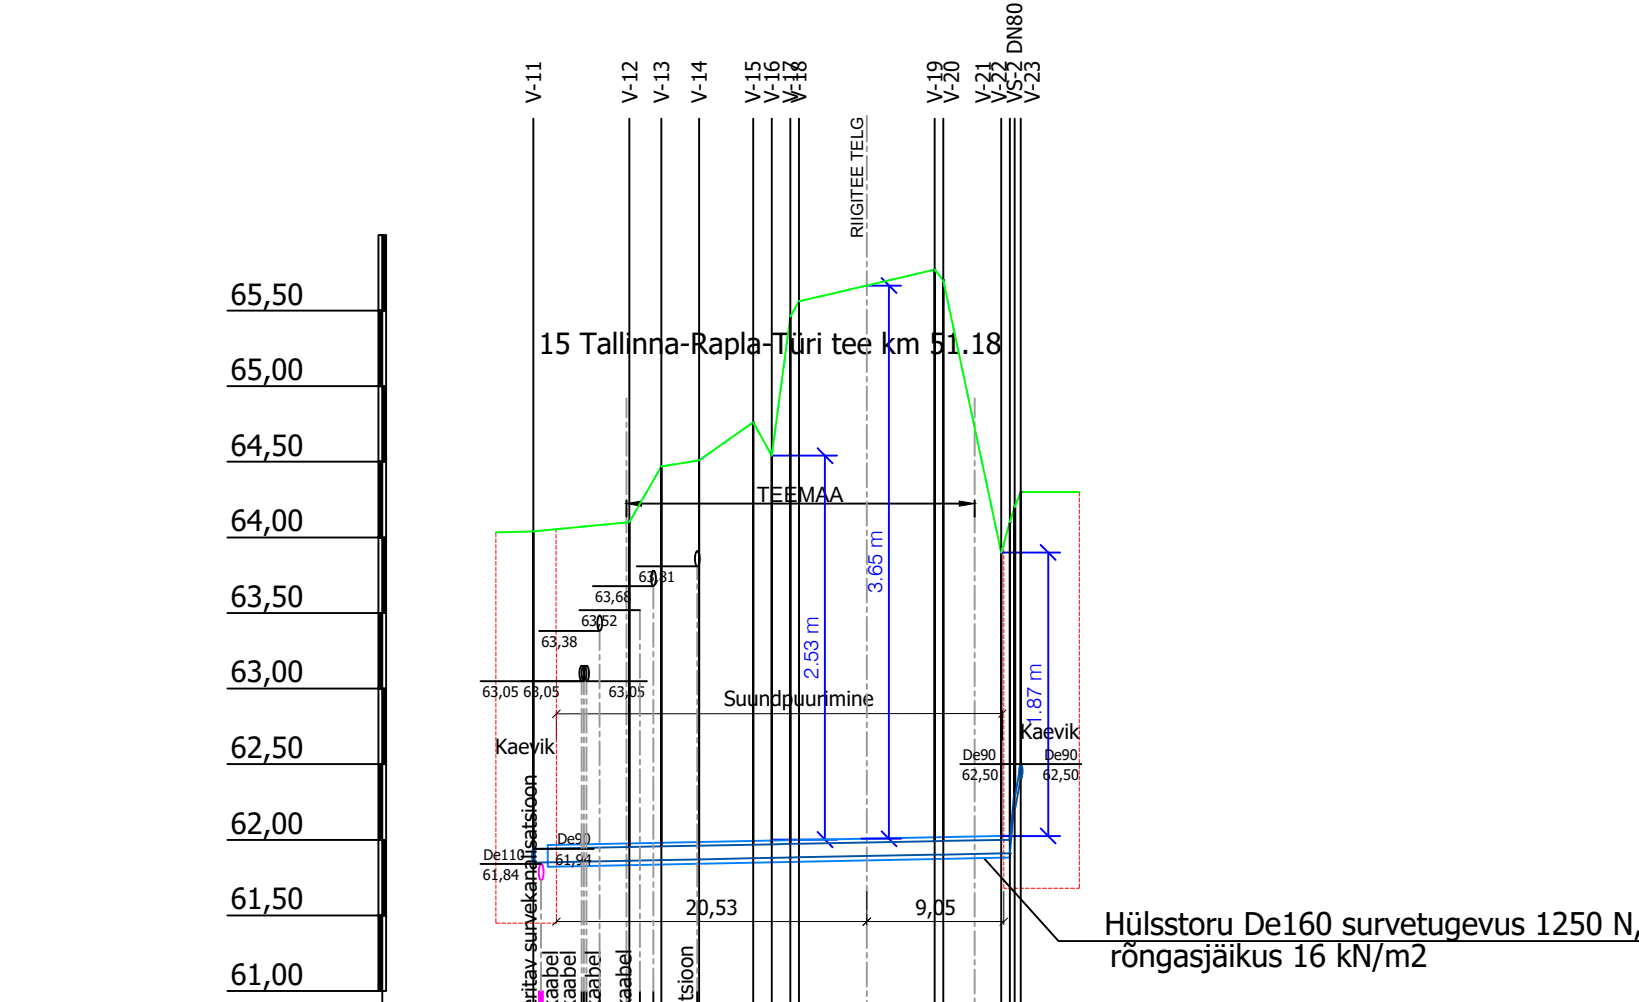

KAEVU TÄHIS	V-11	V-12	V-13	V-14	V-15	V-16	V-17	V-18	V-19	V-20	V-21	V-22	V-23
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	64,04	64,10	64,47	64,51	64,54	64,56	64,56	64,56	65,77	65,70	65,70	65,70	64,30
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	64,04	64,10	64,47	64,51	64,54	64,56	64,56	64,56	65,77	65,70	65,70	65,70	64,30
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	61,94	61,95	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,99	61,99	61,99	61,99	61,99
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,10	2,15	2,51	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	3,78	3,71	3,71	3,71	1,30
LANG	0,002	30,9m	0,002	30,9m	0,002	30,9m	0,002	30,9m	0,002	30,9m	0,002	30,9m	0,002
TORU MATERJAL	PE De90 - 32,2m												
VAHEKAUGUSED (m)	6,4	2,2	5,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	9,0	0,6	0,6	0,6	0,6

KS-13...KS-15

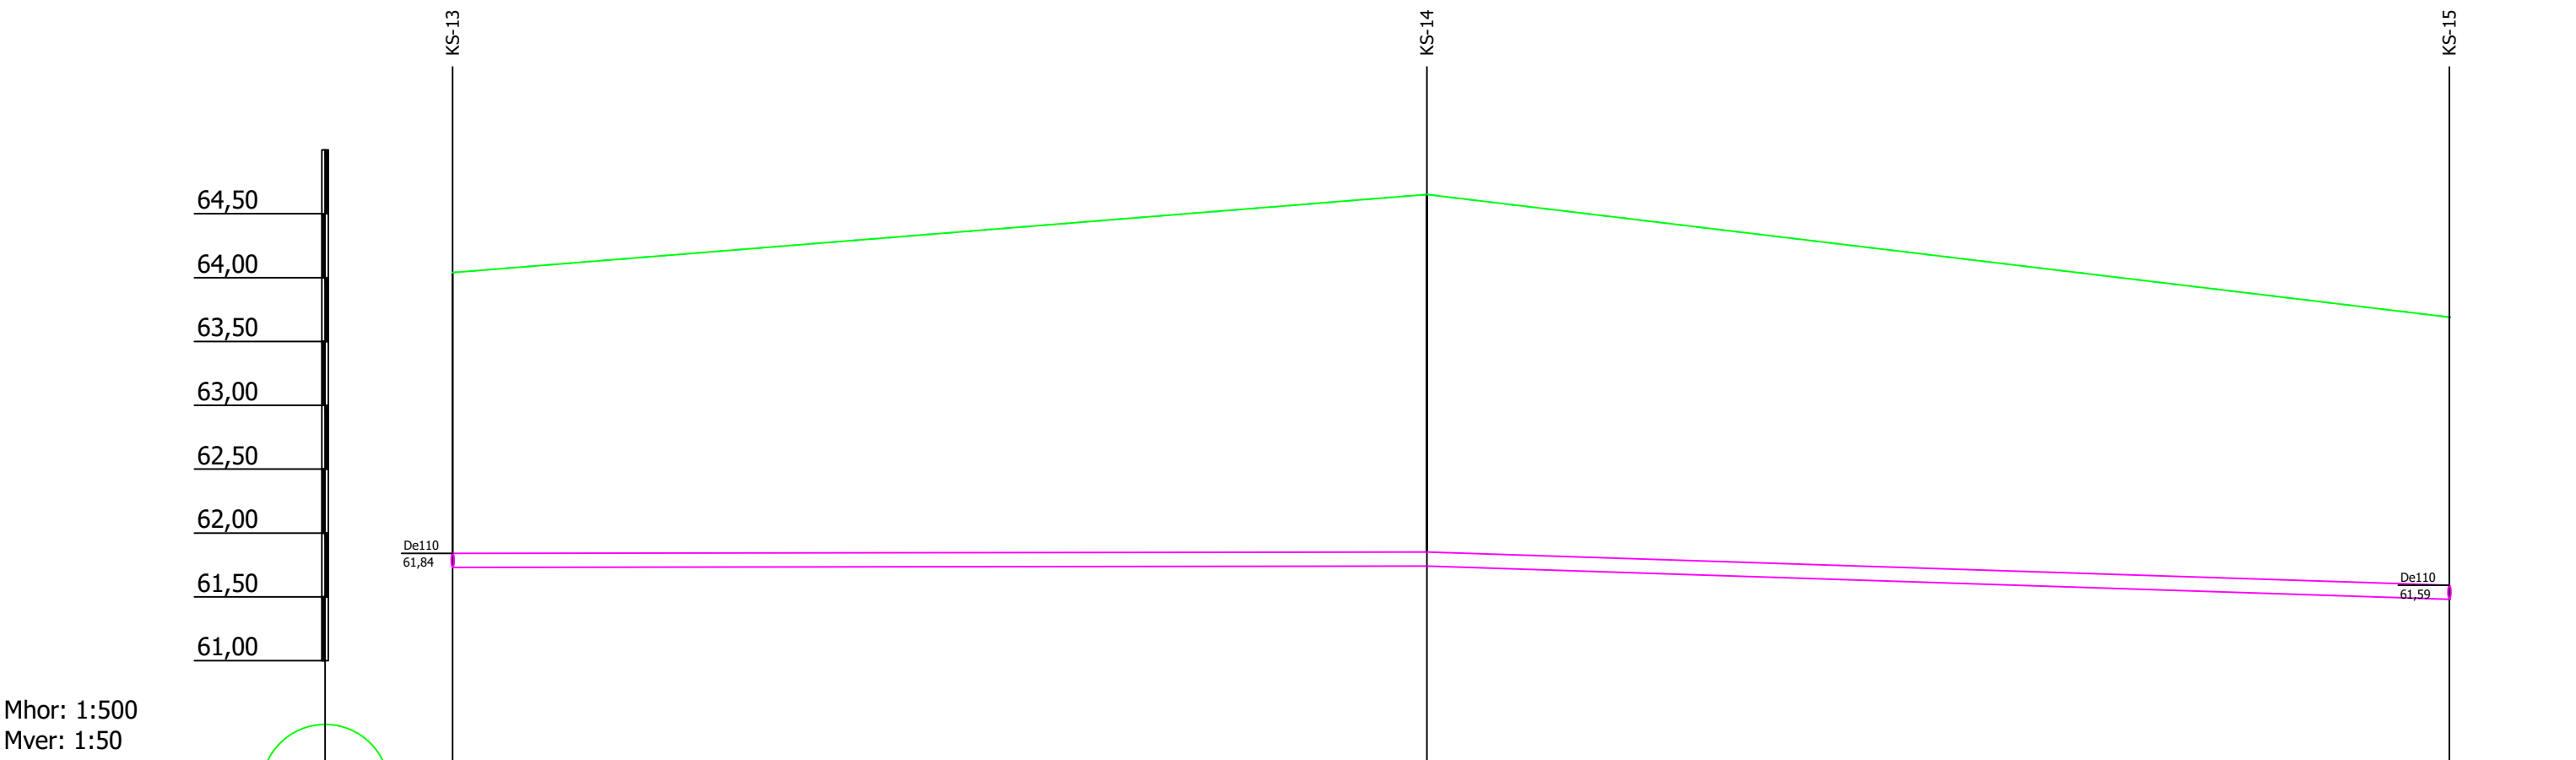

KAEVU TÄHIS	KS-13	KS-14	KS-15
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	64,04	64,65	63,69
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	64,04	64,65	63,69
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	61,84	61,85	61,59
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,20	2,80	2,10
LANG	0,000	76,3m	80,1m
TORU MATERJAL	PE De110 - 156,5m		
VAHEKAUGUSED (m)	76,3	80,1	

OU Entec Eesti Põhiküsimused: 11317 Tallinn Tel 617 7430 entec@entec.ee Reg nr: 10449859		Tellijä Terrat AS	
Projekti juht Ülar Jõesaar		Töö nimetus Valtust reovee juhtimiseks Rapla ühiskanaliseatsiooni reoveepumpla ja survetorustiku projekteerimine	
Projekteerijad Ülar Jõesaar		Joonise nimetus Pikiprofiilid	
Kontrollija		Objekti aadress Rapla vald, Raplamaa	
Koostamise kuupäev 15.04.2025	Väljastamise kuupäev 15.04.2025	Faali nimi 153325_TP.VKV-4-01_V02.dwg	Töö nr 1533/25
		Staadium PP	Joonise nr VKV-6-02_v01
		Mööblirõhk 1:500	