


# Päevane müra hinnatud tase

Ld, dB(A)

M 1 : 15 000

Joonis 1

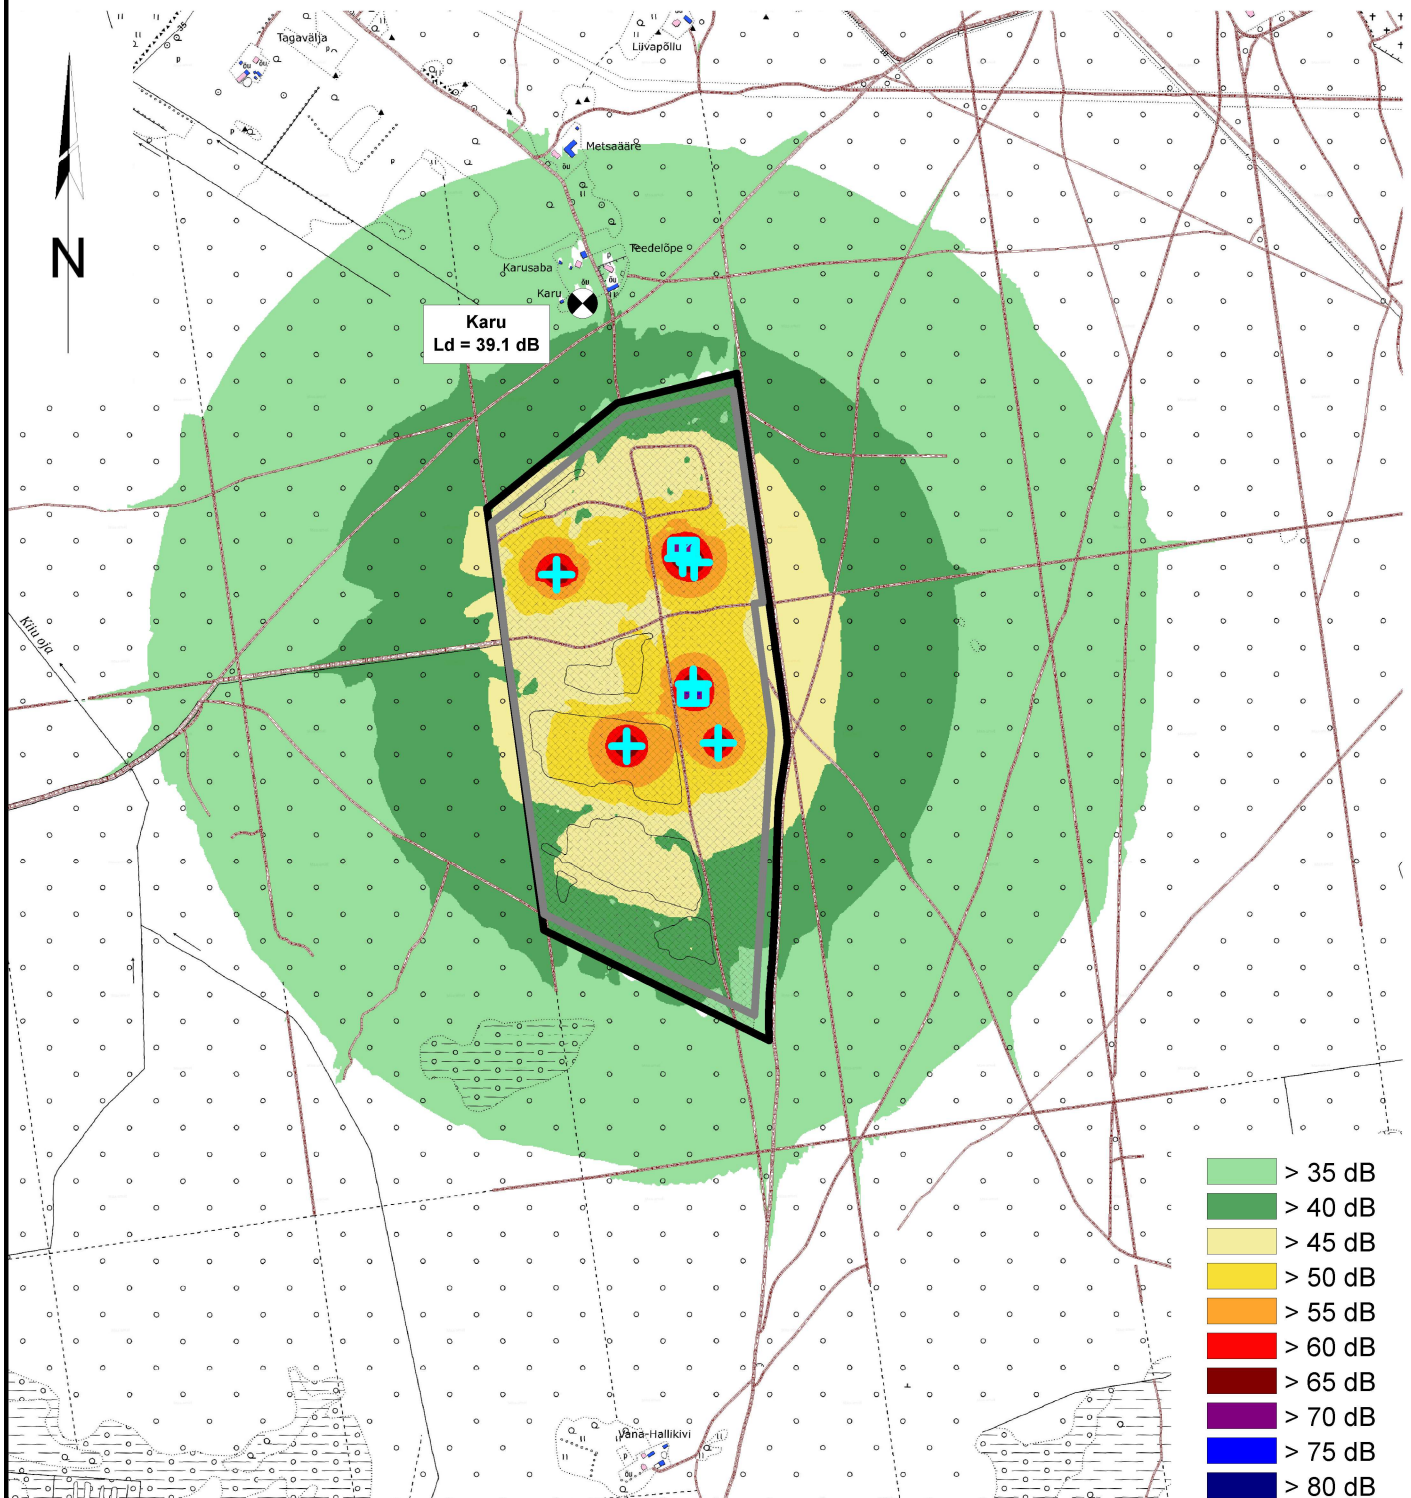

- Punktallikas
- Pindallikas
- Tee
- Elu- või ühiskondlik hoone
- Tootmis- või kõrvalhoone
- Tootmisterritooriumi piir
- Mäeeraldise piir
- Majapidamise õueala

Modelleerimisel kasutatud tingimused:

- Töötavad mäemasinad: pinnasepump (2 tk) 103 dB, liiva sõelur (2 tk) 103 dB, ekskavaator (2 tk) 105 dB, laadur (2 tk) 106 dB.
- Müraallikate kõrgus maapinnast 2 m ja maapinna reljeefiga on arvestatud.
- Müraallikad töötavad pidevalt terve päeva vältel (kell 8-17).
- Kõrghaljastuse (metsa) olemasoluga arvestatud ei ole.

Märkused:

- Kasutatud standard: ISO9613, kasutatud tarkvara: CadnaA 2025 Pro MR1
- Kaardi koostamisel on kasutatud Maa- ja Ruumiameti 2025 alusandmeid